

ABB 通用型传动

ACS580-01 传动

硬件手册



ACS580-01 传动

硬件手册

目录



1. 安全须知



4. 机械安装



6. 电气安装 – IEC



目录

1 安全须知

本章内容	17
警告和注意的使用	17
安装、启动和维护中的一般安全	18
安装、启动和维护期间的电气安全	20
电气安全预防措施	20
附加说明和注意事项	20
印刷电路板	21
接地	21
操作期间的一般安全事项	22
永磁电机传动的附加说明	22
安装、启动、维护中的安全	22
操作安全	23

2 手册简介

本章内容	25
适用性	25
目标读者	25
按外形尺寸分类	25
快速安装和调试流程图	25
术语和缩略语	26
相关手册	28

3 操作原理和硬件说明

本章内容	31
操作原理	32
布局	32
电源和控制连接概述	40
外部控制连接端子，外形尺寸 R1 至 R5	41
外部控制连接端子，外形尺寸 R6 至 R9	42
控制盘	43
控制盘柜门安装套件	43
型号命名标签	44
传动上的标签位置	45
型号代码	46
选件代码	46
手册套件订货号	47



4 机械安装

本章内容	49
安全	49
检查安装现场	49
所需工具	53
搬运动作	53
开箱并检查交付物（外形尺寸 R1 至 R2）	54
外形尺寸R1和R2接线盒（IP21, UL 1 型）	56
开箱并检查交付物（外形尺寸 R3）	57
开箱并检查交付物（外形尺寸 R4）	59
开箱并检查交付物（外形尺寸 R5）	61
外形尺寸R5接线盒（IP21, UL 1 型）	62
开箱并检查交付物（外形尺寸 R6 至 R9）	63
外形尺寸R6接线盒（IP21, UL 1 型）	65
外形尺寸R7接线盒（IP21, UL 1 型）	66
外形尺寸R8接线盒（IP21, UL 1 型）	67
外形尺寸R9接线盒（IP21, UL 1 型）	68
安装传动	69
垂直安装传动，外形尺寸 R1 至 R4	69
安装接线盒，外形尺寸R1..R2	70
垂直安装传动，外形尺寸 R5	72
IP21（UL 1 型）	73
IP21（UL 1 型），IP55（UL 12 型）	74
垂直安装传动，外形尺寸 R6 至 R9	75
IP21（UL 1 型）	75
IP55（UL 12 型）	76
并排垂直安装传动	76
水平安装传动，外形尺寸 R1 至 R5	76
法兰安装	76

5 电气安装的规划指南

本章内容	79
责任范围	79
选择主电源断路设备	79
欧盟和英国	79
北美	79
其他地区	80
检查电机和传动的兼容性	80
电机绝缘和轴承的保护	80
要求表	80
按传动类型分的 du/dt 滤波器和共模滤波器的可用性	83
防爆（EX）电机的附加要求	83
非 M2_、M3_、M4_、HX_ 和 AM_ 型号的 ABB 电机的附加要求	83
制动应用的附加要求	83
回馈式和低谐波传动的附加要求	83
ABB 大功率和 IP23 电机的附加要求	83

非 ABB 大功率和 IP23 电机的附加要求	83
用于计算上升时间和线间峰值电压的附加数据	84
针对正弦滤波器的附加说明	85
选择动力电缆	85
一般指南	85
典型动力电缆尺寸	86
动力电缆类型	86
首选的动力电缆类型	86
备选动力电缆类型	87
禁止使用的动力电缆类型	87
动力电缆屏蔽层	88
接地需求	88
附加接地需求 – IEC	89
附加接地需求– UL (NEC)	89
选择控制电缆	89
屏蔽	89
不同电缆中的信号	90
可在同一电缆中传输的信号	90
继电器电缆	90
控制盘-传动电缆	90
PC工具电缆	90
FPBA-01 PROFIBUS DP 适配器模块连接端子	90
电缆布线	91
一般指南 – IEC	91
用于机电电缆上设备的连续机电电缆屏蔽层导线管或外壳	92
单独的控制电缆线槽	92
短路和热过载保护	93
传动和供电电缆的短路保护	93
电机和机电电缆的短路保护	93
电机电缆的热过载保护	93
电机热过载保护	94
不使用热模型或温度传感器防止电机过载	94
传动的接地故障保护	94
漏电保护设备兼容性	94
执行急停功能	94
实现安全转矩取消功能	94
实施ATEX认证的电机热保护	95
在传动与电机之间使用安全开关	95
执行失电跨越功能	95
传动和电机之间的接触器	95
采用旁路连接	96
旁路连接示例	96
将电机电源从传动切换到旁路	97
把电机电源从旁路切换到传动	97
继电器输出触点保护	97
在高海拔安装时限制继电器输出最大电压	98
进行电机温度传感器的连接	98
通过选件模块将电机温度传感器连接到传动	99



通过继电器将电机温度传感器连接到传动	99
PTC (IEC 60800-5-1)	99
Pt100 (IEC 90800-5-1)	99

6 电气安装 - IEC

本章内容	101
警告	101
所需工具	101
使电机端的电机电缆屏蔽层接地	102
测量绝缘	102
测量传动的绝缘电阻	102
测量供电电缆的绝缘电阻	102
测量电机和电机电缆的绝缘电阻	102
制动电阻组件 R1 至 R3	103
接地系统兼容性检查	103
EMC滤波器	103
地对相压敏电阻	103
何时断开 EMC 滤波器或压敏电阻: TN-S、IT、角接地三角形和中点接地三角形系统	104
传动安装在TT系统指南	105
识别电网接地系统	106
要断开内部 EMC 滤波器或压敏电阻, 外形尺寸 R1 至 R3	106
要断开内部 EMC 滤波器或压敏电阻, 外形尺寸 R4 至 R9	107
连接动力电缆	109
连接图	109
接线步骤, 外形尺寸 R1 至 R4	109
电机电缆	111
输入动力电缆	113
接地架	114
制动电阻电缆 (如使用)	115
最后	115
接线步骤, 外形尺寸 R5	116
IP21 (UL 1 型)	116
IP55 (UL 12 型)	116
接线步骤, 外形尺寸 R6 至 R9	121
电机电缆	122
输入动力电缆	122
拆卸并重新安装连接器	123
直流连接	125
连接控制电缆	126
默认 I/O 连接 (ABB 标准宏)	127
R1...R5	127
R6...R9	128
开关	130
有关 I/O 连接的其他信息	130
数字输入 PNP 配置	130
数字输入 NPN 配置	130

从模拟输出 2 (AO2) 获得 0...10 V 的连接	131
两线制和三线制传感器的连接示例	131
DI5 作为频率输入	132
DI6 作为 PTC 输入	132
AI1 和 AI2 作为 Pt100、Pt1000、Ni1000、KTY83 和 KTY84 传感器输入 (X1)	133
安全转矩取消 (X4)	133
控制电缆连接步骤 R1 至 R9	134
安装选件模块	138
选件插槽2 (I / O 扩展模块)	139
选件插槽1 (现场总线适配器模块)	140
可选模块接线	140
重新安装橡胶护套	141
重新安装盖板	142
重新安装盖板, 外形尺寸 R1 至 R4	142
重新安装盖板, 外形尺寸 R5	143
IP21 (UL 1 型)	143
IP55 (UL 12 型)	143
重新安装侧板和盖板, 外形尺寸 R6...R9	144
IP21 (UL 1 型)	144
IP55 (UL 12 型)	144
连接 PC	145
连接远程控制盘, 或一个控制盘连接多个传动	145

7 安装检查表

本章内容	147
检查表	147

8 维护

本章内容	149
维护周期	149
符号说明	149
启动后的建议维护周期	150
清洁传动外观	151
散热器的清洁	152
风机	153
更换主冷却风扇, IP21 和 IP55 (UL 1 型和 UL 12 型) 外形尺寸 R1...R4	154
R1...R3	154
R4	154
更换主冷却风扇, IP21 和 IP55 (UL 1 型和 UL 12 型) 外形尺寸 R5...R8	156
更换主冷却风扇, IP21 和 IP55 (UL 1 型和 UL 12 型) 外形尺寸 R9	157
更换辅助冷却风扇, IP21 和 IP55 (UL 1 型和 UL 12 型) 外形尺寸 R6...R9	158
更换辅助冷却风扇, IP55 (UL 12 型) 外形尺寸 R1...R2	159
更换辅助冷却风扇, IP55 (UL 12 型) 外形尺寸 R3	160
更换辅助冷却风扇, IP55 (UL 12 型) 外形尺寸 R4; IP21 和 IP55 (UL 1 型和 UL 12 型) 外形尺寸 R5	161

更换第二辅助冷却风扇, IP55 (UL 12 型) 外形尺寸R8..R9	162
电容器	163
电容重整	163
控制盘	163
LED 灯	163
传动 LED 灯	163
控制盘 LED 灯	164
功能安全组件	165

9 技术数据

本章内容	167
额定值	167
IEC	167
定义	170
IEC和北美型号代码转换表	171
选型	172
降容	172
环境温度降容, IP21 (UL 1 型)	173
环境温度降容, IP55 (UL 12 型)	174
高海拔降容	176
开关频率根据降容系数降容	177
开关频率降容下的实际输出电流值	178
输出频率降容	180
熔断器 (IEC)	180
gG熔断器	181
uR 和 aR 熔断器	182
断路器 (IEC)	184
熔断器 (UL)	185
断路器(UL)	188
尺寸、重量和散热空间要求	191
损耗、冷却数据和噪声	197
独立设备的冷却气流、热损耗和噪声	197
IEC	197
UL (NEC)	199
法兰安装 (选件+C135) 的冷却气流和散热	200
IEC	200
UL (NEC)	201
动力电缆的端子和进线孔数据	202
IEC	202
UL (NEC)	204
动力电缆	206
典型的动力电缆尺寸, IEC	206
控制电缆的端子和入口数据	208
IEC	208
UL (NEC)	208
电网规格	209
电机连接数据	211

外形尺寸 R1 至 R3 制动电阻连接数据	213
控制连接数据	214
辅助电路功耗	220
效率	220
能源效率数据（欧盟生态设计）	220
模块的防护等级	220
材料	221
适用标准	221
环境条件	222
标志	223
CE 标志	224
符号欧盟低压指令	224
符合欧盟EMC指令	224
遵守欧盟 RoHS II 指令 2011/65/EU	224
符合欧洲 WEEE 指令 2002/96/EC	224
符合欧盟机械指令 2006/42/EC 第二版 - 6月 2010	225
验证安全转矩取消功能的运行	225
遵守 EN 61800-3: 2004 + A1: 2012	225
定义	225
C1 类	225
C2 类	226
C3 类	226
C4 类	226
免责声明	227
通用免责声明	227
网络安全免责声明	227

10 尺寸图

本章内容	229
外形尺寸 R1, IP21 (UL 1 型)	230
外形尺寸 R1, IP55 (UL 12 型)	231
外形尺寸 R1, IP55+F278 (UL 12 型)	232
外形尺寸 R2, IP21 (UL 1 型)	233
外形尺寸 R2, IP55 (UL 12 型)	234
外形尺寸 R2, IP55+F278 (UL 12 型)	235
外形尺寸 R3, IP21 (UL 1 型)	236
外形尺寸 R3, IP55 (UL 12 型)	237
外形尺寸 R3, IP55+E223 (UL 12 型)	238
外形尺寸 R3, IP55+F278/F316 (UL 12 型)	239
外形尺寸 R4, IP21 (UL 1 型)	240
外形尺寸 R4, IP55 (UL 12 型)	241
外形尺寸 R4, IP55+E223 (UL 12 型)	242
外形尺寸 R4, IP55+F278/F316 (UL 12 型)	243
外形尺寸 R5, IP21 (UL 1 型)	244
外形尺寸 R5, IP55 (UL 12 型)	245
外形尺寸 R5, IP55+E223 (UL 12 型)	246
外形尺寸 R5, IP55+F278/F316 (UL 12 型)	247

12 目录

外形尺寸R6, IP21 (UL 1 型)	248
外形尺寸 R6, IP55 (UL 12 型)	249
外形尺寸 R7, IP21 (UL 1 型)	250
外形尺寸 R7, IP55 (UL 12 型)	251
外形尺寸 R8, IP21 (UL 1 型)	252
外形尺寸 R8, IP55 (UL 12 型)	253
外形尺寸 R9, IP21 (UL 1 型)	254
外形尺寸 R9, IP55 (UL 12 型)	255

11 制动电阻

本章内容	257
操作原理和硬件说明	257
电阻制动, 外形尺寸 R1 至 R3	257
制动系统规划	257
选择制动电阻	257
制动电阻电缆的选择与布线	260
放置制动电阻	260
制动电路故障时的系统保护	261
机械安装	262
电气安装	262
启动	262
启动	262
电阻制动, 外形尺寸 R4 至 R9	262
制动系统规划	262
IEC	263
UL (NEC)	263
外部制动斩波器和电阻的参数设置	264

12 安全转矩取消功能

本章内容	265
说明	265
符合欧盟机械指令和英国机械安全法规	266
接线	267
连接原则	267
单个ACS580-01传动, 内部电源	267
单个ACS580-01传动, 外部电源	268
接线示例	268
单个ACS580-01传动, 内部电源	268
单个ACS580-01传动, 外部电源	269
多个ACS580-01传动, 内部电源	270
多个ACS580-01传动, 外部电源	271
激活开关	272
电缆类型和长度	272
保护屏蔽层接地	272
操作原理	273

启动, 包括验证试验	274
资质	274
验证试验报告	274
验证试验步骤	274
使用	276
维护	277
资质	277
故障跟踪	278
安全数据	279
术语和缩略语	280
TÜV证书	281
符合性声明	282

13 可选的 I/O 扩展和适配器模块

本章内容	285
CAIO-01 双极模拟 I/O 适配器模块	285
产品概述	285
布局	286
机械安装	287
必要工具	287
开箱验货	287
安装模块	287
电气安装	287
必要工具	287
接线	287
启动	288
设置参数	288
诊断	288
LED 灯	288
技术数据	289
隔离区域	289
尺寸图	290
CBAI-01 双极模拟 IO 适配器模块	291
产品概述	291
布局	291
机械安装	292
必要工具	292
开箱验货	292
安装模块	292
电气安装	292
必要工具	292
接线	292
启动	293
设置参数	293
诊断	293
LED 灯	293
技术数据	293



尺寸图	294
CHDI-01 115/230 V数字输入扩展模块	296
产品概述	296
布局 and 连接示例	296
机械安装	297
必要工具	297
开箱验货	297
安装模块	297
电气安装	297
必要工具	297
接线	297
启动	297
设置参数	297
故障和警告消息	298
技术数据	298
尺寸图	298
CMOD-01多功能扩展模块（外部 24V AC/DC 和数字 I/O）	300
产品概述	300
布局 and 连接示例	300
机械安装	301
必要工具	301
开箱验货	301
安装模块	301
电气安装	301
必要工具	301
接线	302
启动	302
设置参数	302
诊断	303
技术数据	303
尺寸图	304
CMOD-02 多功能扩展模块（外部24 V AC/DC和隔离 PTC接口）	305
产品概述	305
布局 and 连接示例	305
机械安装	306
必要工具	306
开箱验货	306
安装模块	306
电气安装	306
必要工具	306
接线	306
启动	307
设置参数	307
诊断	307
故障和警告消息	307
LED 灯	307
技术数据	307
尺寸图	308



14 共模、 du/dt 和正弦滤波器

本章内容	309
共模滤波器	309
什么时候需要共模滤波器?	309
共模滤波器类型	309
IEC 额定值, 当 $U_n = 400\text{ V}$ 和 480 V , UL (NEC) 额定值, 当 $U_n = 480\text{ V}$	309
du/dt 滤波器	310
什么时候需要 du/dt 滤波器?	310
du/dt 滤波器型号	310
IEC 额定值, 当 $U_n = 230\text{ V}$, UL (NEC) 额定值 $U_n = 208/230\text{ V}$	310
IEC 额定值, 当 $U_n = 400$ 和 480 V , UL (NEC) 额定值 $U_n = 480\text{ V}$	310
UL (NEC) 额定值, 当 $U_n = 600\text{ V}$	311
FOCH 滤波器的描述、安装和技术数据	312
NOCH 滤波器的描述、安装和技术数据	312
正弦滤波器	312
IEC 额定值, 当 $U_n = 400\text{ V}$, UL (NEC) 额定值 $U_n = 480\text{ V}$	312
描述、安装和技术数据	313

更多信息



1

安全须知

本章内容

本章包含您在安装、操作以及维护传动时必须遵守的安全须知。如果您忽略安全须知，可能会导致受伤、死亡或设备损坏。

警告和注意的使用

警告提醒您可能导致受伤、死亡或设备损坏的情况，以及如何防范危险。注意着重突出某个特殊的条件或事实，或提供某个主题的信息。

本手册使用下列警告符号：

**警告！**

带电危险警告提醒您因电力引发的、可能导致受伤、死亡或设备损坏的危险情况。

**警告！**

常规警告提醒您可能会导致受伤、死亡或设备损坏的非电气类情况。

**警告！**

静电敏感设备警告提醒您可能导致设备损坏的静电放电风险。



安装、启动和维护中的一般安全

这些须知适用于从事传动工作的所有人员。



警告!

请遵守这些说明。忽略这些说明可能会导致受伤、死亡或设备损坏。

- 在安装前把传动保留在包装内。在拆除包装后，避免沾染灰尘、残屑和湿气。
- 使用所需的个人防护设备：带金属鞋头的安全鞋、护目镜、防护手套和长袖套等。某些部件的边缘很锋利。
- 使用吊升设备提起传动。使用指定的吊装点。见尺寸图。
- 在搬动高模块时小心谨慎。模块较重且重心较高，因此容易翻倒。尽可能使用链条固定模块。禁止把没有支撑的模块任意放置，特别是在倾斜地面上。



- 请留意灼热的表面。某些部件（例如，功率半导体器件的散热器和制动电阻器）在电源断开一段时间后依然十分灼热。
- 在启动前对传动周围的区域进行真空吸尘清洁，以防止传动冷却风扇把灰尘吸入传动中。
- 在安装过程中，应确保钻孔、切削和磨削产生的碎屑不进入传动。如果传动单元内部存在导电碎屑，将会损坏传动或发生故障。
- 确保足够的冷却空气流量。见技术数据。
- 在传动接通电源前，请确保所有盖子已经盖上。在连接电源时，请勿打开盖子。
- 调节传动运行限幅值前，请确保电机和所有被驱动设备均可在设定的整个运行限幅值范围内运行。
- 在启动传动控制程序的自动故障复位或自动重启功能之前，请确保没有危险情况会发生。这些功能会自动复位传动，并能在故障复位或电源中断恢复后继续运行。如果这些功能被激活，安装时必须清楚地按照IEC/EN 61800-5-1,条款6.5.3的定义进行标记，例如，“本机自动启动”。
- 传动在每十分钟内最多允许上电5次。过于频繁的上电会损坏直流电容器的充电电路。

- 确保启动中连接到传动的安全电路(例如,安全转矩取消和紧急停车)都经过验证。请参见单独的安全电路说明。
- 注意从出风口排出的热气。
- 在传动运行时,请勿覆盖进气口或出气口。

注:

- 如果您选择启动命令的外部源且该外部源已接通,则除非将传动配置为脉冲启动,否则传动便会在复位故障后立即启动。请参见固件手册。
- 如果传动处于远程控制模式,则无法使用控制盘停止或启动传动。
- 只允许授权人员维修故障传动。



安装、启动和维护期间的电气安全

■ 电气安全预防措施

这些电气安全预防措施适用于传动、机电电缆或电机的所有作业人员。



警告!

请遵守这些说明。忽略这些说明可能会导致受伤、死亡或设备损坏。

如果您不是有资质的电气专业人员，请勿执行安装或维护作业。

在您开始任何安装或维护工作前，执行这些措施。

1. 请清晰识别工作场所和设备。
2. 请断开所有可能的电源。确保无法重新连接。对隔离开关进行挂牌上锁。
 - 断开传动的主隔离设备。
 - 如果有永磁电机连接到传动，使用安全开关或其他方式断开电机与传动的连接。
 - 断开控制电路与外部危险电压的连接。
 - 在断开传动电源后，务必等待五分钟让中间回路电容器放电，然后再继续操作。
3. 避免接触工作场所内的任何其他带电部件。
4. 在裸露导线附近作业时，请采取特殊预防措施。



5. 通过测量来确定设备已断电。使用合格的电压测试仪。
 - 在对设备进行测量之前，确认电压测量仪满足电压测量范围。
 - 确保传动输入电源端子（L1, L2, L3）与接地（PE）母排之间的电压为零。
 - 确保传动输出端子（T1/U, T2/V, T3/W）与接地（PE）母排之间的电压为零。
 - 确保传动 DC 端子（UDC+和UDC-）与接地（PE）端子之间的电压为零。

注：如果电缆未连接到传动直流端子，从直流端子螺钉测量电压时给出的结果可能不正确。

6. 按当地规范要求安装临时接地。
7. 从负责电气安装工作的人员处获得工作许可。

■ 附加说明和注意事项



警告!

请遵守这些说明。忽略这些说明可能会导致受伤、死亡或设备损坏。

如果您不是有资质的电气专业人员，请勿执行安装或维护作业。

- 确保电网、电机/发电机和环境条件与传动数据一致
- 请勿在传动上进行绝缘或耐压测试。
- 如果您有心脏起搏器或其他电子医疗设备，请在传动运行时远离电机、传动和传动动力电缆附近的区域。存在的电磁场会干扰这些设备的功能。这会对健康造成危害。

注:

- 当传动连接到输入电源时，机电缆端子和直流母线上存在危险电压。制动电路，包括制动斩波器 和制动电阻器（如安装）上也存在危险电压。在断开传动与输入电源的连接后，这些电路仍存在危险电压，直至中间电路的电容器放电为止。
- 外部接线可能会向传动控制单元继电器输出危险电压。
- 安全转矩取消功能不会切断主电路和辅助电路的电压。蓄意破坏或误用时，此功能将失效。

印刷电路板**警告!**

在搬运印刷电路板时，请使用接地腕带。除有必要外，请勿接触电路板。电路板含有对静电敏感的元件。

■ 接地

这些说明适用于负责传动接地的所有人员。

**警告!**

请遵守这些说明。忽略这些说明可能会导致受伤、死亡或设备故障，并增大电磁干扰。

如果您不是合格的电气专业人员，请勿执行接地工作。

- 传动、电机和相邻设备必须接地。对于人身安全来说，这是必要操作。
- 确保PE导体导电率充足，并满足其它要求。参见传动电气安装规划说明，遵守国家和地方的法律法规。
- 使用屏蔽电缆时，应在进线处进行电缆屏蔽层360°接地，以减少电磁辐射和干扰。
- 在多传设备中，将每个传动单独连接到电源的保护接地（PE）母排。



操作期间的一般安全事项

这些说明适用于操作传动的所有人员。



警告!

请遵守这些说明。忽略这些说明可能会导致受伤、死亡或设备损坏。

- 如果您有心脏起搏器或其他电子医疗设备，请在传动运行时远离电机、传动和传动动力电缆附近的区域。存在的电磁场会干扰这些设备的功能。这会对健康造成危害。
- 在复位故障之前，向传动发出停止命令。如果您有用于启动命令的外部信号源，且该启动命令已打开。那么，除非把传动配置为脉冲启动，否则传动会在故障复位后立即启动。见固件手册。
- 在启动传动控制程序的自动故障复位或自动重启功能之前，请确保没有危险情况会发生。这些功能会自动复位传动，并能在故障复位或电源中断恢复后继续运行。如果这些功能被激活，安装时必须清楚地按照IEC/EN 61800-5-1条款6.5.3的定义进行标记，例如，“本机自动启动”。

注:

- 传动在每十分钟内最多允许上电5次。过于频繁的上电会损坏直流电容器的充电电路。如果需要启动或停止传动，请使用控制盘的按键或通过传动的I/O端子发送命令实现。
- 如果传动处于远程控制模式，则无法使用控制盘停止或启动传动。



永磁电机传动的附加说明

■ 安装、启动、维护中的安全

这些附加警告与永磁电机传动相关。本章的其他安全须知也同样有效。



警告!

请遵守这些说明。忽略这些说明可能会导致受伤、死亡或设备损坏。

如果您不是有资质的电气专业人员，请勿执行安装或维护作业。

- 当旋转的永磁电机连接到传动时，请不要在传动上工作。正在旋转的永磁电机会使包括输入和输出动力端子在内的传动带电。

对传动进行安装、启动和维护作业前:

- 停止传动。
- 使用安全开关或其他方式断开电机与传动的连接。
- 如果无法断开电机，则请确保电机无法在作业期间旋转。确保其他所有系统（例如，液压带式传动）无法直接或通过毛毡、接套、绳索等机械连接来使电机旋转。
- 执行第电气安全预防措施 (页 20) 节中的步骤。

- 把临时接地安装于传动输出端子（T1/U，T2/V，T3/W）上。将输出端子一同连接到PE上。

在启动中：

- 确保电机不会超速运行，比如因负载驱动超速运行。电机超速所导致的过压可能会造成传动的中间电路中的电容器损坏或损毁。

■ 操作安全



警告！

确保电机不会超速运行，比如因负载驱动超速运行。电机超速所导致的过压可能会造成传动的中间电路中的电容器损坏或损毁。



2

手册简介

本章内容

本章介绍目标读者及手册内容。其中包含传动的发货检查、安装和调试步骤的流程图。该流程图涉及本手册中的章节和其它手册。

适用性

本手册适用于ACS580-01传动。

目标读者

本手册适用于对传动进行安装规划、安装、调试和维护，或为传动的最终用户创建传动安装和维护说明的人员。

在开始对传动进行操作之前，请仔细阅读本手册。您应当了解电的基本原理、布线、电气部件和电路图的常用符号。

按外形尺寸分类

传动ACS580-01按外形（外形尺寸）R1...R9制造。仅适用于某些外形尺寸的说明和其他信息会以相应的外形尺寸符号（如R1...R9）标记。外形尺寸标在传动的型号标签上，参见型号命名标签 (页 44)。

快速安装和调试流程图

任务

识别传动的外形尺寸：R1...R9。

请参见

型号代码 (页 46)



任务

请参见

规划安装：选择电缆等。
检查环境条件、额定值、所需的冷却气流。

电气安装的规划指南 (页 79)
技术数据 (页 167)



开箱并检查传动。
确保所有必要的可选模块和设备均已存在且正确无误。

机械安装 (页 49)



如果将传动安装到除对称接地 TN-S 系统外的任何其他系统上：检查是否需要断开 EMC 滤波器或压敏电阻。

IEC：接地系统兼容性检查 (页 103)



将传动装到墙面上。

机械安装 (页 49)



对电缆进行布线。

电缆布线 (页 91)



检测输入电缆、电机和电机电缆的绝缘状态。

IEC：测量绝缘 (页 102)



连接动力电缆。

IEC：连接动力电缆 (页 109)



连接控制电缆。

IEC：连接控制电缆 (页 126)



检查安装。

安装检查表 (页 147)



对传动进行调试。

ACS580 标准控制程序固件手册
(3AXD5000016097 [英文])

术语和缩略语

术语	说明
ACS-BP-S	基本控制盘
CBAI-01	双极模拟 IO 适配器模块
CCA-01	配置适配器
CDPI-01	通讯通信适配器模块

术语	说明
CHDI-01	115/230 V 数字输入扩展模块
CMOD-01	多功能扩展模块（外部 24 V AC/DC 和数字 I/O 扩展）
CMOD-02	多功能扩展模块（外部 24 V AC/DC 和隔离 PTC 接口）
CPTC-02	多功能扩展模块（外部 24 V 和 ATEX/UKEX 认证的 PTC 接口）
DPMP-01	控制盘的安装组件（嵌入安装）
DPMP-02, DPMP-03	控制盘的安装组件（表面安装）
DPMP-EXT	用于在门上安装控制盘的可选安装组件
EFB	内置现场总线
EMC	电磁兼容性
FBA	现场总线适配器
FCAN	可选CANOpen®适配器模块
FCNA-01	可选ControlNet™适配器模块
FDNA-01	可选DeviceNet™适配器模块
FECA-01	可选EtherCAT®适配器模块
FEIP-21	用于 EtherNet/IP™ 的可选以太网适配器模块
FENA-21	用于 EtherNet/IP™、Modbus TCP®和PROFINET IO®协议的两端口可选以太网适配器模块
FEPL-02	可选以太网POWERLINK适配器模块
FMBT-21	用于Modbus TCP协议的可选Ethernet适配器模块
FPBA-01	可选 PROFIBUS DP® 适配器模块
FPNO-21	可选 PROFIBUS IO 适配器模块
FSCA-01	可选RS-485（Modbus/RTU）适配器
FSPS-21	可选功能安全模块
IGBT	绝缘栅双极型晶体管
NETA-21	远程监控工具
PLC	可编程逻辑控制器
PTC	正温度系数
STO	安全转矩取消（IEC/EN 61800-5-2）
中间电路	整流器与逆变器之间的直流电路
传动	用于控制交流电机的传动
制动斩波器	在必要时把回馈能量从传动的中间电路引出到制动电阻。当直流回路电压超过一定的限值时，斩波器开始运行。电压的升高通常由大惯量电机的减速（制动）引起。
制动电阻	通过制动斩波器将传动的过剩制动功率转化为热量以抵消
参数	在传动控制程序中，用户可调整的传动操作说明，或传动测量或计算得到的信号。 在某些环境下（比如现场总线），可作为对象（如变量、常量、信号）访问的值。
外形，外形尺寸	传动或功率模块的外形尺寸
宏	传动控制程序中参数的一套预定义默认值。
控制单元	控制程序运行的部件。
整流器	将交流电流和电压转换为直流电流和电压
电容器组	与直流回路连接的电容器

术语	说明
直流回路	整流器与逆变器之间的直流电路
直流回路电容器	稳定中间电路直流电压的能量存储装置
网络控制	使用基于通用工业协议（CIPTM）的现场总线协议，例如 DeviceNet 和 Ethernet/IP 协议，意味着使用 ODVA AC/DC 传动配置文件的 Net Ctrl 和 Net Ref 对象控制传动。有关更多信息，请访问 www.odva.org 。
逆变器	将直流电流和电压转换为交流电流和电压。

相关手册

名称	手册号（英文/ 多语言）	代码 （翻译版）
传动手册和指南		
ACS580 标准控制程序固件手册	3AXD50000016097	3AXD50000016430
ACS580-01 硬件手册	3AXD50000044794	
ACS580-01 快速安装和启动指南（适用于全球（IEC）产品型号）	3AXD50000527052	
ACS580-01 快速安装和启动指南（适用于北美（NEC）产品型号）	3AXD50000745524	
	3AXD50000788286	
ACS-AP-I、-S、-W 和 ACH-AP-H、-W 助手型控制盘用户手册	3AUA0000085685	3AXD50000022895
传动模块柜体设计和结构说明	3AUA0000107668	
在 Rittal VX25 柜体安装外形尺寸为 R6 至 R9 的传动模块。	3AXD50000523191	
ABB 传动可使用的熔断器、手动电机保护器和断路器	3AXD50000645015	
选件手册和指南		
ACS580、ACH580 和 ACQ580 传动模块（外形尺寸 R3 和 R5 到 R9）机柜安装（选件+P940 和+P944）补充说明	3AXD50000210305	
ACS580-01、ACH580-01 和 ACQ580-01 英国压盖板安装指南（选件+H358）	3AXD50000034735	
CPTC-02 ATEX 认证热敏电阻保护模块，Ex II (2) GD (+L537+Q971) 用户手册	3AXD50000030058	
CDPI-01 通信适配器模块用户手册	3AXD50000009929	
DPMP-01 控制盘安装平台	3AUA0000100140	
DPMP-02/03 控制盘安装组件	3AUA0000136205	
DPMP-04/05 控制盘安装平台	3AXD50000308484	
FCAN-01 CANopen 适配器模块用户手册	3AFE68615500	
FCNA-01 ControlNet 适配器模块用户手册	3AUA0000141650	
FDNA-01 DeviceNet™ 适配器模块用户手册	3AFE68573360	
FECA-01 EtherCAT 适配器模块用户手册	3AUA0000068940	
FEIP-21 以太网/IP 适配器模块用户手册	3AXD50000158621	
FENA-01/-11/-21 以太网适配器模块用户手册	3AUA0000093568	
FEPL-02 Ethernet POWERLINK 适配器模块用户手册	3AUA0000123527	
FMBT-21 Modbus/TCP 适配器模块用户手册	3AXD50000158607	
FPBA-01 PROFIBUS DP 适配器模块用户手册	3AFE68573271	
FPNO-21 PROFINET 适配器模块用户手册	3AXD50000158614	

名称	手册号 (英文/ 多语言)	代码 (翻译版)
FECA-01 RS-485 适配器模块用户手册	3AUA0000109533	
FSPS-21 安全功能现场总线模块用户手册	3AUA0000158638	
ACS580-01...、ACH580-01...和ACQ580-01...+C135传动法兰安装套件补充说明	3AXD50000349821	
ACS580-01...、ACH580-01...和ACQ580-01...+C135外形尺寸R1到R3法兰安装套件快速安装指南	3AXD50000119172	
ACS580-01...、ACH580-01...和ACQ580-01...+C135外形尺寸R4到R5法兰安装套件快速安装指南	3AXD50000287093	
ACS880-01...、ACS580-01...、ACH580-01...和ACQ580-01...+C135外形尺寸R6到R9法兰安装套件快速安装指南	3AXD50000019099	
外形尺寸R1到R5的ACS580-01、ACH580-01和ACH580-01的主开关和EMC C1滤波器选件 (+F278、+F316、+E223) 安装补充说明	3AXD50000155132	
UL 12 型 护罩快速安装指南 (适用于 ACS580-01、ACH580-01、ACQ580-01、ACH580-31、ACQ580-31、ACS880-11和 ACS880-31)	3AXD50000225972	
工具和维护手册及指南		
Drive composer PC工具用户手册	3AUA0000094606	
变流器模块电容器充电说明	3BFE64059629	
NETA-21 远程监视工具用户手册	3AUA0000096939	
NETA-21远程监控工具的安装和启动指南	3AUA0000096881	
动画		
在Rittal VX25 400 mm柜体中安装ACH580-01, ACQ580-01, ACS580-01和ACS880-01外形尺寸R6...R7模块的动画	9AKK107991A9541	

您可以通过网站www.abb.com/drives/documents找到 PDF 格式的本手册和其他产品手册。

以下代码可打开适用于该产品的在线手册列表：



ACS580-01 手册

3

操作原理和硬件说明


本章内容

本章简要描述传动的操作原理和构造。

操作原理

本传动 ACS580-01 是一款控制异步交流感应电机、永磁电机和同步磁阻电机(SynRM电机)的传动。

下图显示了传动的主电路简图。

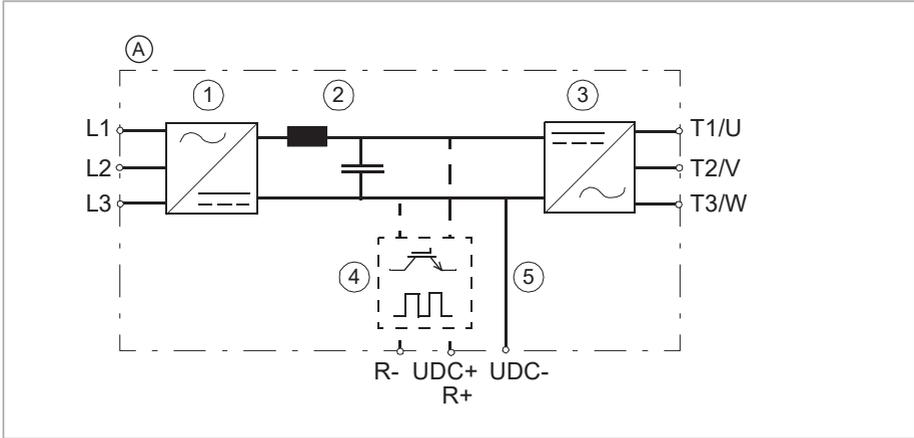


A	传动
1	整流器。将交流电流和电压转换为直流电流和电压。
2	直流回路。整流器与逆变器之间的直流电路。
3	逆变器。将直流电流和电压转换为交流电流和电压。
4	外形尺寸 R1 至 R3 内置制动斩波器 (R-, R+)。必要时将多余的能量从传动的中间直流电路传输到制动电阻上。当直流回路电压超过某一最大限值时, 斩波器便会运行。电压升高通常源于大惯性电机的减速(制动)。用户需要时可获取并安装制动电阻。
5	外形尺寸 R4 至 R9 外置制动斩波器直流连接 (UDC+, UDC-)。

布局

外形尺寸 R1 至 R2

外形尺寸 R1 的布局如下图所示。外形尺寸 R2 的主要结构与 R1 相似。IP55 / UL 12 型的外形尺寸与 IP21 / UL 1 型也略有不同, 例如, IP21 / UL 1 型的前盖为两片式, 而 IP55 / UL 12 型的前盖则为一一片式。

R1 IP21 / UL 1 型

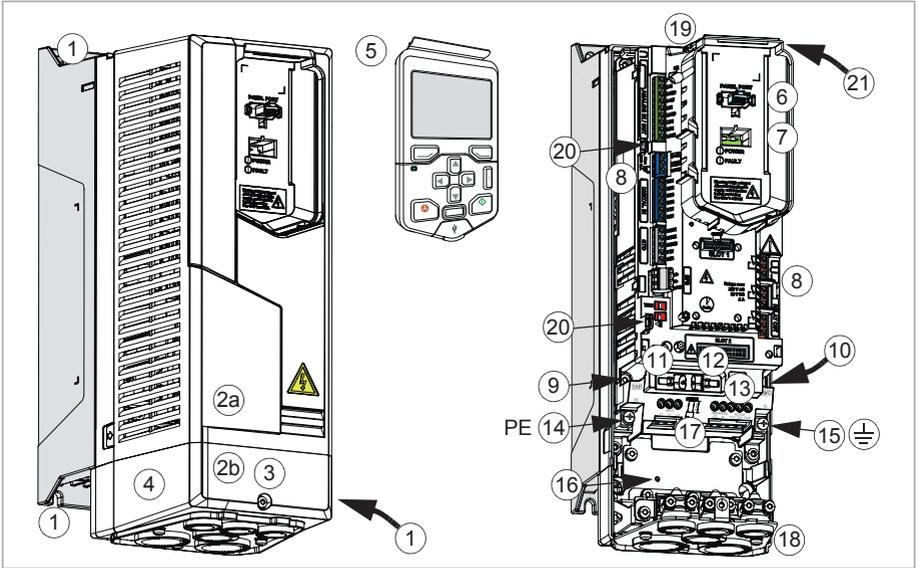


1	安装点 (4 个)
2	盖: 上部 (2a), 下部 (2b)
3	盖板螺钉
4	电缆 / 导线盒
5	控制盘
6	控制盘连接
7	CCA-01 冷态配置连接接口
7	电源正常和故障 LED 灯。请参见 LED 灯 (页 163)。
8	I/O 连接。请参见外部控制连接端子, 外形尺寸 R1 至 R5 (页 41)。
9	压敏电阻接地螺钉 (VAR)。有关断开连接, 见页 106。

10	EMC 滤波器接地螺钉 (EMC (DC))。有关断开连接, 见页 106。
11	存放移除的 VAR 螺钉的位置
12	存放移除的 EMC 螺钉的位置
13	输入电源连接 (L1, L2, L3)、电机连接 (T1/U, T2/V, T3/W) 和制动连接 (R-, R+)
14	PE 连接 (电源线路)
15	接地连接 (电机线)
16	其他接地连接
17	剥线长度 (8mm) 检查器
18	电缆入口
19	主冷却风机
20	I/O 电缆的扎线固定座
21	辅助冷却风机连接端子

34 操作原理和硬件说明

这是 IP55 / UL 12 型外形尺寸的示例。这些外形尺寸具有一体式前盖，其上有透明窗口，以便看到控制盘。UL 12 型外形尺寸有一个护罩，其结构取决于外形尺寸。


R1 IP55 / UL 12 型

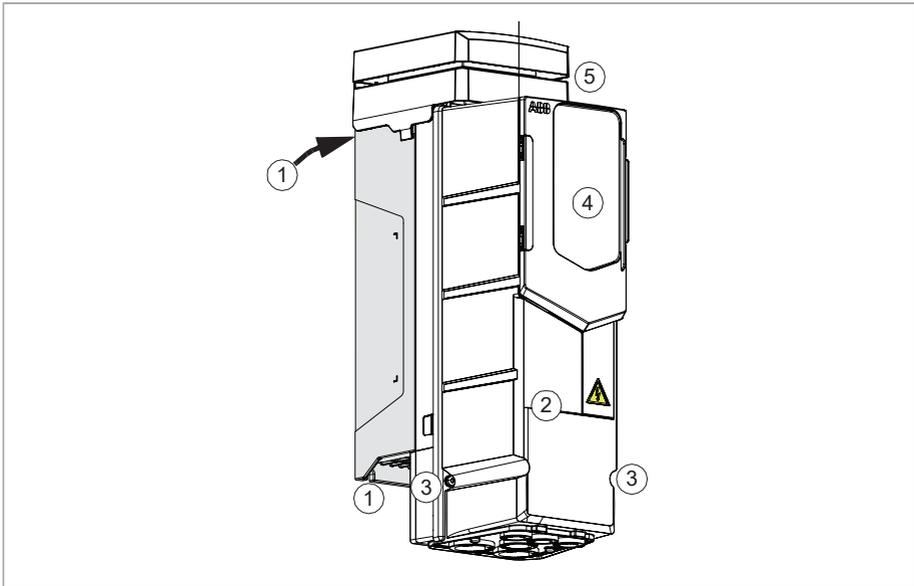

1	安装点（4个），顶点位于护罩下方，也是最后安装的点。
2	前盖板
3	盖用螺钉（2个）
4	透明窗口背后的控制盘
5	护罩，仅限 UL 12 型。护罩型号因外形尺寸而异，请参阅第193页。

外形尺寸 R3


R3 IP21 / UL 1 型

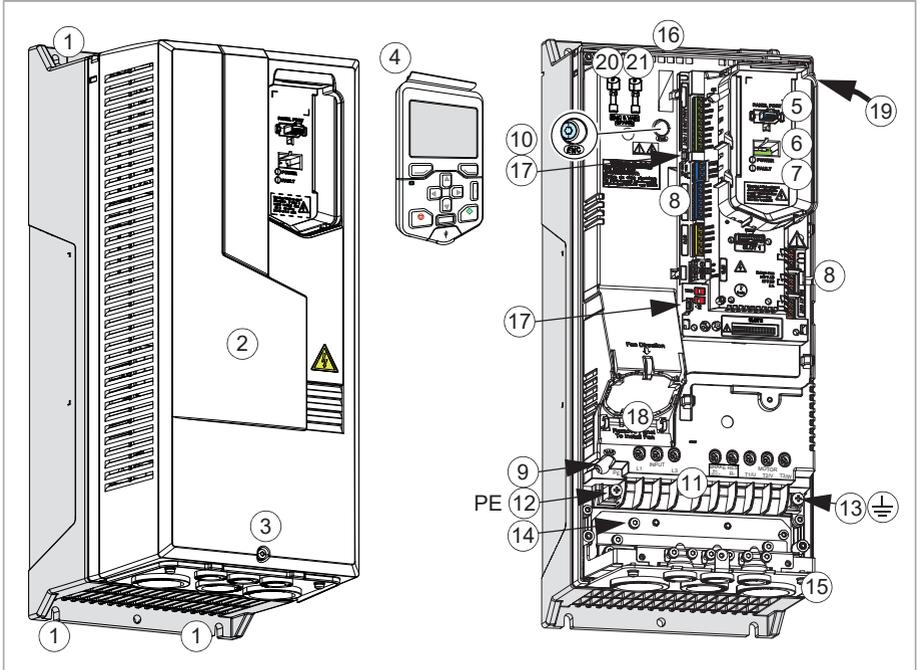

1	安装点 (4 个)	11	输入电压连接 (L1, L2, L3)、电机连接 (T1/U, T2/V, T3/W) 和制动连接 (R-, R+)。
2	盖板	12	PE 连接 (电源线路)
3	盖板螺钉	13	接地连接 (电机线)
4	控制盘	14	其他接地连接
5	控制盘连接	15	电缆入口
6	CCA-01 冷态配置连接接口	16	主冷却风机
7	电源正常和故障 LED 灯。请参见 LED 灯 (页 163)。	17	I/O 电缆的扎线固定座
8	I/O 连接。请参见外部控制连接端子, 外形尺寸 R1 至 R5 (页 41)。	18	辅助冷却风扇。仅适用于 IP55/UL 12 型传动
9	压敏电阻接地螺钉 (VAR)。有关断开连接, 见页 106。	19	辅助冷却风机连接端子
10	EMC 滤波器接地螺钉 (EMC (DC))。有关断开连接, 见页 106。	20	存放移除的 EMC 螺钉的位置
		21	存放移除的 VAR 螺钉的位置

外形尺寸 R4


R4 IP21 / UL 1 型

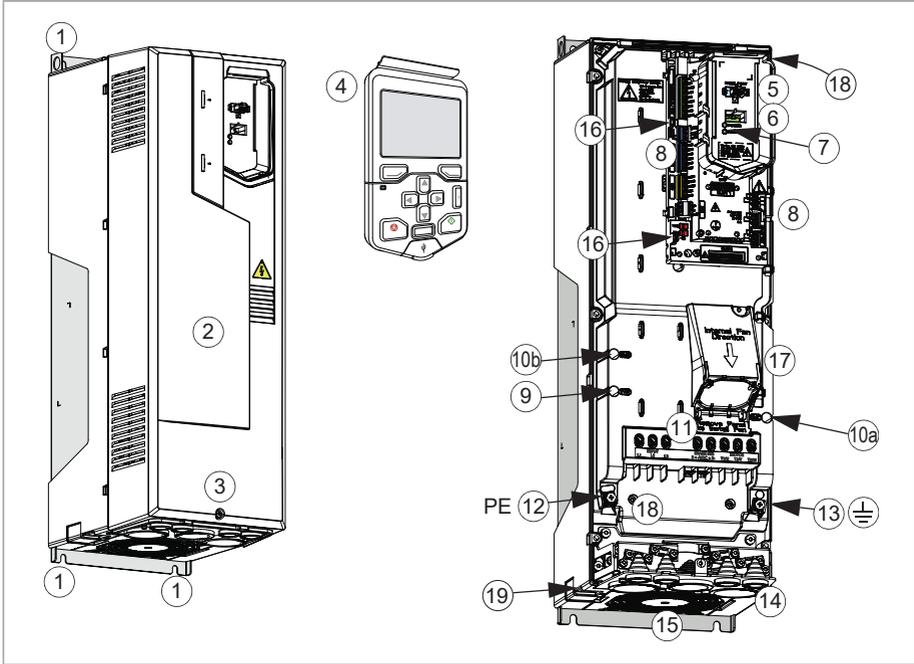

1	安装点 (4 个)
2	盖板
3	盖板螺钉
4	控制盘
5	控制盘连接
6	CCA-01 冷态配置连接接口
7	电源正常和故障 LED 灯。请参见LED灯 (页 163)。
8	I/O 连接。请参见外部控制连接端子, 外形尺寸 R1 至 R5 (页 41)。
9	压敏电阻接地螺钉 (VAR)。有关断开连接, 见页 107。

10	两个 EMC 滤波器接地螺钉 (EMC (DC))。有关断开连接, 见页 107。
11	输入电源连接 (L1、L2、L3)、电机连接 (T1/U、T2/V、T3/W) 和直流连接 (UDC+、UDC-)。
12	PE 连接 (电源线路)
13	接地连接 (电机线)
14	电缆入口
15	主冷却风机
16	I/O 电缆的扎线固定座
17	辅助冷却风扇。仅适用于 IP55/UL 12 型传动
18	辅助冷却风机连接端子
19	其他接地连接

R4 v2 IP21 / UL 1 型¹⁾

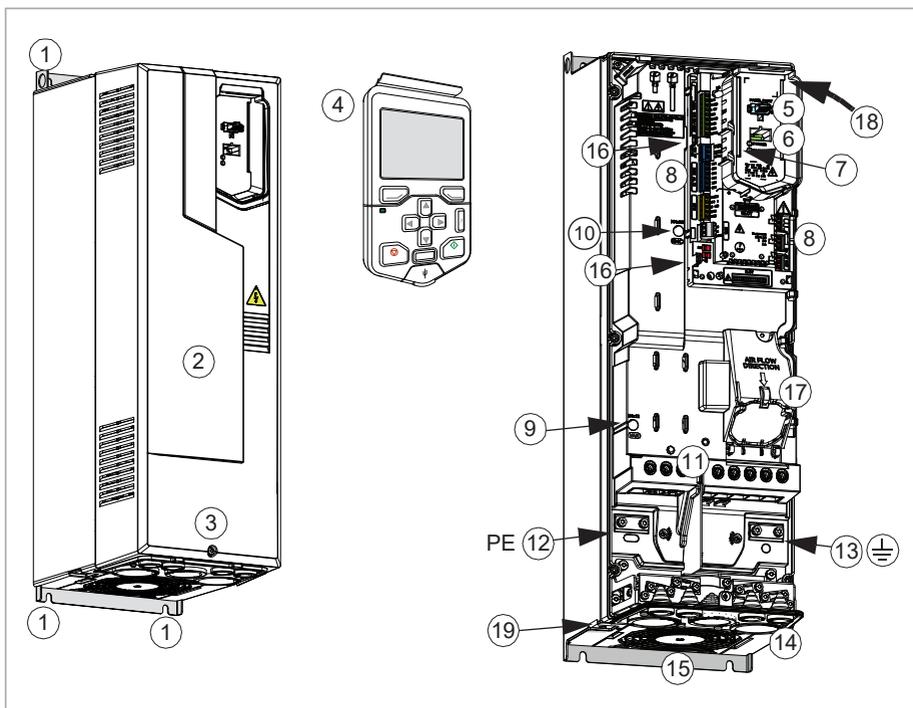


1	安装点 (4 个)
2	盖板
3	盖板螺钉
4	控制盘
5	控制盘连接
6	CCA-01 冷态配置连接接口
7	电源正常和故障 LED 灯。请参见 LED 灯 (页 163)。
8	I/O 连接。请参见外部控制连接端子, 外形尺寸 R1 至 R5 (页 41)。
9	压敏电阻接地螺钉 (VAR)。有关断开连接, 见页 107。

10	EMC 滤波器接地螺钉 (EMC)。有关断开连接, 见页 107。
11	输入电源连接 (L1、L2、L3)、电机连接 (T1/U、T2/V、T3/W) 和直流连接 (UDC+、UDC-)。
12	PE 连接 (电源线路)
13	接地连接 (电机线)
14	电缆入口
15	主冷却风机
16	I/O 电缆的扎线路座
17	辅助冷却风扇。仅适用于 IP55/UL 12 型传动
18	辅助冷却风机连接端子
19	其他接地连接

外形尺寸 R5

R5 IP21 / UL 1 型

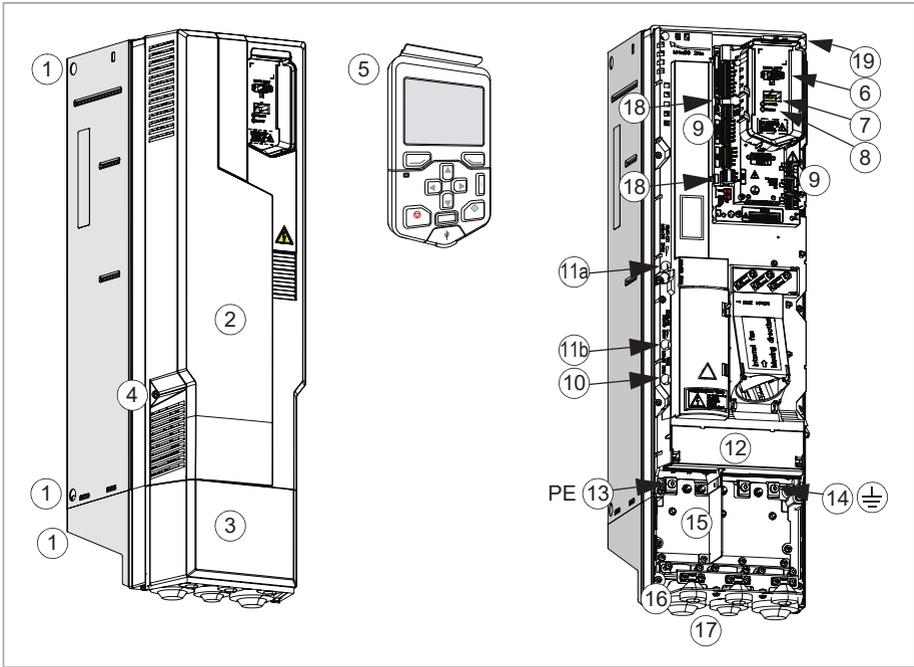


1	安装点 (6个: 2个位于顶部, 2个位于框架主体的底部, 2个位于接线盒的顶部)
2	盖板
3	电缆 / 导线盒
4	盖用螺钉 (2个)
5	控制盘
6	控制盘连接
7	CCA-01 冷态配置连接接口
8	电源正常和故障 LED 灯。请参见LED灯 (页 163)。
9	I/O 连接。请参见外部控制连接端子, 外形尺寸 R1 至 R5 (页 41)。
10	压敏电阻接地螺钉 (VAR)。有关断开连接, 见页107。

11	两个 EMC 滤波器接地螺钉, 11a: EMC (DC) 和 11b: (EMC (AC))。有关断开连接, 见页107。
12	输入电源连接 (L1、L2、L3)、电机连接 (T1/U、T2/V、T3/W) 和直流连接 (UDC+、UDC-)。
13	PE 连接 (电源线路)
14	接地连接 (电机线)
15	接线盒托盘
16	电缆入口
17	主冷却风机
18	I/O 电缆的扎线固定座
19	辅助冷却风机连接端子

外形尺寸R6...R9

R6 IP21 / UL 1 型


外形尺寸 R6 的布局如下图所示。外形尺寸 R6 至 R9 的结构有所不同。

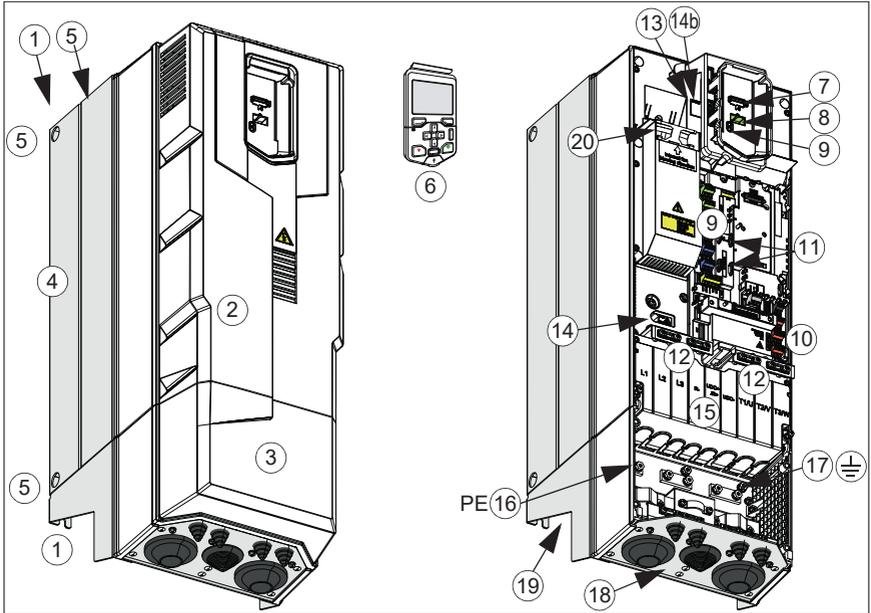

1	安装点 (6个: 2个位于顶部, 2个位于框架主体的底部, 2个位于接线盒的顶部)	13	压敏电阻接地螺钉 (VAR), 位于控制盘托架下。有关断开连接, 见页107。
2	盖板	14	两个EMC滤波器接地螺钉 (EMC), 12a: 一个位于控制盘托架下, 12b: 另一个位于左侧护罩上方。有关断开连接, 见页107。
3	电缆 / 导线盒	15	护罩。护罩下方: 输入电压连接 (L1, L2, L3)、电机连接 (T1/U, T2/V, T3/W) 和直流连接 (UDC+, UDC-)。
4	散热器	16	PE 连接 (电源线路)
5	起吊孔 (6个)	17	接地连接 (电机线), 在护罩下方
6	控制盘	18	电缆入口
7	控制盘连接	19	主冷却风机
8	CCA-01 冷态配置连接接口	20	辅助冷却风机
9	电源正常和故障 LED 灯。请参见LED灯 (页 163)。		
10	I/O连接。请参见外部控制连接端子, 外形尺寸 R1 至 R5 (页 41)。		
11	I/O 电缆的扎线固定座		
12	I/O电缆机械支撑夹		

电源和控制连接概述

传动的电源连接和控制接口如下方逻辑图所示。

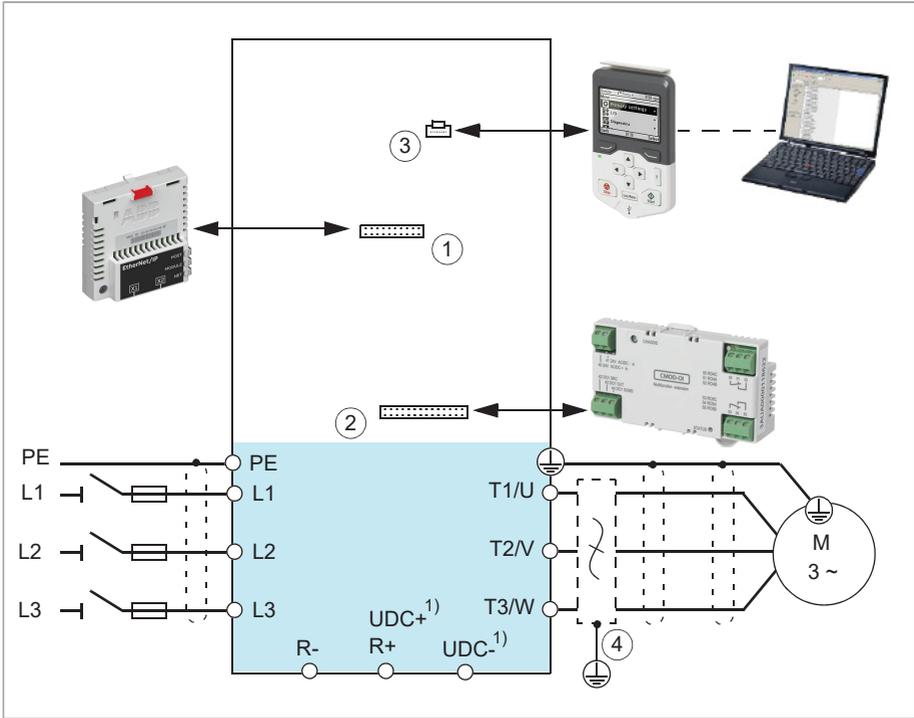


1	可选现场总线适配器模块选件插槽1
2	可选 I/O 扩展模块选件插槽2
3	控制盘端口
4	du/dt 滤波器或共模滤波器（可选），请参见共模、du/dt和正弦滤波器（页 309）。

1) 不适用于所有外形尺寸


■ 外部控制连接端子，外形尺寸 R1 至 R5

外形尺寸 R1 的外部控制连接端子的布局图如下所示：外形尺寸 R1 至 R5 中的外部控制连接端子的布局相同，但带有端子的控制板的位置在外形尺寸 R3 至 R5 中有所不同。

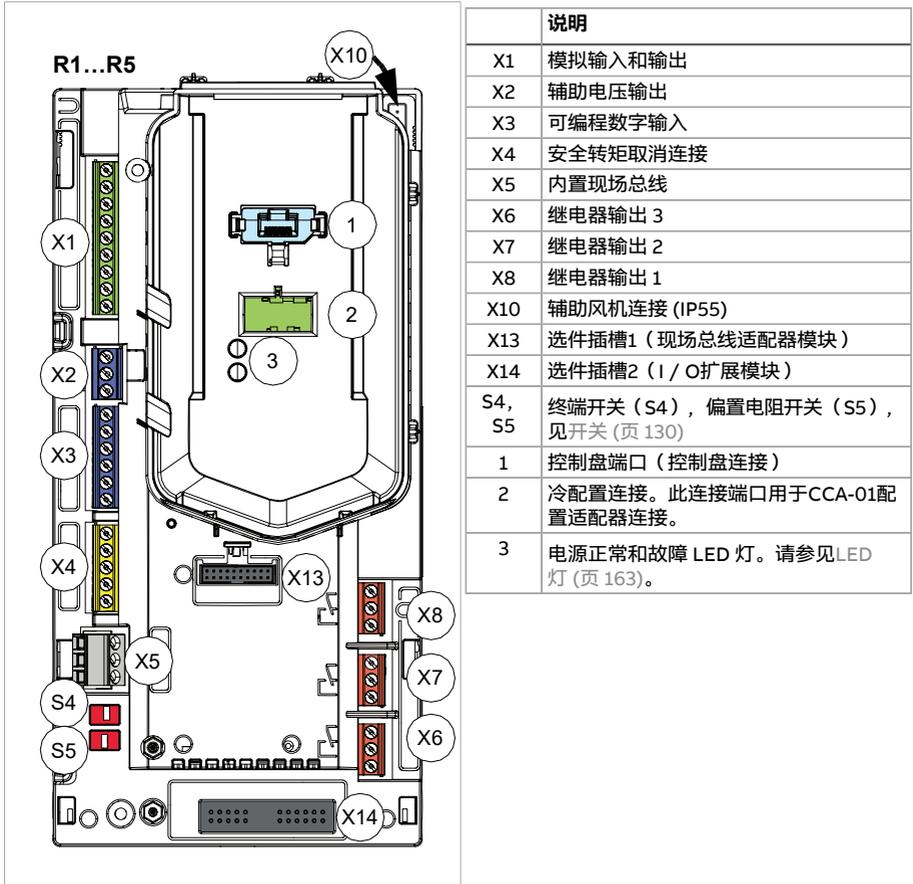

■ 外部控制连接端子，外形尺寸 R6 至 R9

外形尺寸 R6 至 R9 的外部控制连接端子的布局图如下所示：

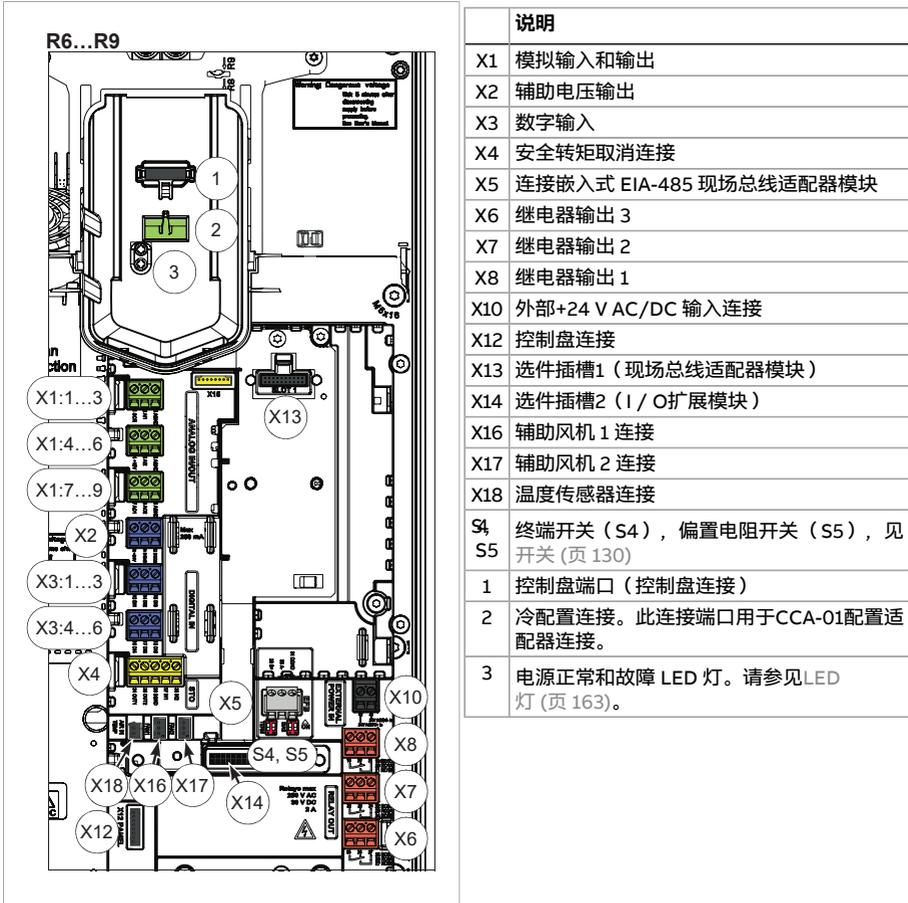


警告!


如果使用外置+24 V AC 电源为控制板供电，请勿将 +24 V AC 电缆连接到控制板接地。

控制盘

要取下控制盘，请按下顶部 (1a) 的固定夹并从顶部边缘 (1b) 将控制盘向前拉。

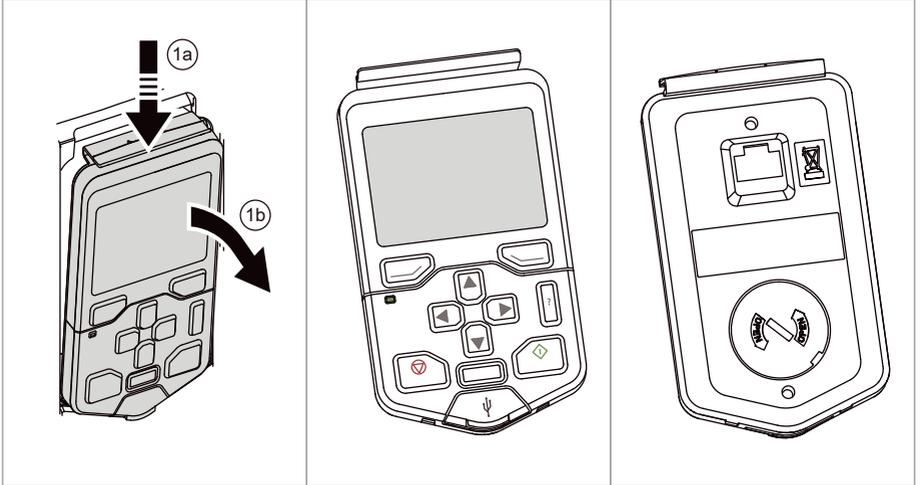

要重新安装控制盘，请将控制盘底部置于位置 (2a)，按下顶部的固定夹 (2b)，然后将控制盘推入顶部边缘 (2c)。

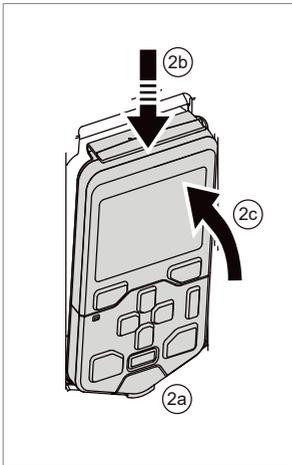

控制盘的使用，参加固件手册和 ACS-AP-I、-S、-W 和 ACH-AP-H、-W 助手型控制盘用户手册 (3AUA0000085685 ([英文]))。

■ 控制盘柜门安装套件


您可以使用安装组件将控制盘安装在柜门上。可以选件的形式从 ABB 获取控制盘的安装组件。有关更多信息，请参见

44 操作原理和硬件说明

手册	代码 (英文)
DPMP-01控制盘安装组件的安装指导	3AUA0000100140
DPMP-02/03控制盘安装组件的安装指导	3AUA0000136205
DPMP-04和DPMP-05控制盘安装组件的安装指导	3AXD50000308484


型号命名标签

型号标签包括 IEC 和 UL (NEC) 额定值、相应的标记和型号以及序列号，这可以用于分辨每台传动。型号命名标签位于传动的左侧，请参见传动上的标签位置 (页 45)。下图为标签示例。

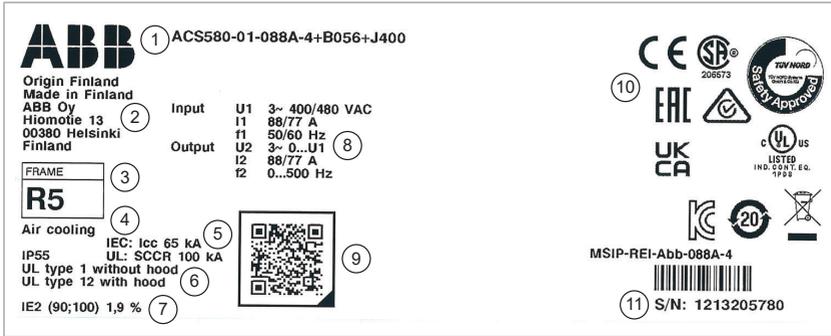

序号	说明
1	型号代码，请参见章节型号代码 (页 46)。
2	制造商名称和地址
3	外形 (尺寸) (新设计的外形尺寸 R4 型号标记为 R4 v2)
4	传动类型，比如空冷或水冷型等。
5	IEC: Icc (额定限制短路电流) = 65 kA, UL (NEC) : SCC (短路电流额定值) = 100 kA
6	防护等级
7	当传动在90%的额定电机频率和100%的额定输出电流下运行时的典型功率损耗。
8	供电电压范围内的额定值，参见额定值 (页 167)，电网规格 (页 209)和电机连接数据 (页 211)。
9	产品数据表链接
10	认证标志
11	S/N: 格式为 MYYWWXXXXX 的序列号，其中 M: 制造工厂 YY: 16、17、18...分别代表 2016、2017、2018... WW: 01、02、03...分别代表第1周、第2周、第3周... XXXXX: 每个序列号独有的数字

■ 传动上的标签位置

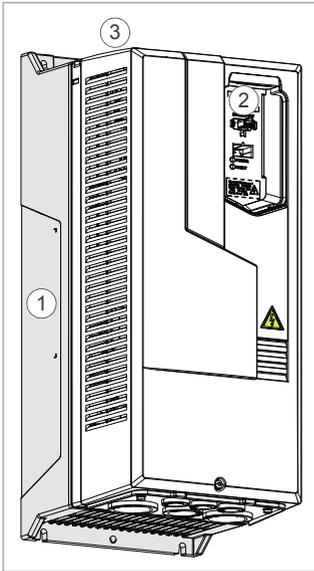

<p>1</p>	<p>ABB ACS580-01-088A-4+B056+J400</p> <p>Origin Finland Made in Finland ABB Oy Hiomotie 13 00380 Helsinki Finland</p> <table border="1"> <tr><td>FRAME</td></tr> <tr><td>R5</td></tr> </table> <p>Air cooling</p> <p>IEC: Icc 65 kA UL: SCCR 100 kA</p> <p>IP55 UL type 1 without hood UL type 12 with hood</p> <p>IE2 (90/100) 1,9 %</p> <p>Input U1 3~ 400/480 VAC I1 88/77 A f1 50/60 Hz</p> <p>Output U2 3~ 0...U1 I2 88/77 A f2 0...500 Hz</p> 	FRAME	R5	 <p>MSIP-REI-Abb-088A-4</p>  <p>S/N: 1213205780</p>
FRAME				
R5				
<p>2</p>	<p>ACS580-01-088A-4 S/N: 1213205780 SW v2.14.0.3</p>			
<p>3</p>	<p>U1 3~ 400/480 VAC I2 88/77 A P 45 kW/60 hp</p> <p>ACS580-01-088A-4</p>  <p>S/N: 1213205780</p>			

注: P_n不显示在UL (NEC) 传动的标签上。

型号代码

传动单元的型号名称包括了它的规格和配置信息。可以在传动所贴的型号标签上找到型号代码。左起第一个数字表示基本配置，例如ACS580-01-12A7-4。后面是可选项代码，以加号分隔，如 +L501。主选项的说明如下。并非所有选项均适用于全部型号。

代码	说明
基本代码	
ACS580-01	产品系列
01	未选择选件时：壁挂式，IP21（UL1型），ACS-AP-S 助手型控制盘、电抗器、EMCC2 滤波器（内置 EMC 滤波器）、安全转矩取消、外形尺寸 R1、R2、R3 的制动斩波器、涂层板、底部进线口、接线盒或带有进线口的导管盖板、快速安装和启动指南（多语言包）。
尺寸	
xxxx	参见额定值表
额定电压	
4	2 = 208...240 V 4 = 380...480 V 6 = 525...600 V 更多信息参见技术数据一章。

■ 选件代码

代码	说明
B056	IP55 (UL 12 型)
C135	法兰安装
C219	3C3/C4 级抗氨气化学气体污染，外形尺寸 R1...R5。
H358	电缆套管入口 (US/UK)。
J400	ACS-AP-S 助手型控制盘（标准配置）
J404	ACS-BP-S 基本控制盘
J424	空白控制盘盖（无控制盘）
J425	ACS-AP-I 控制盘
J429	ACS-AP-W 控制盘（带蓝牙接口）
K451	FDNA-01 DeviceNet™ 适配器模块
K454	FPBA-01 PROFIBUS DP 适配器模块
K457	FCAN-01 CANopen 适配器模块
K458	FSCA-01 RS-485（Modbus/RTU）适配器模块
K462	FCNA-01 ControlNet™ 适配器模块

代码	说明
K469	FECA-01 EtherCat 适配器模块
K470	FEPL-02 EtherPOWERLINK 适配器模块
K475	适用于 EtherNet/IP™、Modbus TCP 和 PROFINET IO 协议的双端口 FENA-21 以太网适配器模块
K490	FEIP-21 EtherNet/IP 适配器模块
K491	FMBT-21 Modbus/TCP 适配器模块
K492	FPNO-21 PROFINET IO 适配器模块
L500	CBAI-01 双极模拟 IO 适配器模块
L501	CMOD-01 外置 24 V AC/DC 和数字 I/O 扩展 (2×RO 和 1×DO)
L512	CHDI-01 115/230 V 数字输入模块 (六位数字输入和两位继电器输出)
L523	CMOD-02 外置 24 V 和隔离 PTC 接口
L537	CPTC-02 ATEX认证热敏电阻接口模块
P931	保修期延长至交货后 36 个月
P932	保修期延长至交货后 60 个月
P944	用于柜体安装的型号(带前盖但不带电缆盒的传动模块)
Q971	ATEX认证的安全断路功能
Q986	FSPS-21 PROFIsafe 安全功能模块

手册套件订货号

默认情况下不包括硬件手册和固件手册。可使用以下订货号订购硬件手册和固件手册作为套件。

语言	订货代码
EN	3AXD50000683666
DA	3AXD50000683703
DE	3AXD50000683673
ES	3AXD50000683949
FI	3AXD50000683925
FR	3AXD50000697625
IT	3AXD50000683680
NL	3AXD50000683697
PT	3AXD50000683956
RU	3AXD50000683970
SV	3AXD50000683918
TR	3AXD50000683987

4

机械安装

本章内容


本章介绍如何检查安装现场、打开包装、检查交付物以及以机械方式安装传动。

安全



警告!

外形尺寸 R5 至 R9: 使用吊升设备提起传动。使用传动的提升吊孔。不要倾斜传动单元。传动单元很重，重心很高。传动单元翻倒会致人受伤。

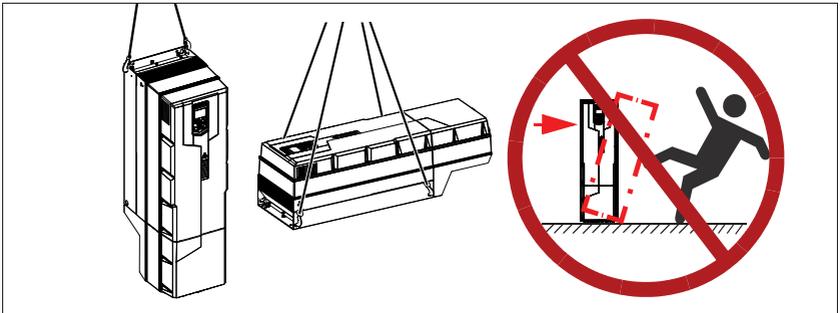

检查安装现场

必须把传动安装在墙上或机壳上。可以通过三种不同方式进行安装：

- 垂直

注：请勿将传动颠倒安装。



外形尺寸	垂直安装 - 散热空间											
	IP21 (UL 1 型)						IP55 (UL 12 型)					
	上方 (a) 1)		下方 (b) 2)		侧面 (c) 3)		上方 (a) 1)		下方 (b) 2)		侧面 (c) 3)	
	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in
R1	150	5.91	86	3.39	150	5.91	137	5.39	116	4.57	150	5.91
R2	150	5.91	86	3.39	150	5.91	137	5.39	116	4.57	150	5.91
R3	200	7.87	53	2.09	150	5.91	200	7.87	53	2.09	150	5.91
R4	53	2.09	200	7.87	150	5.91	53	2.09	200	7.87	150	5.91
R5	100	3.94	200	7.87	150	5.91	100	3.94	200	7.87	150	5.91
R6	155	6.10	300	11.81	150	5.91	155	6.10	300	11.81	150	5.91
R7	155	6.10	300	11.81	150	5.91	155	6.10	300	11.81	150	5.91
R8	155	6.10	300	11.81	150	5.91	155	6.10	300	11.81	150	5.91
R9	200	7.87	300	11.81	150	5.91	200	7.87	300	11.81	150	5.91

1) 下方自由空间应从框架开始测量，而非从 UL 12 型 外形尺寸中使用的护罩开始。

注：外形尺寸 R4 和 R9 的机罩高度超出框架要求的散热空间


外形尺寸	机罩高度 (mm)	护罩高度 (英寸)
R4	72	2.83
R9	230	9.06

2) 下方自由空间的测量应始终从传动的框架开始，而非从接线盒开始。

3) 传动和其他物体之间的散热空间，比如墙壁。

注：建议留出适用于室内壁挂安装传动的上方、下方散热空间。对于 ABB 柜式安装传动，由于在特殊温度范围内进行了加热测试和认证，散热空间要求可能和以上建议不同。

- 垂直并排或在墙壁之间

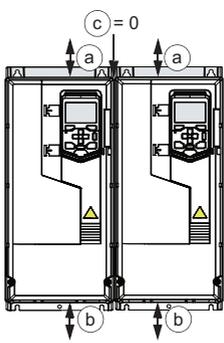

外形尺寸	垂直并排安装 - 自由空间, IP21 (UL 1 型) 和 IP55 (UL 12 型)					
	上方 (a) ¹⁾		下方 (b) ²⁾		之间 (c) ³⁾	
	mm	in	mm	in	mm	in
R1	200	7.87	200	7.87	0	0
R2	200	7.87	200	7.87	0	0
R3	200	7.87	200	7.87	0	0
R4	200	7.87	200	7.87	0	0
R5	200	7.87	200	7.87	0	0
R6	200	7.87	300	11.8	0	0
R7	200	7.87	300	11.8	0	0
R8	200	7.87	300	11.8	0	0
R9	200	7.87	300	11.8	0	0

1) 下方自由空间应从框架开始测量，而非从 UL 12 型外形尺寸中使用的护罩开始。

注：外形尺寸 R9 的机罩高度超出框架要求的上方散热空间

外形尺寸	机罩高度 (mm)	护罩高度 (英寸)
R9	230	9.06

2) 下方自由空间的测量应始终从传动的框架开始，而非从接线盒开始。

3) 传动之间的散热空间。

注：建议留出适用于室内壁挂安装传动的上方、下方散热空间。对于 ABB 柜式安装传动，由于在特殊温度范围内进行了加热测试和认证，散热空间要求可能和以上建议不同。

注：IP21 (UL 1 型) 外形尺寸 R1...R2: 可以松开盖板紧固夹，以便打开前盖。

注：IP55 (UL 12 型) 外形尺寸 R1...R2: 如果不把第二个传动取下来以接近风扇，则无法对辅助风扇进行维护。


- 水平安装IP20和IP55, 仅限R1...R5

注 1: 您可以水平安装 IP21/UL 1 型传动, 但安装仅满足IP20要求。

注 2: 水平安装的IP55/UL 12 型传动满足 IP21/UL 1 型 等级要求。

注3: 在水平安装时, 传动不受滴水保护。

注4: 中的振动技术规范环境条件 (页 222)可能无法满足。

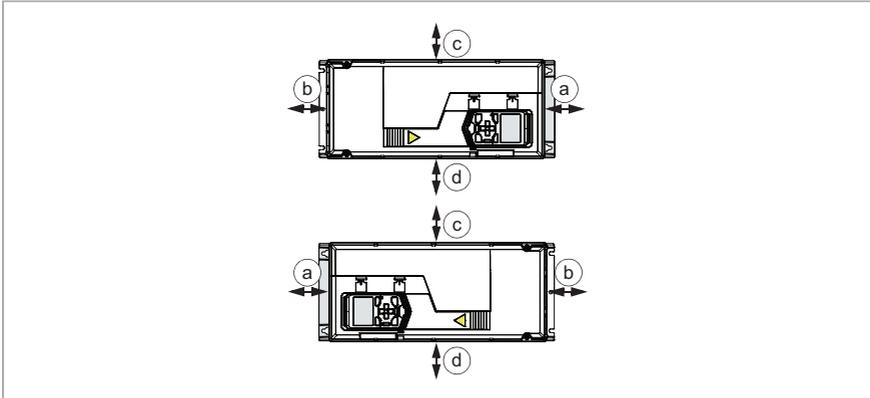

外形尺寸	水平安装 - 散热空间							
	IP21 (IP20)				IP55 (UL 12 型)			
	上方 (a)		下方 (b) ¹⁾		上方 (a)		下方 (b) ¹⁾	
	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in
R1	150	5.91	86	3.39	137	5.39	116	4.57
R2	150	5.91	86	3.39	137	5.39	116	4.57
R3	200	7.87	53	2.09	200	7.87	53	2.09
R4	30	1.18	200	7.87	30	1.18	200	7.87
R5	30	1.18	200	7.87	30	1.18	200	7.87
外形尺寸	本侧向上 (c)		本侧向下 (d)		本侧向上 (c)		本侧向下 (d)	
	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in
R1	30	1.18	200	7.87	30	1.18	200	7.87
R2	30	1.18	200	7.87	30	1.18	200	7.87
R3	30	1.18	200	7.87	30	1.18	200	7.87
R4	30	1.18	200	7.87	30	1.18	200	7.87
R5	30	1.18	200	7.87	30	1.18	200	7.87

¹⁾ 下方自由空间的测量应始终从传动的框架开始, 而非从接线盒开始。

确保安装地点满足以下要求:

- 安装地点通风或冷却良好, 传动可充分散热。请参见损耗、冷却数据和噪声 (页 197)。
- 传动的操作条件须符合规格, 见环境条件 (页 222)。
- 墙壁尽可能垂直, 采用不可燃材料且具有足够高的强度以承受传动的重量, 参见尺寸、重量和散热空间要求 (页 191)。

- 安装区域下面是不可燃地板/材料。
- 传动的上下部要留有足够的空间用于冷却空气的流动、服务和维护。每个不同的安装对齐所需的散热空间表见页49（或页191）。

所需工具

要以机械方式安装传动，您需要使用以下工具：

- 带合适钻头的电钻
- 成套螺丝刀（梅花螺丝刀、一字螺丝刀和/或十字螺丝刀（根据情况而定））
- 套筒组套（公制）
- 卷尺（如果不使用提供的安装模板）。


搬运传动

外形尺寸 R5 至 R9：用码垛车将传动搬运至安装地点。



开箱并检查交付物（外形尺寸 R1 至 R2）

运输包装的布局如下图所示。检查所有物品是否都在，且无损坏迹象。阅读传动型号标签上的数据，以确保传动型号正确。请参见型号命名标签（页 44）。

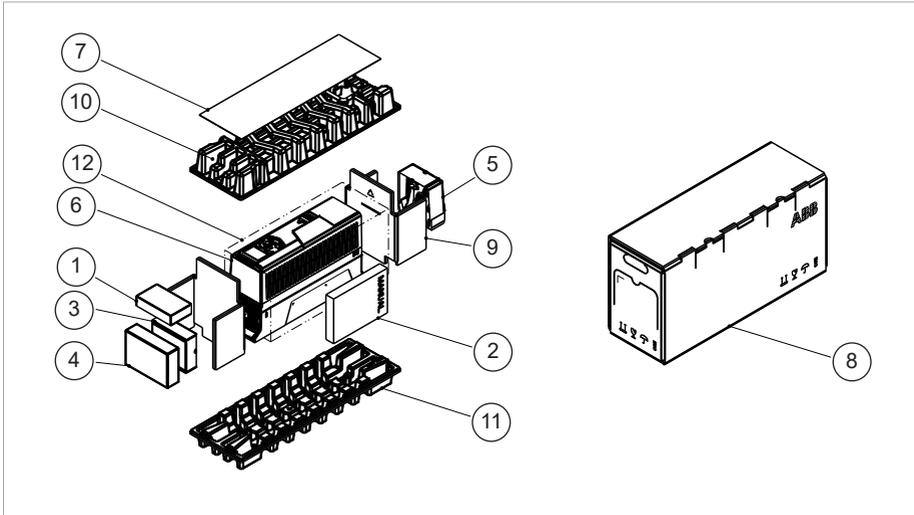

- | | |
|---|--|
| 1 | 订单中选择的控制盘。
北美：工厂预装控制盘 |
| 2 | 手册 <ul style="list-style-type: none"> • 欧洲：快速安装和启动指南套件（6种语言） • 北美：快速安装和启动指南 • 多语言残余电压警告贴纸 |
| 3 | I/O 选件盒 |
| 4 | 现场总线选件盒 |

注： 如果通过附加码订购了可选件，比如选件盒中的+K490（FEIP-21双端口 EtherNet/IP适配器模块），则选件单独包装于现场总线选件盒。
北美：订购时也可以选择出厂前安装选件。

- | | |
|----|--|
| 5 | 接线盒
注： 接线盒在出厂前安装在IP55传动模块的框架上。 |
| 6 | 传动 |
| 7 | 安装模板 |
| 8 | 纸箱 |
| 9 | 边缘支撑板（2个） |
| 10 | 顶部减震垫 |
| 11 | 底部减震垫 |
| 12 | 塑料袋 |

注： 在北美，选件+B056（IP55/UL 12型）包含护罩

注： 硬件手册和固件手册可以作为单独套件订购，参见手册套件订货号（页 47）

要开箱：


- 打开纸箱（8）
- 除去安装模板（7）和顶部减震垫（10）

- 拆下控制盘、选件盒、接线盒（1、3、4、5）
- 除去边缘支撑板（9）
- 除去塑料袋（12）
- 向上提起传动（6）。



警告!

R1...R2, IP21: 请勿抓住盖板以提起传动。传动可能会掉落而损坏或破坏周边环境。

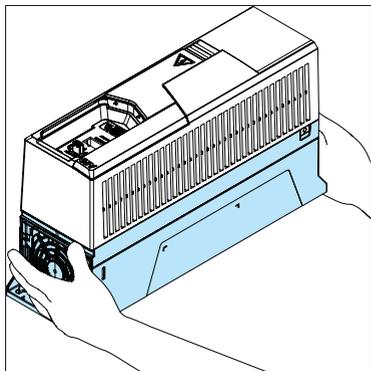


应根据规定要求回收包装材料。



■ 外形尺寸R1和R2接线盒（IP21，UL 1型）

此图所示为接线盒包装的内容。包装中还包括装配图纸，说明了如何将接线盒安装到传动模块框架中。


请遵守章节中的安装说明。垂直安装传动，外形尺寸 R1 至 R4 (页 69)。

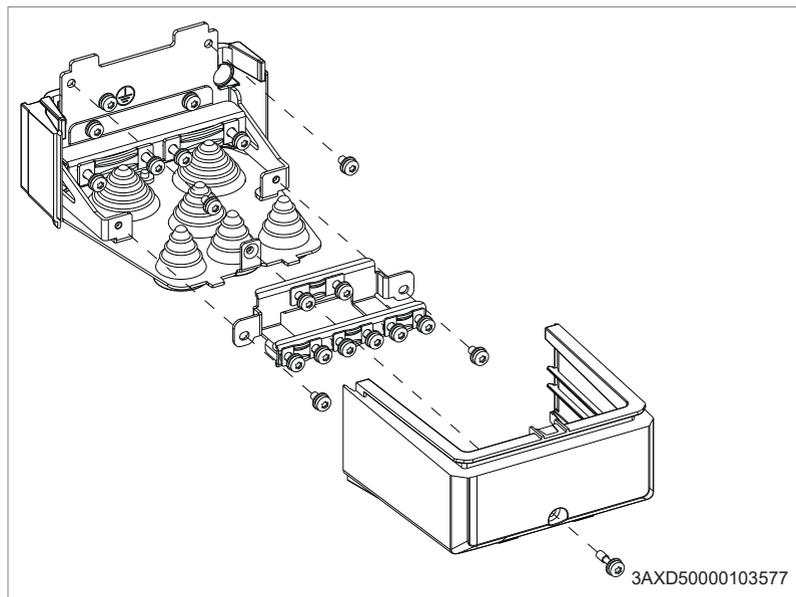

注： 发运接线盒时，护套锥指向内部。拆下并插入护套锥时，使其指向外部。

开箱并检查交付物（外形尺寸 R3）

运输包装的布局如下图所示。检查所有物品是否都在，且无损坏迹象。阅读传动型号标签上的数据，以确保传动型号正确。请参见型号命名标签（页 44）。

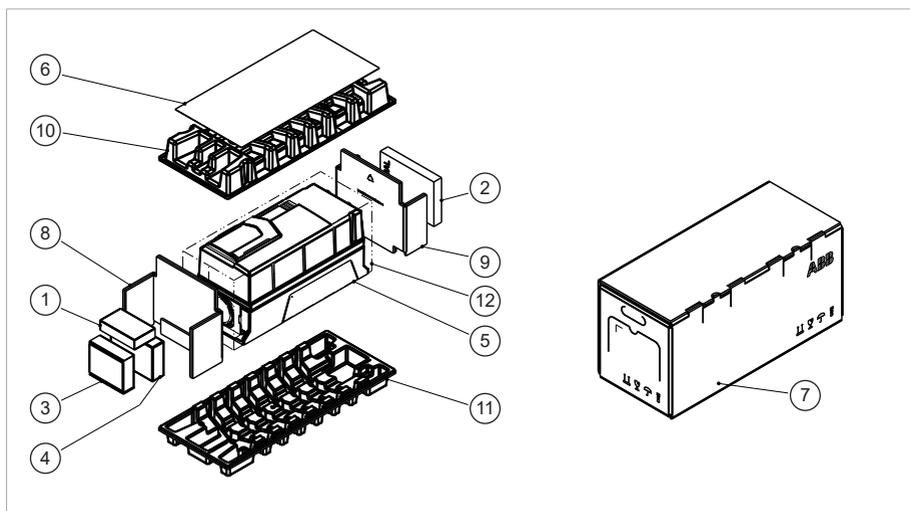

1	订单中选择的控制盘。 北美：工厂预装控制盘	7	纸箱
2	手册 <ul style="list-style-type: none"> • 欧洲：快速安装和启动指南套件（6种语言） • 北美：快速安装和启动指南 • 多语言残余电压警告贴纸 	8	边缘支撑板
3	I/O 选件盒	9	边缘支撑板
4	现场总线选件盒	10	顶部减震垫
5	传动	11	底部减震垫
6	安装模板	12	塑料袋
		注：在北美，选件+B056（IP55/UL 12 型）包含护罩	
		注：硬件手册和固件手册可以作为单独套件订购，参见手册套件订货号（页 47）	



58 机械安装

要开箱:


- 打开纸箱 (7)
- 除去安装模板 (6) 和顶部减震垫 (10)
- 拆下控制盘和选件盒 (1、3、4)
- 除去边缘支撑板 (9)
- 除去塑料袋 (12)
- 提起传动 (5)。

应根据规定要求回收包装材料。



开箱并检查交付物（外形尺寸 R4）

运输包装的布局如下图所示。检查所有物品是否都在，且无损坏迹象。阅读传动型号标签上的数据，以确保传动型号正确。请参见型号命名标签（页 44）。

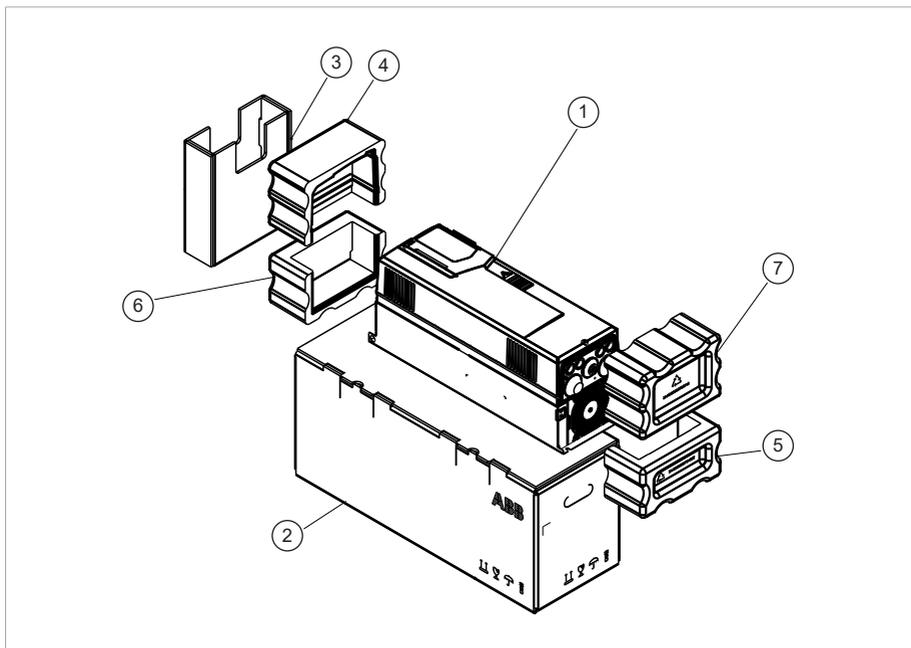

1	传动	4	顶部减震垫
2	纸箱。安装模板在纸箱中。	5	底部减震垫
3	选件支撑板： <ul style="list-style-type: none"> • 欧洲：快速安装和启动指南套件（6种语言） • 北美：快速安装和启动指南 • 多语言残余电压警告贴纸 • 选件盒包含订单中选择的控制盘（单独包装） • 北美：工厂预装控制盘 • 如果通过附加码订购了可选件，比如选件盒中的+K490（FEIP-21双端口 EtherNet/IP适配器模块），则选件单独包装于选件盒。 • 北美：订购时也可以选择出厂前安装选件。 	6	底部减震垫
		7	顶部减震垫
		注：在北美，选件+B056（IP55/UL 12 型）包含护罩	
		注：硬件手册和固件手册可以作为单独套件订购，参见手册套件订货号（页 47）	

要开箱：

- 打开盒（2）
- 拆下选件支撑板（3）

60 机械安装


- 拆下顶部垫片（4、7）
- 提起传动（1），然后拆下顶部垫片（5、6）

应根据规定要求回收包装材料。



开箱并检查交付物（外形尺寸 R5）

运输包装的布局如下图所示。检查所有物品是否都在，且无损坏迹象。阅读传动型号标签上的数据，以确保传动型号正确。请参见型号命名标签（页 44）。

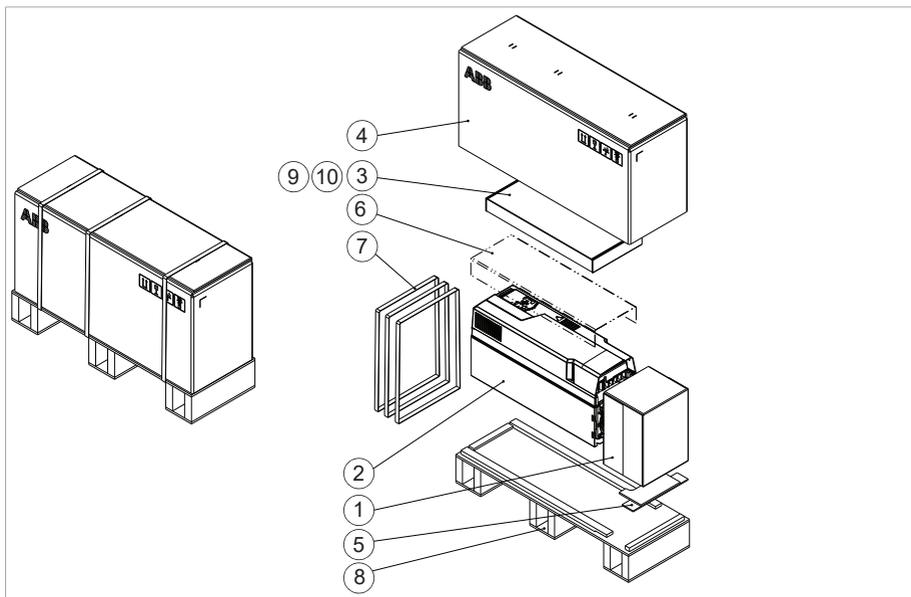


1	接线盒包装。 注： 接线盒在出厂前安装在IP55传动模块的框架上。	6	盖板保护膜
2	传动	7	打包带
3	选件盒包括： • 欧洲：快速安装和启动指南套件（6种语言） • 北美：快速安装和启动指南 • 多语言残余电压警告贴纸	8	托盘
4	纸箱。安装模板在纸箱中。	9	选件盒包含订单中选择的控制盘（单独包装） 北美：工厂预装控制盘
5	止动块	10	如果通过附加码订购了可选件，比如选件盒中的+K490（FEIP-21双端口 EtherNet/IP适配器模块），则选件单独包装于选件盒。 北美：订购时也可以选择出厂前安装选件。
6	盖板保护膜	注： 在北美，选件+B056（IP55/UL 12 型）包含护罩	
		注： 硬件手册和固件手册可以作为单独套件订购，参见手册套件订货号（页 47）	

要开箱:

- 切断打包带 (7)。
- 除去纸盒 (4) 和选件盒 (3)。
- 除去盖板保护膜 (6)。
- 向上提起传动 (2)。


■ 外形尺寸R5接线盒 (IP21, UL 1 型)

此图所示为接线盒包装的内容。包装中还包括装配图纸, 说明了如何将接线盒安装到传动模块框架中。

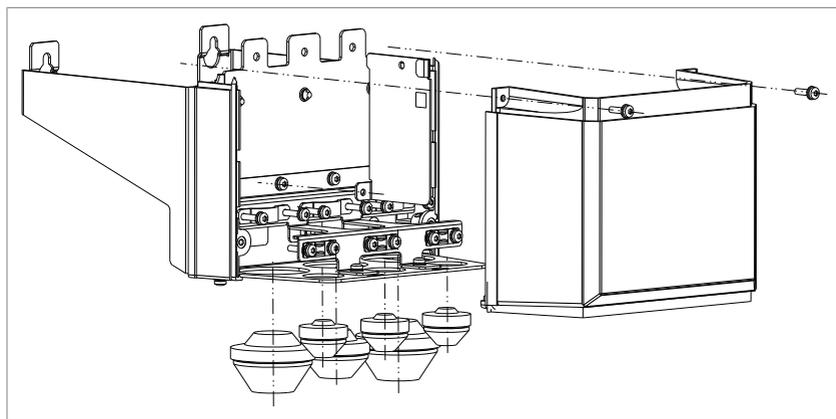

开箱并检查交付物（外形尺寸 R6 至 R9）

运输包装的布局如下图所示。检查所有物品是否都在，且无损坏迹象。阅读传动型号标签上的数据，以确保传动型号正确。请参见型号命名标签（页 44）。

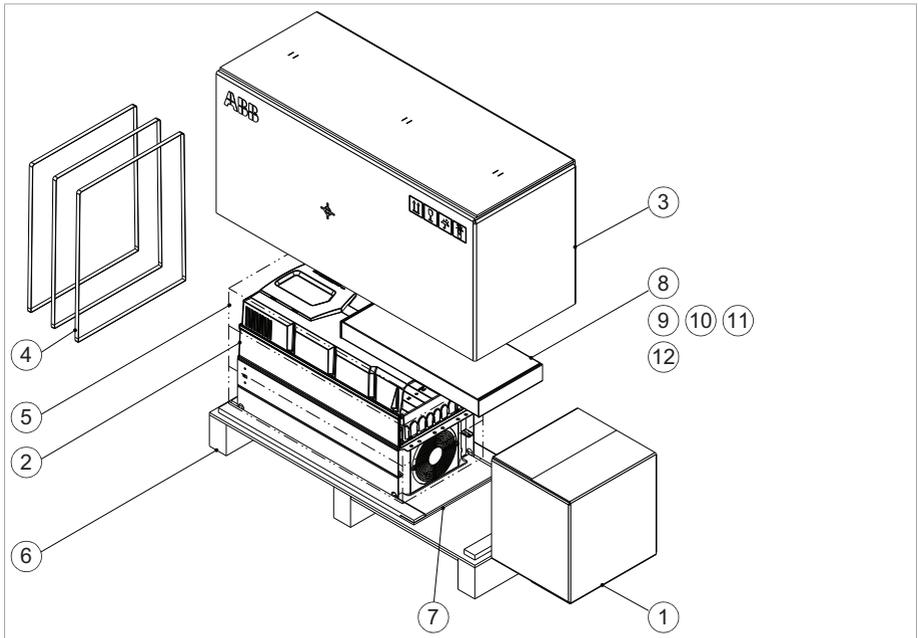

1	<p>电缆盒。塑料袋中的功率和控制电缆接地架，以及组装图。</p> <p>注： 接线盒在出厂前安装在IP55传动模块的框架上。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 北美：快速安装和启动指南 多语言残余电压警告贴纸 	
2	带有工厂安装选件的传动	10	<p>选件托盘中包含订单中选择的控制盘（单独包装）</p> <p>北美：工厂预装控制盘</p>
3	纸箱	11	<p>如果通过附加码订购了可选件，比如选件盒中的+K490（FEIP-21双端口 EtherNet/IP适配器模块），则选件单独包装于选件盒。</p> <p>北美：可在订购时选择在出厂前安装选件。</p>
4	打包带	12	选件托盘顶部的安装模板
5	防腐蚀的 VCI 袋		<p>注： 在北美，选件+B056（IP55/UL 12 型）包含护罩</p>
6	托盘		<p>注： 硬件手册和固件手册可以作为单独套件订购，参见手册套件订货号（页 47）</p>
7	止动块		
8	选件托盘		
9	<p>选件托盘包括</p> <ul style="list-style-type: none"> 欧洲：快速安装和启动指南套件（6种语言） 		

要开箱：

- 切断打包带（4）。

64 机械安装


- 除去纸盒（3）和选件托盘（8）。
- 除去 VCI 袋（5）。
- 把吊钩连接到传动的提升吊耳（参见图片安全（页 49））。
- 使用起重机提起传动。

应根据规定要求回收包装材料。




■ 外形尺寸R6接线盒 (IP21, UL 1 型)

下图所示为接线盒包装的内容。包装中还包括装配图纸, 说明了如何将接线盒安装到传动框架中。

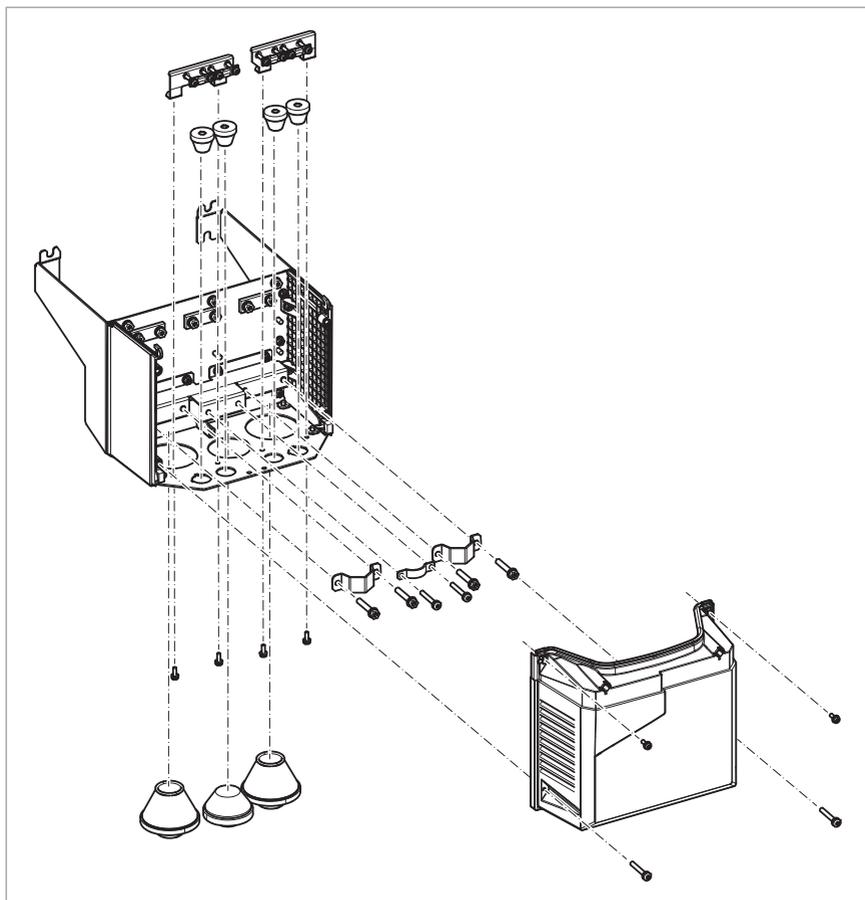


■ 外形尺寸R7接线盒 (IP21, UL 1 型)

下图所示为接线盒包装的内容。包装中还包括装配图纸, 说明了如何将接线盒安装到传动框架中。

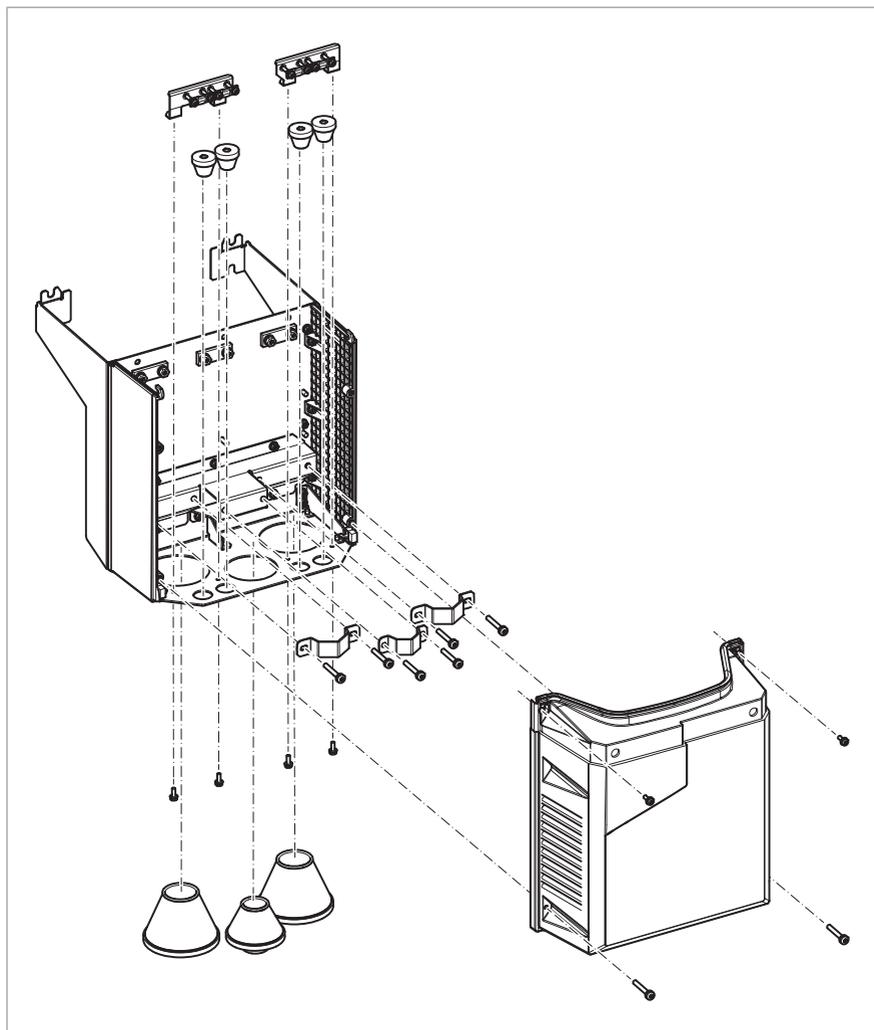


■ 外形尺寸R8接线盒 (IP21, UL 1 型)

下图所示为接线盒包装的内容。包装中还包括装配图纸, 说明了如何将接线盒安装到传动框架中。

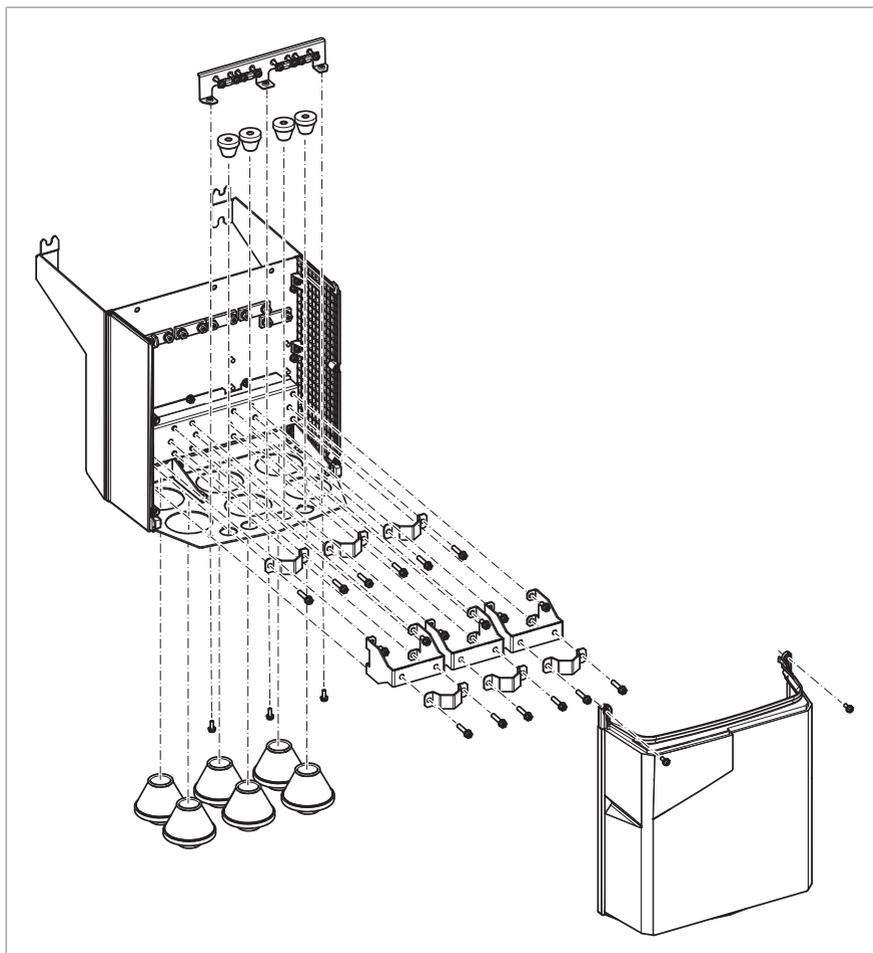

■ 外形尺寸R9接线盒 (IP21, UL 1 型)

下图所示为接线盒包装的内容。包装中还包括装配图纸, 说明了如何将接线盒安装到传动框架中。

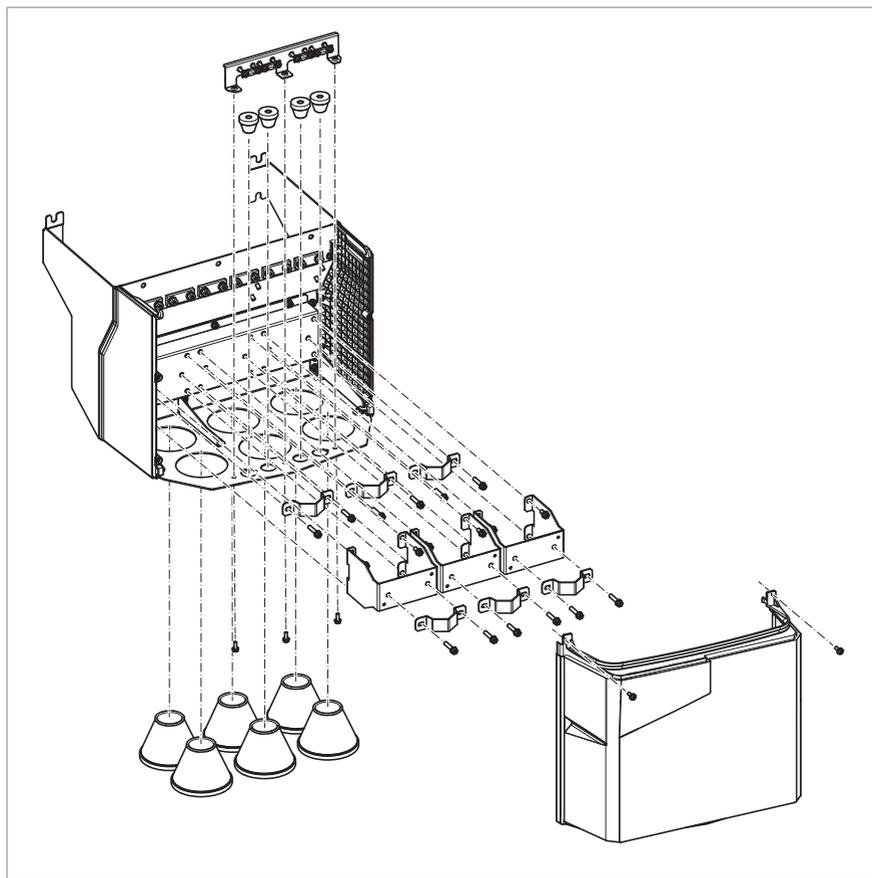


安装传动

■ 垂直安装传动，外形尺寸 R1 至 R4

下图以外形尺寸 R3 作为示例。

选择满足当地要求，并且适合墙面材料、传动重量和应用的紧固件及其应用方式。

1. 使用包装中包含的安装模板标记孔位置。请勿将安装模板留在传动下方。传动尺寸图和孔位置也可参见尺寸图 (页 229)。
2. 钻出安装孔。
3. 把锚固件或插头插入孔中，并开始把螺栓固定到锚固件或插头中。

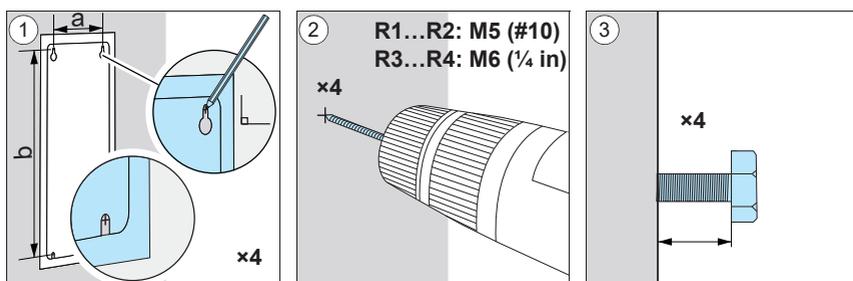

	R1		R2		R3		R4		R4 v2	
	mm	in								
a	98	3.86	98	3.86	160	6.30	160	6.30	160	6.30
b	317	12.48	417	16.42	473	18.62	619	24.37	619	24.37
重量 IP21 (UL 1 型)	kg	lb								
	4.6	10.1	6.6	14.6	11.8	26.0	19.0	41.9	22.0	48.5
重量 IP55 (UL 12 型)	kg	lb								
	4.8	10.6	6.8	15.0	13.0	28.7	20.0	44.1	23.0	50.7





70 机械安装

- 将传动置于墙上的下部螺栓（4a）上，以支撑传动的重量。将传动旋转到墙壁上，并将其放置于上部螺栓（4b）上。






警告!

R1...R2, IP21: 请勿抓住盖板以提起传动。传动可能会掉落而损坏或破坏周边环境。


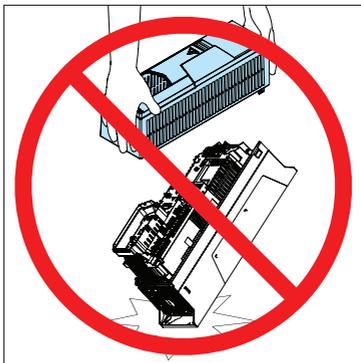
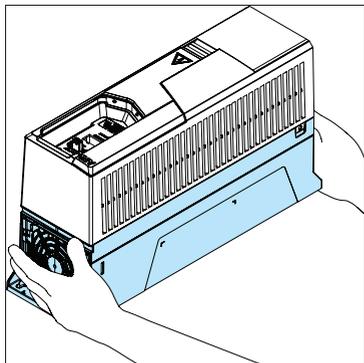


- 把螺栓牢固地拧入墙壁内。



安装接线盒，外形尺寸R1...R2


6. 拧下螺钉 (6a)，然后从单独的接线盒提走盖板 (6b)。
7. 将接线盒盖安装到前盖上。
8. 将接线盒安装到传动框架上。放好接线盒 (8a)，然后拧紧螺钉 (8b)。





■ 垂直安装传动，外形尺寸 R5

选择满足当地要求，并且适合墙面材料、传动重量和应用的紧固件及其应用方式。

1. 使用包装中包含的安装模板标记孔位置。请勿将安装模板留在传动下方。传动尺寸图和孔位置也可参见尺寸图 (页 229)。
2. 钻出安装孔。
3. 把锚固件或插头插入孔中。开始将两个上部螺栓固定到锚固件或插头中。





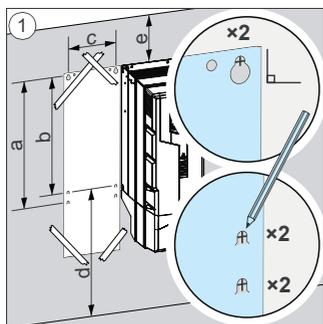


	R5 IP21 (UL 1 型)		R5 IP55 (UL 12 型)	
	mm	in	mm	in
a	612	24.09	612	24.09
b	581	22.87	581	22.87
c	160	6.30	160	6.30
d >	200	7.87	200	7.87
e >	100	3.94	100	3.94
	kg	lb	kg	lb
	28.3	62.4	29.0	64.0

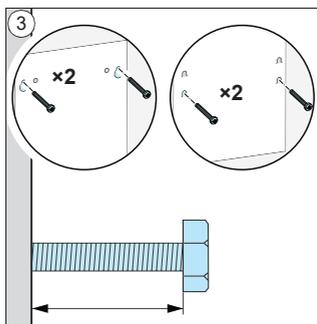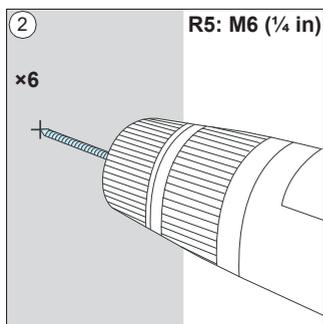


IP21 (UL 1 型)

4. 拆下前盖：使用T20梅花螺丝刀拧下紧固螺钉（4a），将前盖从下向上（4b）提到顶部（4c）。
5. 将接线盒安装到传动的框架上。
6. 拧紧接线盒螺母。
7. 从底部滑动盒盖（7a）并拧紧固定螺钉（7b）。
8. 将前盖顶部的搭扣放进外壳上的扣眼，在底部按下盖板（8a），然后拧紧固定螺钉（8b）。



IP21 (UL 1 型) , IP55 (UL 12 型)

9. 将传动置于墙上的下部螺栓 (9a) 上, 以支撑传动的重量。将传动旋转到墙壁上, 并将其放置于上部螺栓 (9b) 上。由于传动重量较大, 与其它人一起或利用吊升设备将其提起。将墙壁上的螺栓拧紧 (9c)。
10. 牢牢地拧紧剩余两颗螺栓。

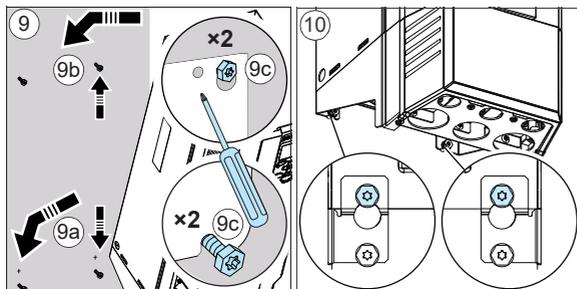


■ 垂直安装传动，外形尺寸 R6 至 R9

选择满足当地要求，并且适合墙面材料、传动重量和应用的紧固件及其应用方式。


1. 使用包装中包含的安装模板标记六个安装孔的位置。请勿将安装模板留在传动下方。传动尺寸和孔位置也可参见尺寸图 (页 229)。

注： 可以使用两颗而非四颗螺栓连接传动的下部。

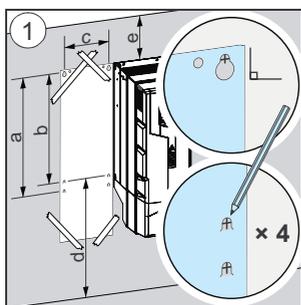

	R6		R7		R8		R9	
	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in
a	571	22.5	623	24.5	701	27.6	718	28.3
b	531	20.9	583	23.0	658	25.9	658	25.9
c	213	8.4	245	9.7	263	10.3	345	13.6
d	300	11.8	300	11.8	300	11.8	300	11.8
e	155	6.1	155	6.1	155	6.19	200	7.9
IP21, UL 1 型	kg	lb	kg	lb	kg	lb	kg	lb
	42.4	93.5	54	119.1	69	152.2	97	213.9
IP55, UL 12 型	kg	lb	kg	lb	kg	lb	kg	lb
	43	94.8	56	123.5	77	169.8	103	227.1

2. 钻出安装孔。
3. 把锚固件或插头插入孔中，并开始把螺栓固定到锚固件或插头中。
4. 将传动固定到墙壁的螺栓上。由于传动重量较大，使用吊升设备将其提起。
5. 将墙壁上的螺栓拧紧。

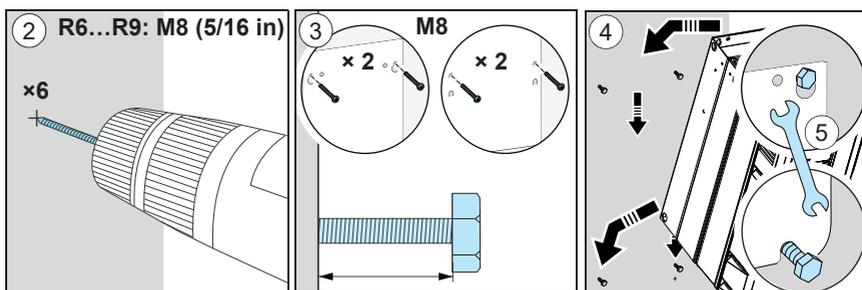


IP21 (UL 1 型)

6. 卸下前盖板：使用 T20 梅花螺丝刀卸下紧固螺钉 (a)，把盖板移到顶部 (b)，然后向上移 (c)。


76 机械安装

7. 将接线盒安装到传动的框架上。
8. 拧紧盒螺栓：三个在顶部（8a），两个在底部（8b）。此外，将在步骤3（8c）中插入的底部螺栓拧紧。

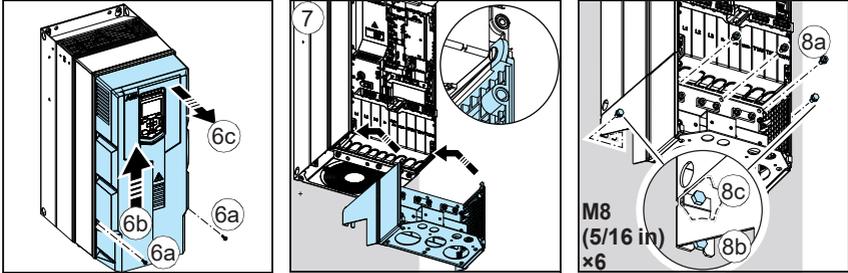

IP55 (UL 12 型)

9. 卸下前盖板：使用 T20 梅花螺丝刀卸下紧固螺钉（a），把盖板移到顶部（b），然后向上移（c）。

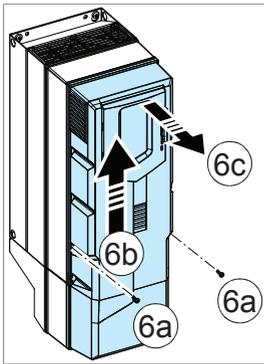

■ 并排垂直安装传动

按照相应章节中的步骤安装传动垂直安装传动，外形尺寸 R1 至 R4 (页 69)，垂直安装传动，外形尺寸 R5 (页 72)或垂直安装传动，外形尺寸 R6 至 R9 (页 75)。

■ 水平安装传动，外形尺寸 R1 至 R5

按照相应章节中的步骤安装传动垂直安装传动，外形尺寸 R1 至 R4 (页 69)或垂直安装传动，外形尺寸 R5 (页 72)。可以按照左侧向上或右侧向上的方式安装传动。

法兰安装

法兰安装说明随附于法兰安装套件中：

ACX580-01 外形尺寸 R1 至 R3 法兰安装套件快速安装指导 (3AXD50000119172 [英文])

ACX580-01 外形尺寸 R4 至 R5 法兰安装套件快速安装指导 (3AXD500000287093 [英文])

ACS880-01 和 ACX580-01 外形尺寸 R6 至 R9 法兰安装套件快速安装指导 (3AXD50000019099 [英文]) 或

有关法兰安装, 参见法兰安装套件补充资料 (3AXD50000019100 [英文])。



5

电气安装的规划指南

本章内容

本章包含传动电气安装的规划指南。

责任范围

必须始终按照适用的当地法律和法规来设计和执行安装。ABB 对违反当地法律和/或其他法规的所有安装均不承担任何责任。此外，如果未遵守 ABB 提供的建议，传动则可能会出现非质保范围内的故障。

选择主电源断路设备

您必须为传动配备符合当地安全规范的主电源断路设备。该断路设备在安装和维护时应能锁定在断开位置。

■ 欧盟和英国

为符合欧盟指令，根据标准 EN 60204-1 *机械安全性*，断路设备必须属于以下类型之一：

- 使用类别为 AC-23B (IEC 60947-3) 的隔离开关
- 带辅助触点的隔离开关，以便在任何情况下，都能在隔离开关主触点断开之前使开关设备断开负载回路 (EN 60947-3)
- 符合 IEC 60947-2 的隔离用断路器。

■ 北美

安装必须符合 NFPA 70 (NEC)¹⁾ 和/或加拿大电气法规 (CE)，以及适用于您所在地区和应用的州和地方法规。

¹⁾ 美国消防协会 70 (国家电气法规)。

■ 其他地区

断路设备必须符合当地适用的安全规范。

检查电机和传动的兼容性

传动可控制交流异步感应电机、永磁同步电机、或ABB同步磁阻电机（SynRM电机）。

基于交流进线电压和电机负载，从额定值表中选择电机和传动型号。您可以在相应的硬件手册中找到额定值表。您也可以使用DriveSize PC工具。

确保电机可与交流传动一起使用。请参见要求表(页 80)。对于传动系统中的保护电机绝缘与轴承的基本内容，请参见电机绝缘和轴承的保护(页 80)。

注：

- 如果电机的标称电压不同于连接传动输入端的交流线路的电压，在使用该电机前请咨询电机制造商。
- 电机端子内的电压峰值与传动的供电电压相关，与传动输出电压无关。

■ 电机绝缘和轴承的保护

传动采用现代IGBT逆变技术。无论频率如何，传动输出由近似于传动直流母线电压且上升时间很短的脉冲组成。脉冲电压在电机终端几乎可以翻倍，这取决于电机电缆和终端的衰减和反射特性。这可能会对电机和电机电缆绝缘造成额外的电应力。

现代调速系统具有快速上升的电压脉冲和高开关频率，从而可产生流过电机轴承的电流脉冲。这可能会逐渐侵蚀轴承座圈和滚动元件。

du/dt 滤波器可以保护电机绝缘系统并减少轴承电流。共模滤波器主要用来减少轴承电流。采用N-端（非驱动端）绝缘轴承可以保护电机轴承。

■ 要求表

下表显示如何选择电机绝缘系统，以及何时需要 du/dt 和共模滤波器和绝缘N-端（非驱动端）绝缘轴承。如果电机无法满足上述要求或安装不当，则可能会缩短电机寿命或损坏电机轴承并导致保修失效。

本表显示了使用ABB电机时的要求。

电机类型	额定交流线电压	针对下列项目的要求			
		电机绝缘系统	ABB du/dt 和共模滤波器及非驱动端绝缘轴承		
			$P_n < 100$ kW和外形尺寸 < IEC 315	$100 \text{ kW} \leq P_n < 350 \text{ kW}$ 或 IEC 315 \leq 外形尺寸 < IEC 400	$P_n \geq 350 \text{ kW}$ 或 外形尺寸 \geq IEC 400
$P_n < 134$ hp和外形尺寸 < NEMA 500	$134 \text{ hp} \leq P_n < 469 \text{ hp}$ 或 NEMA 500 \leq 外形尺寸 \leq NEMA 580	$P_n \geq 469 \text{ hp}$ 或 外形尺寸 > NEMA 580			
散绕 M2_、M3_ 和 M4_	$U_n \leq 500 \text{ V}$	标准	-	+ N	+ N + CMF
	$500 \text{ V} < U_n \leq 600 \text{ V}$	标准	+ du/dt	+ N + du/dt	+ N + du/dt + CMF
		或 增强	-	+ N	+ N + CMF
	$600 \text{ V} < U_n \leq 690 \text{ V}$ (电缆长度 $\leq 150 \text{ m}$)	增强	+ du/dt	+ N + du/dt	+ N + du/dt + CMF
	$600 \text{ V} < U_n \leq 690 \text{ V}$ (电缆长度 > 150 m)	增强	-	+ N	+ N + CMF
模绕 HX_ 和 AM_	$380 \text{ V} < U_n \leq 690 \text{ V}$	标准	不适用	+ N + CMF	$P_n < 500 \text{ kW}$: + N + CMF
					$P_n \geq 500 \text{ kW}$: + N + du/dt + CMF
旧 ¹⁾ 模绕 HX_ 和模块化	$380 \text{ V} < U_n \leq 690 \text{ V}$	与电机制造商核实。	+ N + du/dt 电压高于 500 V + CMF		
模绕 HX_ 和 AM_ ²⁾	$0 \text{ V} < U_n \leq 500 \text{ V}$	带玻璃纤维线包的漆包线	+ N + CMF		
	$500 \text{ V} < U_n \leq 690 \text{ V}$		+ N + du/dt + CMF		
HDP	请咨询电机制造商。				

1) 1998 年 1 月 1 日之前制造

2) 对于 1998 年 1 月 1 日之前制造的电机，请与电机制造商核实附加说明。

本表显示了使用非ABB电机时的要求。

电机类型	额定交流线电压	针对下列项目的要求			
		电机绝缘系统	ABB du/dt 和共模滤波器及非驱动端绝缘轴承		
			$P_n < 100$ kW和外形尺寸 < IEC 315	$100 \text{ kW} \leq P_n < 350 \text{ kW}$ 或 IEC 315 \leq 外形尺寸 < IEC 400	$P_n \geq 350 \text{ kW}$ 或 外形尺寸 \geq IEC 400
		$P_n < 134$ hp和外形尺寸 < NEMA 500	$134 \text{ hp} \leq P_n < 469 \text{ hp}$ 或 NEMA 500 \leq 外形尺寸 \leq NEMA 580	$P_n \geq 469 \text{ hp}$ 或 外形尺寸 > NEMA 580	
散绕和模绕	$U_n \leq 420 \text{ V}$	标准: $\hat{U}_{LL} = 1300 \text{ V}$	-	+ N 或 CMF	+ N + CMF
	$420 \text{ V} < U_n \leq 500 \text{ V}$	标准: $\hat{U}_{LL} = 1300 \text{ V}$	+ du/dt	+ du/dt + (N 或 CMF)	+ N + du/dt + CMF
		或 增强: $\hat{U}_{LL} = 1600 \text{ V}$, 0.2 微秒上升时间	-	+ N 或 CMF	+ N + CMF
	$500 \text{ V} < U_n \leq 600 \text{ V}$	增强: $\hat{U}_{LL} = 1600 \text{ V}$	+ du/dt	+ du/dt + (N 或 CMF)	+ N + du/dt + CMF
		或 增强: $\hat{U}_{LL} = 1800 \text{ V}$	-	+ N 或 CMF	+ N + CMF
	$600 \text{ V} < U_n \leq 690 \text{ V}$	增强: $\hat{U}_{LL} = 1800 \text{ V}$	+ du/dt	+ du/dt + N	+ N + du/dt + CMF
		强化: $\hat{U}_{LL} = 2000 \text{ V}$, 0.3 微秒上升时间 ¹⁾	-	+ N + CMF	+ N + CMF

1) 如果由于长期的能耗制动周期，导致传动的中间直流电路电压高于标称水平，请联系电机制造商核实是否需要额外的输出滤波器。

表中所用缩略语的定义如下。

缩略语	定义
U_n	额定交流线电压
\hat{U}_{LL}	电机绝缘须承受的电机端子线间峰值电压
P_n	电机额定功率
du/dt	传动的du/dt滤波器
CMF	传动的共模滤波器
N	N端轴承：绝缘电机非驱动端轴承
不适用	该功率范围的电机不可用作标准装置。请咨询电机制造商。

按传动类型分的 du/dt 滤波器和共模滤波器的可用性

参见章节共模、 du/dt 和正弦滤波器

防爆 (EX) 电机的附加要求

如果您使用防爆(EX)电机,请遵循上述需求表中的规则。此外,如有任何需要,请咨询电机制造商。

非 M2_、M3_、M4_、HX_ 和 AM_ 型号的 ABB 电机的附加要求

采用为非 ABB 电机提出的选择标准。

制动应用的附加要求

当电机对机械设备进行制动时,传动的中间电路直流电压将上升,其效果类似于电机供电电压增加 20%。如果电机在其大部分运行时间内均会制动机器,则在明确电机的绝缘要求时须考虑电压升高问题。

示例:在 400 V 交流线电压的应用环境下,电机绝缘要求必须按传动供电电压为 480 V 来选择。

回馈式和低谐波传动的附加要求

可以通过控制程序中的参数,把中间电路直流电压上升到高于标称(标准)水平。如果您选择这样操作,请选择能够承受增加的直流电压水平的电机绝缘系统。

ABB 大功率和 IP23 电机的附加要求

大功率电机的额定输出功率高于 EN 50347 (2001) 中为特定外形尺寸规定的功率。

用于保护 ABB 散绕电机系列(例如, M3AA、M3AP 和 M3BP)的传动系统中的电机绝缘和轴承的要求如下表所示。

额定交流供电电压	针对下列项目的要求			
	电机绝缘系统	ABB du/dt 和共模滤波器及非驱动端绝缘轴承		
		$P_n < 100 \text{ kW}$	$100 \text{ kW} \leq P_n < 200 \text{ kW}$	$P_n \geq 200 \text{ kW}$
	$P_n < 140 \text{ hp}$	$140 \text{ hp} \leq P_n < 268 \text{ hp}$	$P_n \geq 268 \text{ hp}$	
$U_n \leq 500 \text{ V}$	标准	-	+ N	+ N + CMF
$500 \text{ V} < U_n \leq 600 \text{ V}$ 或	标准	+ du/dt	+ du/dt + N	+ du/dt + N + CMF
	增强	-	+ N	+ N + CMF
$600 \text{ V} < U_n \leq 690 \text{ V}$	增强	+ du/dt	+ du/dt + N	+ du/dt + N + CMF

非 ABB 大功率和 IP23 电机的附加要求

大功率电机的额定输出功率高于 EN 50347 (2001) 中为特定外形尺寸规定的功率。

如果您计划使用非 ABB 的高功率电机或 IP23 电机,需考虑保护传动系统中的电机绝缘和轴承的附加要求:

84 电气安装的规划指南

- 如果电机功率低于350 kW：按照下表为传动和/或电机配备滤波器和/或轴承。
- 如果电机功率高于350 kW：请咨询电机制造商。


额定交流供电电压	针对下列项目的要求		
	电机绝缘系统	ABB du/dt 和共模滤波器及非驱动端绝缘轴承	
		$P_n < 100 \text{ kW}$ 或外形尺寸 < IEC 315	$100 \text{ kW} < P_n < 350 \text{ kW}$ 或 IEC 315 <外形尺寸 < IEC 400
	$P_n < 134 \text{ hp}$ 或外形尺寸 < NEMA 500	$134 \text{ hp} < P_n < 469 \text{ hp}$ 或 NEMA 500 <外形尺寸 < NEMA 580	
$U_n \leq 420 \text{ V}$	标准: $\hat{U}_{LL} = 1300 \text{ V}$	+ N 或 CMF	+ N 或 CMF
$420 \text{ V} < U_n < 500 \text{ V}$	标准: $\hat{U}_{LL} = 1300 \text{ V}$	+ du/dt + (N 或 CMF)	+ N + du/dt + CMF
	或 增强: $\hat{U}_{LL} = 1600 \text{ V}$, 0.2微秒上升时间	+ N 或 CMF	+ N 或 CMF
$500 \text{ V} < U_n \leq 600 \text{ V}$	增强: $\hat{U}_{LL} = 1600 \text{ V}$	+ du/dt + (N 或 CMF)	+ N + du/dt + CMF
	或 增强: $\hat{U}_{LL} = 1800 \text{ V}$	+ N 或 CMF	+ N + CMF
$600 \text{ V} < U_n \leq 690 \text{ V}$	增强: $\hat{U}_{LL} = 1800 \text{ V}$	+ N + du/dt	+ N + du/dt + CMF
	增强: $\hat{U}_{LL} = 2000 \text{ V}$, 0.3微秒上升时间 ¹⁾	+ N + CMF	+ N + CMF

¹⁾ 如果由于长期的能耗制动周期，导致传动的中间直流电路电压高于标称水平，请联系电机制造商核实是否需要额外的输出滤波器。

用于计算上升时间和线间峰值电压的附加数据

下图示出了相对线电压峰值和电压变化率与电机电缆长度之间的函数关系。如果需要在考虑实际电缆长度的情况下计算实际峰值电压和电压上升时间，则请执行下列操作：

- 线电压峰值：从下图中找到相对值 \hat{U}_{LL}/U_n ，然后乘以额定供电电压 (U_n)。
- 电压上升时间：从下图中读取相对值 \hat{U}_{LL}/U_n 和 $(du/dt)/U_n$ 。将这些值乘以额定供电电压 (U_n)，然后代入等式 $t = 0.8 \cdot \hat{U}_{LL}/(du/dt)$ 。

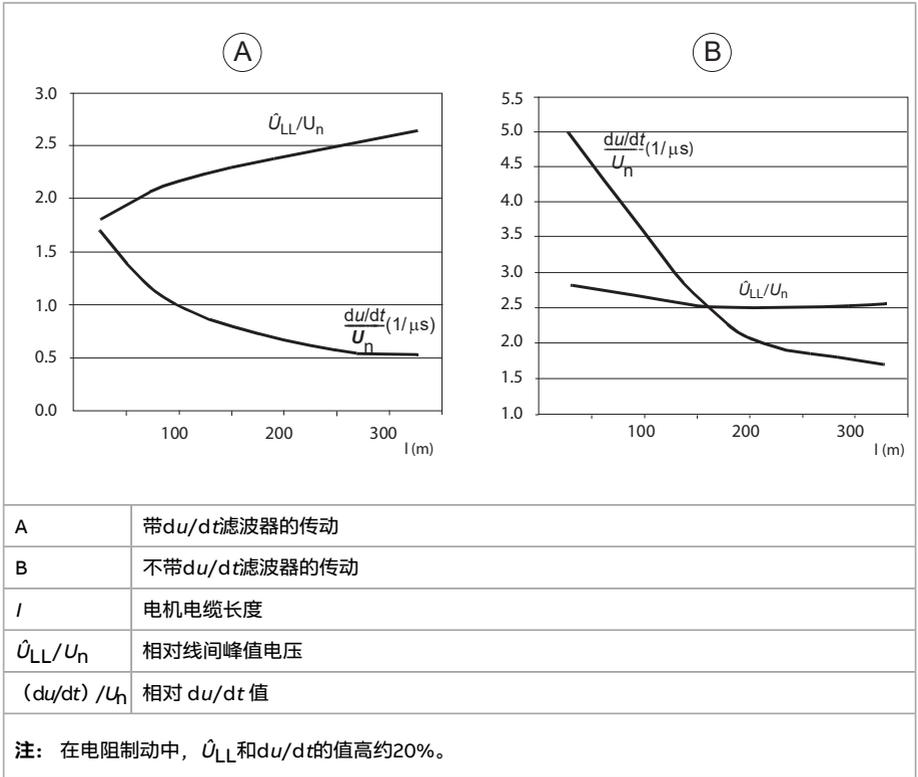

针对正弦滤波器的附加说明

正弦滤波器同样可以保护电机绝缘系统。使用正弦滤波器时的相间峰值电压大约为 $1.5 \cdot U_n$ 。

选择动力电缆

■ 一般指南

按照当地法规选择动力和电机电缆：

- 电流：**选择能够承载最大负载电流并适用于供电网络提供的预期短路情况的电缆。安装方法和环境温度影响电缆的载流能力。遵守当地法规和法律。
- 温度：**IEC 设备中，如长期使用，则选择电缆的额定最高容许温度至少必须为 $70\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($158\text{ }^{\circ}\text{F}$)。对于北美，请选择额定温度至少为 $75\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($167\text{ }^{\circ}\text{F}$) 的电缆。
请注意：对于某些产品类型或选件配置，可能需要更高的温度等级。详见技术数据。
- 电压：** 600 V 交流电缆可接受最高 500 V 交流电压。 750 V 交流电缆可接受最高 600 V 交流电压。 1000 V 交流电缆可接受最高 690 V 交流电压。

为了符合CE标志中的EMC要求，请使用首选电缆类型之一。请参见 首选的动力电缆类型 (页 86)。

对称屏蔽电缆可降低整个传动系统的电磁干扰以及电机绝缘的压力、轴承电流和磨损。金属导线管会减少整个传动系统的电磁辐射。




■ 典型动力电缆尺寸

见技术数据。

■ 动力电缆类型


首选的动力电缆类型

本节介绍首选电缆类型。确保所选电缆类型也符合当地/州/国家/地区的电气规范。

电缆类型	用作供电电缆	用作机电电缆
 <p>对称屏蔽（或铠装）电缆，带三相导线和一条作为屏蔽层（或铠装）的同心PE导线。</p>	是	是
 <p>对称屏蔽（或铠装）电缆，带三相导线和对称结构的PE导线和屏蔽层（或铠装）</p>	是	是
 <p>对称屏蔽（或铠装）电缆，带三相导线和屏蔽层（或铠装），以及单独的PE导线/电缆¹⁾</p>	是	是

¹⁾ 如果屏蔽层（或铠装）的电导率不足以用于保护接地，则需要单独的PE导线。

备选动力电缆类型

电缆类型	用作供电电缆	用作机电电缆
 <p>PVC</p> <p>PVC套管或护套中的四芯电缆 (三条相导线和一条PE导线)</p>	是, 相导线小于 10 mm^2 (8 AWG) 铜线。	是, 相导线小于 10 mm^2 (8 AWG) 铜线, 或电机功率最高达 30 kW (40 hp)。 注: 建议始终使用屏蔽或铠装电缆, 或穿在金属导线管中的电缆, 以尽量减少射频干扰。
 <p>EMT</p> <p>金属导线管 (三相导线和保护接地导线) 中的四芯电缆, 例如 EMT 或四芯铠装电缆。</p>	是	是, 相导线为铜质, 横截面积小于 10 mm^2 (8 AWG), 或电机功率最高达到 30 kW (40 hp)
 <p>屏蔽 (铝/铜屏蔽或铠装) ¹⁾ 四芯电缆 (三相导线和 PE)</p>	是	是, 电机功率高达 100 kW (135 hp)。需要电机和被驱动设备的机架之间的电位均衡。
 <p>PE</p> <p>单芯电缆系统: 三相导线和电缆桥上的保护接地导线</p> <p>首选的电缆布置, 可避免相间的电压或电流不平衡</p>	是	否



警告!
如果在浮地网络中使用非屏蔽单芯电缆, 请确保电缆的非导电外护皮 (护套) 与正确接地的导电表面接触良好。比如, 将电缆安装在正确接地的电缆桥上。否则, 可能在电缆的非导电外护皮上出现电压, 甚至存在触点的风险。

1) 只要能够提供与屏蔽电缆的同心 EMC 屏蔽层相同的性能, 可以把铠装用作 EMC 屏蔽层。要在高频下有效, 屏蔽层导电率必须至少为相线导电率的 1/10。可以根据屏蔽电感来评估屏蔽的有效性, 这个电感值必须很低, 并且只对频率有很少的依赖。使用铜或铝屏蔽/铠装很容易满足要求。钢屏蔽层的横截面必须足够大, 且屏蔽层的螺旋线的斜度较低。镀锌钢屏蔽层比非镀锌钢屏蔽层的高频导电率更高。


禁止使用的动力电缆类型

电缆类型	用作供电电缆	用作机电电缆
 <p>PE</p> <p>对称屏蔽电缆, 每条相导线带有单独的屏蔽层</p>	否	否

■ 动力电缆屏蔽层

如果电缆屏蔽层用作唯一的保护接地（PE）导线，请确保其导电性符合PE导线要求。

为有效抑制辐射和传导射频干扰，电缆屏蔽层的电导率至少须为相导线电导率的1/10。对于铜或铝的屏蔽层，这项要求很容易满足。电机电缆屏蔽层的最低要求见下图。它由一个带开放的螺旋式铜带或铜丝的铜线同心层构成。屏蔽层质地越好、包裹越紧，干扰水平和轴承电流便越低。

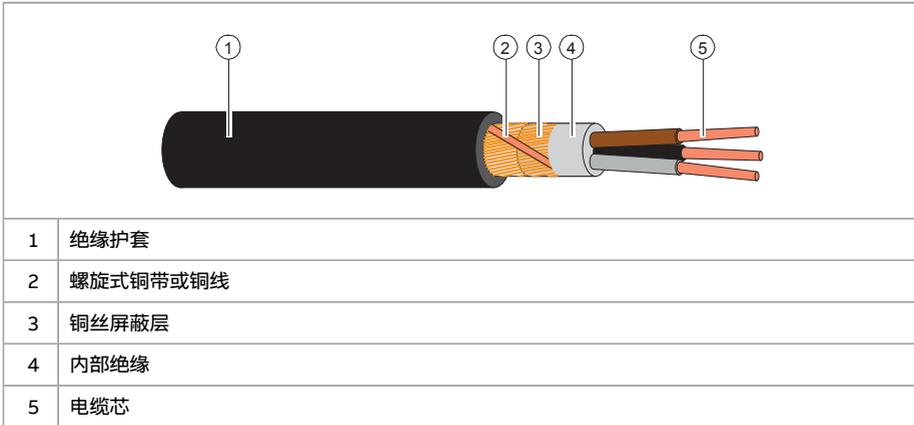

接地需求

本节介绍了传动的基本接地需求。在规划传动接地时，请遵循所有适用的国家和地方法规。

接地保护导体的电导率必须足够高。

除非本地接线规程另有规定，保护导体的横截面积必须满足IEC 60364-4-41:2005中第411.3.2条要求的供电自动隔离条件，并且能够在保护设备断开连接期间耐受预期故障电流。保护接地导体的截面积必须从下表中选择或按下表计算或根据IEC 60364-5-54中的543.1计算。

根据IEC/UL 61800-5-1，下表显示了当相导线和保护导线用相同的金属制成时，保护导线相对于相导线的最小横截面积。如果不是这种情况，确定保护接地线的横截面积的方式，应能获得与本表相等的电导率。

相导线的横截面积 S (mm^2)	相应保护接地导体的最小截面积 S_p (mm^2)
$S \leq 16$	S ¹⁾
$16 < S \leq 35$	16
$35 < S$	$S/2$

1) 有关IEC安装中的最小导线尺寸，请参见 附加接地需求 - IEC。

当保护接地导体不是输入电源线或输入电源线外壳的一部分时，其最小允许截面积为：

- 2.5 mm^2 如果接地导体有机械保护，

或

- 4 mm²如果导体没有机械保护。如果设备是电缆连接的，当应力消除机制出现故障时，保护接地导体必须是最后中断的导体。

■ 附加接地需求 – IEC

本节根据IEC/EN 61800-5-1的标准给出接地要求。

因为传动的正常接触电流大于3.5 mA AC 或 10 mA DC:

- 保护接地导体的最小尺寸应符合当地高保护接地导体电流设备的安全规范，
- 您必须使用以下连接方法之一：
 1. 固定连接：
 - 最小截面积为10 mm²的铜质保护接地导体或16 mm²的铝制导体（当允许使用铝电缆作为替代时），
 - 或
 - 第二保护接地导体，其截面积与原保护接地导体相同，
 - 或
 - 如果保护接地导体损坏，请使用自动断开电源的装置。
 2. 与符合IEC 60309 标准的工业连接器连接，且最小保护接地导体截面为 2.5 mm² 作为多导体电力电缆的一部分。必须提供足够的应力消除。

如果保护接地导体是通过插头和插座，或类似的断开方式，除非同时切断电源，否则不应该有断开电源的可能。

注： 仅当功率电缆或者动力电缆屏蔽层的电导率充足时，方可将其用作接地导线。

■ 附加接地需求– UL (NEC)

本节根据UL 61800-5-1的标准给出接地要求。

保护接地导体的尺寸必须符合美国国家电气规范 ANSI/NFPA 70第250.122条和表250.122的规定。

对于电缆连接的设备，在断开电源之前，一定不能断开保护接地导体。


选择控制电缆

■ 屏蔽

只应使用带屏蔽层的控制电缆。

对模拟信号使用双屏蔽双绞线电缆。ABB 也建议将该类型电缆用于脉冲编码器信号。为每个信号使用一对单独的屏蔽线。请勿对不同的模拟信号使用公共线。

双屏蔽电缆 (a) 是传输低压数字信号的最佳备选方案, 但也可使用单屏蔽 (b) 双绞电缆。

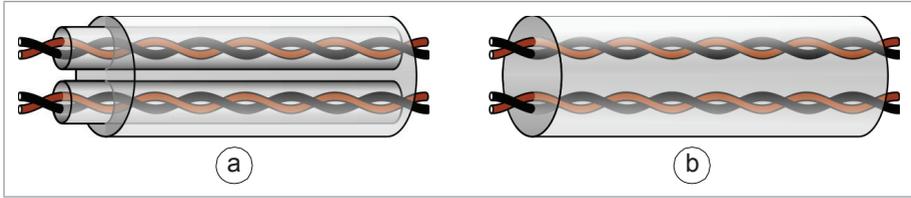

■ 不同电缆中的信号

模拟和数字信号必须使用独立的屏蔽电缆进行传输。请勿在同一电缆中混合传输24 V DC和115/230 V AC 信号。

■ 可在同一电缆中传输的信号

如果继电器控制信号的电压未超过48 V, 则此信号可与数字输入信号在同一条电缆运行中传输。继电器控制信号应采用双绞线进行传输。

■ 继电器电缆

ABB现已测试并批准带编织金属屏蔽层 (例如, 德国LAPPKABEL生产的ÖLFLEX) 的电缆类型。

■ 控制盘-传动电缆

使用带 RJ-45 公接头的 EIA-485、Cat 5e (或更高规格) 电缆。电缆的最大长度为 100 m (328 ft)。


■ PC工具电缆

通过控制盘的 USB 端口将 Drive Composer PC 工具连接到传动。使用 USB A 型 (PC) - Mini-B 型 (控制盘) 电缆。电缆的最大程度为 3 m (9.8 ft)。

■ FPBA-01 PROFIBUS DP 适配器模块连接端子

外形尺寸R1 至 R3: 下列连接器类型已经过测试, 可以在空间有限的可选件插槽1中使用。

- 菲尼克斯触点 SUBCON-PLUS-PROFIB/P/SC2, 部件编号 2708245。把电缆穿过进线板的右侧控制电缆孔 (1)。
- 西门子, 部件编号 6GK1 500 0EA02。把电缆穿过进线板的中间控制电缆孔 (2)。

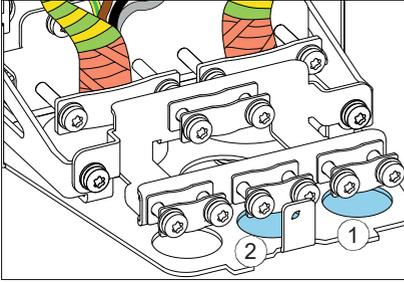


电缆布线

■ 一般指南 - IEC

- 电机电缆应远离其他电缆。多个传动单元的电机电缆可以一个挨一个地并行布线。
- 电机电缆、供电电缆和控制电缆应安装在不同的槽架中。
- 避免电机电缆和其它电缆长距离的并行走线。
- 当控制电缆和动力电缆必须交叉走线时，交叉角度应尽量接近90度。
- 其它额外的电缆不要穿过传动。
- 电缆槽之间以及电缆槽和接地电极之间必须有良好的电气连接。铝槽系统可以用来提高局部电压的均衡性。

下图显示了一个示例传动的电缆布线准则。

注：在电机电缆是对称和屏蔽类型，并且与其他电缆有短的并行线路（<1.5 m）时，电机电缆和其他电缆之间的距离可以减少一半。

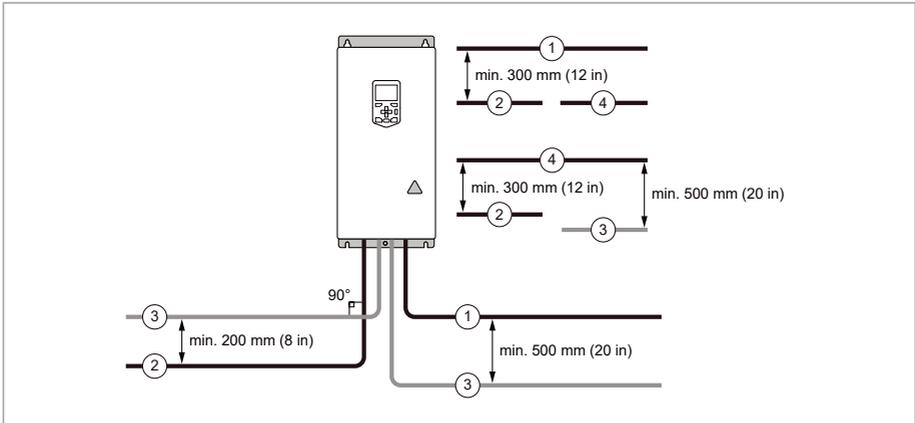

1	电机电缆
2	输入动力电缆
3	控制电缆
4	制动电阻或斩波器电缆（如有）


■ 用于电机电缆上设备的连续电机电缆屏蔽层导线管或外壳

在传动与电机之间的电机电缆上安装安全开关、接触器、接线盒或类似设备时，要尽可能降低辐射水平则须：

- 把设备安装在金属外壳中。
- 使用对称屏蔽电缆，或将电缆安装在金属导线管中。
- 确保传动和电机之间的屏蔽层/导线管有良好且连续的电气连接。
- 将屏蔽层/导线管连接到传动和电机的保护接地端子。

■ 单独的控制电缆线槽


除非24 V DC电缆对230 V AC（120 VAC）进行绝缘，或用绝缘套管对230 V AC（120 VAC）进行绝缘，否则应将24 V DC和230 V AC（120 V AC）控制电缆放在单独的线槽中。

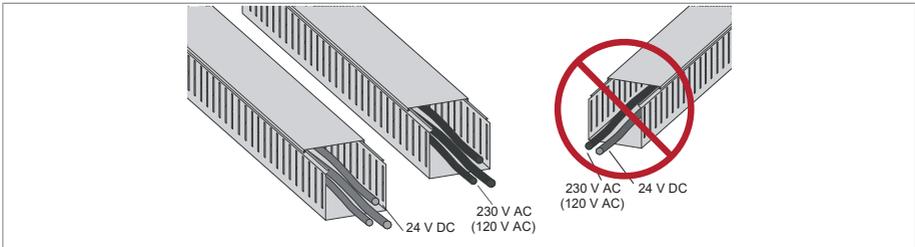

短路和热过载保护

■ 传动和供电电缆的短路保护

使用熔断器保护传动，使用熔断器或断路器保护输入电缆。

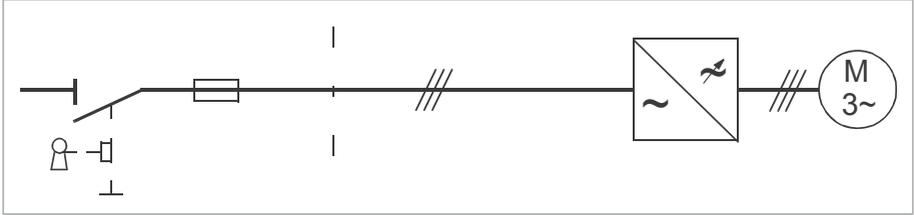

根据当地的输入电缆保护法规为熔断器或断路器选型。根据技术数据中给出的说明，选择传动的熔断器或断路器。在传动内部短路的情况下，用于保护传动的熔断器将会限制传动的损坏程度并避免损坏临近的设备。

注：如果用于保护传动的熔断器或断路器位于配电柜处，且输入电缆的尺寸是根据技术数据中给出的传动额定输入电流确定的，则熔断器或断路器还会在短路时保护输入电缆、限制传动的损坏程度并在传动内部出现短路时防止损坏相邻设备。不需要针对输入电缆保护设置单独的熔断器或断路器。



警告！

由于断路器的固有运行原理和构造，无论是哪家制造商，发生短路时都可能会有电离的热气体从断路器外壳中溢出。为确保安全使用，请特别注意断路器的安装和放置。请遵循制造商的说明。

■ 电机和电机电缆的短路保护

当根据额定输出电流调整电机电缆的大小时，传动单元会保护处于短路状态的电缆和电机。

■ 电机电缆的热过载保护

当电缆是按照传动的额定电流选型的，传动会保护电机电缆，避免热过载。不需要其它的热保护设备。



警告！

如果传动单元与多台电机连接，则应分别在每一个回路中安装热过载保护断路器或熔断器，以保护电缆和电机。传动的过载保护根据电机总负载进行调整。它可能无法检测到一个电机回路中的过载。

北美 日本地方规范(NEC)要求每个电机电路都有过载保护和短路保护。使用,例如:

- 手动电机保护器
- 断路器、接触器和过载继电器或
- 熔丝、接触器和过载继电器。

■ 电机热过载保护

根据标准规定，电机必须有热过载保护，当过载发生的时候，电机电流必须切断。传动单元具有热过载保护功能，必要时会切断电流保护电机。通过设置传动参数值，此项功能既可以监控温度计算值（基于电机热模型）又可以监控电机温度传感器指示出的实际温度。

电机热保护模型支持热累积效应和断开速度且是速度相关的。用户可以通过输入额外的电机和过载数据进一步调整热模型。

最常见的温度传感器类型有 PTC 或 Pt100。

有关详细信息，请参见固件手册。

■ 不使用热模型或温度传感器防止电机过载

电机过载保护可在不使用电机热模型或温度传感器的情况下防止电机过载。

必须实施电机过载保护，这一点在多个标准中都做出了规定，包括 US National Electric Code (NEC) 和通用 UL/IEC 61800-5-1 标准以及 UL/IEC 60947-4-1。这些标准允许在不使用外部温度传感器的情况下实现电机过载保护。

保护功能允许用户以与 UL/IEC 60947-4-1 和 NEMA ICS 2 标准规定的过载继电器相同的方式指定操作类别。

电机过载保护支持热记忆保留且是速度敏感的。

有关详细信息，请参见固件手册。

传动的接地故障保护

传动配有内部接地故障保护功能，以防止电机和电机电缆中出现接地故障。此功能不属于保护人身安全或防火的功能。请参见固件手册获取更多信息。

■ 漏电保护设备兼容性

传动适合与 B 型漏电保护设备一起使用。

注： 作为标准配置，传动包含连接在主电路和外壳之间的电容器。这些电容器和长的电机电缆增大了接地漏电流，可能会引起剩余电流设备的误动作。

执行急停功能

出于安全原因，请将急停设备安装于每个操作员控制站和可能需要急停的其他操作站上。按相关标准执行急停功能。

注： 您可以使用传动的安全转矩取消功能来实施紧急停车功能。

实现安全转矩取消功能

请参见安全转矩取消功能 (页 265)。

实施ATEX认证的电机热保护

选择+Q971，传动通过安全转矩取消功能在不使用接触器时也能提供符合 ATEX 认证的安全电机断开功能。为在爆炸性环境中对电机（防爆电机）实施热保护，还必须：

- 使用符合ATEX认证的防爆电机
- 为传动订购一个ATEX认证的热敏电阻保护模块(可选件+L537)，或购买并安装符合ATEX的保护继电器
- 进行必要的连接。

有关更多信息，请参见

用户手册	手册代码 (英语)
CPTC-02 ATEX-认证热敏电阻保护模块, Ex II (2) GD (选件+L537+Q971) 用户手册	3AXD50000030058

在传动与电机之间使用安全开关

ABB建议在永磁电机与传动输出之间安装安全开关。在对传动进行维护工作时，需要该开关来隔离电机与传动。

执行失电跨越功能

见固件手册。

传动和电机之间的接触器

输出接触器的控制取决于您如何使用传动，也就是说，您选择哪种电机控制模式和哪种电机停车模式。

如果选择了矢量控制模式和电机斜坡停车，请按如下方式断开接触器：

1. 向传动发出停止命令。
2. 等待直到传动把电机减速至零速。
3. 断开接触器。

如果选择了矢量控制模式和电机自由停车或标量控制模式，请按如下方式断开接触器：

1. 向传动发出停止命令。
2. 断开接触器。



警告！

当采用矢量控制模式时，切勿在传动控制电机时断开输出接触器。矢量控制运行非常快，远快于接触器断开触点的速度。如果在传动控制电机时接触器开始断开，矢量控制将会立即将传动输出电压增加至最大值，从而尝试维持负载电流。这将会损坏接触器，甚至完全烧毁接触器。

采用旁路连接

如果必须使用旁路，请在电机与传动、电机与电源线之间使用机械或电气互锁接触器。通过互锁确保接触器不会同时闭合。安装过程中，必须按照 IEC/EN/UL 61800-5-1 第 6.5.3 条中的定义在设备上留下清晰的标记。例如，“此机器将自动启动”。




警告!

切勿把传动输出连接到电网。此连接可能会损坏传动。

■ 旁路连接示例

旁路连接举例如下所示：

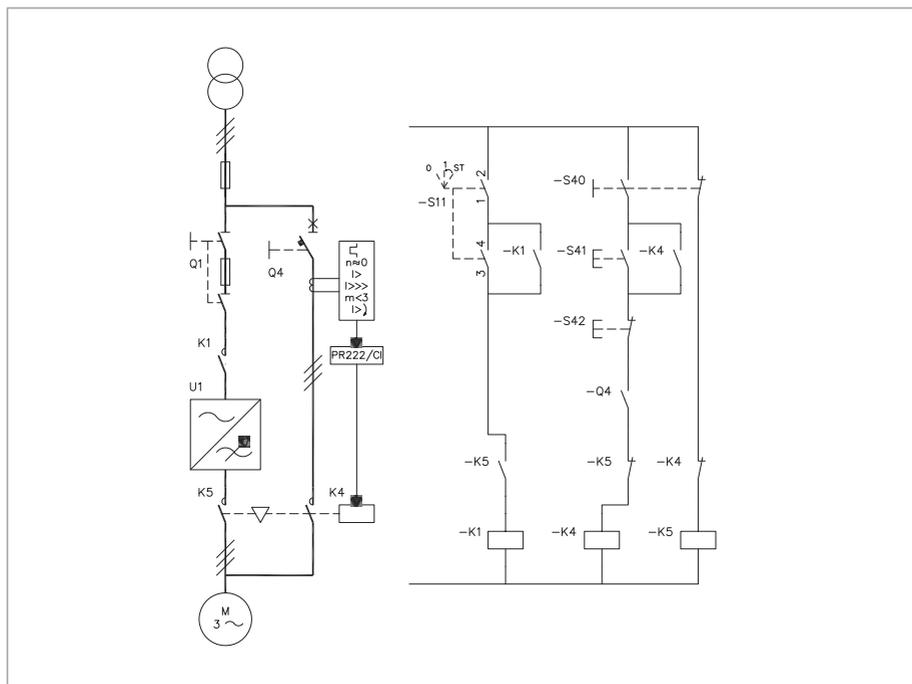

Q1	传动主开关
Q4	旁路断路器
K1	传动主接触器
K4	旁路接触器
K5	传动输出接触器
S11	传动主接触器开/关控制
S40	电机电源选择开关（传动或旁路）

S41	接通旁路开关
S42	断开旁路开关

将电机电源从传动切换到旁路

1. 通过传动控制盘的停止按键（传动处于本地控制模式）或外部停止信号（传动处于远程模式）来停止传动和电机。
2. 使用S11打开传动的主接触器。
3. 使用S40将电机电源从传动切换到旁路。
4. 等待 10 秒钟，使电机磁场彻底退磁。
5. 使用S41启动电机。


把电机电源从旁路切换到传动

1. 使用S42停止电机。
2. 使用S40把电机电源从旁路切换到传动。
3. 使用开关 S11 闭合传动的主接触器（-> 转换到 ST 位置保持两秒钟，然后保留在位置1）。
4. 通过传动控制盘的启动按键（传动处于本地控制模式）或外部启动信号（传动处于远程模式）来启动传动和电机。

继电器输出触点保护

感性负载（继电器、接触器和电机）在断开时会引发电压瞬变。

尽量靠近感性负载安装保护部件。请勿在继电器输出处安装保护部件。

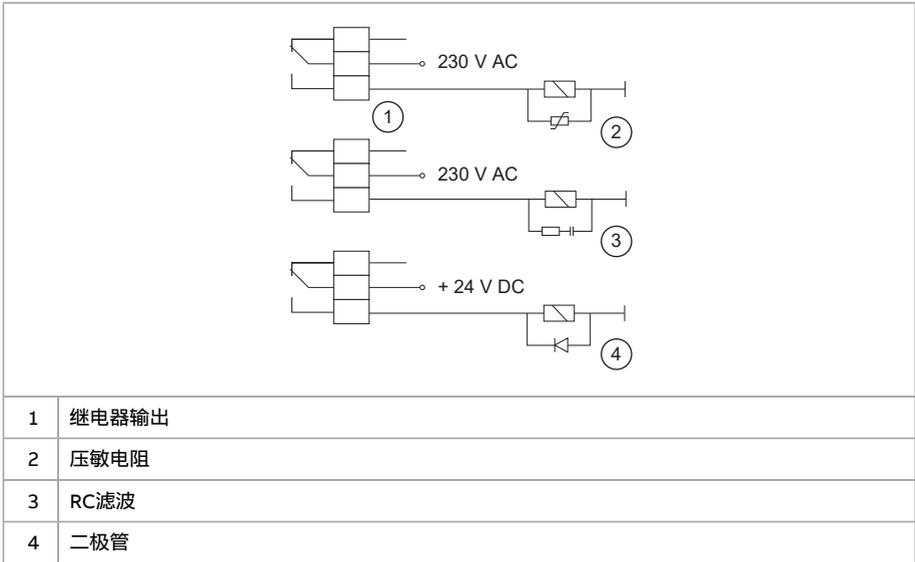

在高海拔安装时限制继电器输出最大电压

请参见 [隔离区域, R1 至 R5 \(页 216\)](#)和[隔离区域, R6 至 R9 \(页 217\)](#)。

进行电机温度传感器的连接

警告!
IEC 61800-5-1要求在带电部件和可触及部件之间有双重或增强绝缘:

- 可接触部分不导电, 或
- 可接触部分导电, 但不连接到保护接地上。

当您计划将电机温度传感器连接到传动时, 请遵守此要求。

要把电机温度传感器和其它类似的部件连接到传动, 你有四个备选方案:

1. 如果传感器和电机的带电部件之间有双重或增强绝缘, 可以把传感器直接连接到传动的输入上。
2. 如果在传感器和电机的带电部分之间有基本绝缘, 同时, 如果与传动的数字和模拟输入连接的所有电路(一般为特低压电路)都有防触碰保护, 并使用基本的绝缘层与其它低压电路绝缘, 你可以把传感器连接到传动的模拟/数字输入上。绝缘层的额定电压电平必须与传动的主电路相同。注意, 特低压电路(比如24 V DC)一般不满足这些要求。
3. 您可以通过选件模块将传感器连接到传动。传感器和模块必须在电机带电部分和传动控制单元之间形成双倍或增强型绝缘。请参见[通过选件模块将电机温度传感器连接到传动一节 \(第100页\)](#)。

4. 您可以通过客户的外部继电器将传感器连接到传动的数字输入。传感器和继电器必须在电机带电部件和传动控制单元之间形成双重或加强绝缘。请参见通过选件模块将电机温度传感器连接到传动一节（第101页）。

■ 通过选件模块将电机温度传感器连接到传动

本表显示：

- 可用于电机温度传感器连接的选件模块类型
- 每个选件模块在其温度传感器连接器和其他连接器之间形成的绝缘或隔离等级
- 您可以连接到每个选件模块的温度传感器类型
- 温度传感器的绝缘要求，以便与选件模块一起形成电机带电部件和传动控制单元之间的增强绝缘。

选件模块		温度传感器型号			温度传感器绝缘要求
型号	绝缘/隔离	PTC	KTY	Pt100, Pt1000	
CMOD-02	模块传感器连接器和其它连接器之间的强化绝缘层（包括传动控制单元连接器）->没有关于热敏电阻绝缘等级的特殊要求。 （在安装模块和热敏电阻保护电路时，传动控制单元同样兼容PELV。）	x	-	-	没有特殊要求
CPTC-02		x	-	-	没有特殊要求

■ 通过继电器将电机温度传感器连接到传动

PTC (IEC 60800-5-1)

等级A。本表显示了客户的外部继电器的绝缘要求，以及传感器满足决定性电压等级A（双倍绝缘）的绝缘要求。

PTC继电器		温度传感器绝缘要求
型号	绝缘	
外部继电器	基本绝缘6 kV	基本绝缘

等级B。决定电压B级（基本绝缘）配有一个6kV继电器。必须保护连接到所有电机保护继电器输入和输出的电路，以防止直接接触。

Pt100 (IEC 90800-5-1)

等级B。当传感器与电机带电部分之间有基本绝缘时，可以实现决定性电压等级B（基本绝缘）。必须保护连接到所有电机保护继电器输入和输出的电路，以防止直接接触。

100 电气安装的规划指南

P100继电器		传感器与电机带电部分之间的温度传感器的绝缘要求
型号	绝缘	
外部继电器	基本绝缘6 kV	基本绝缘

6

电气安装 – IEC

本章内容

本章介绍如何：

- 测量绝缘
- 进行接地系统兼容性检查
- 更改 EMC 滤波器或地-相压敏电阻连接
- 连接电源电缆和控制电缆
- 安装可选模块
- 连接PC。

警告



警告!

请遵循传动的安全须知。忽略这些指导可能会导致受伤、死亡或设备损坏。如果您不是合格的电气专业人员，请勿执行安装、试运行或维护作业。


所需工具

要进行电气安装，您需要以下工具：

- 剥线钳
 - 成套螺丝刀（梅花螺丝刀、一字螺丝刀和/或十字螺丝刀（根据情况而定））
 - 力矩扳手。
-

使电机端的电机电缆屏蔽层接地

为最大程度降低射频干扰，请在电机端子盒的电缆入口处对电缆屏蔽层进行360度接地。

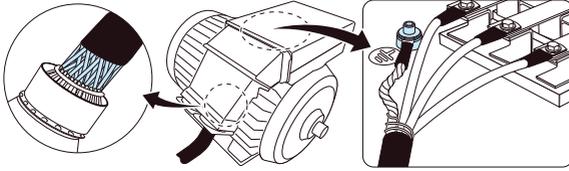

测量绝缘

■ 测量传动的绝缘电阻



警告！

请勿在传动的任何部分进行任何耐压试验或绝缘电阻试验，因为试验可能会损坏传动。每台传动在出厂时已进行主电路与外壳之间的绝缘试验。此外，传动的内部也有限压电路，它会自动消减试验电压。

■ 测量供电电缆的绝缘电阻

在把供电电缆连接到传动之前，请先根据当地法规测量其绝缘电阻。

■ 测量电机和电机电缆的绝缘电阻




警告！

请遵循传动的安全须知。忽略这些指导可能会导致受伤、死亡或设备损坏。如果您不是合格的电气专业人员，请勿执行安装、试运行或维护作业。

1. 开始作业前，请完成电气安全预防措施 (页 20) 一节的所述步骤。
2. 确保电机电缆已与传动输出端子断开连接。
3. 测量各相导体与保护接地导体之间的绝缘电阻。使用1000 V 直流测量电压。ABB电机的绝缘电阻必须大于100 Mohm (在 25 °C [77 °F] 时的参考值)。其他电机的绝缘电阻请参考厂家说明书。

注：电机内的湿气将会降低绝缘电阻。如果您认为电机中有湿气，先对电机进行干燥处理，并再次测量。

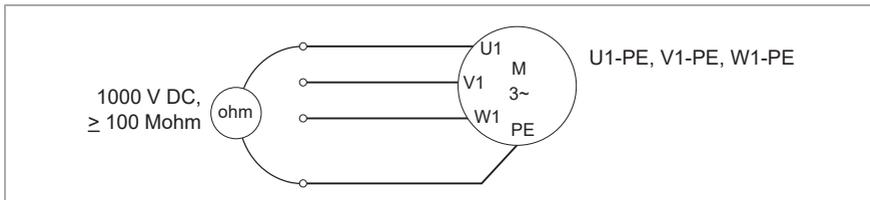


■ 制动电阻组件 R1 至 R3



警告!

请遵循传动的安全须知。忽略这些指导可能会导致受伤、死亡或设备损坏。如果您不是合格的电气专业人员，请勿执行安装、试运行或维护作业。

1. 开始作业前，请停止传动并完成电气安全预防措施 (页 20) 一节所述的步骤。
2. 确保电阻电缆已连接至电阻，并且与传动输出端子断开连接。
3. 在传动端，连接电阻电缆的R+和R-导线。使用测量电压为1 kV DC的绝缘表测量电缆与PE电缆之间的绝缘电阻。绝缘电阻值必须超过1兆欧。

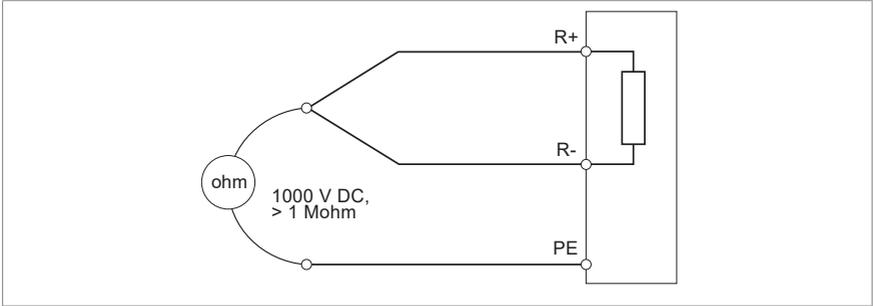

接地系统兼容性检查

可以在对称接地 TN-S 系统安装标准传动。其他系统，参见EMC滤波器和下方地对相压敏电阻 (页 103)。

■ EMC滤波器

可以在对称接地的 TN-S 系统上安装连接有内部 EMC 滤波器的传动。如果将传动安装到其他接地系统，可能需要断开 EMC 滤波器和压敏电阻。请参见何时断开 EMC 滤波器或压敏电阻：TN-S、IT、角接地三角形和 midpoint 接地三角形系统 (页 104)，和传动安装在 TT 系统指南 (页 105)。



警告!

请勿将带有 EMC 滤波器的传动安装到不适合该滤波器的系统上。这可能导致危险或损坏传动。

注：当内部 EMC 滤波器断开连接时，传动的 EMC 兼容性会显著降低。请参见EMC兼容性和电机电缆长度 (页 213)。

■ 地对相压敏电阻

带压敏电阻的标准传动可以安装在对称接地的TN-S系统。如果将传动安装到其他接地系统，可能需要断开敏电阻。请参见何时断开 EMC 滤波器或压敏电阻：TN-S、IT、角接地三角形和 midpoint 接地三角形系统 (页 104)，和传动安装在 TT 系统指南 (页 105)。




警告!

请勿在安装传动时把相对地压敏电阻连接到不适合压敏电阻的系统上。否则，压敏电阻回路可能损坏。

■ 何时断开 EMC 滤波器或压敏电阻：TN-S、IT、角接地三角形和中点接地三角形系统

下方所示为断开 EMC 滤波器和压敏电阻的要求以及不同电力系统的附加要求。

外形尺寸	对称接地TN-S系统，即接地Y型系统 (A)	角接地三角形 (B1) 和中点接地三角形 (B2) 系统 $\leq 600\text{ V}$	IT系统 (浮地或高电阻接地 $>30\text{ ohms}$) (C)
R1...R3 R4 v2	请勿断开EMC或VAR螺钉。	断开 EMC 螺钉。 请勿断开 VAR 螺钉。	断开 EMC 和 VAR 螺钉。
R4...R5	请勿断开EMC或VAR螺钉。	未评估 ¹⁾	断开EMC螺钉 (2颗) 和VAR螺钉。
R6...R9	请勿断开EMC或VAR螺钉。	请勿断开 EMC 螺钉交流或 VAR 螺钉。 断开 EMC 直流螺钉。	断开EMC螺钉 (2颗) 和VAR螺钉。

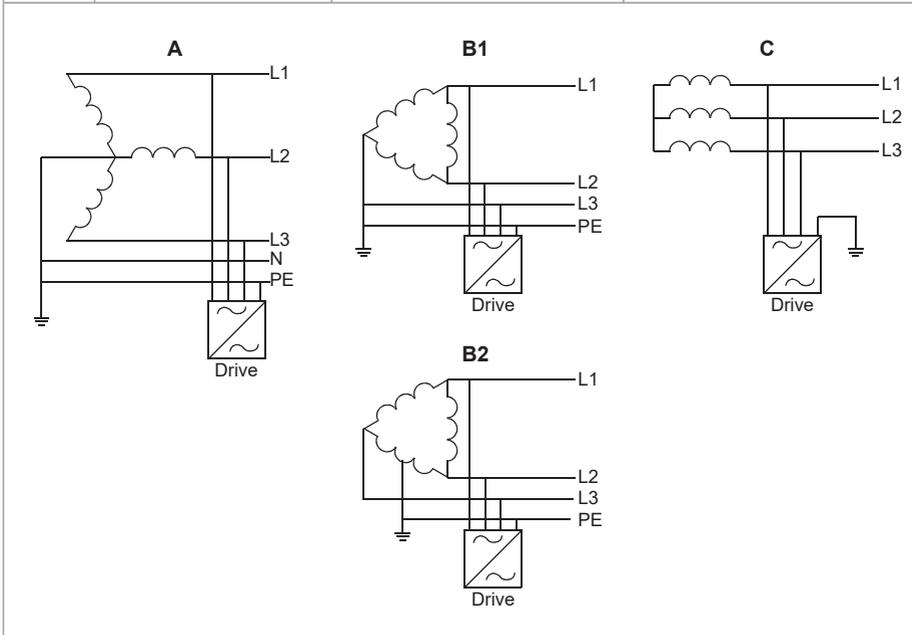

¹⁾ 外形尺寸 R4 和 R5 在角接地三角形或中点接地三角形系统中的使用未按照 IEC 标准进行评估。

注： 它们是不同的传动外形尺寸中的 EMC滤波器和压敏电阻螺钉。


外形尺寸	EMC滤波器螺钉	压敏电阻螺钉
R1...R3 R4 v2	EMC 螺钉	压敏电阻
R4...R5	两颗EMC螺钉	压敏电阻
R6...R9	两颗EMC螺钉	压敏电阻

■ 传动安装在TT系统指南

在以下条件下，可以把传动安装到TT系统上：

1. 供电系统中已经安装剩余电流保护装置。
2. 这些螺钉已经断开。否则，EMC滤波器和压敏电阻电容器的泄漏电流会引起漏电保护装置脱扣。

外形尺寸	EMC滤波器螺钉	压敏电阻螺钉
R1...R3 R4 v2	EMC 螺钉	压敏电阻
R4...R5	两颗EMC螺钉	压敏电阻
R6...R9	两颗EMC螺钉	压敏电阻

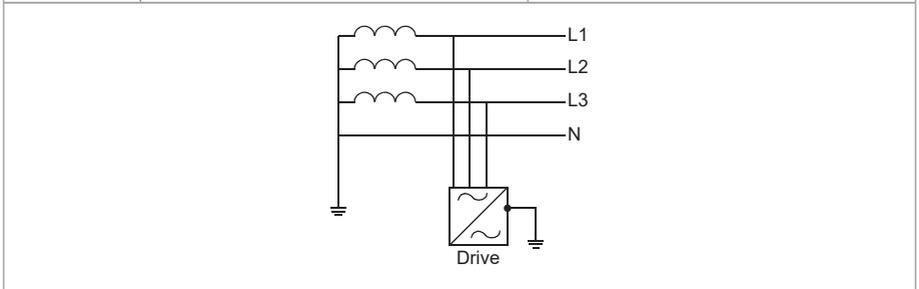

注：

- 因为 EMC 滤波器螺钉已经断开连接，ABB无法符合 EMC 分类。
- ABB不保证传动内部的接地漏电检测器的正常运行。
- 在大型系统中，漏电保护装置可能会无故脱扣。



■ 识别电网接地系统



警告!

只有合格的电气专业人员才能执行本节所述的工作。根据安装地点的不同，这项工作甚至可以被归类为带电作业。只有经过该项工作认证的电气专业人员才能继续工作。遵守当地法规。忽视这些规定可能导致伤害或死亡。

要确定接地系统，检查电源变压器连接。请参见建筑物的适用电气图。否则，请测量配电盘上的这些电压，并使用表格识别接地系统类型。

1. 输入线路的相间电压 (U_{L-L})
2. 输入线路L1对地电压 (U_{L1-G})
3. 输入线路L2对地电压 (U_{L2-G})
4. 输入线路L3对地电压 (U_{L3-G})。

下表显示了每个接地系统的线对地电压与线路间电压的关系。

U_{L-L}	U_{L1-G}	U_{L2-G}	U_{L3-G}	电力系统类型
X	0.58·X	0.58·X	0.58·X	对称接地TN系统 (TN-S系统)
X	1.0·X	1.0·X	0	角接地三角形系统 (非对称)
X	0.866·X	0.5·X	0.5·X	中性点接地三角形系统 (非对称)
X	等级随时间变化	等级随时间变化	等级随时间变化	IT系统 (浮地或高电阻接地[>30 欧姆]) 非对称
X	等级随时间变化	等级随时间变化	等级随时间变化	TT系统 (用电设备的保护接地连接由本地接地体提供。在发电机处单独安装有独立的保护接地连接。)

■ 要断开内部 EMC 滤波器或压敏电阻，外形尺寸 R1 至 R3



要断开内部 EMC 滤波器或压敏电阻，如需要，请按照以下操作：

1. 关闭传动的电源。
2. 打开前盖板，如果尚未打开，见页109。
3. 要断开内部 EMC 滤波器，移除 EMC螺钉 (3a)，并把它放在存放位置 (3b)。
4. 要断开压敏电阻，移除压敏电阻螺钉 (4a)，并把它放在存放位置 (4b)。


R1

R2



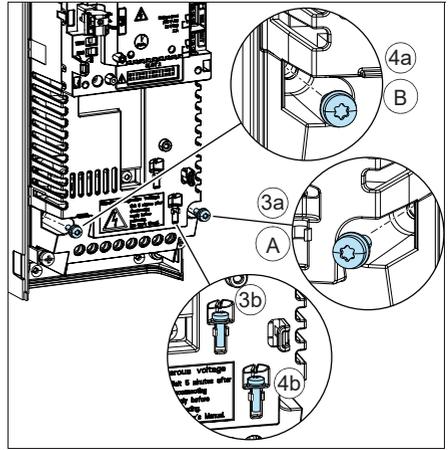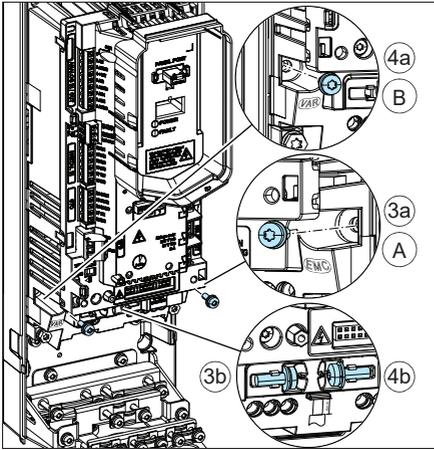

R3

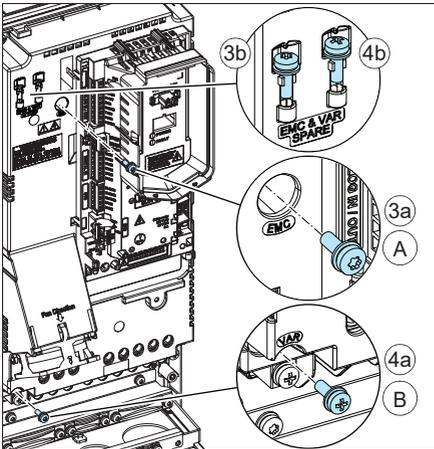

螺钉	
A	EMC (DC)
B	压敏电阻


■ 要断开内部 EMC 滤波器或压敏电阻，外形尺寸 R4 至 R9

要断开内部 EMC 滤波器或压敏电阻，如需要，请按照以下操作：


1. 关闭传动的电源。
2. 打开前盖板，如果尚未打开。外形尺寸 R4: 见页 109, 外形尺寸 R5: 见页 116, 外形尺寸 R6 至 R9: 见页 75。
3. 要断开内部 EMC 滤波器，移除 EMC 螺钉。
4. 卸下压敏电阻螺钉，以断开压敏电阻。




R4 v2

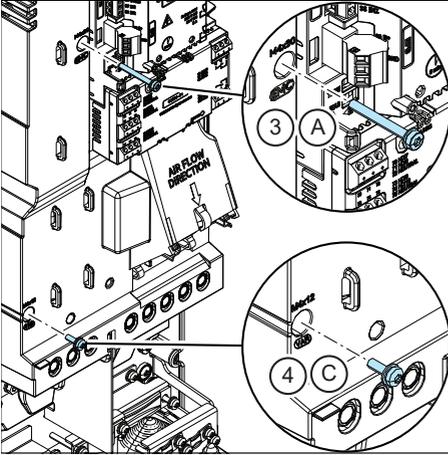


R4

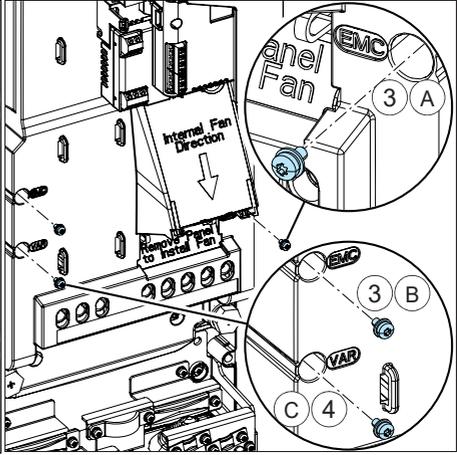

R5

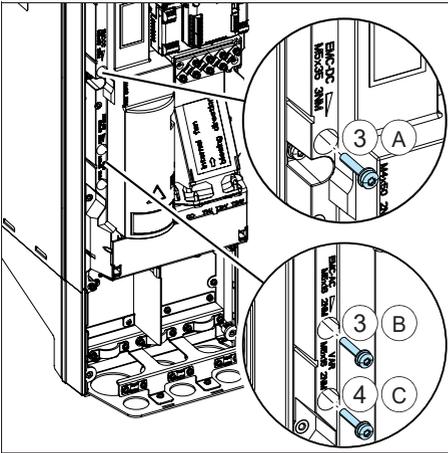

R6...R9

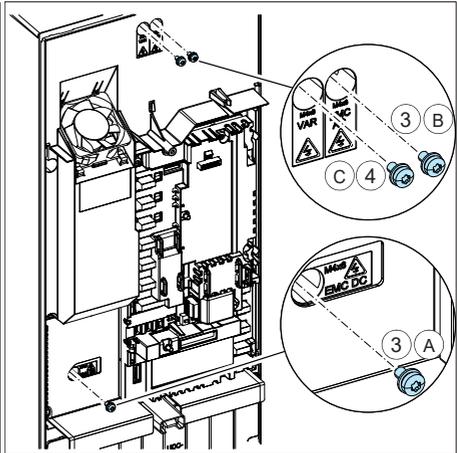

螺钉

A EMC (DC)


B EMC (AC)

C 压敏电阻



连接动力电缆

■ 连接图

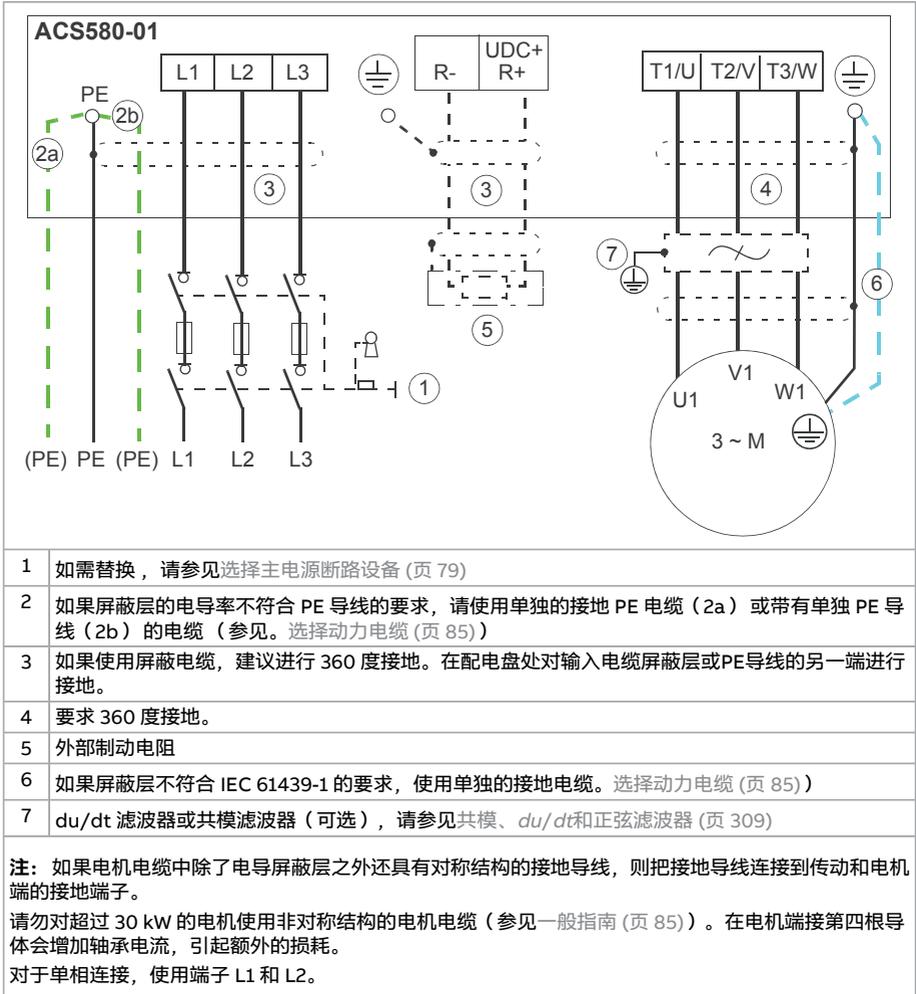

■ 接线步骤，外形尺寸 R1 至 R4


1. 卸下前盖板：用 T20 梅花螺丝刀松开固定螺钉 (1a) 并从底部向外提起盖板 (1b) 然后向上提起 (1c)。

IP21 (UL 1 型),
R1...R2

IP21 (UL 1 型),
R3...R4

IP55 (UL 12 型),
R1...R3


IP55 (UL 12 型),
R4

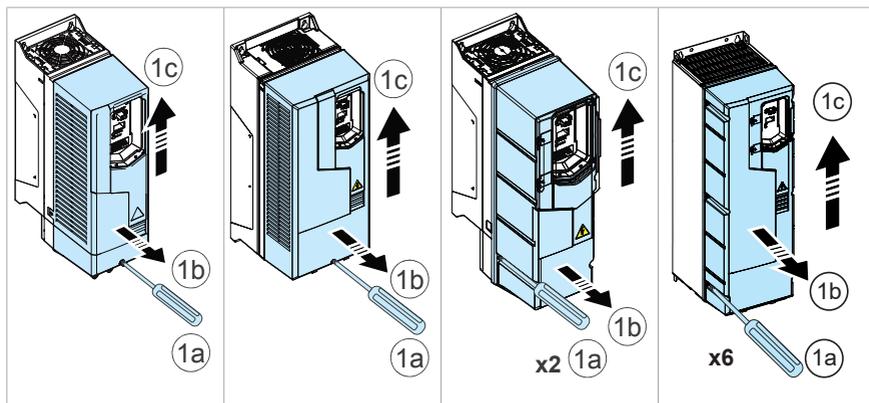**警告!**


如果将传动安装在除对称接地的TN-S系统之外的任何其他系统上，参见接地系统兼容性检查 (页 103) 如果必须断开 EMC 滤波器和压敏电阻

2. 贴上采用本地语言的残余电压警告贴纸。


R1




R2



R3...R4



3. 拆下电机电缆橡胶护套、输入动力电缆橡胶护套，以及制动电阻电缆橡胶护套（如有）。连接控制电缆时，拆下控制电缆的橡胶护套。

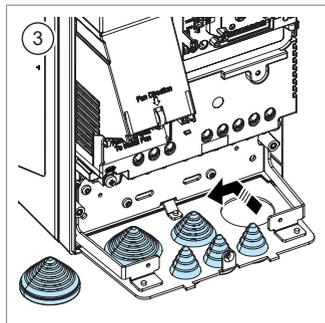


注：传动发货时，护套锥指向上方。拆下并插回护套锥时，必须使其指向下方。

电机电缆

- 在橡胶护套环上切一个大小足够的孔。将护环套到电缆上。
- 如图所示准备电缆的两端。在外形尺寸 R1 和 R2 中，传动框架在动力电缆端子附近有标记，可以帮助校准拔线长度至 8 mm。
在图（6a，中显示了两种不同类型的电机电缆。

注：裸露的屏蔽层需要 360 度接地。使用黄绿颜色将用屏蔽层制作的尾线标记为保护接地线。

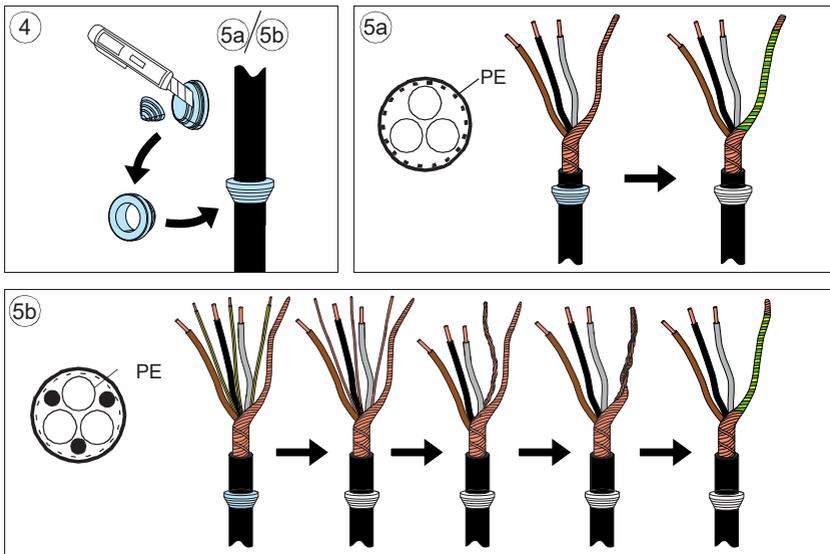

- 将电缆穿过电缆进线口中的孔，然后把橡胶护套安装到孔上。


T1/U, T2/V, T3/W	1.0	0.7	1.5	1.1	3.5	2.6	4.0	3.0
PE, 	1.5	1.1	1.5	1.1	1.5	1.1	2.9	2.1
	1.2	0.9	1.2	0.9	1.2	0.9	1.2	0.9

输入动力电缆

- 在橡胶护环上切一个大小足够的孔。将护环套到电缆上。
外形尺寸 R1：确保此时选件插槽2内未安装有选件I/O扩展模块。
- 如图所示准备电缆的两端。

注：裸露的屏蔽层需要 360 度接地。使用黄绿颜色将用屏蔽层制作的尾线标记为保护接地线。


- 将电缆穿过电缆进线口中的孔，然后把橡胶护套安装到孔上。

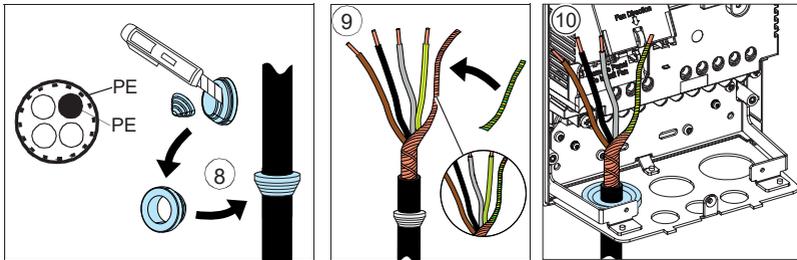


- 连接输入动力电缆：
 - 将动力电缆接地架的夹子拧紧到电缆的裸露部分，使屏蔽层 360 度接地（11a）。
 - 将电缆的屏蔽层绞合在一起，并连接到接地端子（11b）。
 - 连接电缆的附加PE导线（11c）（参见附加说明和注意事项（页 20））。
 - 把电缆的相导线连接到L1、L2和L3端子上。按照下表给出的力矩紧固螺丝（11d）。




R1...R2

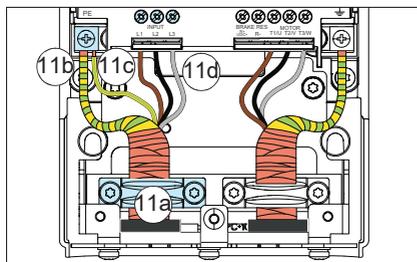


R3

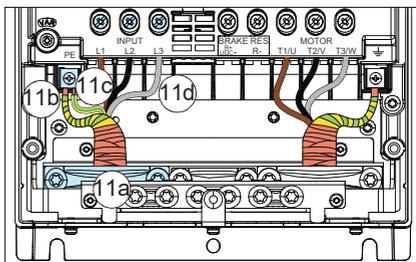

R4 v2

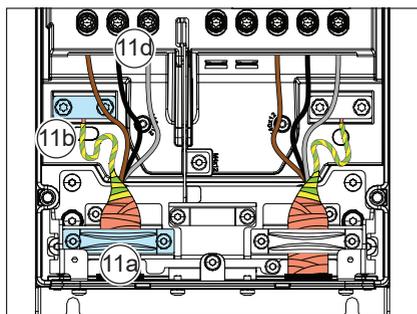

R4

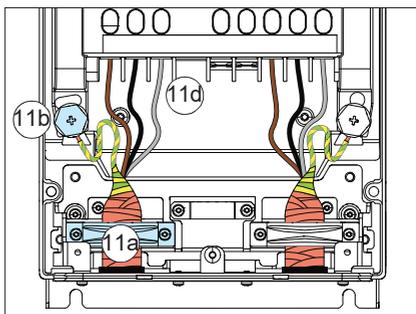


外形尺寸	R1		R2		R3		R4	
	N-m	lbf-ft	N-m	lbf-ft	N-m	lbf-ft	N-m	lbf-ft
L1、L2、L3	1.0	0.7	1.5	1.1	3.5	2.6	4.0	3.0
PE,	1.5	1.1	1.5	1.1	1.5	1.1	2.9	2.1
	1.2	0.9	1.2	0.9	1.2	0.9	1.2	0.9



接地架

12. 外形尺寸R1...R2、R4: 安装接地架(与安装螺钉一起包含在交付物中的塑料袋里)。

R1...R2

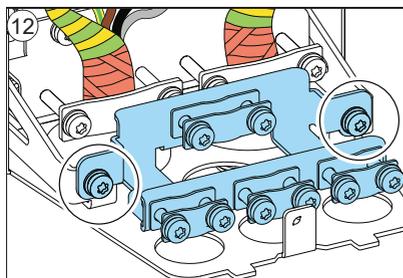


R4

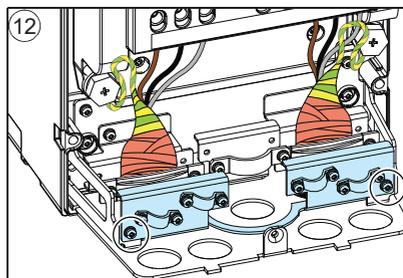

制动电阻电缆（如使用）

仅限外形尺寸 R1...R3



13. 重复步骤4...6以连接制动电阻电缆。切断一根相导线。

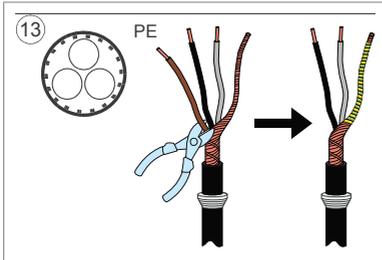

14. 按照电机电缆连接方式连接电缆，见步骤7。将屏蔽层 360 度接地（14a）。将绞线屏蔽层连接到接地端子（14b）上，将导线连接到 R+ 和 R- 端子（14c）上，并拧紧到表格给出的力矩。

R1...R2

R3

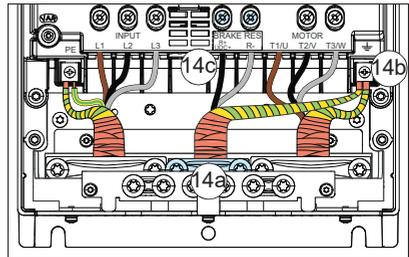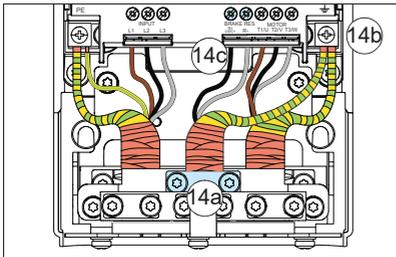


外形尺寸	R1		R2		R3	
	N-m	lbf-ft	N-m	lbf-ft	N-m	lbf-ft
R+, R-	1.0	0.7	1.5	1.1	3.5	2.6
PE,	1.5	1.1	1.5	1.1	1.5	1.1
	1.2	0.9	1.2	0.9	1.2	0.9

最后

注：外形尺寸 R1:如果需要安装任何可选 I/O 扩展模块，在此步骤安装至选件插槽2以使用。请参见安装选件模块 (页 138)。

15. 将导线在单元外机械紧固。
16. 将电机端电缆屏蔽层接地。为最大程度降低射频干扰，请将电机电缆屏蔽层在电机端子盒的进线孔处进行 360 度接地。

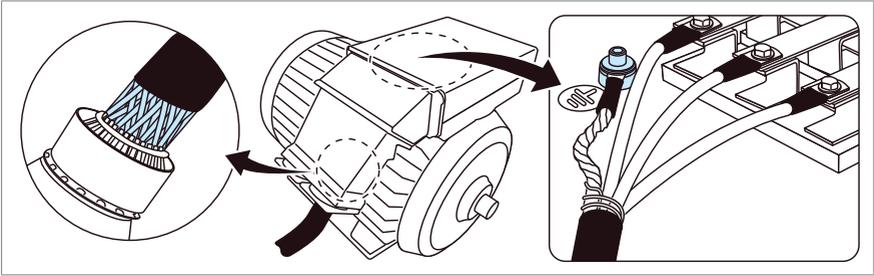

■ 接线步骤，外形尺寸 R5


IP21 (UL 1 型)

1. **去掉模块盖板:** 用T20 梅花螺丝刀松开固定螺钉 (1a) 并从底部向外提起盖板 (1b) 然后向上提起 (1c)。
拆下盒盖: 用螺丝刀松开固定螺钉 (1d)，向下滑出盒盖 (1e)。


IP55 (UL 12 型)

1. **拆下前盖:** 用T20 梅花螺丝刀松开固定螺钉 (1a) 并从底部向外 (1b) 再向上 (1c) 提起前盖。


IP21 (UL 1 型)

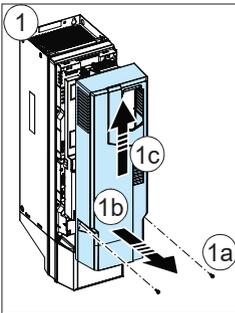

IP21 (UL 1 型)

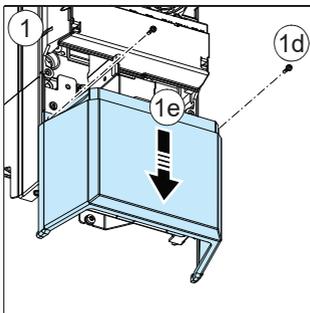


IP55 (UL 12 型)

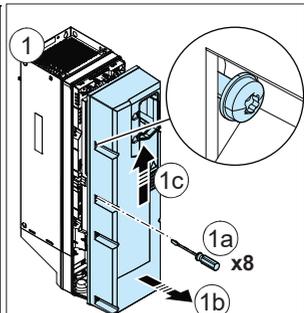

警告!

如果将传动安装在除对称接地的TN-S系统之外的任何其他系统上，参见接地系统兼容性检查 (页 103) 如果必须断开 EMC 滤波器和压敏电阻

2. 将标有当地语言的残余电压警告标签粘贴到控制单元。
3. 用螺丝刀松开夹子 (3a)，拉出盖板 (3b)，从而卸下动力电缆端子上的盖板。

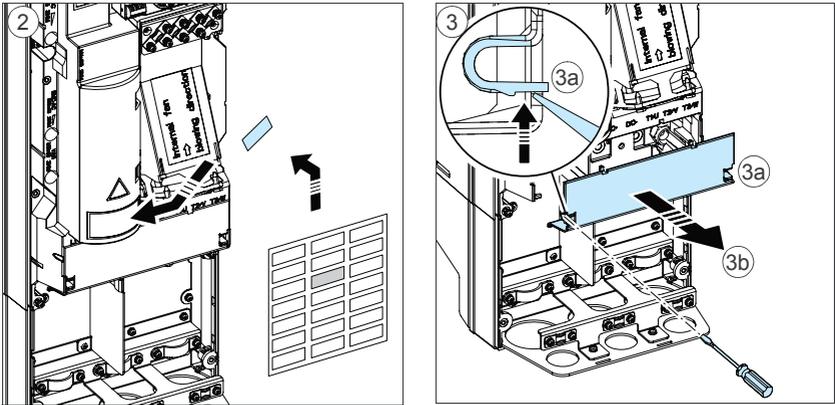


电机电缆

使用对称屏蔽电缆进行电机接线如果电缆屏蔽层用作唯一的保护接地导线，请确保导电率符合保护接地导线的要求。

4. 在橡胶护环上切一个大小足够的孔。将护环套到电缆上。
5. 如图 5a 和 5b 所示准备电机电缆的两端（显示了两种不同类型的电机电缆）。如果使用铝制电缆，将其连接到传动前，在剥开的铝制电缆上涂上油脂。

注：裸露的屏蔽层需要 360 度接地。使用黄绿颜色将用屏蔽层制作的尾线标记为保护接地线。



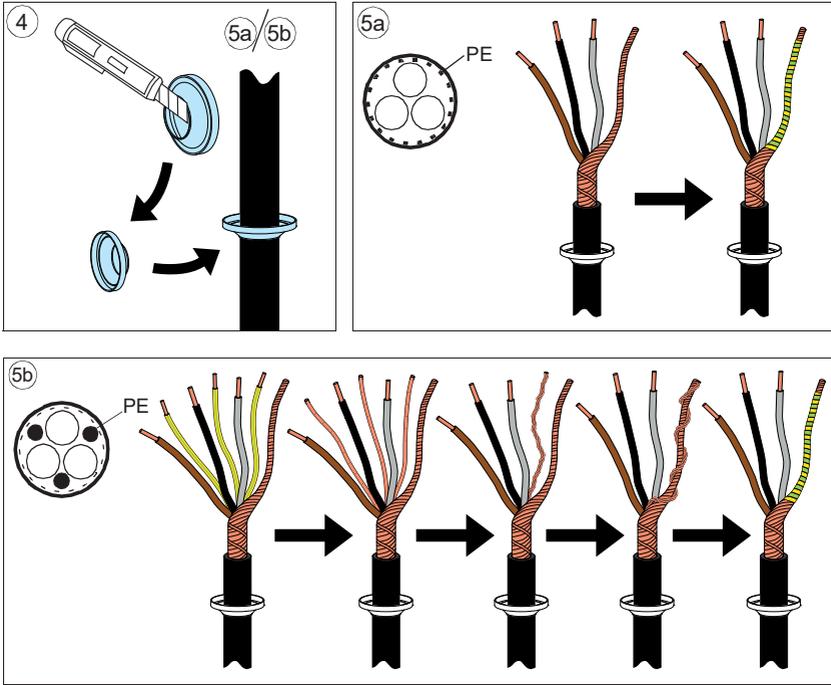


6. 将电缆穿过从底板的孔，然后把橡胶护套安装到孔上。

7. 连接电机电缆

- 将动力电缆接地架的夹子拧紧到电缆的裸露部分，使屏蔽层 360 度接地（7a）。
- 将电缆的屏蔽层绞合在一起，并连接到接地端子（7b）。
- 把电缆的相导线连接到T1/U、T2/V和T3/W端子上（7c）。按照下表给出的力矩紧固螺丝。




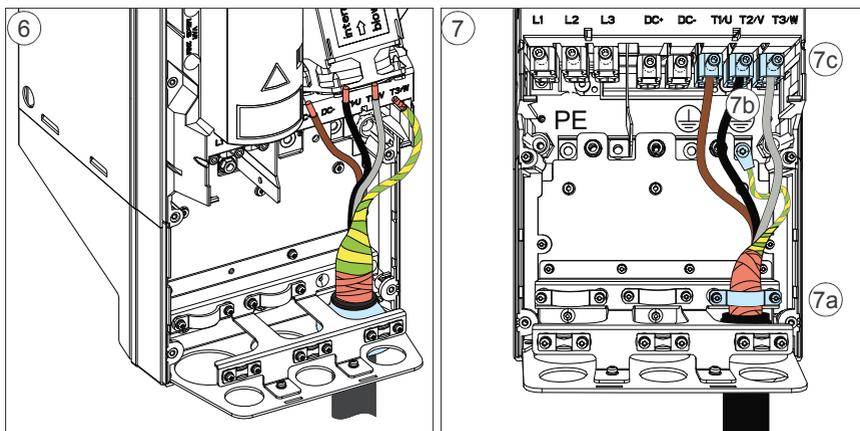

外形尺寸	T1/U, T2/V, T3/W		M	PE,			
	N·m	lbf·ft		N·m	lbf·ft	N·m	lbf·ft
R5	5.6	4.1	M5	2.2	1.6	1.2	0.9


输入动力电缆

8. 重复步骤 4...6进行输入动力电缆连接

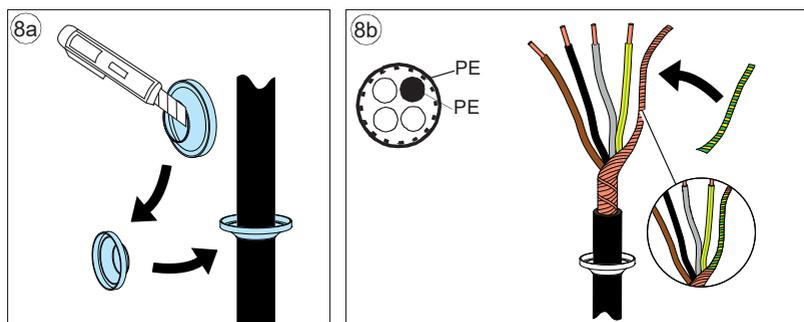


9. 连接输入动力电缆：使用端子 L1、L2 和 L3 按照下表给出的力矩紧固螺丝。

10. 安装接线盒板。放好板（10a），然后拧紧螺钉（10b）。

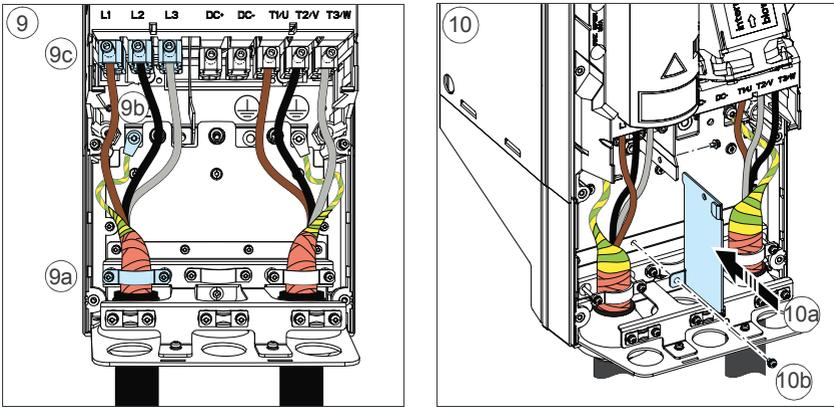


外形尺寸	L1、L2、L3		PE,				
	N·m	lbf·ft	M	N·m	lbf·ft	N·m	lbf·ft
R5	5.6	4.1	M5	2.2	1.6	1.2	0.9

11. 在动力端子上重新安装盖板。

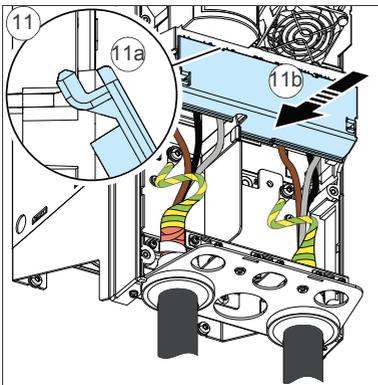

最后

12. 将导线在单元外机械紧固。
13. 将电机端电缆屏蔽层接地。为最大程度降低射频干扰，请将电机电缆屏蔽层在电机端子的进线孔处进行 360 度接地。

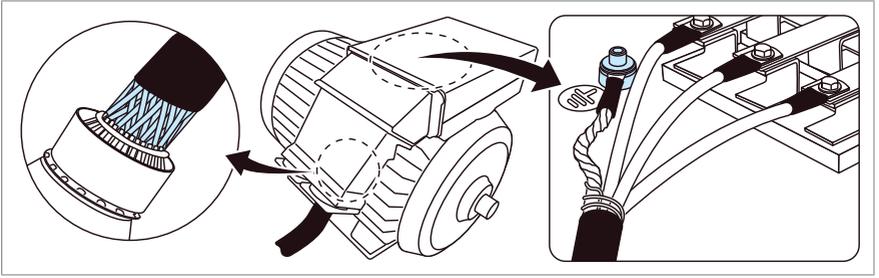


■ 接线步骤，外形尺寸 R6 至 R9



警告！


如果将传动安装在除对称接地的TN-S系统之外的任何其他系统上，参见接地系统兼容性检查 (页 103) 如果必须断开 EMC 滤波器和压敏电阻

1. 将标有当地语言的残余电压警告标签粘贴到控制单元。
2. 拆下接线盒的侧板：拧下固定螺钉（2a），然后将侧板滑出（2b）。

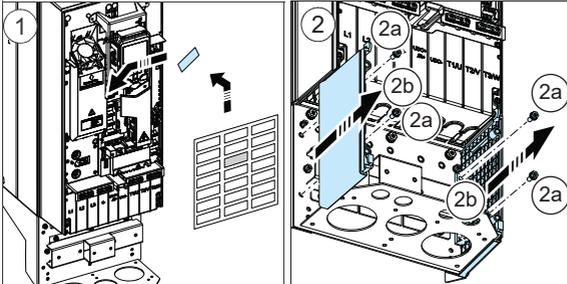


3. 用螺丝刀松开夹子（3a），拉出盖板（3b），从而卸下动力电缆端子上的盖板。
4. 在盖板上打孔以安装电缆。
5. 外形尺寸 R8 至 R9：如果并行安装电缆，也需要在下方盖板为要安装的电缆打孔。


R6...R9



R6...R9




R8...R9



电机电缆

6. 在橡胶护环上切一个大小足够的孔。将护环套到电缆上。
7. 准备下图所示的输入功率电缆和电机电缆的端子。注意：裸露的屏蔽层需要在接地夹子下360度接地。如果使用铝制电缆，将其连接到传动前，在剥开的铝制电缆上涂上油脂。图（7a, 7b）中显示了两种不同类型的电机电缆。

注： 裸露的屏蔽层需要 360 度接地。使用黄绿颜色将用屏蔽层制作的尾线标记为保护接地线。

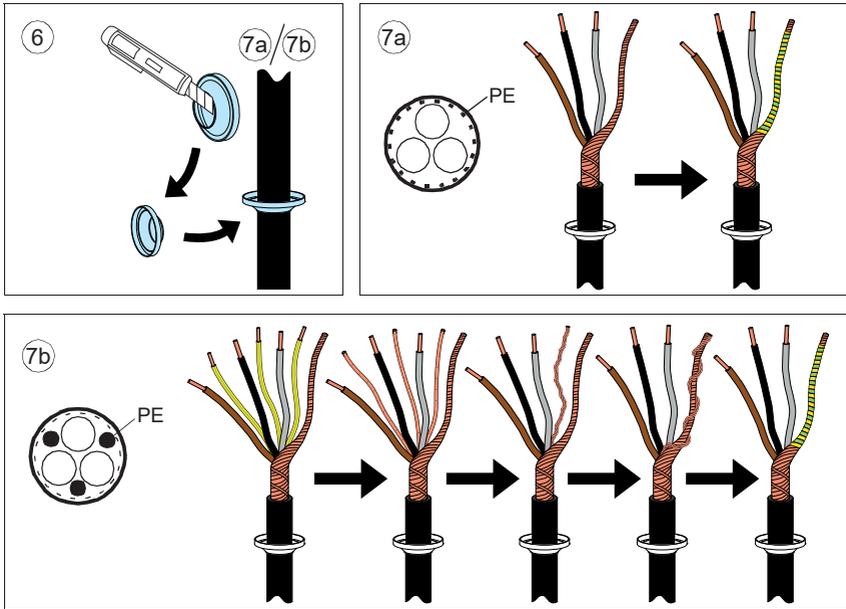

8. 将电缆穿过电缆入口处的孔，并把橡胶护套到孔上（电机电缆在右，动力电缆在左）。

9. 连接电机电缆


- 在接地夹下方对电缆的外屏蔽层进行 360 度接地。
- 将动力电缆的屏蔽层绞合在一起，并连接到接地端子（9a）。
- 连接电机电缆的相导线到传动模块的T1/U2, T2/V2 和T3/W2 端子上。按照下图给出的力矩紧固螺丝（9b）。

注 1 对于外形尺寸 R8 至 R9: 如果您只将一根导线安装到连接器, ABB 建议您将其安装在上压力板的下方。如果使用并行动力电缆, 将第一根导线置于下压力板下方, 第二根导线置于下压力板上方。

注 2 对于外形尺寸 R8 至 R9 连接器可以卸下, 但 ABB 不建议卸下连接器。如需拆卸, 请参照如下章节卸下并重新安装连接器。拆卸并重新安装连接器 (页 123)。

输入动力电缆

10. 按照步骤9连接输入动力电缆。使用端子 L1、L2、L3

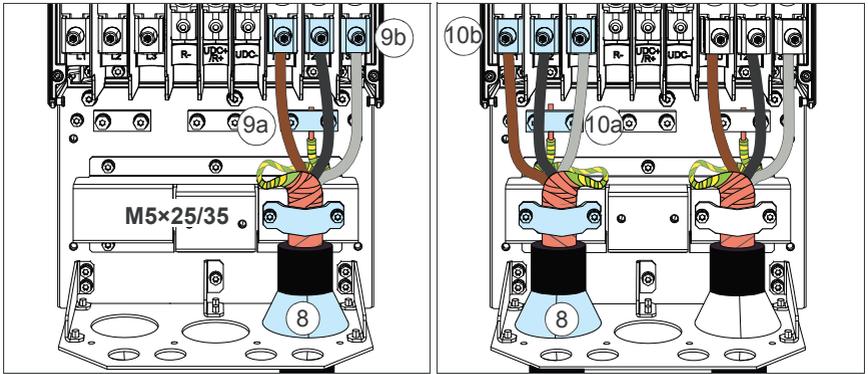

外形尺寸	L1、L2、L3、T1/U、T2/V、T3/W		PE,			
	N-m	lbf-ft	N-m	lbf-ft	N-m	lbf-ft
R6	30	22	9.8	7.2	1.2	0.9
R7	40	30	9.8	7.2	1.2	0.9
R8	40	30	9.8	7.2	1.2	0.9
R9	70	52	9.8	7.2	1.2	0.9

拆卸并重新安装连接器

可以拆卸但不建议。

端子 T1/U、T2/V 和 T3/W

- 卸下用于把连接器固定到其母排的螺母。
- 将导线安装在连接器压力板下方，并预先紧固导线。
- 把连接器安装回其母排。用手拧螺母，至少将其转动两圈。



警告!

在使用工具之前，请确保螺母/螺钉没有螺纹错扣。螺纹错扣可能会损坏传动并导致危险。

- 使用 30 N·m (22 lbf·ft) 的力矩紧固螺母。
- 对于外形尺寸 R8，使用 40 N·m (30 lbf·ft) 的力矩紧固导线；对于外形尺寸 R9，使用 70 N·m (52 lbf·ft) 的力矩紧固导线。

端子 L1、L2 和 L3

- 卸下用于把连接器固定到其端子柱的组合螺钉，并拉开连接器。
- 将导线安装在连接器压力板下方，并预先紧固导线。
- 将连接器安装回端子柱。用手拧组合螺钉，至少将其转动两圈。





警告!

在使用工具之前，请确保螺母/螺钉没有螺纹错扣。螺纹错扣可能会损坏传动并导致危险。



- 使用 30 N·m (22 lbf·ft) 的力矩紧固组合螺钉。




- 对于外形尺寸 R8, 使用 40 N·m (30 lbf·ft) 的力矩紧固导线; 对于外形尺寸 R9, 使用 70 N·m (52 lbf·ft) 的力矩紧固导线。
11. 外形尺寸 R8...R9: 如果并行安装电缆, 请为并行动力电缆安装第二个接地架 (11a)。重复步骤 6...11 (11b)。

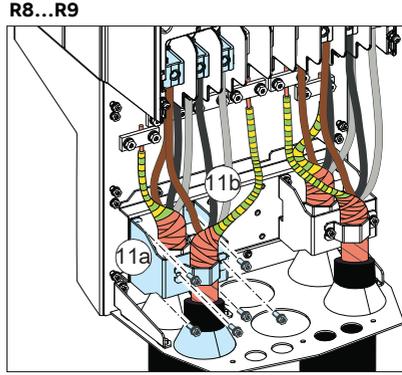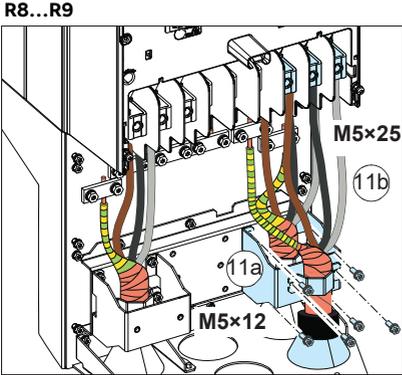

12. 安装控制电缆的接地架。
13. 重新安装功率端子的遮蔽盖板。
14. 将导线在单元外机械紧固。

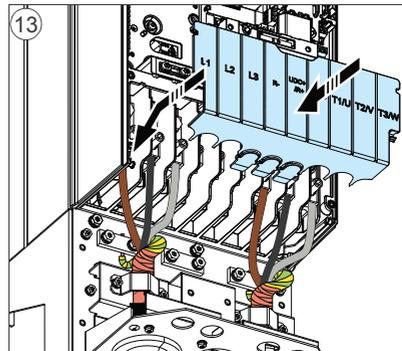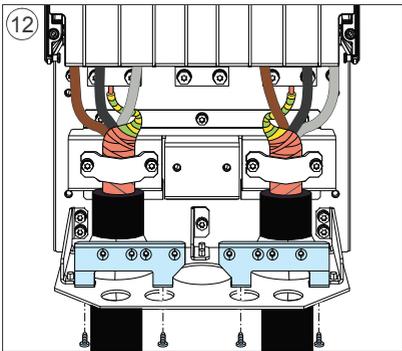

15. 将电机端电缆屏蔽层接地。为最大程度降低射频干扰, 请将电机电缆屏蔽层在电机端子盒的进线孔处进行 360 度接地。

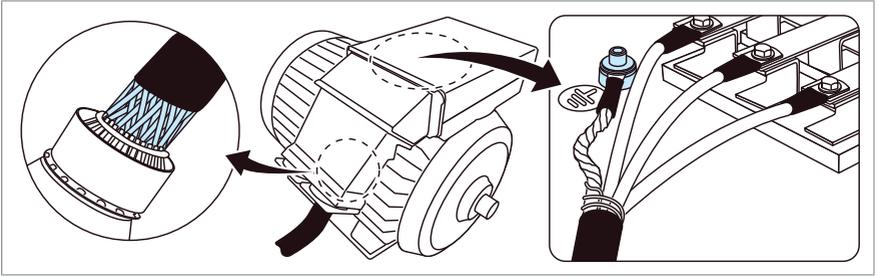

直流连接

UDC+ 和 UDC- 端子（在外形尺寸R4...R9 中为标准配置）用于外部制动斩波器单元。



连接控制电缆


请参阅默认 I/O 连接（ABB 标准宏）(页 127)ABB 标准宏默认 I/O 连接如需了解其他宏的更多信息，请参阅 ACS580 固件手册（3AXD50000016097 [英文]）。

按照控制电缆连接步骤 R1 至 R9 (页 134)下所述连接电缆。



■ 默认 I/O 连接 (ABB 标准宏)

R1...R5

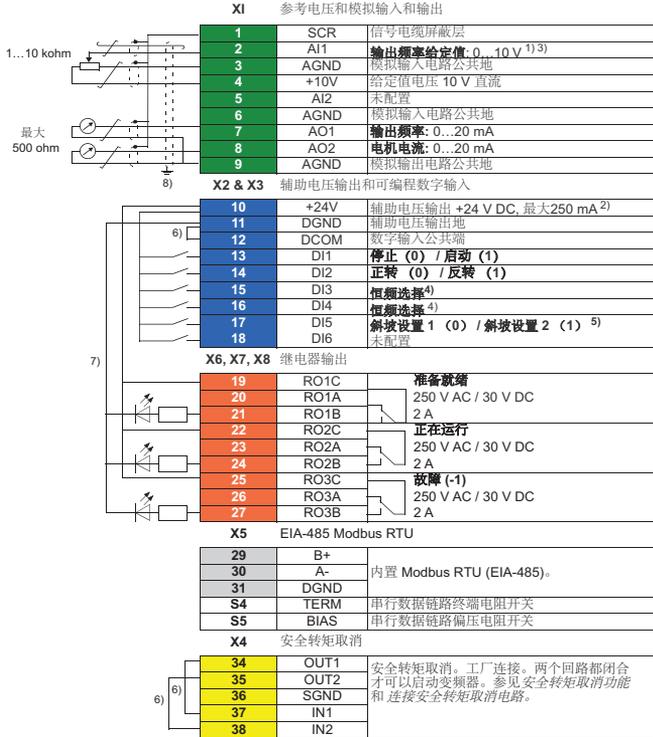

辅助电压输出 +24 V (X2:10) 的总负载能力为 6.0 W (250 mA / 24 V 直流)。

数字输入 DI1...DI5 也支持 10-24 V AC。

导线尺寸:


0.2...2.5 mm² (24...14 AWG) : 端子 +24V, DGND, DCOM, B+, A-, DGND, Ext.24V

0.14...1.5 mm² (26...16 AWG) : 端子 DI, AI, AO, AGND, RO, STO

紧固力矩: 0.5...0.6 N·m (0.4 lbf·ft)

128 电气安装 – IEC

R6...R9

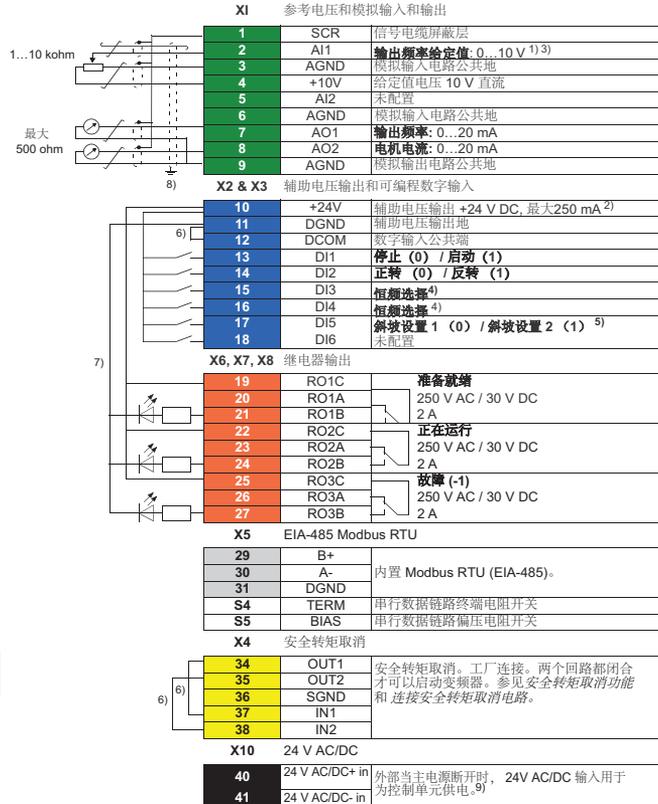

辅助电压输出 +24 V (X2:10) 的总负载能力为 6.0 W (250 mA / 24 V 直流)。

数字输入 DI1...DI5 也支持 10-24 V AC。

导线尺寸: 0.14...2.5 mm² (26...14 AWG) : 所有端子

紧固力矩: 0.5...0.6 N·m (0.4 lbf·ft)

注:

- 1) 电流 [0 (4) ...20 mA, $R_{in} = 100 \text{ ohm}$] 或电压 [0 (2) ...10 V, $R_{in} > 200 \text{ kohm}$]。更改设置需要更改对应参数。
- 2) 辅助电压输出 +24 V (X2:10) 的总负载能力为 6.0 W (250 mA / 24 V)。
- 3) 如果选择了矢量控制，则使用AI1作为速度给定值。
- 4) 在标量控制下: (默认): 参见菜单 > 初始设置 > 启动、停止、给定值 > 恒速/恒频或参数组 28 频率给定控制链。

矢量控制: 请参阅菜单 > 初始设置 > 启动、停止、给定值 > 恒速/恒频或参数组 22 速度给定值选择。

DI3	DI4	操作/参数	
		标量控制 (默认)	矢量控制
0	0	通过 AI1 设置频率	通过 AI1 设置速度
1	0	28.26 恒频1	22.26 恒速1
0	1	28.27 恒频2	22.27 恒速2
1	1	28.28 恒频3	22.28 恒速3

5) 在标量控制 (默认) 中: 参见菜单 > 初始设置 > 斜坡或参数组 28 频率给定控制链。

在矢量控制中: 参见菜单 > 初始设置 > 斜坡或参数组 23 速度给定值斜坡

DI5	斜坡设置	参数	
		标量控制 (默认)	矢量控制
0	1	28.72 频率加速时间1 28.73 频率减速时间1	23.12 加速时间1 23.13 减速时间1
1	2	28.74 频率加速时间2 28.75 频率减速时间2	23.14 加速时间2 23.15 减速时间2

- 6) 出厂时用跳线连接。
- 7) 对数字信号使用屏蔽双绞线电缆。
- 8) 对于控制电缆，在接地夹下方的接地架上对电缆的外屏蔽层进行 360 度接地。
更多连接器和开关的使用信息在以下章节中给出。请参见控制连接数据 (页 214)。




开关

开关	说明	位置
S4 (TERM)	Modbus 链路终端。当传动是链路上第一个或最后一个单元时，必须设置到终端开启位置 (ON)。	 总线终端关闭 (默认)
		 总线终端开启
S5 (BIAS)	激活总线的偏置电压。一个 (且仅有一个) 设备，最好将其置于总线末端并开启偏置。	 偏置关闭 (默认)
		 偏置开启

■ 有关 I/O 连接的其他信息

数字输入 PNP 配置

PNP 配置的内置和外置 +24 V 电源连接如下图所示。

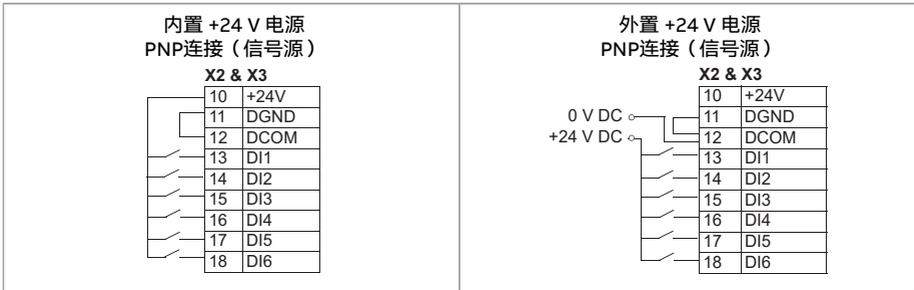


警告!

如果使用外置 +24 V AC 电源为控制板供电，请勿将 +24 V AC 电缆连接到控制板接地。

数字输入 NPN 配置

NPN 配置的内置和外置 +24 V 电源连接如下图所示。

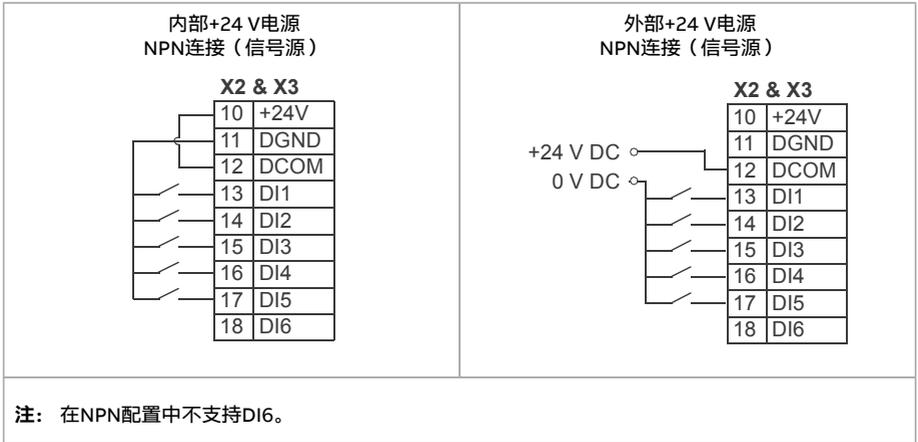


警告! 如果使用外置+24 V AC 电源为控制板供电，请勿将 +24 V AC 电缆连接到控制板接地。

从模拟输出 2 (AO2) 获得 0...10 V 的连接

要从模拟输出 AO2 获取 0...10 V，请在模拟输出 2 AO2 和模拟公共地 AGND 之间连接 500 ohm 电阻（或并联两个 1 kohm 电阻）。

示例如下图所示。

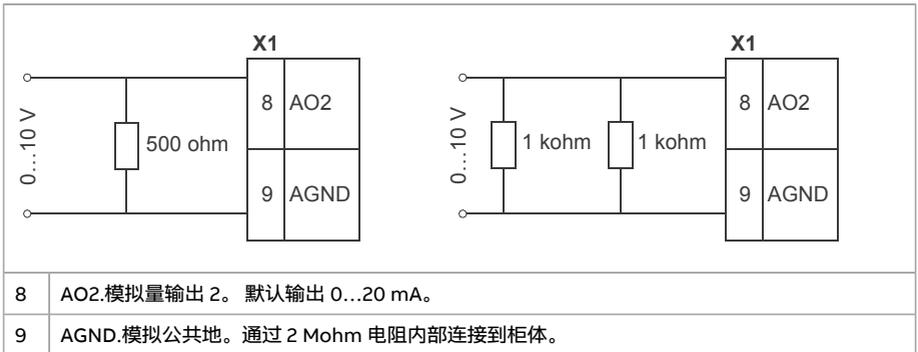


两线制和三线制传感器的连接示例

手动/自动、手动/PID 和 PID 宏（见 ACS580 固件手册（3AXD50000016097 [英文]）使用模拟输入 2 (AI2)。这几页的宏接线图中使用的是外部电源传感器（连接未显示）。下图为由辅助电压输出供电的两线制或三线制传感器/发射器的连接示例。


注： 不得超过辅助 24 V DC（250 mA）输出的最大容量。

两线制传感器/发射器

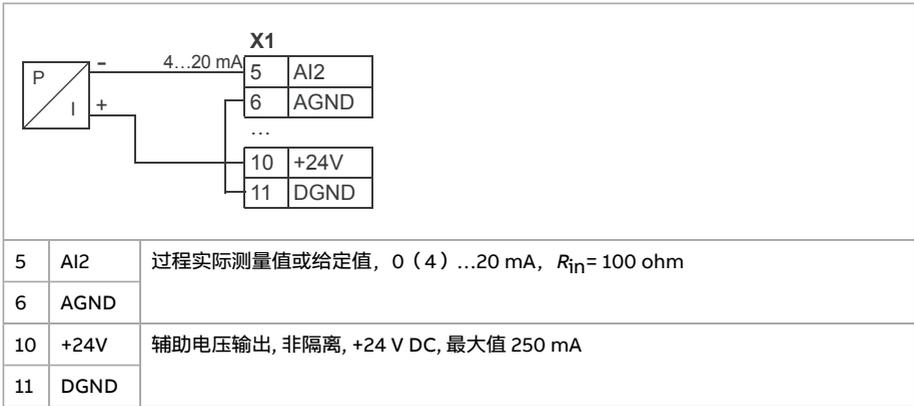

三线传感器/发射器

注: 传感器通过其电流输出供电, 传动提供供电电压 (+24 V 直流)。因此, 输出信号必须为4...20 mA, 而不是0...20 mA。

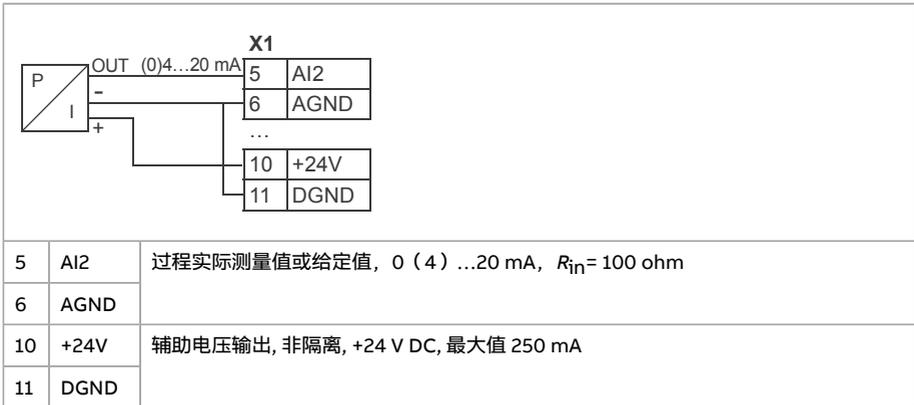


DI5 作为频率输入

如需设置数字频率输入的参数, 请参见 *ACS580 标准控制程序固件手册 (3AXD50000016097 [英文])*。

DI6 作为 PTC 输入


如果 DI6 用于 PTC 输入, 请参见 *ACS580 标准控制程序固件手册 (3AXD50000016097 [英文])* 以了解如何设定相应参数。

注: 如果 DI6 用于 PTC 输入, 则接线和 PTC 传感器需要双重绝缘。否则, 必须使用 CMOD-02 I/O 扩展模块。

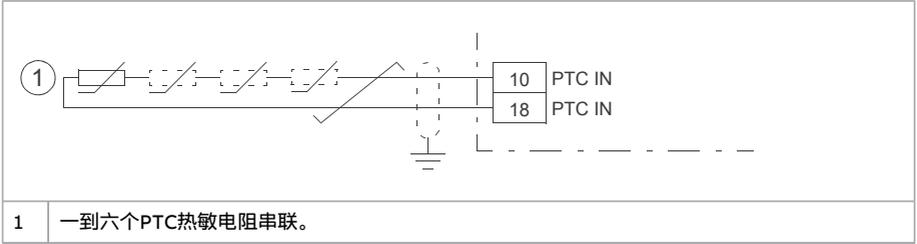

AI1 和 AI2 作为 Pt100、Pt1000、Ni1000、KTY83 和 KTY84 传感器输入 (X1)

如下文所示，可在模拟输入与输出之间连接用于测量电机温度的一个、两个或三个 Pt100 传感器；一个、两个或三个 Pt1000 传感器；或一个 Ni1000、KTY83 或 KTY84 传感器。请勿直接将电缆屏蔽层的两端接地。如果无法在一端使用电容器，则应将屏蔽层的此端保持为不连接。

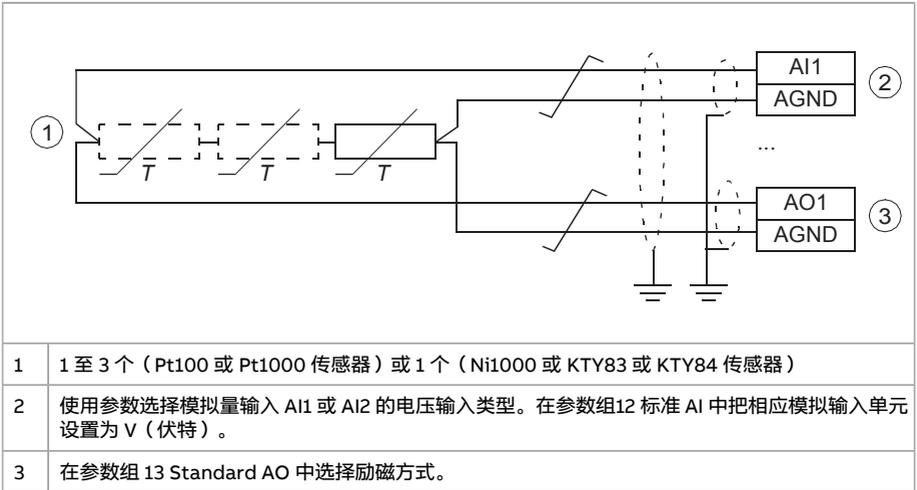

警告!
 由于上图中的输入未按照 IEC 60664进行绝缘，因此在电机带电部件与传感器之间的电机温度传感器连接需要采用双重绝缘或增强绝缘。如果该组件无法满足此要求，则须防止接触 I/O 板端子。同时，不得把 I/O 板端子连接到其他设备，或是必须把温度传感器与 I/O 端子隔离。

安全转矩取消 (X4)

为了启动传动，两个连接（到 IN1 的直流 +24 V 和到 IN2 的直流 +24 V）必须闭合。默认的，端子上有跳线来闭合电路。将外部安全转矩取消电路连接到传动之前，需要移除跳线。参见章节安全转矩取消功能 (页 265)。

注：只有 24 V DC 可用于 STO。仅能使用 PNP 输入配置。

■ 控制电缆连接步骤 R1 至 R9



警告!


请遵循传动的安全须知。忽略这些安全须知可能会导致受伤、死亡或设备损坏。

1. 开始作业前，请完成电气安全预防措施 (页 20) 一节的所述步骤。
2. 移除前盖，如还未移除。请参见页 109 (R1...R4)，页 116 (R5) 或页 75 (R6...R9)。
模拟信号
电缆连接示例图外形尺寸 R1 至 R2 和 R3 (页 135)，R4 (页 136)，R5 (页 137) 和 R6...R9 (页 138)。根据使用的宏进行连接。
3. 在橡胶垫圈上打足够大的孔，将橡胶垫圈套到电缆上。将电缆穿过底板上的孔，并将橡胶垫圈贴在孔上。
4. 在接地夹下方对电缆的外屏蔽层进行 360 度接地。使剥开的电缆尽可能接近控制单元的端子。
外形尺寸 R5 至 R9: 保护控制单元下的夹子附近的电缆。
也需要对双股屏蔽电缆接地，接地线处为 SCR 端子。
5. 按照外形尺寸 R1...R2 和 R3 (页 135)，R4 (页 136)，R5 (页 137) 和 R6...R9 (页 138) 示例图进行布线。
6. 将导线连接到控制单元的对应端子上，并紧固到 0.5...0.6 N·m (0.4 lbf·ft)。
数字信号
电缆连接示例见外形尺寸 R1...R2 和 R3 的 (页 135)，R4 (页 136)，R5 (页 137) 和 R6...R9 (页 138)。根据使用的宏进行连接。
7. 在橡胶垫圈上打足够大的孔，将橡胶垫圈套到电缆上。将电缆穿过底板上的孔，并将橡胶垫圈贴在孔上。
8. 在接地夹下方对电缆的外屏蔽层进行 360 度接地。使剥开的电缆尽可能接近控制单元的端子。
外形尺寸 R5 至 R9: 保护控制单元下的夹子附近的电缆。
如果您使用的是双屏蔽电缆，还应在 SCR 端子上对双股电缆屏蔽层和接地线接地。
9. 按照外形尺寸 R1...R2 和 R3 (页 135)，R4 (页 136)，R5 (页 137) 和 R6...R9 (页 138) 示例图进行布线。
10. 将导线连接到控制单元的对应端子上，并紧固到 0.5...0.6 N·m (0.4 lbf·ft)。
11. 将所有控制电缆都固定于提供的扎线固定座上。

注:


- 保持控制电缆屏蔽层的另一端不连接，或通过电容为几纳法的高频率电容器，如 3.3 nF/630 V，把其间接接地。如果屏蔽层位于同一接地线路上，且端点之间无明显压降，则也可将屏蔽层直接在两端接地。
- 将所有信号双绞线尽量靠近端子。将电线与其回线绞在一起，可降低电感耦合造成的干扰。

R1...R2

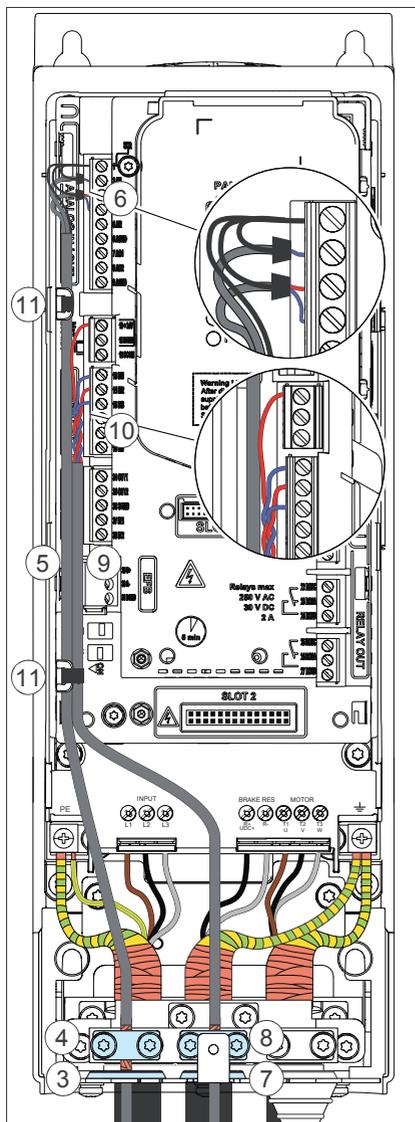

R1...R2: 0.5...0.6 N-m (0.4 lbf-ft)


R3

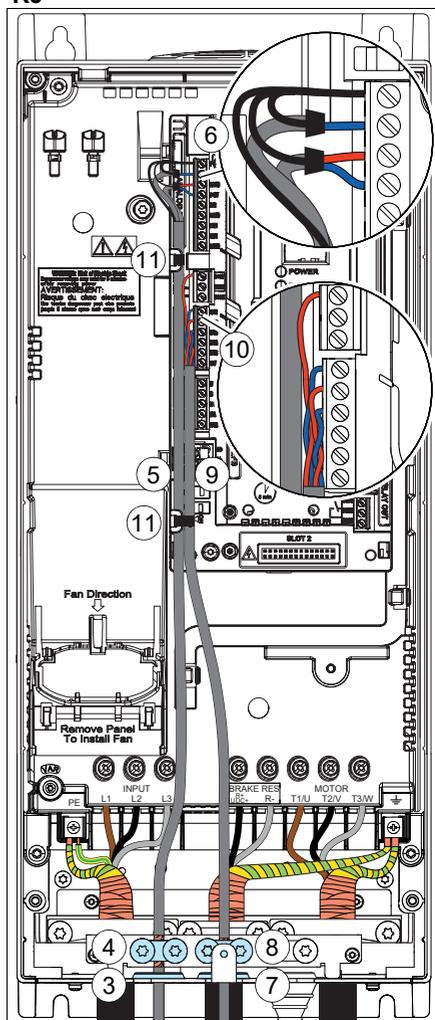


R3: 0.5...0.6 N-m (0.4 lbf-ft)



R5

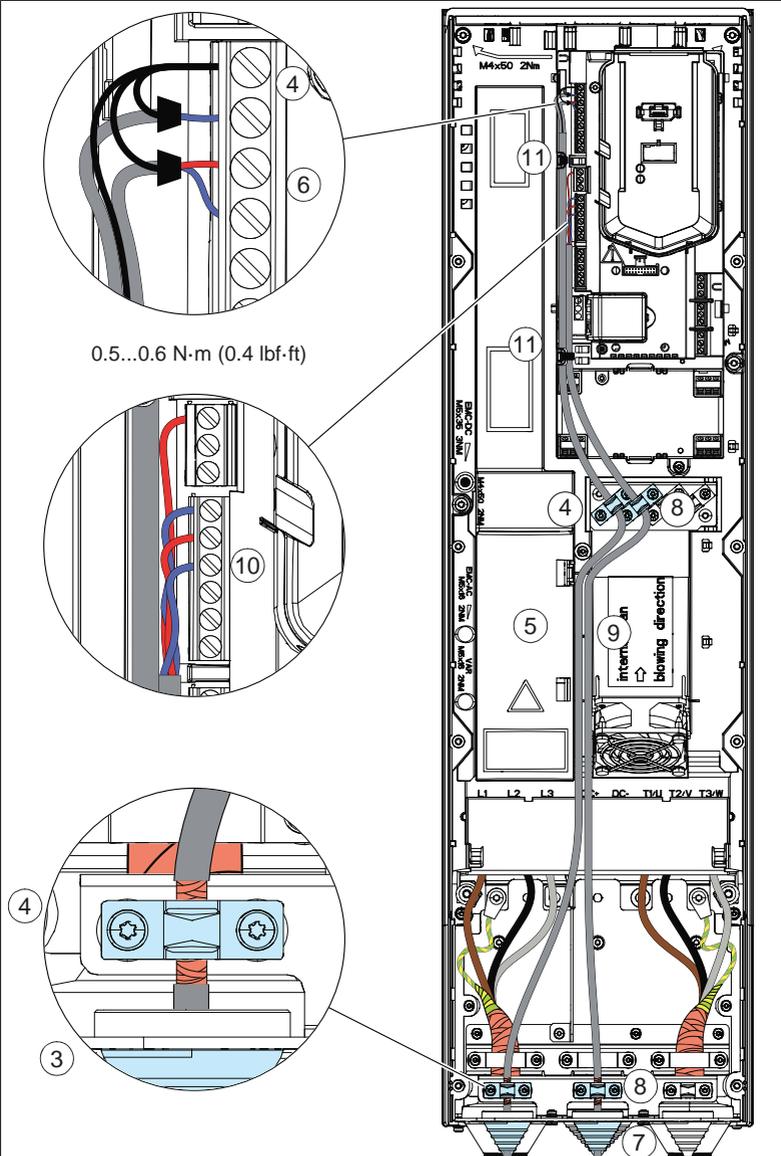

R6...R9

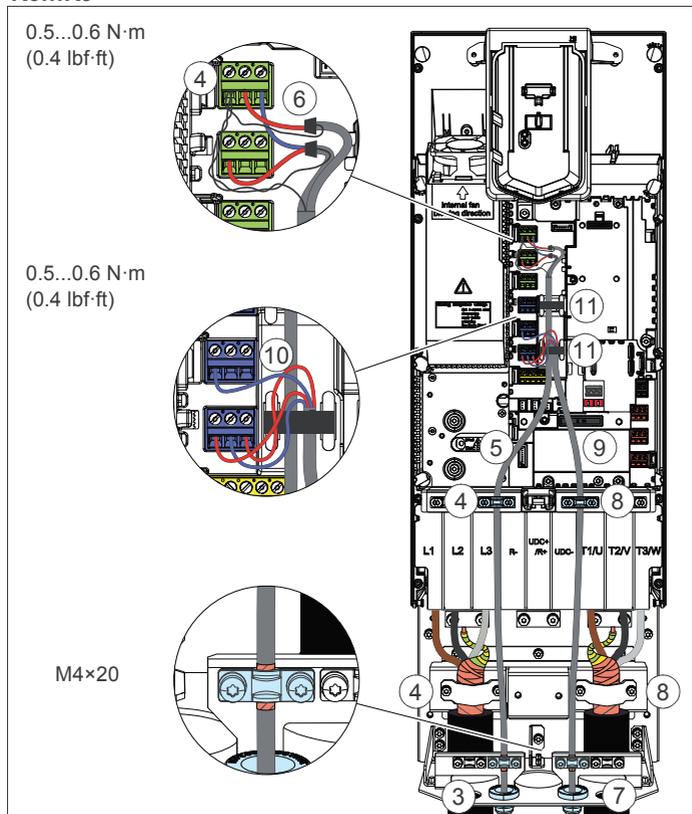


安装选件模块
**警告!**

请遵循传动的安全须知。忽略这些安全须知可能会导致受伤、死亡或设备损坏。

1. 开始作业前，请停止传动并完成电气安全预防措施 (页 20) 一节所述的步骤。


■ 选件插槽2 (I/O扩展模块)

1. 把模块小心置于控制单元上的相应位置。
2. 拧紧安装螺钉。
3. 将接地螺钉（外壳）拧紧至0.8 N·m (7 lbf·in)。螺钉会把模块接地。这对满足EMC要求和模块的正确运行是必要的。

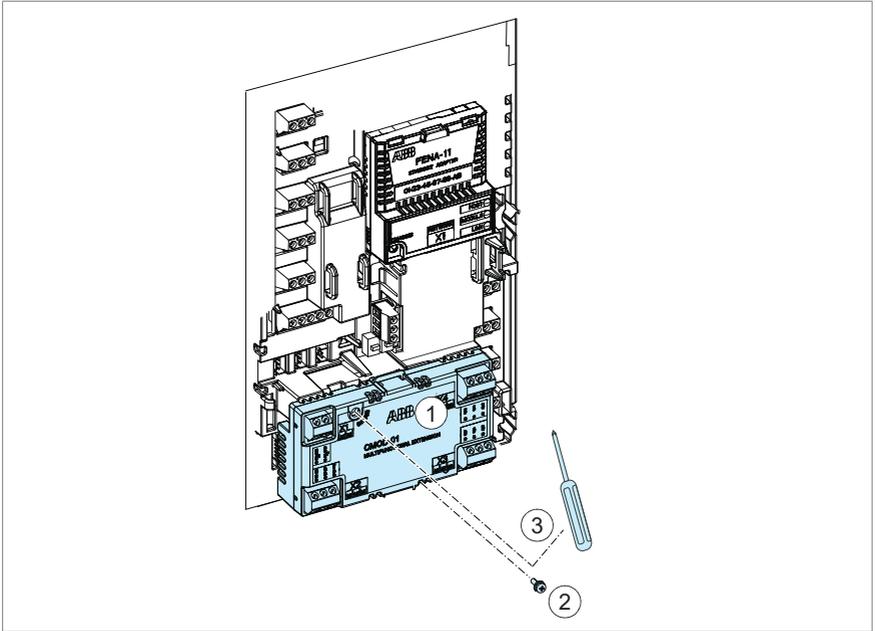

■ 选件插槽1（现场总线适配器模块）

1. 把模块小心置于控制单元上的相应位置。
2. 将安装螺钉（外壳）拧紧至0.8 N·m (7 lbf·in)。螺钉使连接固定，并把模块接地。这对满足EMC要求和模块的正确运行是必要的。

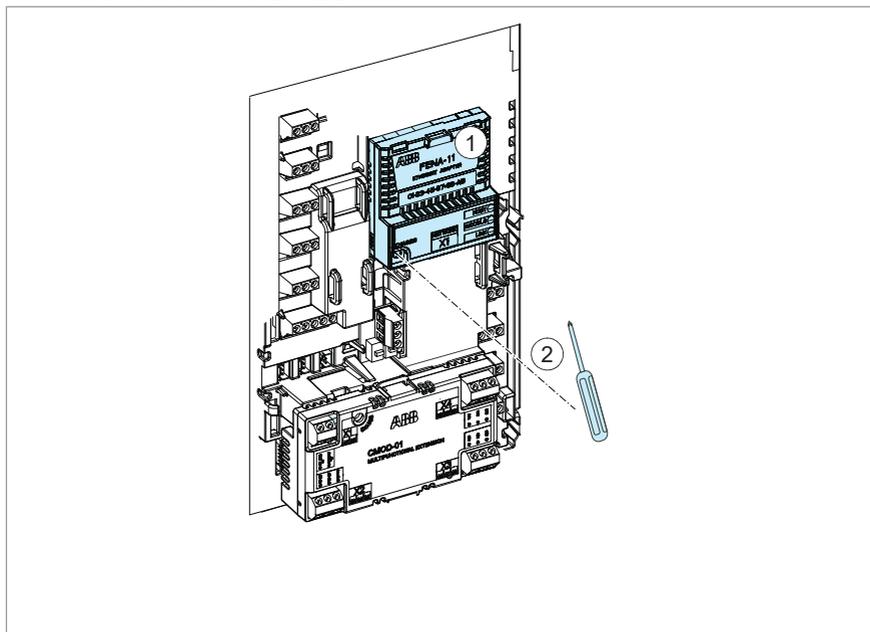


■ 可选模块接线

请参见相应的选件模块手册或本手册中相应章节中的I/O选件。



重新安装橡胶护套

UL 12 型: 如要保持 UL 12 型, 将橡胶护套重新安装到所有电缆进线口的孔中 (橡胶护套顶部朝下)。

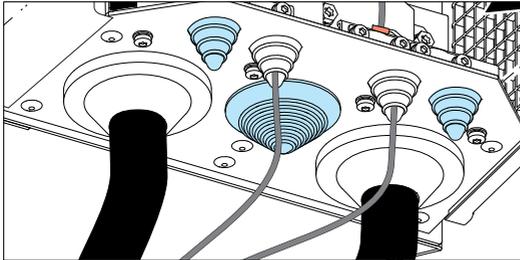


重新安装盖板


■ 重新安装盖板, 外形尺寸 R1 至 R4

1. 重新安装盖板: 把压片放在外壳上配接体中的盖板顶上 (1a), 然后将盖板按压到位 (1b)。
2. 使用 T20 梅花螺丝刀拧紧底部的固定螺钉。


IP21 (UL 1 型) R1...R2

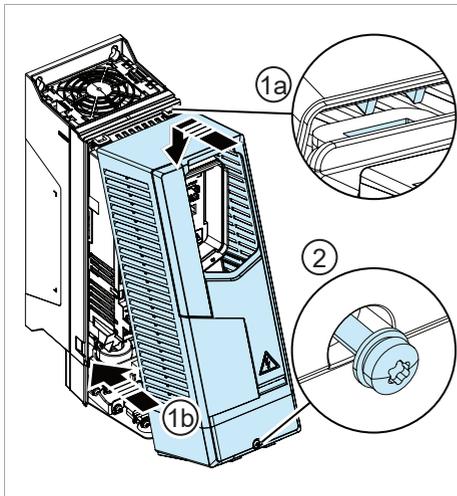


IP21 (UL 1 型) R3...R4

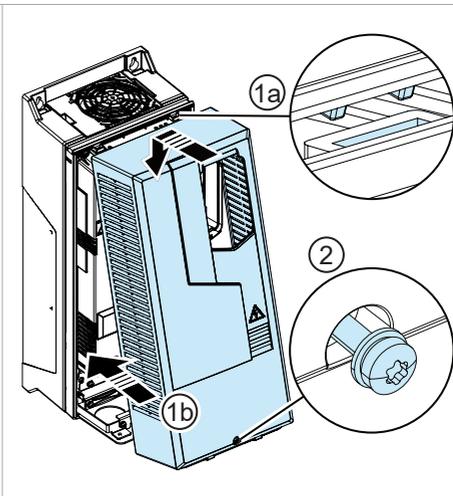

IP55 (UL 12 型) R1...R3

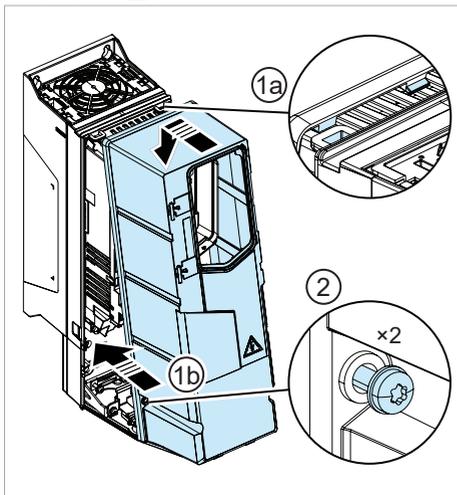

IP55 (UL 12 型) R4

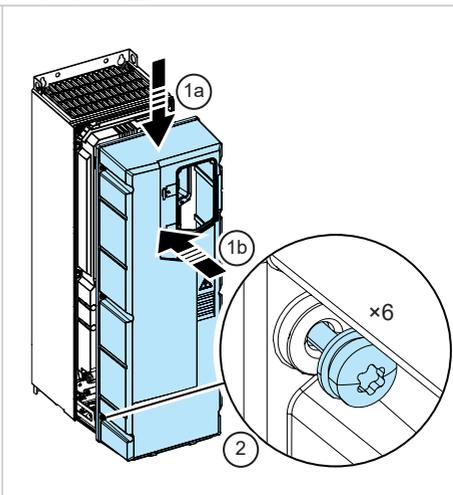

■ 重新安装盖板，外形尺寸R5


IP21 (UL 1 型)

1. **重新安装盒盖:** 向上滑动盖子 (1a)，然后使用T20 梅花螺丝刀拧紧固定螺钉 (1b)。
2. **重新安装模块盖板:** 在底部把盖板按压到位 (2a)，然后拧紧固定螺钉 (2b)。


IP55 (UL 12 型)

1. **重新安装前盖:** 在底部按下前盖 (1a)，然后使用T20 梅花螺丝刀拧紧固定螺钉 (1b)。


IP21 (UL 1 型)

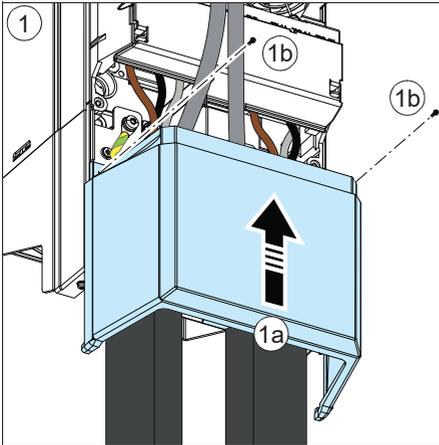

IP21 (UL 1 型)

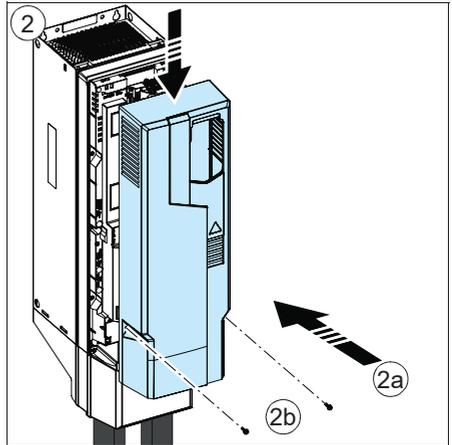

IP55 (UL 12 型)

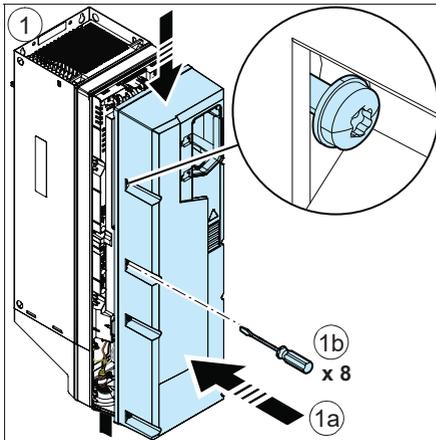

■ 重新安装侧板和盖板，外形尺寸R6...R9


IP21 (UL 1 型)

1. 重新安装接线盒的侧板。用T20 梅花螺丝刀拧紧紧固螺钉。
2. 从下方将模块上的接线盒盖板滑入，直到盖板牢牢卡住。
3. 重新安装模块盖板。用螺丝刀将两个紧固螺钉拧紧。


IP55 (UL 12 型)

1. 重新安装模块盖板。用T20 梅花螺丝刀拧紧紧固螺钉。


IP21 (UL 1 型)

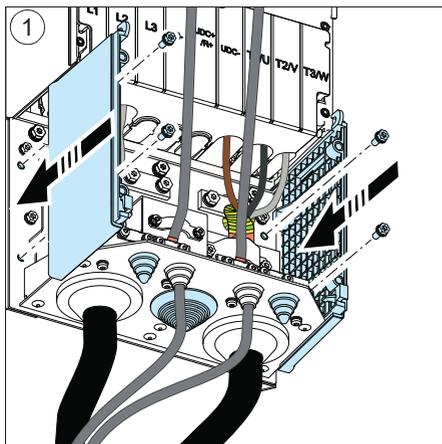


IP21 (UL 1 型)

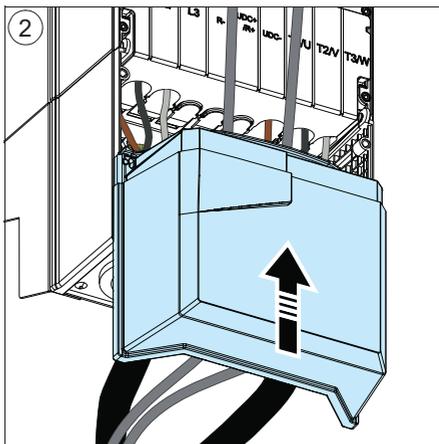

IP21 (UL 1 型)

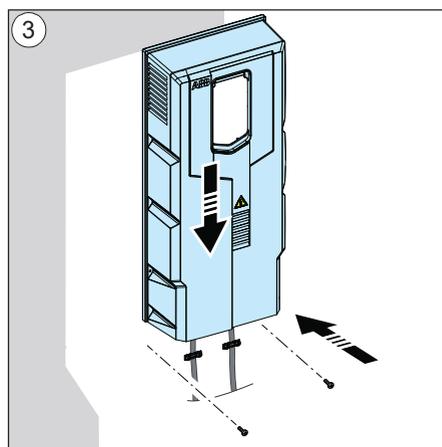

IP55 (UL 12 型)

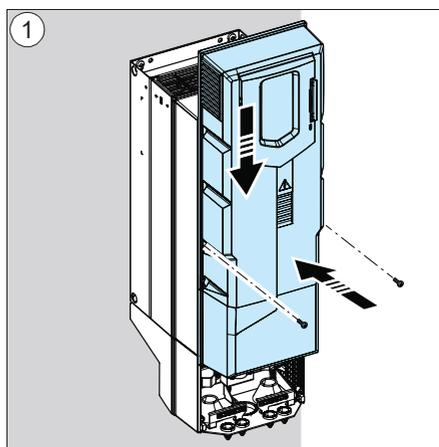

连接 PC




警告!

请勿直接把 PC 连接到控制单元的控制盘连接端子，因为此操作可能会导致损坏。

可按如下方式连接 PC（例如，Drive composer PC 工具）：

1. 将 ACS-AP-... 或 ACH-AP-... 控制盘连接到单元。
 - 将控制盘插入控制盘卡槽或平台，或
 - 使用以太网（如 5e 类）网线。
2. 移除控制盘前部的 USB 连接器盖。
3. 在控制盘上的 USB 连接器（3a）与 PC 上的可用 USB 端口（3b）之间连接 USB 电缆（A 型转换 Mini-B 型）。
4. 一旦激活连接，该控制盘便会显示一则指示信息。
5. 有关设置的说明，请参见 PC 工具的文档。

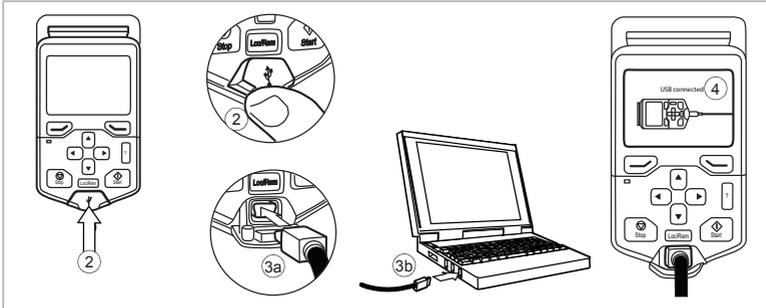

连接远程控制盘，或一个控制盘连接多个传动

您可以远程连接传动控制盘到传动，或通过 CDPI-01 通信适配器模块在控制盘总线将控制盘或 PC 连接多个传动。请参见 *CDPI-01 通信适配器模块用户手册*（3AXD50000009929[英文]）。



7

安装检查表

本章内容

本章提供用于检查传动的机械和电气安装的检查表。

检查表

在启动前，检查传动的机械和电气安装。与其他工程师共同浏览检查表。



警告！

请遵循传动的安全须知。忽略这些指导可能会导致受伤、死亡或设备损坏。如果您不是合格的电气专业人员，请勿执行安装、试运行或维护作业。




警告！

开始作业前，请停止传动并完成电气安全预防措施（页 20）一节所述的步骤。

确保...	<input checked="" type="checkbox"/>
环境操作条件符合传动环境条件规范和防护等级（IP 代码）。	<input type="checkbox"/>
供电电压与传动额定输入电压匹配。请参见型号标签。	<input type="checkbox"/>
根据当地法规和传动手册测量供电电缆、电机电缆和电机的绝缘电阻。	<input type="checkbox"/>
传动牢靠地固定在一个平整、垂直且不易燃的平面上。	<input type="checkbox"/>
冷却空气自由进出传动。	<input type="checkbox"/>
如果传动连接到除对称接地 TN-S 系统以外的其它电网：您已经完成了所有必需的修改（例如，您可能需要断开 EMC 滤波器或压敏电阻）。请参见电气安装说明。	<input type="checkbox"/>

148 安装检查表

确保...	<input checked="" type="checkbox"/>
安装适当的交流熔断器和主断路设备。	<input type="checkbox"/>
传动与配电柜之间配有足够大线径的保护接地导线，导线已连接到正确的端子，并且端子已经按照正确的扭矩紧固。 已按照规程测量是否已经正确接地。	<input type="checkbox"/>
供电电缆已连接到正确的端子，相序正确，并且端子已经按照正确的扭矩紧固。	<input type="checkbox"/>
电机与传动之间配有合适尺寸的保护接地导线，导线已连接到正确的端子，并且端子已经按照正确的扭矩紧固。 已按照规程测量是否已经正确接地。	<input type="checkbox"/>
电机电缆已连接到正确的端子，相序正确，并且端子已经按照正确的扭矩紧固。	<input type="checkbox"/>
电机电缆的布线远离其他电缆。	<input type="checkbox"/>
未将功率因数补偿电容器连接到电机电缆。	<input type="checkbox"/>
<u>如果已经连接外部制动电阻到传动</u> ：制动电阻与传动之间配有合适尺寸的保护接地导线，导线已连接到相应的端子，并且端子已经按照正确的扭矩紧固。已按照规程测量是否已经正确接地。	<input type="checkbox"/>
<u>如果外部制动电阻已与传动连接</u> ：已将制动电阻电缆连接到正确的端子，并且端子已经按照正确的扭矩紧固。	<input type="checkbox"/>
<u>如果已经连接外部制动电阻到传动</u> ：制动电阻电缆与其他电缆分开布线。	<input type="checkbox"/>
已将控制电缆连接到正确的端子，并且端子已经按照正确的扭矩紧固。	<input type="checkbox"/>
<u>如果将采用传动旁路连接</u> ：电机的直接启动式接触器和传动输出接触器均采用机械和/或电气联锁，即，它们无法同时闭合。在旁路传动时，必须使用热过载装置进行保护。参考本地规范和规程。	<input type="checkbox"/>
传动柜体内没有遗留的工具、异物或金属屑。	<input type="checkbox"/>
传动前面的区域清洁：传动冷却风机不能吸入任何灰尘或污垢。	<input type="checkbox"/>
已安装好传动盖板和电机接线盒的盖板。	<input type="checkbox"/>
电机和被驱动设备均已做好上电准备。	<input type="checkbox"/>

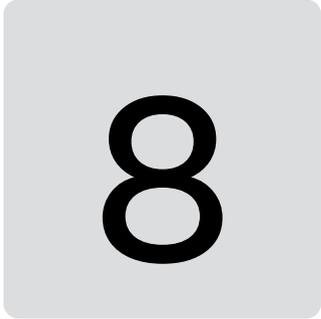

维护

本章内容

本章包含维护说明。

维护周期

下表列出了可由最终用户完成的维护任务。完整维护计划可从通过此链接获取 (<https://new.abb.com/drives/services/maintenance/preventive-maintenance>)。如需了解更多信息，请咨询当地 ABB 客服代表 (www.abb.com/searchchannels)。

■ 符号说明

操作	说明
I	检查（外观检查，需要时维护）
P	进行现场/非现场工作（调试，测试，测量或其他工作）。
R	更换

■ 启动后的建议维护周期

操作	说明
P	电源电压的质量
I	备件
P	备用模块和备用电容器的电容器充电, 参见电容器 (页 163)
I	端子紧固度
I	含尘度、腐蚀度或温度
I	散热器清洁, 参见散热器的清洁 (页 152)

部件	启动后使用时间 (年)						
	3	6	9	12	15	18	21
冷却							
风扇, IP21 (UL 1 型) 外形尺寸R1至R9							
主冷却风机 R1...R4: 页154, R5: 页156		R		R		R	
主冷却风机 LONGLIFE R6...R8: 页156, R9: 页157			R			R	
电路板辅助冷却风扇 R4 v2 传动型号 089A-4: 页161		R		R		R	
电路板辅助冷却风扇 (LONGLIFE), R5: 页161, R6...R9: 页158			R			R	
风扇, IP55 (UL 12 型) 外形尺寸R1至R9							
主冷却风机 R1...R4: 页154, R5: 页156		R		R		R	
主冷却风扇 LONGLIFE R6...R8: 页156, R9: 页157			R			R	
电路板辅助冷却风扇 R1...R2: 页159	R	R	R	R	R	R	R
电路板辅助冷却风扇 R4 v2: 页161		R		R		R	
电路板辅助冷却风扇 (LONGLIFE) R3: 页160, R4...R5: 页161, R6...R9: 页158			R			R	
第二辅助冷却风扇 (LONGLIFE) R8与R9: 第页162			R			R	
老化							
控制盘电池: 第页163			R			R	
功能安全性							
安全功能测试						I	
							请参阅安全功能的维护信息。
安全组件到期 (任务时间, T_M)	20 年						

注:

- 维护和部件更换周期是以设备在指定额定值和环境条件下运行的假设为基础。ABB 建议每年对传动进行检验, 以确保其具备最佳的可靠性和性能。

- 在接近指定最大额定值或环境条件长期运行时，某些部件可能需要更短的维护周期。咨询您的本地ABB服务代表获得更多的维护建议。

清洁传动外观



警告!

请遵循传动的安全须知。忽略这些指导可能会导致受伤、死亡或设备损坏。如果您不是合格的电气专业人员，请勿执行安装、试运行或维护作业。

1. 开始作业前，请停止传动并完成电气安全预防措施 (页 20) 一节所述的步骤。
 2. 清洁传动外观。使用：
 - 带防静电管和管嘴的真空吸尘器。
 - 软刷
 - 干或潮（不湿）的清洁布。用清水或温和的洗涤剂（pH 值5-9 用于金属，pH 值为5-7 用于塑料）湿润。
-



警告!

防止水进入传动。不要使用过多的水、水管、蒸汽等。

散热器的清洁

传动模块的散热器翅片会从冷却空气中捕获灰尘。如果散热器不够清洁，传动则会出现过热警告和故障。必要时，按如下方式清理散热器。



警告!

使用所需的个人防护设备。戴上防护手套和长袖。某些零件的边缘很锋利。



警告!

使用带防静电软管和管嘴的真空吸尘器，并戴上接地腕带。使用普通的真空吸尘器会产生静电放电，从而损坏电路板。

1. 开始作业前，请停止传动并完成电气安全预防措施 (页 20) 一节所述的步骤。
 2. 移除模块冷却风机。参见单独的说明。
 3. 从下往上吹入干燥、清洁和无油的压缩空气，同时在出气口使用真空吸尘器来收集灰尘。如果有灰尘进入相邻设备的风险，则请在其它房间内进行清洁。
 4. 重新安装冷却风机。
-

风机

请参见维护周期 (页 149)有关在普通操作条件下更换风机的时间间隔的信息。

参数 05.04 风机运行时间计数器显示了冷却风机的运行时间。在更换风机之后，请重置该风机计数器。请参见固件手册。

在调速型风机中，风机速度与冷却需求相匹配。这可延长风机的使用寿命。

主风扇为调速风扇。传动停止后，主冷却风扇保持低速运转直到传动冷却。IP21（UL 1 型）外形尺寸 R5...R9 以及所有 IP55（UL 12 型）外形尺寸的辅助风扇为非调速风扇，在控制单元通电后一直运转。

用于替换的风机可从制造商处购买。请勿使用指定备件以外的风机。

■ 更换主冷却风扇，IP21 和 IP55（UL 1 型和 UL 12 型）外形尺寸 R1...R4



警告！

请遵循传动的安全须知。忽略这些安全须知可能会导致受伤、死亡或设备损坏。

1. 停止传动并断开电源。等待五分钟，然后通过测量确保没有电压。请参见电气安全预防措施（页 20）传动进行作业前。

R1...R3


2. 使用如螺丝刀（2a）等工具把风机组件从传动机架撬出（2a），然后拉出风机组件（2b），直到您能够把风机电源线从风机组件中拔出（2c）。

3. 按相反的顺序安装风机组件。


R1...R2: 把连接器和多余的线长放在槽内，以避免电线缠绕旋转的风机。

R3把多余的线长放在风机组件下方，以避免电线缠绕旋转的风机。

R1...R2

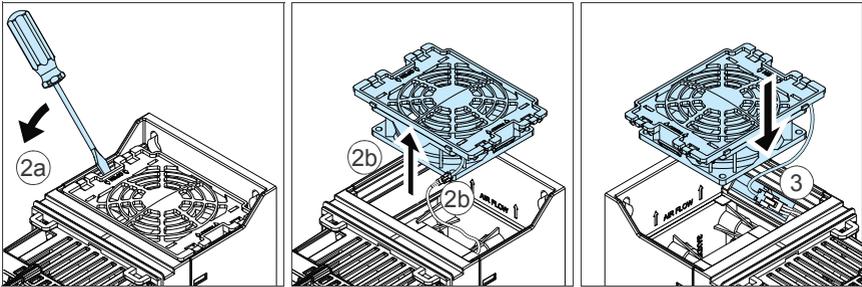



R3

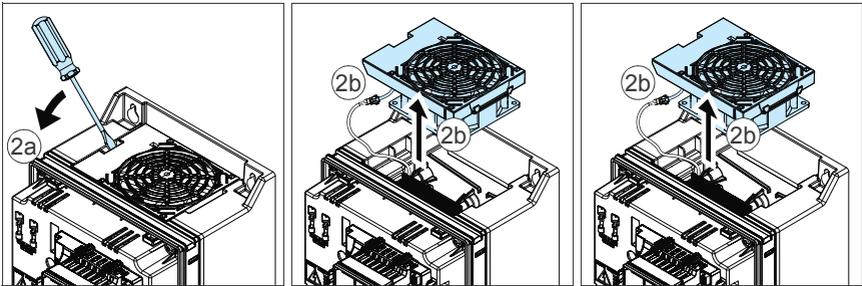

R4

1. 使用螺丝刀（2a）将风机组件从传动框架上取下，然后将风机组件（2b）向外拉。
2. 按相反的顺序安装风机组件。

R4





■ 更换主冷却风扇，IP21 和 IP55（UL 1 型和 UL 12 型）外形尺寸 R5...R8



警告！

请遵循传动的安全须知。忽略这些安全须知可能会导致受伤、死亡或设备损坏。

1. 停止传动并断开电源。等待五分钟，然后通过测量确保没有电压。请参见电气安全预防措施 (页 20) 传动进行作业前。
2. 卸下传动底部风机安装板的两颗安装螺钉。
3. 从则边缘向下拉风机安装板。
4. 拔掉传动上的风机电源接线。
5. 提起风机安装板。
6. 从安装板拆下风机。
7. 按相反的顺序安装新风机。






■ 更换主冷却风扇，IP21 和 IP55（UL 1 型和 UL 12 型）外形尺寸 R9



警告！

请遵循传动的安全须知。忽略这些安全须知可能会导致受伤、死亡或设备损坏。

1. 停止传动并断开电源。等待五分钟，然后通过测量确保没有电压。请参见电气安全预防措施 (页 20) 传动进行作业前。
2. 卸下风机安装板的两颗安装螺钉。
3. 向下转动安装板。
4. 拔掉传动上的风机电源接线。
5. 拆下风机安装板。
6. 通过卸下两颗安装螺钉拆下风机。
7. 按相反的顺序安装新风机。



■ 更换辅助冷却风扇，IP21 和 IP55（UL 1 型和 UL 12 型）外形尺寸 R6...R9





警告！

请遵循传动的安全须知。忽略这些安全须知可能会导致受伤、死亡或设备损坏。

1. 停止传动并断开电源。等待五分钟，然后通过测量确保没有电压。请参见电气安全预防措施 (页 20) 传动进行作业前。
2. 拆下前盖 (见章节 IP21 (UL 1 型) (页 75))。
3. 拔掉传动上的风机电源接线。
4. 松开固定夹。
5. 取出风机。
6. 按相反的顺序安装新风机。

注： 确保风机上的箭头指向上方。

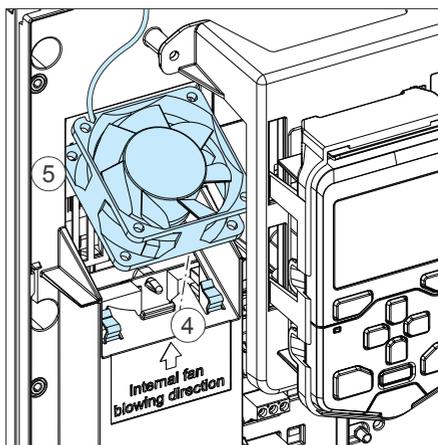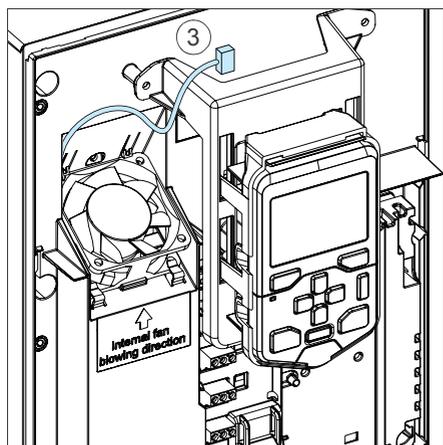

■ 更换辅助冷却风扇，IP55（UL 12 型）外形尺寸 R1...R2




警告！

请遵循传动的安全须知。忽略这些安全须知可能会导致受伤、死亡或设备损坏。

1. 停止传动并断开电源。等待五分钟，然后通过测量确保没有电压。请参见电气安全预防措施 (页 20) 传动进行作业前。
2. 拆下控制盘：按下 IP55 盘盖 (2a) 的固定夹，并打开盖板 (2b)。按下控制盘顶部的固定夹 (2c)，然后将其从顶部边缘向前拉出 (2d)。
3. 拆下前盖：用 T20 梅花螺丝刀松开固定螺钉 (3a) 并从底部向外 (3b) 再向上 (3c) 提起前盖。
4. 拔掉传动上的风机电源接线。
5. 拆下护手板：将螺丝刀插入护手板的孔中 (5a)，用螺丝刀将护手板前缘稍微掰弯，使其脱离传动框架 (5b)，然后将护手板从凹槽中拉出 (5c)。
6. 拉出风扇。
7. 按照相反步骤安装新风扇总成。将电线绕好在引脚周围。

注： 确保风扇上的箭头方向与传动框架上的箭头方向相同。

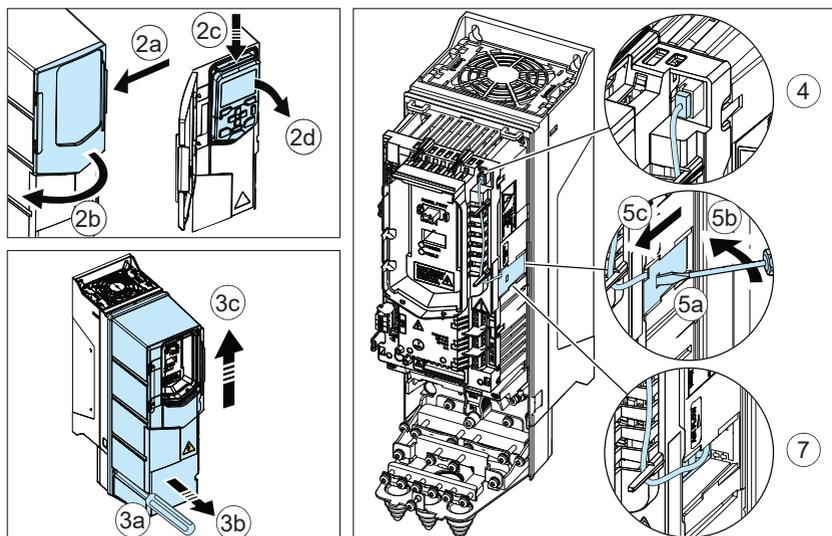

■ 更换辅助冷却风扇，IP55（UL 12 型）外形尺寸 R3






警告！

请遵循传动的安全须知。忽略这些安全须知可能会导致受伤、死亡或设备损坏。

1. 停止传动并断开电源。等待五分钟，然后通过测量确保没有电压。请参见电气安全预防措施 (页 20) 传动进行作业前。
2. 拆下控制盘：按下 IP55 盘盖 (2a) 的固定夹，并打开盖板 (2b)。按下控制盘顶部的固定夹 (2c)，然后将其从顶部边缘向前拉出 (2d)。
3. 拆下前盖：用 T20 梅花螺丝刀松开固定螺钉 (3a) 并从底部向外 (3b) 再向上 (3c)。提起前盖。
4. 拔掉传动上的风机电源接线。
5. 从支架上解开风扇电缆。
6. 拉出风扇外壳。
7. 拉出风扇。
8. 按照相反步骤安装新风扇与外壳。

注： 确保风扇叶上的箭头方向与塑料外壳上的箭头方向相同（向下）。

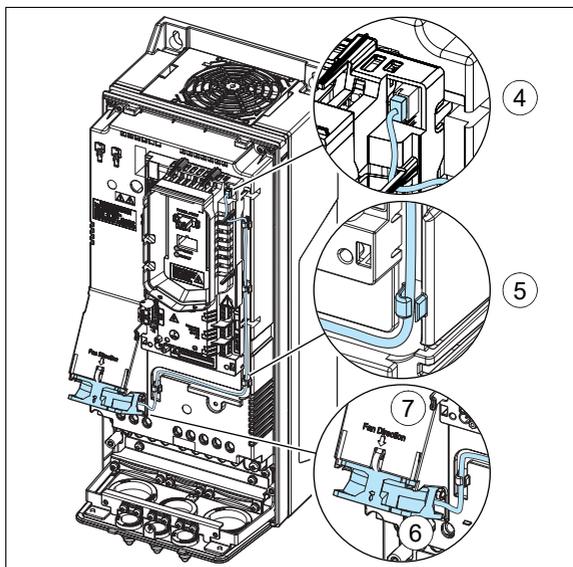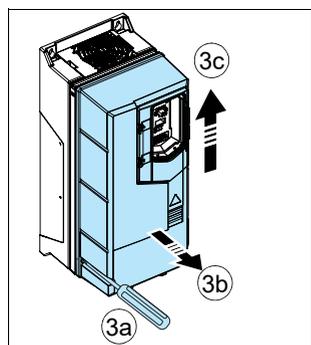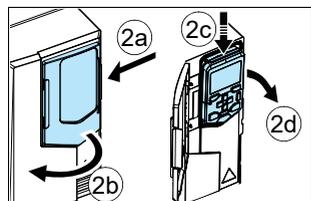

■ 更换辅助冷却风扇，IP55（UL 12 型）外形尺寸 R4; IP21 和 IP55（UL 1 型和 UL 12 型）外形尺寸 R5






警告!

请遵循传动的安全须知。忽略这些安全须知可能会导致受伤、死亡或设备损坏。

1. 停止传动并断开电源。等待五分钟，然后通过测量确保没有电压。请参见电气安全防护措施 (页 20) 传动进行作业前。
2. 拆下控制盘：按下 IP55 盘盖 (2a) 的固定夹，并打开盖板 (2b)。按下控制盘顶部的固定夹 (2c)，然后将其从顶部边缘向前拉出 (2d)。
3. 拆下前盖：用 T20 梅花螺丝刀松开固定螺钉 (R4: 6 个, R5: IP21 2 个; IP55 8 个) (3a) 并从底部向外 (3b) 再向上 (3c)。提起前盖。
4. 拔掉传动上的风机电源接线。
5. 从夹子上取下风扇电缆。
6. 拉出风扇。
7. 按相反的顺序安装新风机。

注：确保风机上的箭头指向下方。

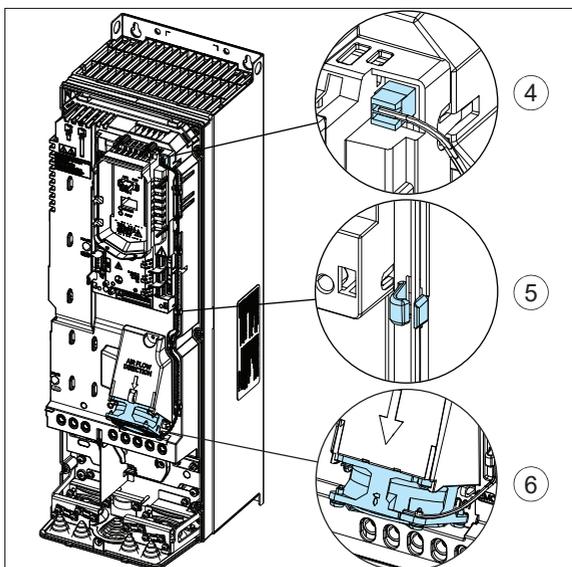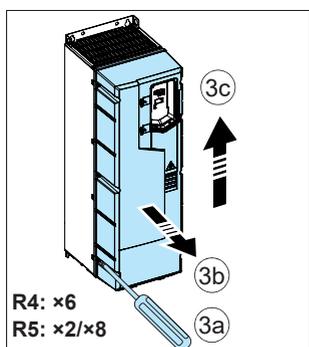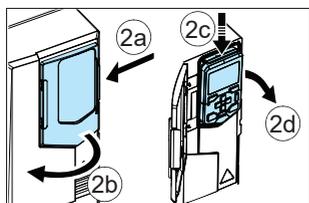

■ 更换第二辅助冷却风扇，IP55（UL 12 型）外形尺寸R8...R9






警告！

请遵循传动的安全须知。忽略这些安全须知可能会导致受伤、死亡或设备损坏。

1. 停止传动并断开电源。等待五分钟，然后通过测量确保没有电压。请参见电气安全预防措施 (页 20) 传动进行作业前。
2. 拆下前盖：用T20 梅花螺丝刀松开固定螺钉（2a）并从底部向外（2b）再向上（2c）提起前盖。
3. 从前盖拆下下盖板。
4. 从 IP55（UL 12 型）前盖的另一侧的接口拔出风扇电源线。
5. 拧下紧固螺丝（5a），然后将风扇（5b）拉走。
6. 按相反的顺序安装新风机。

注： 确保风机上的箭头指向上方。

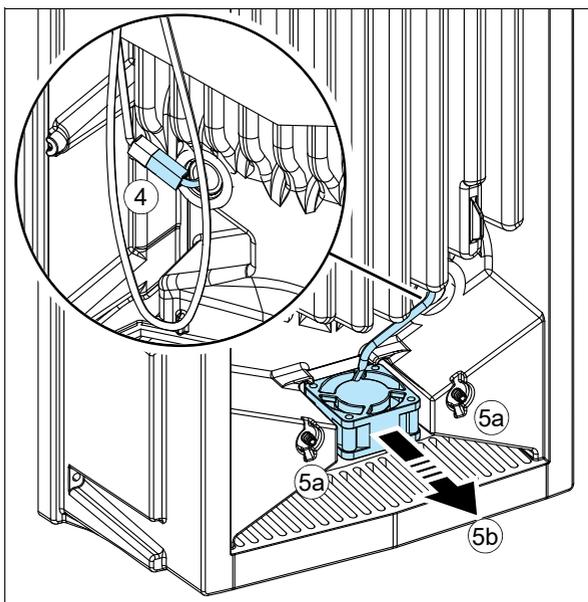

电容器

传动模块在直流回路中使用了多个电解电容。它们的使用寿命取决于传动模块的运行时间、负载和环境温度。通过降低环境温度可以延长电容的寿命。

电容器的损坏通常伴随着传动单元的损坏、进线熔断器烧毁或故障跳闸。如果您认为传动中的任何电容器发生故障，请联系ABB。

■ 电容重整

如果传动的未通电时间已超过一年，则需要对电容器充电。生产日期在型号名称标签上。有关电容器充电的信息，请参见ABB文档库 (<https://library.abb.com/en>) 中的 [电容器充电说明](#) (3BFE64059629[英语])。

控制盘

请参阅ACS-AP-I、-S、-W 和 ACH-AP-H、-W 助手型控制盘用户手册 (3AUA0000085685 [英文])。

LED 灯

■ 传动 LED 灯

传动的正面有一个绿色 POWER 和一个红色 FAULT LED 灯。可以通过控制盘外盖看到这两个LED灯。但如果控制盘安装在传动上，则无法看到。下表介绍了传动的LED指示灯。

传动的 POWER 和 FAULT LED 灯在传动正面，控制盘/控制盘外盖的下方 如果将控制盘安装到传动上，请切换至远程控制（否则会产生故障信息），然后卸下盖板才能看到LED灯				
LED 灯 关闭	LED 灯常亮		LED 灯闪烁	
无电源	绿色 (POWER)	控制板的电源正常	绿色 (POWER)	闪烁： 传动处于报警状态 闪烁一秒： 多个传动连接到同一控制盘总线时，在控制盘上选择了该传动。
	红色 (FAULT)	传动中的活动故障。如需复位故障，请在控制盘上按 RESET 键或关闭传动电源。	红色 (FAULT)	传动中的活动故障。如需复位故障，请关闭传动电源。

■ 控制盘 LED 灯

传动助手型控制盘有一个 LED 灯。下表介绍了控制盘 LED 指示灯。更多信息参见 ACS-AP-I、-S、-W 和 ACH-AP-H、-W 助手型控制盘用户手册（3AUA0000085685 [英文]）。

控制盘 LED 灯，位于控制盘的左边缘				
LED 灯熄灭	LED 灯常亮		LED 灯闪烁/快速闪烁	
控制盘未通电	绿色	传动正常工作。 传动和控制盘之间的连接可能出现故障或丢失，或者控制盘和传动不兼容。检查控制盘显示屏。	绿色	<u>闪烁</u> ： 传动中存在激活的警告。 <u>快速闪烁</u> ： 正在通过控制盘的 USB 连接，在 PC 工具和传动之间传输数据。
	红色	检查控制盘显示屏排查故障。 • 传动中存在激活的故障。 复位故障。 • 控制盘总线中的另一个变频器存在激活的故障。 切换到有问题的传动，检查并复位故障。	红色	传动中存在激活的故障。 要复位故障，重新启动变频器电源。
			蓝色	只适用于带蓝牙接口的控制盘。 <u>闪烁</u> ： 蓝牙接口已经启用。它处于可发现模式并且已做好配对准备。 <u>快速闪烁</u> ： 正在通过控制盘的蓝牙接口传输数据。

功能安全组件

功能安全组件的任务时间为 20 年，这相当于电子组件故障率维持不变的时间。这适用于标准安全转矩关断电路的组件以及任何模块、继电器以及通常属于功能安全电路一部分的任何其他组件。

任务时间到期后，将终止安全功能的认证和 SIL/PL 分类，并有以下选项可供选择：

- 更新整个传动和所有可选的功能安全模块和组件。
- 更新安全功能电路中的组件。实际上，这仅对具有可更换电路板和其他组件（例如继电器）的较大传动是经济的。

请注意，某些组件可能已经在较早的时候更新过，从而重新开始它们的任务时间。然而，整个电路的剩余任务时间由其最旧的组件决定。

有关更多信息，请联系当地的 ABB 服务代表。

9

技术数据

本章内容

本章介绍了传动的技术规格，包括其额定值、尺寸和技术要求，以满足 CE、UL 和其他认证标志要求的规定。

额定值

■ IEC

ACS580-01-	输入额定值	输出额定值							外形尺寸
		最大电流	额定应用		轻载应用		重载应用		
		I_1	I_2	P_n	I_{Ld}	P_{Ld}	I_{Hd}	P_{Hd}	
	A	A	A	kW	A	kW	A	kW	
3 相 $U_n = 230\text{ V}$									
04A7-2	4.7	6.3	4.7	0.75	4.6	0.75	3.5	0.55	R1
06A7-2	6.7	8.9	6.7	1.1	6.6	1.1	4.6	0.75	R1
07A6-2	7.6	11.9	7.6	1.5	7.5	1.5	6.6	1.1	R1
012A-2	12.0	19.1	12.0	3.0	11.8	3.0	7.5	2.2	R1
018A-2	16.9	22.0	16.9	4.0	16.7	4.0	10.6	3.0	R1
025A-2	24.5	32.7	24.5	5.5	24.2	5.5	16.7	4.0	R2
032A-2	31.2	43.6	31.2	7.5	30.8	7.5	24.2	5.5	R2
047A-2	46.7	62.4	46.7	11	46.2	11	30.8	7.5	R3
060A-2	60	83.2	60	15	59.4	15	46.2	11	R3
089A-2	89	135	89	22	88	22	74.8	18.5	R5
115A-2	115	158	115	30	114	30	88.0	22	R5
144A-2	144	205	144	37	143	37	114	30	R6

ACS580-01-	输入额定值		输出额定值						外形尺寸
	最大电流		额定应用		轻载应用		重载应用		
	I_1	I_{max}	I_2	P_n	I_{Ld}	P_{Ld}	I_{Hd}	P_{Hd}	
	A	A	A	kW	A	kW	A	kW	
171A-2	171	257	171	45	169	45	143	37	R7
213A-2	213	304	213	55	211	55	169	45	R7
276A-2	276	380	276	75	273	75	211	55	R8

ACS580-01-	输入额定值		输出额定值			外形尺寸
	I_1		I_2		P_n	
	A		A ¹⁾		kW	
单相 $U_n = 230 V$						
04A7-2	3.3		2.2		0.37	R1
06A7-2	4.6		3.2		0.55	R1
07A6-2	6.3		4.2		0.75	R1
012A-2	8.9		6.0		1.1	R1
018A-2	11.8		6.8		1.5	R1
025A-2	17.3		9.6		2.2	R2
032A-2	30.4		15.2		4.0	R2
047A-2	42		22		5.5	R3
060A-2	55		28		7.5	R3
089A-2	81		42		11	R5
115A-2	111		54		15	R5
144A-2	137		68		18.5	R6
171A-2	153		80		22	R7
213A-2	209		104		30	R7
276A-2	258		130		37	R8

1) 连续电流, 无过载能力

定义和特殊说明定义 (页 170)

ACS580-01-	输入额定值		输出额定值						外形尺寸
	最大电流		额定应用		轻载应用		重载应用		
	I_1	I_{max}	I_2	P_n	I_{Ld}	P_{Ld}	I_{Hd}	P_{Hd}	
	A	A	A	kW	A	kW	A	kW	
3 相 $U_n = 400 V (380...415 V)$									
02A7-4	2.6	3.2	2.6	0.75	2.5	0.75	1.8	0.6	R1
03A4-4	3.3	4.7	3.3	1.1	3.1	1.1	2.6	0.8	R1
04A1-4	4.0	5.9	4.0	1.5	3.8	1.5	3.3	1.1	R1
05A7-4	5.6	7.2	5.6	2.2	5.3	2.2	4.0	1.5	R1
07A3-4	7.2	10.1	7.2	3.0	6.8	3.0	5.6	2.2	R1
09A5-4	9.4	13.0	9.4	4.0	8.9	4.0	7.2	3.0	R1

ACS580-01-	输入额定值	输出额定值							外形尺寸	
		最大电流	额定应用		轻载应用		重载应用			
			I_1	I_2	P_n	I_{Ld}	P_{Ld}	I_{Hd}		P_{Hd}
			A	A	kW	A	kW	A		kW
12A7-4	12.6	15.3	12.6	5.5	12.0	5.5	9.4	4.0	R1	
018A-4	17.0	22.7	17.0	7.5	16.2	7.5	12.6	5.5	R2	
026A-4	25.0	30.6	25.0	11.0	23.8	11.0	17.0	7.5	R2	
033A-4	32.0	44.3	32.0	15.0	30.4	15.0	24.6	11.0	R3	
039A-4	38.0	56.9	38.0	18.5	36.1	18.5	31.6	15.0	R3	
046A-4	45.0	67.9	45.0	22.0	42.8	22.0	37.7	18.5	R3	
062A-4	62	81	62	30	58	30	45	22	R4	
062A-4	62	81	62	30	58	30	45	22	R4 v2	
073A-4	73	110	73	37	68	37	61	30	R4	
073A-4	73	110	73	37	68	37	61	30	R4 v2	
089A-4	89	130	89	45	83	45	72	37	R4 v2	
088A-4	88	130	88	45	83	45	72	37	R5	
106A-4	106	157	106	55	100	55	87	45	R5	
145A-4	145	178	145	75	138	75	105	55	R6	
169A-4	169	247	169	90	161	90	145	75	R7	
206A-4	206	287	206	110	196	110	169	90	R7	
246A-4	246	350	246	132	234	132	206	110	R8	
293A-4	293	418	293	160	278	160	246 ¹⁾	132	R8	
363A-4	363	498	363	200	345	200	293	160	R9	
430A-4	430	545	430	250	400	200	363 ²⁾	200	R9	

ACS580-01-	输入额定值	输出额定值							外形尺寸
		最大电流	额定应用			重载应用			
			I_1	I_{Ld}	P_{Ld}	I_{Hd}	P_{Hd}		
			A	A	kW	hp	A	kW	
3 相 $U_n = 480 V$									
02A7-4	2.1	2.9	2.1	0.75	1.0	1.6	0.55	0.75	R1
03A4-4	3.0	3.8	3.0	1.1	1.5	2.1	0.75	1.0	R1
04A1-4	3.4	5.4	3.5	1.5	2.0	3.0	1.1	1.5	R1
05A7-4	4.8	6.1	4.8	2.2	3.0	3.4	1.5	2.0	R1
07A3-4	6.0	7.2	6.0	3.0	3.0	4.0	2.2	3.0	R1
09A5-4	7.6	8.6	7.6	4.0	5.0	4.8	3.0	3.0	R1
12A7-4	11.0	13.7	12.0	5.5	7.5	7.6	4.0	5.0	R1
018A-4	14.0	19.8	14.0	7.5	10.0	11.0	5.5	7.5	R2
026A-4	21.0	25.2	23.0	11.0	15.0	14.0	7.5	10.0	R2
033A-4	27.0	37.8	27.0	15.0	20.0	21.0	11.0	15.0	R3
039A-4	34.0	48.6	34.0	18.5	25.0	27.0	15.0	20.0	R3
046A-4	40.0	61.2	44.0	22.0	30.0	34.0	18.5	25.0	R3

ACS580-01-	输入额定值		输出额定值						外形尺寸
	最大电流		额定应用			重载应用			
	I_1	I_{max}	I_{Ld}	P_{Ld}		I_{Hd}	P_{Hd}		
	A	A	A	kW	hp	A	kW	hp	
062A-4	52	76	52	30	40	40	22	30	R4
062A-4	52	72	52	30	40	40	22	30	R4 v2
073A-4	65	94	65	37	50	52	30	40	R4
073A-4	65	94	65	37	50	52	30	40	R4 v2
089A-4	77	117	77	45	60	65	37	50	R4 v2
088A-4	77	122	77	45	60	65	37	50	R5
106A-4	96	148	96	55	75	77	45	60	R5
145A-4	124	178	124	75	100	96	55	75	R6
169A-4	156	247	156	90	125	124	75	100	R7
206A-4	180	287	180	110	150	156	90	125	R7
246A-4	240	350	240	132	200	180	110	150	R8
293A-4	260	418	260	160	200	240 ¹⁾	132	150	R8
363A-4	361	542	361	200	300	302	160	250	R9
430A-4	414	542	414	250	350	361 ²⁾	200	300	R9

1) 连续电流，无过载能力

定义和特殊说明定义 (页 170)

定义

- U_n 传动的额定输出电压。有关输入电压范围 $[U_1]$ ，请参见电网规格(页 209)。50 Hz (对于 IEC 额定值)
60 Hz (对于 UL (NEC) 等级)
- I_1 40°C (104°F) 下的额定输入电流。
- I_{max} 最大输出电流。于起动时的两秒时间内提供。
- I_2 额定输出电流。允许的最大持续均方根输出电流 (无过载)。
- P_n 传动的额定功率。典型电机功率 (无过载)。按千瓦给出的额定值适用于大多数 IEC 4 极电机。按马力给出的额定值适用于大多数 NEMA 4 极电机。
- I_{Ld} 连续输出电流，40°C 时每 10 分钟允许 1 分钟 110% I_{Ld} 过载。
- P_{Ld} 轻载应用 (过载 10%) 中的典型电机功率。按马力 (hp) 给出的额定值适用于大多数 NEMA 4 极电机。
- I_{Hd} 连续输出电流，40°C 时每 10 分钟允许 1 分钟 150% I_{Hd} 过载。
1) 连续输出电流，40°C 时每 10 分钟允许 1 分钟 130% I_{Hd} 过载。
2) 连续输出电流，40°C 时每 10 分钟允许 1 分钟 125% I_{Hd} 过载。
- P_{Hd} 重载应用中的典型电机功率 (过载 50%)。

■ IEC和北美型号代码转换表

IEC 型 ACS580-01	北美型号 ACS580-01	外形尺寸
3 相 $U_n = 230\text{ V}$		
04A7-2	04A6-2	R1
06A7-2	06A6-2	R1
07A6-2	07A5-2	R1
012A-2	10A6-2	R1
018A-2	017A-2	R1
025A-2	024A-2	R2
032A-2	031A-2	R2
047A-2	046A-2	R3
060A-2	059A-2	R3
-	075A-2	R4
089A-2	088A-2	R5
115A-2	114A-2	R5
144A-2	143A-2	R6
171A-2	169A-2	R7
213A-2	211A-2	R7
276A-2	273A-2	R8
346A-2	343A-2	R9
400A-2	396A-2	R9

IEC 型 ACS580-01	北美型号 ACS580-01	外形尺寸
3 相 $U_n = 480\text{ V}$		
02A7-4	02A1-4	R1
03A4-4	03A0-4	R1
04A1-4	03A5-4	R1
05A7-4	04A8-4	R1
07A3-4	06A0-4	R1
09A5-4	07A6-4	R1
12A7-4	012A-4	R1
018A-4	014A-4	R2
026A-4	023A-4	R2
033A-4	027A-4	R3
039A-4	034A-4	R3
046A-4	044A-4	R3
062A-4	052A-4	R4
073A-4	065A-4	R4
089A-4	077A-4	R4 v2
088A-4	078A-4	R5
106A-4	096A-4	R5

IEC 型 ACS580-01	北美型号 ACS580-01	外形尺寸
145A-4	124A-4	R6
169A-4	156A-4	R7
206A-4	180A-4	R7
246A-4	240A-4	R8
293A-4	260A-4	R8
293A-4	302A-4	R9
363A-4	361A-4	R9
430A-4	414A-4	R9

■ 选型

传动选型的依据是额定电机电流、电压和功率。为了达到表中给出的电机额定功率，传动的额定电流不能低于电机的额定电流。传动的额定功率必须高于或等于电机额定功率。在一个供电电压范围内电压变化，额定功率不变。

注： 40 °C (104 °F) 的环境温度下，额定值适用： I_2 (I_{Ld} 对于 UL (NEC))。在这些温度以上时，需要降容。

注： 推荐使用 ABB 的 DriveSize 选型 PC 工具 (<http://new.abb.com/drives/software-tools/drivesize>) 选择传动、电机和齿轮的组合。

■ 降容

输出负载容量 (I_2 , I_{Ld} , I_{Hd} ; 注意 $I_{最大}$ 不降容) 在某些情况下会降低。在需要全电机功率的情况下，选择更大规格的传动，使降容后的总输出电流能够提供足够的容量，以提供电机运行所需的额定电压。

注： 推荐使用 ABB 的 DriveSize 选型 PC 工具 (<http://new.abb.com/drives/software-tools/drivesize>) 同样适用于降容。

注： 如果同时存在几种情况，则降容的影响会累积：

I_2 (降容) 或 I_{Ld} (降容) 或 I_{Hd} (降容) = (I_2 或 I_{Ld} 或 I_{Hd}) × (开关频率降容) × (海拔高度降容) × (环境温度降容)，在不降容时 = 1.0。

注： 电机也可能发生降容。

例 1, IEC: 怎样计算降容电流

IP21 传动型号为 ACS580-01-01-062A-4，其传动输出电流为 62 A。按照以下方式计算 4kHz 开关频率、1500 m 海拔高度和 50 °C 的环境温度下传动输出电流 (I_2)：

1. 开关频率根据降容系数降容 (页 177):
4 kHz 下不需要降容。

2. 高海拔降容 (页 176):

1500 m 下的降容系数是 $1 - 1/10\,000\text{ m} \cdot (1500 - 1000)\text{ m} = 0.95$ 。

降容后的传动输出电流是 $I_2 = 0.95 \cdot 62\text{ A} = 58.9\text{ A}$ 。

3. 环境温度降容, IP21 (UL 1 型) (页 173):
 50 °C 的环境温度下的降容系数 = 0.90。
 降容后的传动输出电流是 $I_2 = 0.90 \cdot 58.9 \text{ A} = 53.01 \text{ A}$ 。

例 2, IEC: 如何计算所需的传动:

如果您的应用需使用 8 kHz 的开关频率下 12.0 A 的持续电机电流 (I_2) 供电电压为 400 V, 且传动位于 1500m 的海拔高度和 35 °C 的环境温度下, 则按如下所示计算相应的 IP21/传动的规格要求:


1. 开关频率根据降容系数降容 (页 177):
 所需的最小规格是 $I_2 = 12.0 \text{ A} / 0.65 = 18.46 \text{ A}$,
 其中 0.65 是 8 kHz 的开关频率下的降容系数 (外形尺寸 R2...R3)。
2. 高海拔降容 (页 176):
 1500 m 下的降容系数是 $1 - 1/10\,000 \text{ m} \cdot (1500 - 1000) \text{ m} = 0.95$ 。
 所需的最小规格是 $I_2 = 18.46 \text{ A} / 0.95 = 19.43 \text{ A}$ 。
3. 环境温度降容, IP21 (UL 1 型) (页 173):
 35°C 的环境温度下不需要降容。

参考 I_2 参考额定值表格 (从页 168 开始), 传动型号 ACS580-01-01-026A-4 超过了 I_2 要求 19.43 A。

环境温度降容, IP21 (UL 1 型)


IP21 (UL Type 1) 传动型号, 以下除外

在 + 40 ... 50°C (+ 104 ... 122°F) 的温度范围内, 每升高 1°C (1.8°F), 额定输出电流降低 1%。输出电流可以用额定表中给出的电流乘以降容因子 (下图中的 k) 计算得出。

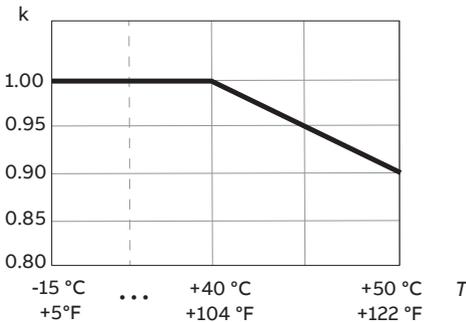


IP21 (UL Type 1) 传动型号 -078A-4; -099A-6、-125A-6、-144A-6

-078A-4: 在 +40...45°C (+104...113°F) 的温度范围内, 每升高 1°C (1.8°F), 额定输出电流要减少 1%。在 +45...50°C (+113...122°F) 的温度范围内, 每升高 1°C (1.8°F), 额定输出电流要减少 2%。输出电流的计算是由额定表中给出的电流乘以降容因子 (k):

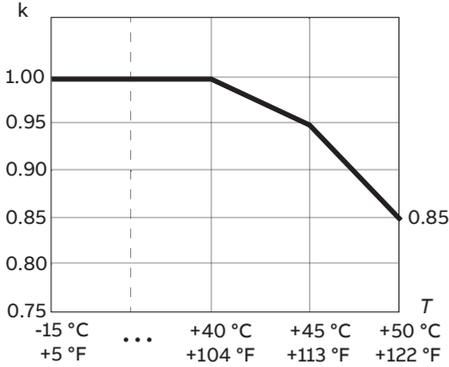


-099A-6, -125A-6, -144A-6: 在 +40...45 °C (+104...113 °F) 的温度范围内, 额定输出电流不会降容。在 +45...50 °C (+113...122 °F) 的温度范围内, 每升高 1 °C (1.8 °F), 额定输出电流要减少 1%。输出电流的计算是由额定表中给出的电流乘以降容因子 (k) :

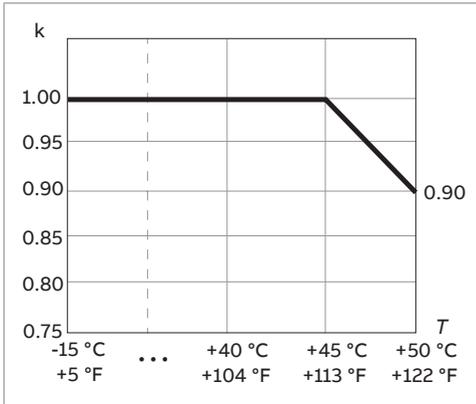

环境温度降容, IP55 (UL 12 型)


IP55 (UL 12 型) 传动型号, 除以下例外情况外

在 +40...50 °C (+104...122 °F) 的温度范围内, 每升高 1 °C (1.8 °F), 额定输出电流减少 1%。输出电流的计算是由额定表中给出的电流乘以降容因子 (k) :

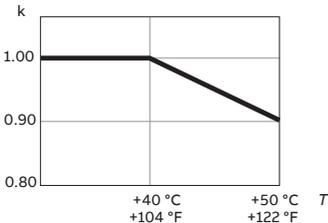


IP55 (UL Type 12) 传动型号 -077A-4、-078A-4、-260A-4、-293A-4; -075A-2、-273A-2、-276A-2、-099A-6、-125A-6、-144A-6


-077A-4 和 -078A-4; -075A-2: 在 +40...45 °C (+104...113 °F) 的温度范围内, 每升高 1 °C (1.8 °F), 额定输出电流减少 1%。在 +45...50 °C (+113...122 °F) 的温度范围内, 每升高 1 °C (1.8 °F), 额定输出电流要减少 2.5%。输出电流的计算是由额定表中给出的电流乘以降容因子 (k):

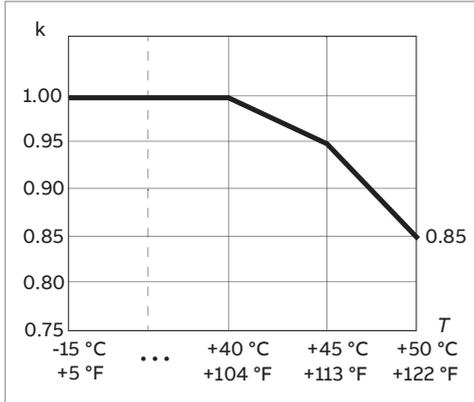

-260A-4、-293A-4; -273A-2、-276A-2: 在 +40...45 °C (+104...113 °F) 的温度范围内, 每升高 1 °C (1.8 °F), 额定输出电流减少 1%。在 +45...50 °C (+113...122 °F) 的温度范围内, 每升高 1 °C (1.8 °F), 额定输出电流要减少 2.5%。输出电流的计算是由额定表中给出的电流乘以降容因子 (k):

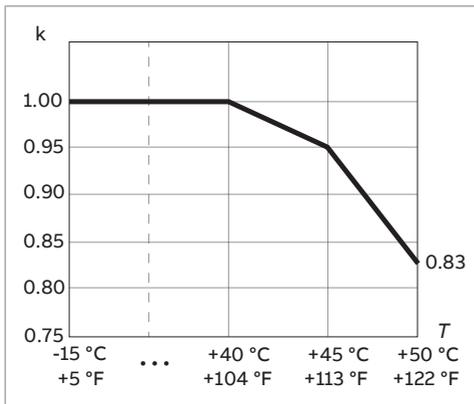

-099A-6, -125A-6, -144A-6: 在 +40...45 °C (+104...113 °F) 的温度范围内, 额定输出电流不会降容。在 +45...50 °C (+113...122 °F) 的温度范围内, 每升高 1 °C (1.8 °F), 额定输出电流要减少 1%。输出电流的计算是由额定表中给出的电流乘以降容因子 (k):

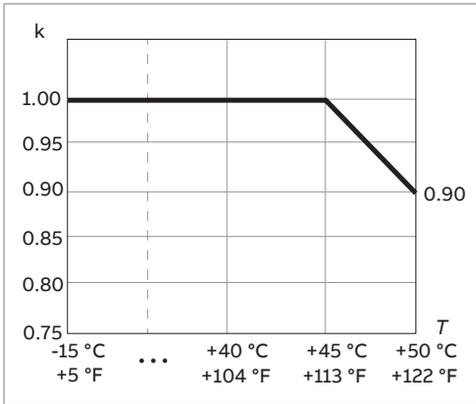

高海拔降容

在 1000...4000 m (3300...13120 ft) 的海拔高度范围内，每升高 100 m (330 ft)，降容 1%。

注： 2000米以上的角接地装置有特殊的考虑因素。更多信息，请联系当地 ABB 代表。

把额定值表给出的电流值乘以降容系数k，即可算出输出电流。在x米 (1000m ≤ x ≤ 4000m) 时，k的值是：

$$K = 1 - 1/10000m * (X - 1000)m$$


海拔高度和环境温度

在 1000...4000 m (3281...13123 ft) 的海拔高度范围内和 +40 °C (+104 °F) 时，每增加 100 m (328 ft)，降容 1%。

如环境温度低于 +40 °C，温度每降低 1 °C，降容减少1.5%。

1000...4000 m 的一些海拔、温度降容曲线如下所示。例如，如果温度为 30 °C，降容系数就是 1 - 1.5% · 10 = 0.85。

要获得更精确的降容系数，请使用DriveSize PC选型工具。

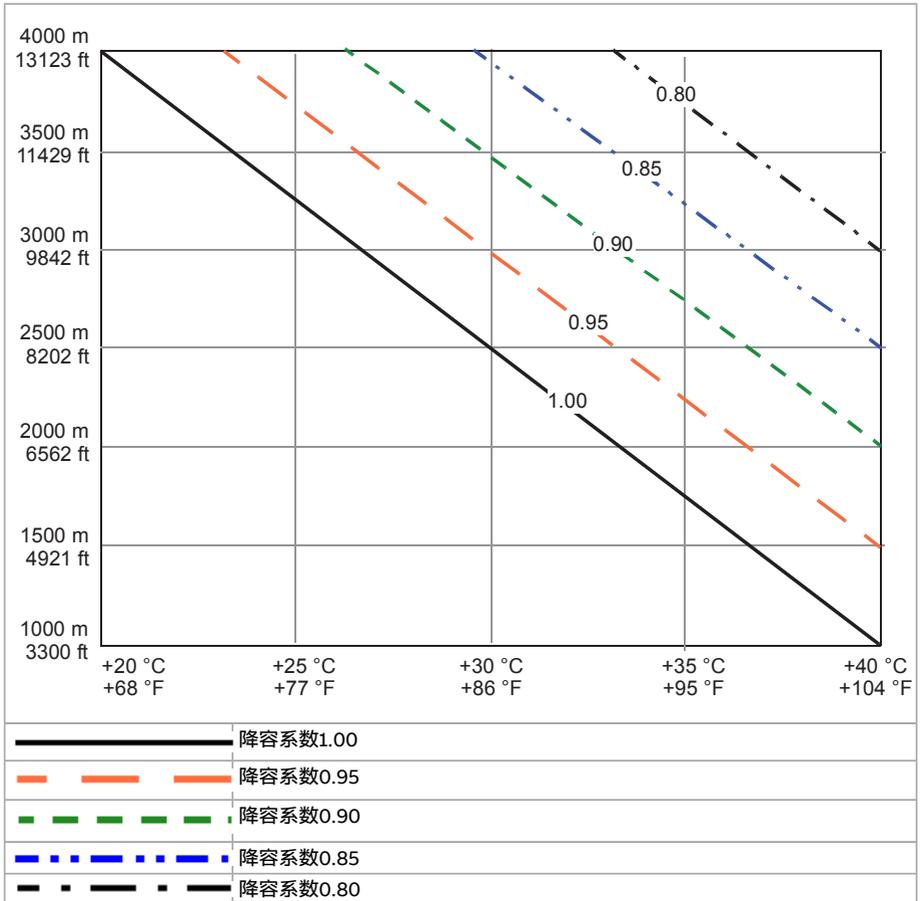

注：查看 2000 m（6562 ft）以上时的供电网络兼容性限制，参见安装现场海拔（页 222）。查看 2000 m（6562 ft）以上时的继电器输出端子上的 PELV 限制，参见章节隔离区域，R1 至 R5（页 216）和隔离区域，R6 至 R9（页 217）。

开关频率根据降容系数降容

输出电流的计算是由额定表中给出的额定电流乘以降容系数（k），下表所示：

注：如果使用参数 97.02 更改最小开关频率，则应根据下表进行降容。更改参数 97.01 不需要降容。

IEC

外形尺寸	ACS580-01-	40 °C (+104 °F) 时最小开关频率的降容系数 (k)				
		1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	12 kHz
3 相 $U_n = 230 V$						
R1	04A7-2...18A2-2	1	1	1	0.89	0.80
R2	025A-2...032A-2	1	1	1	0.86	0.74
R3	047A-2...060A-2	1	1	1	0.85	0.72
R5	089A-2...115A-2	1	1	1	0.89	0.79
R6	144A-2	1	1	1	0.90	0.80
R7	171A-2...213A-2	1	1	1	0.90	0.80
R8	276A-2	1	1	1	-	-
三相 $U_n = 400V$						
R1	02A7-4...12A7-4	1	1	1	0.67	0.50
R2	018A-4...026A-4	1	1	1	0.65	0.48
R3	033A-4...046A-4	1	1	1	0.65	0.48
R4	062A-4	1	1	1	0.82	0.64
R4 v2	062A-4	1	1	1	0.65	0.48
R4	073A-4	1	1	1	0.73	0.55
R4 v2	073A-4...089A-4	1	1	1	0.65	0.47
R5	088A-4...106A-4	1	1	1	0.71	0.57
R6	145A-4	1	0.97	0.84	0.66	0.52
R7	169A-4...206A-4	1	0.98	0.89	0.71	0.53
R8	246A-4...293A-4	1	0.96	0.82	0.61	0.45
R9	363A-4...430A-4	1	0.95	0.79	0.58	0.43

开关频率降容下的实际输出电流值

下表展示了不同开关频率下的输出电流值。注意其他降容因素，如环境温度和海拔，也可能影响输出电流。

IEC

外形尺寸	ACS580-01-	额定输出	额定输出电流 (I_2) 40 °C (+104 °F) 时的最小开关频率						
			I_2	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	12 kHz	16 kHz
			A	A	A	A	A	A	A
3 相 $U_n = 230 V$									
R1	04A7-2	4.7	4.7	4.7	4.7	4.2	3.8	3.4	
R1	06A7-2	6.7	6.7	6.7	6.7	6.0	5.4	4.8	
R1	07A6-2	7.6	7.6	7.6	7.6	6.8	6.1	5.5	
R1	012A-2	12.0	12.0	12.0	12.0	10.7	9.6	8.6	
R1	018A-2	18.0	16.9	16.9	16.9	15.0	13.5	12.1	
R2	025A-2	24.5	24.5	24.5	24.5	21.1	18.1	15.9	
R2	032A-2	31.2	31.2	31.2	31.2	26.8	23.1	20.3	

外形尺寸	ACS580-01-	额定输出	额定输出电流 (I_2) 40 °C (+104 °F) 时的最小开关频率						
			I_2	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	12 kHz	16 kHz
			A	A	A	A	A	A	A
R3	047A-2	46.7	46.7	46.7	46.7	39.7	33.6	29.4	
R3	060A-2	60	60	60	60	51	43.2	37.8	
R5	089A-2	89	89	89	89	79	70	62	
R5	115A-2	115	115	115	115	103	91	81	
R6	144A-2	144	144	144	144	130	116	101	
R7	171A-2	171	171	171	171	154	137	120	
R7	213A-2	213	213	213	213	192	171	149	
R8	276A-2	276	276	276	276	N/A	N/A	N/A	

外形尺寸	ACS580-01-	额定输出	额定输出电流 (I_2) 40 °C (+104 °F) 时的最小开关频率						
			I_2	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	12 kHz	16 kHz
			A	A	A	A	A	A	A

三相 $U_n = 400V$

R1	02A7-4	2.6	2.6	2.6	2.6	1.7	1.3	N/A
R1	03A4-4	3.3	3.3	3.3	3.3	2.2	1.7	N/A
R1	04A1-4	4.0	4.0	4.0	4.0	2.7	2.0	N/A
R1	05A7-4	5.6	5.6	5.6	5.6	3.8	2.8	N/A
R1	07A3-4	7.2	7.2	7.2	7.2	4.8	3.6	N/A
R1	09A5-4	9.4	9.4	9.4	9.4	6.3	4.7	N/A
R1	12A7-4	12.6	12.6	12.6	12.6	8.4	6.3	N/A
R2	018A-4	17.0	17.0	17.0	17.0	11.1	8.2	N/A
R2	026A-4	25.0	25.0	25.0	25.0	16.3	12.0	N/A
R3	033A-4	32.0	32.0	32.0	32.0	20.8	15.4	N/A
R3	039A-4	38.0	38.0	38.0	38.0	24.7	18.2	N/A
R3	046A-4	45.0	45.0	45.0	45.0	29.3	21.6	N/A
R4	062A-4	62	62	62	62	51	39.7	N/A
R4 v2	062A-4	62	62	62	62	40.1	29.7	N/A
R4	073A-4	73	73	73	73	53	40.2	N/A
R4 v2	073A-4	73	73	73	73	47.2	34.6	N/A
R4 v2	089A-4	89	89	89	89	57.6	41.8	N/A
R5	088A-4	88	88	88	88	62	50	N/A
R5	106A-4	106	106	106	106	75	60	N/A
R6	145A-4	145	145	141	122	96	75	N/A
R7	169A-4	169	169	166	150	120	90	N/A
R7	206A-4	206	206	202	183	146	109	N/A
R8	246A-4	246	246	236	202	150	111	N/A
R8	293A-4	293	293	281	240	179	132	N/A
R9	363A-4	363	363	345	287	211	156	N/A

外形尺寸	ACS580-01-	额定输出	额定输出电流 (I_2) 40 °C (+104 °F) 时的最小开关频率					
			I_2	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	12 kHz
		A	A	A	A	A	A	A
R9	430A-4	430	430	409	340	249	185	N/A

外形尺寸	ACS580-01-	额定输出	额定输出电流 (I_2) 40 °C (+104 °F) 时的最小开关频率					
			I_2	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	12 kHz
		A	A	A	A	A	A	A

3 相 $U_n=480\text{ V}$								
R2	02A7-6	2.7	2.7	2.7	2.7	1.9	1.5	1.1
R2	03A9-6	3.9	3.9	3.9	3.9	2.8	2.1	1.6
R2	06A1-6	6.1	6.1	6.1	6.1	4.4	3.3	2.4
R2	09A0-6	9.0	9.0	9.0	9.0	6.5	4.9	3.6
R2	011A-6	11.0	11.0	11.0	11.0	7.9	5.9	4.4
R2	017A-6	17.0	17.0	17.0	17.0	12.2	9.2	6.8
R3	022A-6	22.0	22.0	22.0	22.0	15.4	11.0	7.5
R3	027A-6	27.0	27.0	27.0	27.0	18.9	13.5	9.2
R3	032A-6	32.0	32.0	32.0	32.0	22.4	16.0	10.9
R5	041A-6	41.0	41.0	41.0	41.0	28.7	20.9	14.8
R5	052A-6	52	52	52	52	36.4	26.5	18.7
R5	062A-6	62	62	62	62	43.4	31.6	22.3
R5	077A-6	77	77	77	77	54	39.3	27.7
R7	099A-6	99	99	99	99	65	50	N/A
R7	125A-6	125	125	125	125	83	63	N/A
R8	144A-6	144	144	144	144	95	72	N/A
R8	192A-6	192	192	192	192	127	96	N/A
R9	242A-6	242	242	242	201	160	121	N/A
R9	271A-6	271	271	271	201	179	136	N/A

输出频率降容

输出频率降容适用于最高ACS580-01-106A-4 (R5) 的额定值。逆变器绝对输出频率 f_{abs} 低于 5Hz 时，逆变器输出电流受以下系数 k 的限制。

$$k = 2/3 + 1/3 \cdot (f_{abs} / 5 \text{ Hz})$$

熔断器 (IEC)

下表列出了用于进线电缆或传动的短路保护的 gG 和 uR 或 aR 熔断器。如果熔断时间足够快，每种类型的熔断器都可以使用于外形尺寸 R1 至 R9。熔断时间取决于电源电网的阻抗以及电源电缆的横截面积和长度。

注1: 另请参见短路和热过载保护 (页 93)。

注 2: 不允许使用额定电流高于推荐值的熔断器。

注 3: 如果其他制造商的熔断器符合额定值且熔断器的熔化曲线未超过表中提及的熔断器熔断曲线，则可对其进行使用。

■ gG熔断器

检查熔断时间-电流曲线图，确保熔断器的熔断时间小于0.5秒。遵守当地法规。

ACS580-01-	最小短路电流 ¹⁾	输入电流	gG (IEC 60269)				
			额定电流	I^2t	额定电压	ABB 型号	IEC 60269 尺寸
			A	A ² s	V		
3 相 $U_n = 230 V$							
04A7-2	200	4.7	25	2500	500	OFAF000H25	000
06A7-2	200	6.7	25	2500	500	OFAF000H25	000
07A6-2	200	7.6	25	2500	500	OFAF000H25	000
012A-2	200	12.0	25	2500	500	OFAF000H25	000
018A-2	200	16.9	25	2500	500	OFAF000H25	000
025A-2	320	24.5	40	7700	500	OFAF000H40	000
032A-2	320	31.2	40	7700	500	OFAF000H40	000
047A-2	500	46.7	63	20100	500	OFAF000H63	000
060A-2	500	60	63	20100	500	OFAF000H63	000
089A-2	1300	89	125	103000	500	OFAF000H125	00
115A-2	1300	115	125	103000	500	OFAF000H125	00
144A-2	1700	144	200	300000	500	OFAF00H200	0
171A-2	2300	171	250	600000	500	OFAF00H250	0
213A-2	3300	213	315	710000	500	OFAF1H315	1
276A-2	5500	276	400	110000	500	OFAF2H400	2
3 相 $U_n = 400$ 或 $480 V$							
02A7-4	32	2.6	4	55	500	OFAF000H4	000
03A4-4	48	3.3	6	110	500	OFAF000H6	000
04A1-4	48	4.0	6	110	500	OFAF000H6	000
05A7-4	80	5.6	10	360	500	OFAF000H10	000
07A3-4	80	7.2	10	360	500	OFAF000H10	000
09A5-4	128	9.4	16	740	500	OFAF000H16	000
12A7-4	128	12.6	16	740	500	OFAF000H16	000
018A-4	200	17.0	25	2500	500	OFAF000H25	000
026A-4	256	25.0	32	4000	500	OFAF000H32	000
033A-4	320	32.0	40	7700	500	OFAF000H40	000
039A-4	400	38.0	50	16000	500	OFAF000H50	000
046A-4	500	45.0	63	20100	500	OFAF000H63	000
062A-4	800	62	80	37500	500	OFAF000H80	000
073A-4	1000	73	100	65000	500	OFAF000H100	000

ACS580-01-	最小短路电流 ¹⁾	输入电流	gG (IEC 60269)				
			额定电流	I^2t	额定电压	ABB 型号	IEC 60269 尺寸
			A	A ² s	V		
089A-4	1000	89	100	65000	500	OFAF000H100	000
088A-4	1000	88	100	65000	500	OFAF000H100	000
106A-4	1300	106	125	103000	500	OFAF00H125	00
145A-4	1700	145	160	185000	500	OFAF00H160	00
169A-4	3300	169	250	600000	500	OFAF0H250	0
206A-4	5500	206	315	710000	500	OFAF1H315	1
246A-4	6400	246	355	920000	500	OFAF1H355	1
293A-4	7800	293	425	1300000	500	OFAF2H425	2
363A-4	9400	363	500	2000000	500	OFAF2H500	2
430A-4	10200	430	630	2800000	500	OFAF3H630	3

1) 安装的最小短路电流

■ uR 和 aR 熔断器

ACS580-01-	最小短路电流 ¹⁾	输入电流	uR 或 aR (DIN 43620刀片式)				
			额定电流	I^2t	电压额定值	Bussmann 型号	IEC 60269 尺寸
			A	A ² s	V		
3 相 $U_N = 230 V$							
04A7-2	120	4.7	40	460	690	170M1563	000
06A7-2	120	6.7	40	460	690	170M1563	000
07A6-2	120	7.6	40	460	690	170M1563	000
012A-2	120	12.0	40	460	690	170M1563	000
018A-2	120	16.9	40	460	690	170M1563	000
025A-2	170	24.5	63	1450	690	170M1565	000
032A-2	170	31.2	63	1450	690	170M1565	000
047A-2	280	46.7	80	2550	690	170M1566	000
060A-2	280	60	80	2550	690	170M1566	000
089A-2	700	89	200	15000	690	170M3815	1
115A-2	700	115	200	15000	690	170M3815	1
144A-2	1000	144	315	46500	690	170M3817	1
171A-2	1280	171	450	105000	690	170M5809	2
213A-2	1450	213	500	155000	690	170M5810	2
276A-2	2050	276	630	220000	690	170M6810	3
3 相 $U_N = 400$ 或 $480 V$							
02A7-4	65	2.6	25	130	690	170M1561	000
03A4-4	65	3.3	25	130	690	170M1561	000
04A1-4	65	4.0	25	130	690	170M1561	000

ACS580-01-	最小短路电流 ¹⁾	输入电流	uR 或 aR (DIN 43620刀片式)				
			额定电流	I^2t	电压额定值	Bussmann 型号	IEC 60269 尺寸
			A	A ² s	V		
05A7-4	65	5.6	25	130	690	170M1561	000
07A3-4	65	7.2	25	130	690	170M1561	000
09A5-4	65	9.4	25	130	690	170M1561	000
12A7-4	65	12.6	25	130	690	170M1561	000
018A-4	120	17.0	40	460	690	170M1563	000
026A-4	120	25.0	40	460	690	170M1563	000
033A-4	170	32.0	63	1450	690	170M1565	000
039A-4	170	38.0	63	1450	690	170M1565	000
046A-4	280	45.0	80	2550	690	170M1566	000
062A-4	380	62	100	4650	690	170M1567	000
073A-4	480	73	125	8500	690	170M1568	000
089A-4	700	89	160	16000	690	170M1569	000
088A-4	700	88	160	16000	690	170M1569	000
106A-4	1280	106	315	46500	690	170M3817	1
145A-4	1280	145	315	46500	690	170M3817	1
169A-4	1800	169	450	105000	690	170M5809	2
206A-4	2210	206	500	145000	690	170M5810	2
246A-4	3010	246	630	275000	690	170M5812	2
293A-4	4000	293	800	490000	690	170M6812D	3
363A-4	5550	363	1000	985000	690	170M6814D	3
430A-4	7800	430	1250	2150000	690	170M8554D	3

1) 安装的最小短路电流

ACS580-01-	最小短路电流 ¹⁾	输入电流	uR 或 aR (DIN 43653 螺栓固定标记)				
			额定电流	I^2t	电压额定值	Bussmann 型号	IEC 60269 尺寸
			A	A ² s	V		
3 相 $U_n = 400$ 或 480 V							
02A7-4	65	2.6	25	130	690	170M1311	0
03A4-4	65	3.3	25	130	690	170M1311	0
04A1-4	65	4.0	25	130	690	170M1311	0
05A7-4	65	5.6	25	130	690	170M1311	0
07A3-4	65	7.2	25	130	690	170M1311	0
09A5-4	65	9.4	25	130	690	170M1311	0
12A7-4	65	12.6	25	130	690	170M1311	0
018A-4	120	17.0	40	460	690	170M1313	0
026A-4	120	25.0	40	460	690	170M1313	0
033A-4	170	32.0	63	1450	690	170M1315	0

ACS580-01-	最小短路电流 ¹⁾	输入电流	uR 或 aR (DIN 43653 螺栓固定标记)				
			额定电流	I^2t	电压额定值	Bussmann 型号	IEC 60269 尺寸
			A	A ² s	V		
039A-4	170	38.0	63	1450	690	170M1315	0
046A-4	280	45.0	80	2550	690	170M1316	0
062A-4	380	62	100	4650	690	170M1417	0
073A-4	480	73	125	8500	690	170M1318	0
089A-4	700	88	160	16000	690	170M1319	0
088A-4	700	88	160	16000	690	170M1319	0
106A-4	700	106	200	15000	690	170M3015	1
145A-4	1000	145	250	28500	690	170M3016	1
169A-4	1280	169	315	46500	690	170M3017	1
206A-4	1520	206	350	68500	690	170M3018	1
246A-4	3010	246	450	105000	690	170M5009	2
293A-4	4000	293	500	145000	690	170M5010	2
363A-4	5550	363	630	275000	690	170M5012	2
430A-4	7800	430	700	405000	690	170M5013	2

1) 安装的最小短路电流

断路器 (IEC)

本节不适用于北美市场。参阅断路器 (UL) 章节。

断路器的防护特性取决于断路器的型号、构造和设置。但在供电网络的短路保护能力方面，还有一些限制。



警告!

由于断路器的固有运行原理和构造，无论哪家制造商，发生短路时都可能会有电离的热气体从断路器外壳中逸出。为确保安全使用，请特别注意断路器的安装和放置。请遵循制造商的说明。

可以使用下面列出的断路器。如果具备相同的电气特性，传动也可以使用其他断路器。对于未列出的断路器的功能和保护作用，ABB不承担任何责任。此外，如果您不遵守 ABB 公司提供的这些规范，导致传动单元的问题将不予质保。

ACS580-01-	MCBs 和 MCCBs					
	ABB 型号 ¹⁾	最大短路	T _{max} 框架 XT / T 类	T _{max} 额定值	电子释放	断路器和脱扣器的 SACE 订购代码
		/sc				
		kA	A	A	A	
3 相 U _N = 400 或 480 V						
02A7-4	S 203P-B/C/Z 10	20	N/A	N/A	N/A	N/A
03A4-4	S 203P-B/C/Z 10	20	N/A	N/A	N/A	N/A

ACSS580-01-	MCBs 和 MCCBs					
	ABB 型号 ¹⁾	最大短路	T _{max} 框架 XT / T 类	T _{max} 额定值	电子释放	断路器和脱扣器的 SACE 订购代码
		I _{sc}				
		kA	A	A	A	
04A1-4	S 203P-B/C/Z 10	20	N/A	N/A	N/A	N/A
05A7-4	S 203P-B/C/Z 10	20	N/A	N/A	N/A	N/A
07A3-4	S 203P-B/C/Z 10	20	N/A	N/A	N/A	N/A
09A5-4	S 203P-B/C/Z 10	20	N/A	N/A	N/A	N/A
12A7-4	S 203P-B/C/Z 16	20	N/A	N/A	N/A	N/A
018A-4	S 203P-B/C/Z 20	20	N/A	N/A	N/A	N/A
026A-4	S 203P-B/C/Z 25	20	N/A	N/A	N/A	N/A
033A-4	S 203P-B/C/Z 32	12	N/A	N/A	N/A	N/A
039A-4	S 203P-B/C/Z 40	12	N/A	N/A	N/A	N/A
046A-4	S 203P-B/C/Z 50	12	N/A	N/A	N/A	N/A
062A-4	S 803S-B/C 80	50	N/A	N/A	N/A	N/A
073A-4	S 803S-B/C 80	50	N/A	N/A	N/A	N/A
088A-4	S 803S-B/C 100	50	N/A	N/A	N/A	N/A
089A-4	S 803S-B/C 100	50	N/A	N/A	N/A	N/A
106A-4	S 803S-B/C 125	50	N/A	N/A	N/A	N/A
145A-4	XT4 L 250 Ekip LS/I In=250 3p F F	65	XT4	250	250	--1SDA068555R1
169A-4	XT4 L 250 Ekip LS/I In=250 3p F F	65	XT4	250	250	--1SDA068555R1
206A-4	T4 L 320 PR221DS-LS/I In=320 3p F F	65	T4	320	320	--1SDA054141R1
246A-4	T5 L 400 PR221DS-LS/I In=400 3p F F	65	T5	400	400	1SDA054365R1
293A-4	T5 L 630 PR221DS-LS/I In=630 3p F F	65	T5	630	630	1SDA054420R1
363A-4	T5 L 630 PR221DS-LS/I In=630 3p F F	65	T5	630	630	1SDA054420R1
430A-4	T5 L 630 PR221DS-LS/I In=630 3p F F	65	T5	630	630	1SDA054420R1

1) 建议采用脱扣特性 Z。

熔断器 (UL)

以下列出 NEC 标准的分支电路保护断路器。ABB 建议在美国使用快速动作 T 类或更快动作的熔断器。遵循当地规范。

ACSS580-01-	输入电流	最大电流	额定电压	Bussmann 型号	UL 类别 ¹⁾
	A	A	V		
3 相 U ₁ = 200~240 V, P _N 在 U _N = 208/230 V, 60 Hz					
04A6-2	4.6	15	600	JJS-15	T

ACS580-01-	输入电流	最大电流	额定电压	Bussmann型号	UL类别 ¹⁾
	A	A	V		
06A6-2	6.6	15	600	JJS-15	T
07A5-2	7.5	15	600	JJS-15	T
10A6-2	10.6	15	600	JJS-15	T
017A-2	16.7	30	600	JJS-30	T
024A-2	24.2	40	600	JJS-40	T
031A-2	30.8	40	600	JJS-40	T
046A-2	46.2	80	600	JJS-80	T
059A-2	59.4	80	600	JJS-80	T
075A-2	74.8	100	600	JJS-100	T
088A-2	88.0	150	600	JJS-150	T
114A-2	114	150	600	JJS-150	T
143A-2	143	200	600	JJS-200	T
169A-2	169	250	600	JJS-250	T
211A-2	211	300	600	JJS-300	T
273A-2	273	400	600	JJS-400	T
343A-2	343	500	600	JJS-500	T
396A-2	396	600	600	JJS-600	T
3相 $U_1 = 440 \sim 480 \text{ V}$, P_n 在 $U_n = 480 \text{ V}$, 60 Hz					
02A1-4	2.1	15	600	JJS-15	T
03A0-4	3.0	15	600	JJS-15	T
03A5-4	3.5	15	600	JJS-15	T
04A8-4	4.8	15	600	JJS-15	T
06A0-4	6.0	15	600	JJS-15	T
07A6-4	7.6	15	600	JJS-15	T
012A-4	12.0	15	600	JJS-15	T
014A-4	14.0	30	600	JJS-30	T
023A-4	23.0	30	600	JJS-30	T
027A-4	27.0	40	600	JJS-40	T
034A-4	34.0	60	600	JJS-60	T
044A-4	44.0	60	600	JJS-60	T
052A-4	52	80	600	JJS-80	T
065A-4	62	90	600	JJS-90	T
077A-4	77	110	600	JJS-110	T
078A-4	78	110	600	JJS-110	T
096A-4	106	150	600	JJS-150	T
124A-4	124	200	600	JJS-200	T
156A-4	156	225	600	JJS-225	T
180A-4	180	300	600	JJS-300	T
240A-4	240	350	600	JJS-350	T
260A-4	260	400	600	JJS-400	T
302A-4	302	500	600	JJS-500	T

ACS580-01-	输入电流	最大电流	额定电压	Bussmann型号	UL类别 ¹⁾
	A	A	V		
361A-4 ²⁾	361	500	600	JJS-500	T
414A-4 ²⁾	414	600	600	JJS-600	T
3相 $U_1 = 500 \sim 600$ V, P_n 在 $U_n = 575$ V, 60 Hz					
02A7-6	2.7	15	600	JJS-15	T
03A9-6	3.9	15	600	JJS-15	T
06A1-6	6.1	15	600	JJS-15	T
09A0-6	9.0	15	600	JJS-15	T
011A-6	11.0	15	600	JJS-15	T
017A-6	17.0	30	600	JJS-30	T
022A-6	22.0	40	600	JJS-40	T
027A-6	27.0	40	600	JJS-40	T
032A-6	32.0	40	600	JJS-40	T
041A-6	41.0	100	600	JJS-100	T
052A-6	52.0	100	600	JJS-100	T
062A-6	62.0	100	600	JJS-100	T
077A-6	77.0	100	600	JJS-100	T
099A-6	99.0	150	600	JJS-150	T
125A-6	125	200	600	JJS-200	T
144A-6	144	250	600	JJS-250	T
192A-6	192	300	600	JJS-300	T
242A-6	242	400	600	JJS-400	T
271A-6	271	400	600	JJS-400	T

1) 在相同的额定电流和电压下, 还允许J、CC和CF类熔断器。

2) 见下面的注8

1. 必须在安装时使用熔断器, 但其不包括在传动的基本配置中, 必须另行购买。
2. 不得使用额定电流高于指定值的熔断器。
3. ABB 推荐的 UL 认证熔断器是符合 NEC 规定的分支电路保护。断路器 (UL) 部分所列的断路器也可用于分支电路保护。
4. 必须使用推荐尺寸或更小的 UL 认证的 248 快动、延时或高速熔断器, 以保持传动的 UL 认证。可以使用额外的保护。请参考当地的法规和条例。
5. 如果新熔断器的 I_{peak} 和 I^2t 不大于指定熔断器的这些参数, 可以在高故障额定值处使用不同等级的熔断器。
6. 如果其他制造商生产的 UL 认证的 248 快动、延时或高速熔断器符合上述规定中的相同等级和额定要求, 则可以使用。
7. 在安装传动时, 请务必遵循 ABB 的安装说明、NEC 要求和当地法规。
8. 只有从在芬兰制造时的 1204109256 开始的序列号的和从在美国制造时的 22106xxxxx 开始的序列号的 480 V R9 传动可以由 T 类熔断器以外的熔断器保护。

9. 如果替代熔断器符合特定的特性要求，则可以使用。关于可接受的熔断器，请参见手册附录（3AXD50000645015）。

断路器(UL)

当由下表中的适当断路器保护时，此类传动适用于传输 65 kA 对称电流（RMS）（在最大电压 240 / 480 / 600下）的电路。当使用本手册中的断路器时，UL不要求进行额外的熔断器保护。不必将熔断器和传动放入同一外壳内。

注意，当使用此类断路器时，必须遵循下表。

ACS580-01	外形尺寸	输入电流	CB 最大电流	CB 电压	外壳最小容量	传动容量	ABB断路器
		A	A	V	in ³	in ³	65 kA @ 240 V
3 相 $U_1 = 200 \sim 240 \text{ V}$, P_n 在 $U_n = 208/230 \text{ V}$, 60 Hz							
04A6-2	R1	4.6	25	240	6480	506	XT2Naβ025#*****
06A6-2	R1	6.6	25	240	6480	506	XT2Naβ025#*****
07A5-2	R1	7.5	25	240	6480	506	XT2Naβ025#*****
10A6-2	R1	10.6	25	240	6480	560	XT2Naβ025#*****
017A-2	R1	16.7	25	240	6480	506	XT2Naβ025#*****
024A-2	R2	24.2	40	240	6480	684	XT2Naβ040#*****
031A-2	R2	30.8	40	240	6480	684	XT2Naβ040#*****
046A-2	R3	46.2	100	240	6480	1011	XT2Naβ100#*****
059A-2	R3	59.4	100	240	6480	1011	XT2Naβ100#*****
075A-2	R4	74.8	100	240	6480	1669	XT2Naβ100#*****
088A-2	R5	88.0	150	240	8100	2030	XT4Naβ150#*****
114A-2	R5	114	150	240	8100	2030	XT4Naβ150#*****
143A-2	R6	143	200	240	∞	2880	XT4Naβ200#*****
169A-2	R7	169	300	240	∞	3369	XT5Naβ30A#*****
211A-2	R7	211	300	240	∞	3369	XT5Naβ30A#*****
273A-2	R8	273	400	240	∞	3858	XT5Naβ40A#*****

∞ 外壳最小容量不适用

见下面的注1-11

ACS580-01	外形尺寸	输入电流	CB 最大电流	CB 电压	外壳最小容量	传动容量	ABB断路器	最大负载 I^2t	最大负载峰值
		A	A	V	in ³	in ³	65 kA @ 240 V	A ² s	kA
3 相 $U_1 = 440 \sim 480 \text{ V}$, P_n 在 $U_n = 480 \text{ V}$, 60 Hz									
02A1-4	R1	2.1	20	480	6480	506	XT2Hαβ020#*****	0.512×10^6	23.2
03A0-4	R1	3.0	20	480	6480	506	XT2Hαβ020#*****	0.512×10^6	23.2
03A5-4	R1	3.5	20	480	6480	506	XT2Hαβ020#*****	0.512×10^6	23.2
04A8-4	R1	4.8	20	480	6480	560	XT2Hαβ020#*****	0.512×10^6	23.2
07A6-4	R1	7.6	20	480	6480	506	XT2Hαβ020#*****	0.512×10^6	23.2
012A-4	R1	12.0	20	480	6480	506	XT2Hαβ020#*****	0.512×10^6	23.2

ACS580-01	外形尺寸	输入电流	CB 最大电流	CB 电压	外壳最小容量	传动容量	ABB断路器	最大负载 I ² _t	最大负载 I _{峰值}
		A	A	V	in ³	in ³	65 kA @ 240 V	A ² s	kA
014A-4	R2	14.0	35	480	16200	684	XT2Hαβ035#*****	0.512×10 ⁶	23.2
023A-4	R2	23.0	35	480	16200	684	XT2Hαβ035#*****	0.512×10 ⁶	23.2
027A-4	R3	27.0	70	480	27720	1011	XT2Hαβ070#*****	0.512×10 ⁶	23.2
034A-4	R3	34.0	70	480	27720	1011	XT2Hαβ070#*****	0.512×10 ⁶	23.2
044A-4	R3	44.0	70	480	27720	1011	XT2Hαβ070#*****	0.512×10 ⁶	23.2
052A-4	R4	52	125	480	30240	1669	XT2Hαβ125#*****	0.512×10 ⁶	23.2
065A-4	R4	65	125	480	30240	1669	XT2Hαβ125#*****	0.512×10 ⁶	23.2
077A-4	R4	77	125	480	30240	1669	XT2Hαβ125#*****	0.512×10 ⁶	23.2
078A-4	R5	78	150	480	30240	2030	XT4Hαβ150#*****	0.98×10 ⁶	30
096A-4	R5	96	150	480	30240	2030	XT4Hαβ150#*****	0.98×10 ⁶	30
124A-4	R6	124	225	480	53705	2880	XT4Hαβ225#*****	0.98×10 ⁶	30
156A-4	R7	156	250	480	53703	3369	XT4Hαβ250#*****	0.98×10 ⁶	30
180A-4	R7	180	250	480	53703	3369	XT4Hαβ250#*****	0.98×10 ⁶	30
240A-4	R8	240	400	480	53703	3858	XT5Hαβ40A#*****	4.2×10 ⁶	47.9
260A-4	R8	240	400	480	53703	3858	XT5Hαβ40A#*****	4.2×10 ⁶	47.9
302A-4	R9	302	600	480	53703	5226	XT5Hαβ60B#*****	4.2×10 ⁶	47.9
361A-4	R9	361	600	480	53703	5226	XT5Hαβ60B#*****	4.2×10 ⁶	47.9
414A-4	R9	414	600	480	53703	5226	XT5Hαβ60B#*****	4.2×10 ⁶	47.9

见以下注 1-9 和注 12-16

ACS580-01	外形尺寸	输入电流	CB 最大电流	CB 电压	外壳最小容量	传动容量	ABB断路器	最大 I ² _t	最大 I _{峰值}
		A	A	V	in ³	in ³	65 kA @ 240 V	A ² s	kA
3 相 U ₁ = 500~600 V, P _N 在 U _N = 575 V, 60 Hz									
02A7-6	R2	2.7	25	600	16200	684	XT4Vαβ025#*****	1.2×10 ⁶	31.5
03A9-6	R2	3.9	25	600	16200	684	XT4Vαβ025#*****	1.2×10 ⁶	31.5
06A1-6	R2	6.1	25	600	16200	684	XT4Vαβ025#*****	1.2×10 ⁶	31.5
09A0-6	R2	9	25	600	16200	684	XT4Vαβ025#*****	1.2×10 ⁶	31.5
011A-6	R2	11	25	600	16200	684	XT4Vαβ025#*****	1.2×10 ⁶	31.5
017A-6	R2	17	25	600	16200	684	XT4Vαβ025#*****	1.2×10 ⁶	31.5
022A-6	R3	22	50	600	16200	684	XT4Vαβ050#*****	1.2×10 ⁶	31.5
027A-6	R3	27	50	600	16200	1011	XT4Vαβ050#*****	1.2×10 ⁶	31.5
032A-6	R3	32	50	600	16200	1011	XT4Vαβ050#*****	1.2×10 ⁶	31.5
041A-6	R5	41	125	600	16200	2030	XT4Vαβ125#*****	1.2×10 ⁶	31.5
052A-6	R5	52	125	600	16200	2030	XT4Vαβ125#*****	1.2×10 ⁶	31.5
062A-6	R5	62	125	600	16200	2030	XT4Vαβ125#*****	1.2×10 ⁶	31.5
077A-6	R5	77	125	600	16200	2030	XT4Vαβ125#*****	1.2×10 ⁶	31.5
099A-6	R7	99	200	600	18900	3369	XT4Vαβ200#*****	1.2×10 ⁶	31.5
125A-6	R7	125	200	600	18900	3369	XT4Vαβ200#*****	1.2×10 ⁶	31.5
144A-6	R7	144	250	600	32400	3858	XT4Vαβ200#*****	1.2×10 ⁶	31.5

ACS580-01	外形尺寸	输入电流	CB 最大电流	CB 电压	外壳最小容量	传动容量	ABB断路器	最大 I^2t	最大 I 峰值
		A	A	V	in^3	in^3	65 kA @ 240 V	A^2s	kA
192A-6	R9	192	400	600	32400	5226	XT5Lαβ40A#*****	4.2×10^6	51.4
242A-6	R9	242	400	600	32400	5226	XT5Lαβ40A#*****	4.2×10^6	51.4
271A-6	R9	271	400	600	32400	5226	XT5Lαβ40A#*****	4.2×10^6	51.4

见以下注 1-9、12-13 和 17

注:

- 具备所列外壳最小容量的传动必须安装在至少具备上表规定的外壳最小容量的外壳中。
- 当多个具备规定的外壳最小容量的传动安装在同一外壳中时，外壳的最小容量取决于待放置于外壳的传动的最大外壳的最小容量，加上每个额外的传动的容量，也就是说，对于 480V R6 和 R3 传动，所选外壳的容量应 $\geq 53703+1011 = 54714^3$ 。
- 对于具备 α 表示的最小外壳容量的 UL 开放式、UL 1 型 或 UL 12 型传动，无需最小外壳容量，但传动必须安装在外壳内。
- 如果将具备规定的外壳最小容量的传动和具备 α 表示的外壳最小容量的其他传动组合一起，则从所列的最大的规定外壳最小容量开始，并为其他传动增加传动容量。
- 如果安装不具备规定的外壳最小容量，外壳尺寸不受限制，但应遵守传动硬件手册中规定的空气间隙，以便在每台传动周围进行充分的通风。
- UL 开放式、UL 1 型和 UL 12 型传动可在外壳内使用。当将多台传动安装在外壳中时，应使用表中所列的所有三个型号的传动容量。
- 表中所列的 ABB 断路器件号是基本件号。
 - 符号 α 表示允许连续电流的 80% 或 100%。允许选件为 U、Q、C 和 D。
 - 符号 β 表示断路器的极数。允许选件为 3 和 4。
 - 符号 # 表示脱扣单元。允许的脱扣单元包括 A - C、E - L、P - Z。如果使用 Ekip 断路器，则将断路器的过载电流设置为等于或小于上表中“CB 最大电流”一列中所示的值。
 - “*” 指示的数字表示断路器附件，对断路器的传动 UL 列名或性能或等级没有影响。
 - 有关 ABB 断路器配置器，请参阅：https://lowvoltageconfigurator.tnb.com/configurator/#/config/tmax_xt
- 对给定的断路器外形尺寸来说，表中的额定值是最大值。此外，还允许相同外形尺寸和启动定额的且电流额定值较低的断路器。
- 即使可用的短路电流低于 65kA，也不允许使用 KAIC 额定值较低的断路器。230V 传动使用额定分断能力为 65kA 和 240 的 ABB 反时限断路器进行测试。
注 10 和 11 仅适用于 230V 传动。:
- 可以使用其他制造的反时限断路器，只要这些断路器为 UL 489 列名，240V 或以上，分断能力为 65kA 或更高，电流额定值等于或低于 ABB 规定的断路器。
- 不得使用限流反时限断路器。
480V 传动和 600V 传动都使用额定分断能力为 65kA 和 480V 或 600V 的 ABB 限流反时限断路器进行测试。
注 12 和 13 仅适用于 480V 传动和 600V 传动:


12. 设计 UL508A 控制盘时，SB 4.2.3 条，3号例外允许使用其他制造商的、具备相同的额定电压、电流和分断能力的限流反时限断路器，只要 $I_{峰值}$ 和 I^2t 等同或低于 ABB 规定的断路器。
13. 不得使用非限流反时限断路器。
注 14-16 仅适用于 480V 传动。:
14. 外形尺寸 R1、R3 和 R9 的外壳必须有一个坚实的底部，正正位于传动的下方，也就是说，风扇、滤波器或散热器不能直接安装在传动的下方，但可以安装在外壳底部上邻近区域。
15. 只有在芬兰制造时的 1204301926 后面序列号的和在美国制造时的 1204301926 后面序列号的 480V R8 外形尺寸传动可以通过上表所列的断路器来保护。
16. 只要从在芬兰制造时的 1204109256 开始的序列号的和从在美国制造时的 22106xxxxx 开始的序列号的 480V R9 外形尺寸传动可以通过上表所列的断路器来保护。
注 17 仅适用于 600V 传动:
17. 外形尺寸 R2、R3 和 R3 的外壳必须有一个坚实的底部，正正位于传动的下方，也就是说，风扇、滤波器或散热器不能直接安装在传动的下方，但可以安装在外壳底部上邻近区域。
18. 可使用其他断路器，只要它们满足某些特性要求。有关可接受的断路器，参阅手册补充说明 (3AXD50000645015 [英文])。

尺寸、重量和散热空间要求


外形尺寸	尺寸和重量													
	IP21							UL 1 型						
	H1	H2	H3	H4	W	D	重量	H1	H2	H3	H4	W	D	重量
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	in	in	in	in	in	in	lb
R1	-	-	373	331	125	223	4.6	-	-	14.69	13.03	4.92	8.78	10.1
R2	-	-	473	432	125	229	6.6	-	-	18.62	17.01	4.92	9.00	14.6
R3	*)	*)	454	490	203	229	11.8	*)	*)	17.87	19.29	7.99	9.02	26.0
R4	*)	*)	600	636	203	257	19.0	*)	*)	23.62	25.04	7.99	10.12	41.9
R4 v2	*)	*)	601	636	203	257	20.0	*)	*)	23.66	25.04	7.99	10.12	44.1
R5	596	596	732	633	203	295	28.3	23.46	23.46	28.82	24.90	7.99	11.61	62.4
R6	548	549	727	589	252	369	42.4	21.57	21.63	28.62	23.20	9.92	14.53	93.5
R7	600	601	880	641	284	370	54	23.62	23.67	34.65	25.25	11.18	14.57	119.1
R8	680	677	965	721	300	393	69	26.77	26.66	37.99	28.39	11.81	15.47	152.1
R9	680	680	955	741	380	418	97	26.77	26.77	37.60	29.19	14.96	16.46	213.9

*) 带一个集成接盒线 / 导线盒的机架

IP21 (UL 1 型) & IP55 (UL 12 型), R1...R2

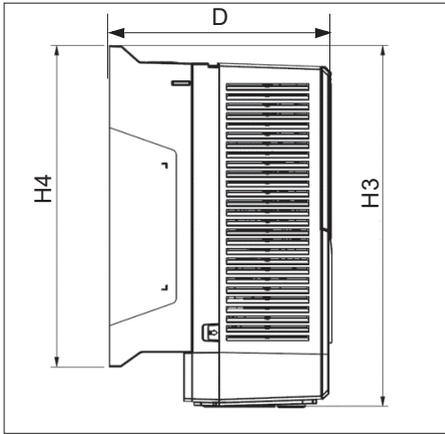

IP21 (UL 1 型), R3...R4

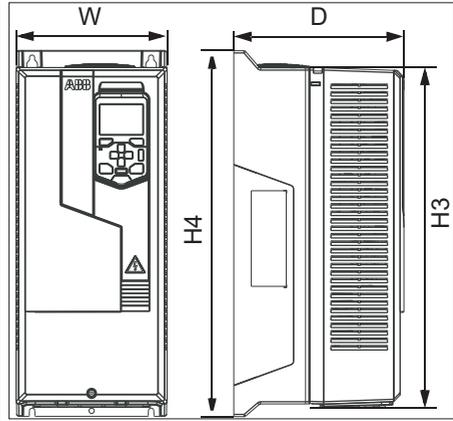


符号

IP21 / UL 1 型

- H1 R5...R9: 背面高度, 无接线盒 / 导线盒
- H2 R5...R9: 正面高度, 无接线盒 / 导线盒
- H3 R3...R4: 正面高度, R1...R2, R5...R9: 正面高度, 带接线盒/导线盒
- H4 R3...R4: 背面高度, R1...R2、R5...R9: 背面高度, 带接线盒/导线盒
- W 宽度
- D 深度


IP21 (UL 1 型), R1...R2, R5...R9

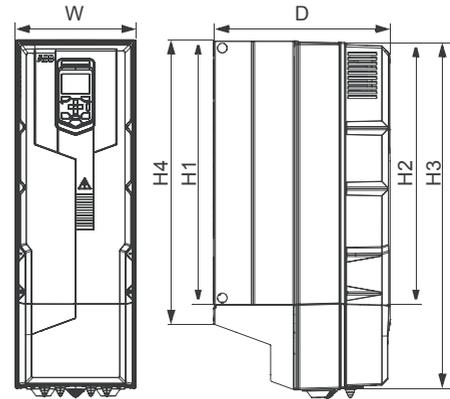


外形尺寸	尺寸和重量												
	IP55					UL 12 型							
	H3	H4	W	D	重量	H3	H4	H5	W	D	重量	HH	硬件
	mm	mm	mm	mm	kg	in	in	in	in	in	lb	in	in
R1	403	331	128	233	4.8	15.87	13.03	17.78	5.04	9.17	10.6	2.56	5.09
R2	503	432	128	239	6.8	17.95	17.01	21.49	5.04	9.41	15.0	2.56	5.10
R3	456	490	206	237	13.0	17.95	19.29	20.93	8.11	9.33	28.7	2.52	8.16
R4	600	636	203	265	20.0	23.62	25.04	27.03	7.99	10.43	44.1	2.83	8.59
R4 v2	601	636	203	265	21.0	23.66	25.04	27.05	7.99	10.43	46.3	2.83	8.59
R5	732	633	203	320	29.0	28.82	24.90	32.01	7.99	12.60	64.0	3.15	8.58
R6	727	589	252	380	43.0	28.62	23.20	34.81	9.92	14.96	94.8	6.10	11.46

外形尺寸	尺寸和重量												
	IP55					UL 12 型							
	H3	H4	W	D	重量	H3	H4	H5	W	D	重量	HH	硬件
	mm	mm	mm	mm	kg	in	in	in	in	in	lb	in	in
R7	880	641	284	381	56.0	34.65	25.25	40.86	11.18	15.00	123.5	6.10	13.00
R8	965	721	300	452	77	37.99	28.39	44.23	11.81	17.80	169.8	6.10	13.80
R9	955	741	380	477	103	37.60	29.19	46.75	14.96	18.78	227.1	9.06	16.95


IP55 (UL 12 型) ¹⁾ R3...R4

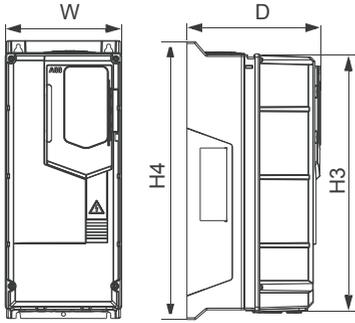


IP55 (UL 12 型) ¹⁾, R1...R2, R5...R9

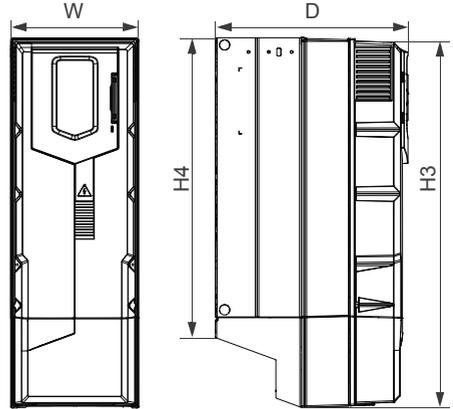


UL 12 型, R1...R3

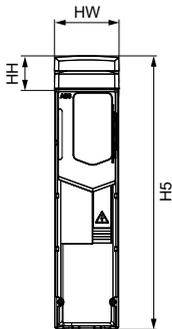


UL 12 型, R1...R3

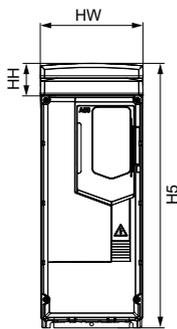

UL 12 型, R4...R5

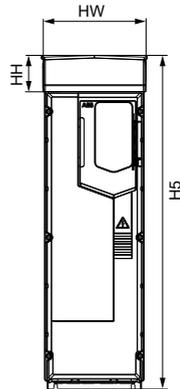

UL 12 型, R6...R9

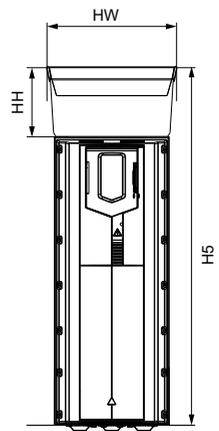

符号

- H3** R3...R4: 正面高度, R1...R2¹⁾ 以及 R5...R9: 正面高度, 带接线盒/导线盒
- H4** R3...R4: 背面高度, R1...R2¹⁾ 以及 R5...R9: 背面高度, 带接线盒 / 导线盒
- W** 宽度
- D** 深度
- HH** 护罩高度
- 硬 件** 护罩宽度

1) 请参阅第页上的图中 R1...R2 的 H3 和 H4 位置¹⁹²


1) IP55 / UL 12 型不带护罩

外形尺寸	尺寸和重量: 主开关和 EMC C1 滤波器 (+F278、+F316、+E223), IP55									
	H3		H4		W		D		重量	
	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	kg	lb
R1	403	18.87	331	13.03	128	5.04	255	10.03	5.4	11.8
R2	503	19.80	432	17.01	128	5.04	257	10.12	7.4	16.4
R3	733	28.86	519	20.43	207	8.15	258	10.16	15.0	33.1
R4	879	34.61	665	26.18	206	8.11	286	11.26	23.3	51.5
R5	1023	40.28	626	24.65	203	7.99	342	13.46	33.0	72.8


外形尺寸	尺寸: 法兰选件套件 (+C135), IP21 (UL Type 1) 和 IP55 (UL Type 12)								UL 12 型机罩	
	H		W		D1		D2		D3	
	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in
R1	461	18.15	206	8.12	133	5.22	109	4.28	126	4.95
R2	551	21.69	206	8.12	130	5.13	114	4.51	126	4.95
R3	613	24.13	290	11.42	118	4.65	116	4.58	191	7.53
R4	776	30.55	290	11.42	120	4.74	137	5.41	191	7.53
R5	776	30.55	290	11.42	124	4.89	173	6.81	191	7.53
R6	672	26.46	374	14.72	194	7.63	170	6.67	191	7.53
R7	722	28.43	406	15.98	19	7.67	169	6.65	211	8.32
R8	814	32.01	433	17.46	202	7.95	184	7.22	209	8.22
R9	804	31.65	502	19.76	204	8.03	209	8.21	226	8.91

- H** 有法兰的高度
- W** 有法兰的宽度
- D1** 从法兰盘的外表面向外的传动深度
- D2** 从法兰盘的外表面向内的传动深度
- D3** 护罩伸入法兰板外表面的深度 (仅限UL Type 12)


R1...R3 IP21 (UL Type 1)

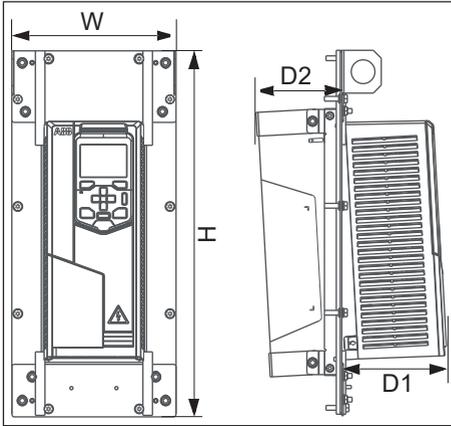


R1...R3 IP55 (UL Type 12)

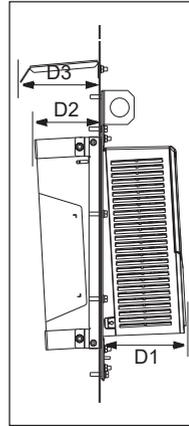

R4...R9 IP21 (UL Type 1)

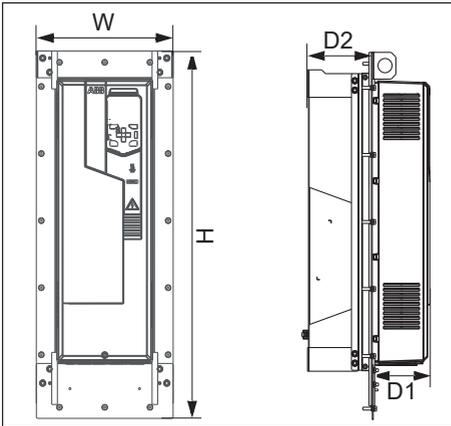

R4...R9 IP55 (UL Type 12)

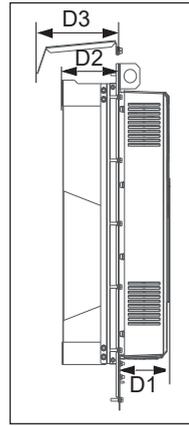

注:

1. 有关每个外形尺寸（在传动的背面和侧面上）的法兰所实现的实际保护程度，参阅法兰安装套件补充资料（3AXD50000019100 [英文]）。
2. 关于法兰安装：
 - 柜体外部空间限制了垂直定位，因为外部要满足冷却要求
 - 柜体内部空间没有限制；外部定位基本决定了传动之间的距离
 - 可以使用柜体内部空间，但必须满足如下要求：
 - 柜体内部满足手册散热要求
 - 维护操作需要的空间足够
 - 电源电缆和机电电缆的布线规划时的UL标准的导线弯曲半径规则。

外形尺寸	自由空间, IP21 (UL 1 型)											
	垂直安装独立式						垂直安装并列式					
	上方		下方		上方		上方		下方 ¹⁾		之间	
	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in
R1	150	5.91	86	3.39	150	5.91	200	7.87	200	7.87	0	0
R2	150	5.91	86	3.39	150	5.91	200	7.87	200	7.87	0	0
R3	200	7.87	53	2.09	150	5.91	200	7.87	200	7.87	0	0
R4	53	2.09	200	7.87	150	5.91	200	7.87	200	7.87	0	0
R5	100	3.94	200	7.87	150	5.91	200	7.87	200	7.87	0	0
R6	155	6.10	300	11.8	150	5.91	200	7.87	300	11.8	0	0
R7	155	6.10	300	11.8	150	5.91	200	7.87	300	11.8	0	0
R8	155	6.10	300	11.8	150	5.91	200	7.87	300	11.8	0	0
R9	200	7.87	300	11.8	150	5.91	200	7.87	300	11.8	0	0

1) 下方自由空间的测量应始终从传动的框架开始, 而非从接线盒开始。

帧大小	自由空间, IP21 (UL 1 型) ¹⁾					
	水平安装					
	上 ²⁾		下方 ^{2), 3)}		之间 ²⁾	
	mm	in	mm	in	mm	in
R1	150	5.91	86	3.39	30/200	1.18/7.87
R2	150	5.91	86	3.39	30/200	1.18/7.87
R3	200	7.87	53	2.09	30/200	1.18/7.87
R4	30	1.18	200	7.87	30/200	1.18/7.87
R5	30	1.18	200	7.87	30/200	1.18/7.87

1) 注意: 水平安装只满足 IP20 要求。

2) 了解定义, 参见图片页52

3) 下方自由空间的测量应始终从传动的框架开始, 而非从接线盒开始。

外形尺寸	自由空间, IP55 (UL 12 型)											
	垂直安装独立式						垂直安装并列式					
	上方		下方		上方		上方		下方 ¹⁾		之间	
	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in
R1	150	5.91	86	3.39	150	5.91	200	7.87	200	7.87	0	0
R2	150	5.91	86	3.39	150	5.91	200	7.87	200	7.87	0	0
R3	200	7.87	53	2.09	150	5.91	200	7.87	200	7.87	0	0
R4	53	2.09	200	7.87	150	5.91	200	7.87	200	7.87	0	0
R5	100	3.94	200	7.87	150	5.91	200	7.87	200	7.87	0	0
R6	155	6.10	300	11.8	150	5.91	200	7.87	300	11.8	0	0
R7	155	6.10	300	11.8	150	5.91	200	7.87	300	11.8	0	0
R8	155	6.10	300	11.8	150	5.91	200	7.87	300	11.8	0	0

外形尺寸	自由空间, IP55 (UL 12 型)											
	垂直安装独立式						垂直安装并列式					
	上方		下方		上方		上方		下方 ¹⁾		之间	
	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in
R9	200	7.87	300	11.8	150	5.91	200	7.87	300	11.8	0	0

1) 下方自由空间的测量应始终从传动的框架开始, 而非从接线盒开始。

帧大小	自由空间, IP55 (UL 12 型) ¹⁾						
	水平安装						
	上方 ²⁾		下方 ^{2), 2)}		之间 ²⁾		
	mm	in	mm	in	mm	in	
R1	150	5.91	86	3.39	30/200	1.18/7.87	
R2	150	5.91	86	3.39	30/200	1.18/7.87	
R3	200	7.87	53	2.09	30/200	1.18/7.87	
R4	30	1.18	200	7.87	30/200	1.18/7.87	
R5	30	1.18	200	7.87	30/200	1.18/7.87	

1) 注意: 水平安装的IP55/UL 12型传动满足IP55/UL 1型额定值。

2) 下方自由空间的测量应始终从传动的框架开始, 而非从接线盒开始。

参见检查安装现场 (页 49)。

注: IP55 (UL Type 12) 并不意味着传动可以安装在外部/室外。有关室外安装的具体说明, 请直接联系当地的 ABB 代表 (3AXD10000425906)。若未根据这些特殊说明进行室外安装, 则保修无效。

损耗、冷却数据和噪声

气流方向为自下而上。

■ 独立设备的冷却气流、热损耗和噪声

下表列出了额定负载条件下主电路中的热损耗, 以及最小负载条件 (I/O、可选件和控、制盘未使用) 下和最大负载条件 (所有数字输入和继电器处于打开状态, 并且控制盘、现场总线和风机处于使用状态) 下控制电路中的热损耗。总热损耗是主电路和控制电路中的热损耗的总和。在设计柜体或电气室冷却需求时使用最大的热损耗。

IEC

ACS580-01-	典型热损耗 ¹⁾		气流		噪声	外形尺寸
	W	BTU/h	m ³ /h	CFM	dB(A)	
3 相 U_n = 230 V						
04A7-2	51	174	43	25	59	R1
06A7-2	70	239	43	25	59	R1
07A6-2	80	273	43	25	59	R1
012A-2	142	485	43	25	59	R1

ACS580-01-	典型热损耗 ¹⁾		气流		噪声	外形尺寸
	W	BTU/h	m ³ /h	CFM	dB(A)	
018A-2	228	778	43	25	59	R1
025A-2	253	863	101	59	64	R2
032A-2	358	1222	101	59	64	R2
047A-2	527	1798	179	105	76	R3
060A-2	775	2644	179	105	76	R3
089A-2	876	2989	139	82	63	R5
115A-2	1285	4385	139	82	63	R5
144A-2	1932	6592	435	256	67	R6
171A-2	2000	6824	450	265	67	R7
213A-2	2854	9738	450	265	67	R7
276A-2	3567	12171	550	324	65	R8
3相U_n= 400 或 480 V						
02A7-4	42	143	43	25	59	R1
03A4-4	50	171	43	25	59	R1
04A1-4	59	201	43	25	59	R1
05A7-4	83	283	43	25	59	R1
07A3-4	97	331	43	25	59	R1
09A5-4	135	461	43	25	59	R1
12A7-4	211	720	43	25	59	R1
018A-4	238	812	101	59	64	R2
026A-4	382	1303	101	59	64	R2
033A-4	486	1658	179	105	76	R3
039A-4	517	1764	179	105	76	R3
046A-4	667	2276	179	105	76	R3
062A-4	867	2958	134	79	69	R4
062A-4	803	2740	150	88	70	R4 v2
073A-4	1114	3801	134	79	69	R4
073A-4	882	3010	150	88	70	R4 v2
089A-4	1059	3613	159	94	70	R4 v2
088A-4	1139	3886	139	82	63	R5
106A-4	1290	4402	139	82	63	R5
145A-4	1960	6688	435	256	67	R6
169A-4	2021	6896	450	265	67	R7
206A-4	2785	9503	450	265	67	R7
246A-4	3126	10666	550	324	65	R8
293A-4	4066	13874	550	324	65	R8
363A-4	4834	16494	1150	677	68	R9
430A-4	6067	20701	1150	677	68	R9

¹⁾ 当传动在 90% 的额定电机频率和 100% 的额定输出电流下运行时的典型功率损耗。

UL (NEC)

ACS580-01-	典型热损耗 ¹⁾		气流		噪声	外形尺寸
	W	BTU/h	m ³ /h	CFM	dB(A)	
3 相 $U_1=200\sim 240\text{ V}$, P_n 在 $U_n=208/230\text{ V}$, 60 Hz						
04A6-2	50	171	43	25	59	R1
06A6-2	69	235	43	25	59	R1
07A5-2	79	270	43	25	59	R1
10A6-2	120	409	43	25	59	R1
017A-2	203	693	43	25	59	R1
024A-2	247	843	101	59	64	R2
031A-2	348	1187	101	59	64	R2
046A-2	518	1767	179	105	76	R3
059A-2	762	2600	179	105	76	R3
075A-2	809	2760	288	170	69	R4
088A-2	861	2938	139	82	63	R5
114A-2	1268	4327	139	82	63	R5
143A-2	1916	6538	435	256	67	R6
169A-2	1965	6705	450	265	67	R7
211A-2	2809	9585	450	265	67	R7
273A-2	3518	12004	550	324	65	R8
343A-2	2547	8691	1150	677	68	R9
396A-2	3060	10441	1150	677	68	R9
3 相 $U_1=440\sim 480\text{ V}$, P_n 在 $U_n=480\text{ V}$, 60 Hz						
02A1-4	37	126	43	25	59	R1
03A0-4	47	160	43	25	59	R1
03A5-4	52	177	43	25	59	R1
04A8-4	71	242	43	25	59	R1
07A6-4	103	351	43	25	59	R1
012A-4	200	682	43	25	59	R1
018A-4	238	812	101	59	64	R2
023A-4	342	1167	101	59	64	R2
027A-4	386	1317	179	105	76	R3
034A-4	446	1522	179	105	76	R3
044A-4	656	2238	179	105	76	R3
052A-4	671	2290	134	79	69	R4
052A-4	640	2184	150	88	70	R4 v2
065A-4	719	2453	134	79	69	R4
065A-4	760	2593	150	88	70	R4 v2
077A-4	1047	3573	159	94	70	R4 v2
078A-4	941	3211	139	82	63	R5
096A-4	1127	3845	139	82	63	R5
124A-4	1563	5333	435	256	67	R6

ACS580-01-	典型热损耗 ¹⁾		气流		噪声	外形尺寸
	W	BTU/h	m ³ /h	CFM	dB(A)	
156A-4	1815	6193	450	265	67	R7
180A-4	2285	7797	450	265	67	R7
240A-4	3039	10369	550	324	65	R8
302A-4	3253	11100	N/A	N/A	N/A	R9
361A-4	4836	16501	1150	677	68	R9
414A-4	5691	19418	1150	677	68	R9
3 相 $U_1 = 525 \sim 600 \text{ V}$, P_n 在 $U_n = 575 \text{ V}$, 60 Hz						
02A7-6	66	225	101	59	64	R2
03A9-6	84	287	101	59	64	R2
06A1-6	133	454	101	59	64	R2
09A0-6	174	594	101	59	64	R2
011A-6	228	778	101	59	64	R2
017A-6	322	1099	101	59	64	R2
022A-6	430	1467	179	105	75	R3
027A-6	524	1788	179	105	75	R3
032A-6	619	2112	179	105	75	R3
041A-6	835	2849	139	82	63	R5
052A-6	1024	3494	139	82	63	R5
062A-6	1240	4231	139	82	63	R5
077A-6	1510	5152	139	82	63	R5
099A-6	2061	7032	450	265	67	R7
125A-6	2466	8414	450	265	67	R7
144A-6	3006	10257	550	324	65	R8
192A-6	4086	13942	1150	677	68	R9
242A-6	4896	16706	1150	677	68	R9
271A-6	4896	16706	1150	677	68	R9

¹⁾ 当传动在 90% 的额定电机频率和 100% 的额定输出电流下运行时的典型功率损耗。

■ 法兰安装（选件+C135）的冷却气流和散热

在北美法兰安装套件需要单独购买，不是通过附加选件码。

IEC

ACS580-01-	热损耗 (+C135)		气流 (+C135)				外形尺寸
	散热器	前部	散热器		前部		
	W	W	m ³ /h	CFM	m ³ /h	CFM	
3 相 $U_n = 400$ 或 480 V							
02A7-4	20	23	TBA	TBA	TBA	TBA	R1
03A4-4	28	23	TBA	TBA	TBA	TBA	R1
04A1-4	36	23	TBA	TBA	TBA	TBA	R1

ACS580-01-	热损耗 (+C135)		气流 (+C135)				外形尺寸
	散热器	前部	散热器		前部		
	W	W	m ³ /h	CFM	m ³ /h	CFM	
05A7-4	60	23	TBA	TBA	TBA	TBA	R1
07A3-4	72	24	TBA	TBA	TBA	TBA	R1
09A5-4	109	25	TBA	TBA	TBA	TBA	R1
12A7-4	181	28	TBA	TBA	TBA	TBA	R1
018A-4	192	43	TBA	TBA	TBA	TBA	R2
026A-4	322	54	TBA	TBA	TBA	TBA	R2
033A-4	418	71	TBA	TBA	TBA	TBA	R3
039A-4	439	82	TBA	TBA	TBA	TBA	R3
046A-4	578	92	TBA	TBA	TBA	TBA	R3
062A-4	729	127	TBA	TBA	TBA	TBA	R4
062A-4	686	105	TBA	TBA	TBA	TBA	R4 v2
073A-4	947	151	TBA	TBA	TBA	TBA	R4
073A-4	752	118	TBA	TBA	TBA	TBA	R4 v2
089A-4	887	151	TBA	TBA	TBA	TBA	R4 v2
088A-4	977	141	TBA	TBA	TBA	TBA	R5
106A-4	1099	165	TBA	TBA	TBA	TBA	R5
145A-4	1733	188	435	256	52	31	R6
169A-4	1758	223	450	265	75	44	R7
206A-4	2464	266	450	265	75	44	R7
246A-4	2743	326	550	324	120	71	R8
293A-4	3601	391	550	324	120	71	R8
363A-4	4220	524	1150	677	170	100	R9
430A-4	5330	623	1150	677	170	100	R9

UL (NEC)

ACS580-01-	热损耗 (带法兰套件)		气流量 (带法兰套件)				外形尺寸
	散热器	前部	散热器		前部		
	W	W	m ³ /h	CFM	m ³ /h	CFM	
3相 $U_1 = 440 \sim 480 \text{ V}$, P_n 在 $U_n = 480 \text{ V}$, 60 Hz							
02A1-4	20	23	TBA	TBA	TBA	TBA	R1
03A0-4	28	23	TBA	TBA	TBA	TBA	R1
03A5-4	36	23	TBA	TBA	TBA	TBA	R1
04A8-4	60	23	TBA	TBA	TBA	TBA	R1
06A0-4	72	24	TBA	TBA	TBA	TBA	R1
07A6-4	109	25	TBA	TBA	TBA	TBA	R1
012A-4	181	28	TBA	TBA	TBA	TBA	R1
014A-4	192	43	TBA	TBA	TBA	TBA	R2
023A-4	322	54	TBA	TBA	TBA	TBA	R2

ACS580-01-	热损耗 (带法兰套件)		气流量 (带法兰套件)				外形尺寸
	散热器	前部	散热器		前部		
	W	W	m ³ /h	CFM	m ³ /h	CFM	
027A-4	418	71	TBA	TBA	TBA	TBA	R3
034A-4	439	82	TBA	TBA	TBA	TBA	R3
044A-4	578	92	TBA	TBA	TBA	TBA	R3
052A-4	729	127	TBA	TBA	TBA	TBA	R4
052A-4	686	105	TBA	TBA	TBA	TBA	R4 v2
065A-4	947	151	TBA	TBA	TBA	TBA	R4
065A-4	752	118	TBA	TBA	TBA	TBA	R4 v2
077A-4	887	151	TBA	TBA	TBA	TBA	R4 v2
078A-4	977	141	TBA	TBA	TBA	TBA	R5
096A-4	1099	165	TBA	TBA	TBA	TBA	R5
124A-4	1733	188	435	256	52	31	R6
156A-4	1758	223	450	265	75	44	R7
180A-4	2464	266	450	265	75	44	R7
240A-4	2743	326	550	324	120	71	R8
260A-4	3601	391	550	324	120	71	R8
302A-4	2849	340	TBA	TBA	TBA	TBA	R9
361A-4	4220	524	1150	677	170	100	R9
414A-4	5330	623	1150	677	170	100	R9

动力电缆的端子和进线孔数据

■ IEC

输入电缆、机电电缆、电阻电缆和直流电缆进线口、最大电缆规格（每相）和端子螺钉尺寸及拧紧力矩（*T*）如下所示。

外形尺寸	电缆进口		L1, L2, L3, T1/U, T2/V, T3/W 端子			接地端子	
	每种电缆类型	Ø1)	最小电缆尺寸 (实心线/绞合线) 2)	最大电缆规格 (实心线/绞合线)	<i>T</i>	最大电缆规格	<i>T</i>
	件数	mm	mm ²	mm ²	N·m	mm ²	N·m
3 相 $U_N = 230 V$							
R1	1	30	0.2/0.2	6/4	1.0	16/16	1.5
R2	1	30	0.5/0.5	16/16	1.5	16/16	1.5
R3	1	30	0.5/0.5	35/25	3.5	35/35	1.5
R5	1	45	6	70	5.6	-	2.2
R6	1	45	25	150	30	180	9.8
R7	1	54	95	240	40	180	9.8
R8	2	45	2×50	2×150	40	180	9.8
3 相 $U_N = 400$ 或 $480 V$							
R1	1	30	0.20/0.25	6/4	1.0	16/16	1.5

外形尺寸	电缆进口		L1, L2, L3, T1/U, T2/V, T3/W 端子			接地端子	
	每种电缆类型	Ø ¹⁾	最小电缆尺寸 (实心线/绞合线) ²⁾	最大电缆规格 (实心线/绞合线)	T	最大电缆规格	T
	件数	mm	mm ²	mm ²	N-m	mm ²	N-m
R2	1	30	0.5/0.5	16/16	1.5	16/16	1.5
R3	1	30	0.5/0.5	35/25	3.5	35/35	1.5
R4	1	45	0.5/0.5	50	4.0	35/35	2.9
R4 v2	1	45	1.5/1.5	70	5.5	35/35	2.9
R5	1	45	6	70	5.6	35/35 ³⁾	2.2
R6	1	45	25	150	30	185 ³⁾	9.8
R7	1	54	95	240	40	185 ³⁾	9.8
R8	2	45	2×50	2×150	40	2×185 ³⁾	9.8
R9	2	54	2×95	2×240	70	2×185 ³⁾	9.8

- 1) 可接受的最大电缆直径。有关引线板孔直径，参阅章节尺寸图 (页 229)。
 2) 注意：最小电缆规格不一定具备足够的满负载电流能力。确保安装符合当地法律法规。
 3) 注意：使用电缆接线头 (R5, 见页120) 或夹具 (R6...R9, 见页123) 用于接地。

注：有关接地端子的拧紧力矩，请参见以下小节：接线步骤，外形尺寸 R1 至 R4 (页 109), 接线步骤，外形尺寸 R5 (页 116)和接线步骤，外形尺寸 R6 至 R9 (页 121)。

外形尺寸	电缆进口		端子 R+, R-, UDC+ 和 UDC-			
	每种电缆类型	Ø ¹⁾	最小电缆尺寸 (实心线/绞合线) ²⁾	最大电缆规格 (实心线/绞合线)	T (接线螺钉)	
	件数	mm	mm ²	mm ²	螺栓/螺钉	N-m
3 相 U_N = 230 V						
R1	1	23	0.2/0.2	6/4	3)	10
R2	1	23	0.5/0.5	16/16	3)	1.5
R3	1	30	0.5/0.5	35/35	3)	3.5
R5	1	39	6	70	M5	5.6
R6	1	45	25	150	M8	30
R7	1	54	95	240	M10	30
R8	2	45	2×50	2×150	M10	40
3 相 U_N = 400 或 480 V						
R1	1	23	0.20/0.25	6/4	3)	1.0
R2	1	23	0.5/0.5	16/16	3)	1.5
R3	1	23	0.5/0.5	35/25	3)	3.5
R4	1	39	0.5/0.5	50	3)	4.0
R4 v2	1	39	1.5/1.5	70	3)	5.5
R5	1	39	6	70	M5	5.6
R6	1	45	25	150	M8	30

外形尺寸	电缆进口		端子 R+, R-, UDC+ 和 UDC-			
	每种电缆类型	∅ ¹⁾	最小电缆尺寸 (实 心线/绞合线) ²⁾	最大电缆规格 (实 心线/绞合线)	T (接线螺钉)	
	件数	mm	mm ²	mm ²	螺栓/螺 钉	N·m
R7	1	54	95	240	M10	30
R8	2	45	2×50	2×150	M10	40
R9	2	54	2×95	2×240	M12	70

- 1) 可接受的最大电缆直径。有关引线板孔直径, 参阅章节尺寸图 (页 229)。
- 2) 注意: 最小电缆规格不一定具备足够的满负载电流能力。确保安装符合当地法律法规。
- 3) 使用电缆接线头 (R5) 或夹具 (R6...R9) 进行接地。

外形尺寸	用于主电路端子的螺丝刀
R1	组合螺丝刀: 4 mm 一字螺丝刀和 PH1 螺丝刀
R2	组合螺丝刀: 4.5 mm 一字螺丝刀和 PH2 螺丝刀
R3、R4、R4 v2	PH2

■ UL (NEC)

输入、电机、电阻和直流电缆进口、最大电缆规格 (每相) 和端子螺钉尺寸及拧紧力矩 (T) 如下所示。

外形尺寸	电缆进口		L1, L2, L3, T1/U, T2/V, T3/W 端子			接地端子		
	每种电缆类型	∅ ¹⁾	适用电线 (绞线/实心线) ²⁾		T	适用电线 (绞线/实心线)		T
			最小	最大		最小	最大	
件数	in	AWG	AWG	lbf·ft	AWG	AWG	lbf·ft	
3 相 $U_1 = 200 \sim 240 \text{ V}$, P_n 在 $U_n = 208/230 \text{ V}$, 60 Hz								
R1	1	1.18	24	10	0.7	18	6	1.1
R2	1	1.18	20	6	1.1	18	6	1.1
R3	1	1.18	20	2	2.6	18	2	1.1
R5	1	1.77	10	2/0	4.1	3)	3)	1.6
R6	1	1.77	4	300 MCM	22.1	3)	350 MCM	1.6
R7	1	2.13	3/0	500 MCM	29.5	3)	350 MCM	1.1
R8	2	1.77	2×1/0	2×300 MCM	29.5	3)	2×350 MCM	1.1
R9	2	2.13	2×3/0	2×500 MCM	51.6	3)	2×350 MCM	7.2
3 相 $U_1 = 440 \sim 480 \text{ V}$, P_n 在 $U_n = 480 \text{ V}$, 60 Hz								
R1	1	1.18	24	10	0.7	18	6	1.1
R2	1	1.18	20	6	1.1	18	6	1.1
R3	1	1.18	20	2	2.6	24	2	1.1
R4	1	1.77	20	1	3.0	12	2	2.1
R5	1	1.77	10	2/0	4.1	3)	3)	1.6
R6	1	1.77	4	300 MCM	22.1	3)	350 MCM	7.2

外形尺寸	电缆进口		L1, L2, L3, T1/U, T2/V, T3/W 端子			接地端子		
	每种电缆类型	Ø ¹⁾	适用电线 (绞线/实心线 ²⁾)		T	适用电线 (绞线/实心线)		T
			最小	最大		最小	最大	
	件数	in	AWG	AWG	lbf-ft	AWG	AWG	lbf-ft
R7	1	2.13	3/0	500 MCM	29.5	3)	350 MCM	7.2
R8	2	1.77	2×1/0	2×300 MCM	29.5	3)	2×350 MCM	7.2
R9	2	2.13	2×3/0	2×500 MCM	51.6	3)	2×350 MCM	7.2
3 相 $U_1 = 525 \sim 600 \text{ V}$, P_n 在 $U_n = 575 \text{ V}$, 60 Hz								
R2	1	1.18	20	6	1.1	18	6	1.1
R3	1	1.18	20	2	2.6	18	6	1.1
R5	1	1.77	10	2/0	4.1	3)	3)	1.6
R7	1	2.13	3/0	500 MCM	29.5	3)	350 MCM	7.2
R8	2	1.77	2×1/0	2×300 MCM	29.5	3)	2×350 MCM	7.2
R9	2	2.13	2×3/0	2×500 MCM	51.6	3)	2×350 MCM	7.2

- 1) 可接受的最大电缆直径。有关引线板孔直径, 参阅章节尺寸图 (页 229)。
- 2) 注意: 最小电线规格不一定具备足够的满载电流能力。确保安装符合当地法兰和法规要求。
- 3) 未提供可用于接地的电缆接头 (R5) 或电缆夹 (R6...R9)。

外形尺寸	电缆进口		端子 R+, R-, UDC+ 和 UDC-			
	每种电缆类型	Ø ¹⁾	适用电线规格 (绞线/实心线) ²⁾		T	
			最小	最大	螺栓/螺钉	lbf-ft
	件数	in	AWG	AWG		
3 相 $U_1 = 200 \sim 240 \text{ V}$, P_n 在 $U_n = 208/230 \text{ V}$, 60 Hz						
R1	1	0.91	24	10	3)	0.7
R2	1	0.91	20	6	3)	1.1
R3	1	1.18	20	2	3)	2.6
R4	1	1.54	50	1	3)	3.0
R5	1	1.54	10	2/10	M5	4.1
R6	1	1.77	4	300 MCM	M8	22.1
R7	1	2.13	3/10	500 MCM	M10	29.5
R8	2	1.77	2×1/0	2×300 MCM	M10	29.5
R9	2	2.13	2×3/0	2×500 MCM	M12	51.6
3 相 $U_1 = 440 \sim 480 \text{ V}$, P_n 在 $U_n = 480 \text{ V}$, 60 Hz						
R1	1	0.91	24	10	3)	0.7
R2	1	0.91	20	6	3)	1.1
R3	1	0.91	20	2	3)	2.6
R4	1	1.54	50	1	3)	3.0
R5	1	1.54	10	2/10	M5	4.1
R6	1	1.77	4	300 MCM	M8	22.1

外形尺寸	电缆进口		端子 R+, R-, UDC+ 和 UDC-			
	每种电缆类型	∅ ¹⁾	适用电线规格 (绞线/实心线) ²⁾		T	
			最小	最大	螺栓/螺钉	lbf·ft
	件数	in	AWG	AWG		
R7	1	2.13	3/0	500 MCM	M10	29.5
R8	2	1.77	2×1/0	2×300 MCM	M10	29.5
R9	2	2.13	2×3/0	2×500 MCM	M12	51.6
3 相 $U_1 = 525 \sim 600 \text{ V}$, P_n 在 $U_n = 575 \text{ V}$, 60 Hz						
R2	1	0.91	20	6	3)	1.1
R3	1	1.18	20	2	3)	2.6
R5	1	1.54	10	2/0	M5	4.1
R7	1	2.13	3/0	500 MCM	M10	29.5
R8	2	1.77	2×1/0	2×300 MCM	M10	29.5
R9	2	2.13	2×3/0	2×500 MCM	-	51.6

- 1) 可接受的最大电缆直径。有关引线板孔直径, 参阅章节尺寸图 (页 229)。
- 2) 注意: 最小电线规格不一定具备足够的满载电流能力。确保安装符合当地法兰和法规要求。
- 3) 见下表

外形尺寸	用于主电路端子的螺丝刀
R1	组合螺丝刀: 4 mm 一字螺丝刀和 PH1 螺丝刀
R2	组合螺丝刀: 4.5 mm 一字螺丝刀和 PH2 螺丝刀
R3、R4	PH2

动力电缆

■ 典型的动力电缆尺寸, IEC

下表给出了满足传动额定输出电流的带有同心屏蔽层的铜制电缆的规格。加号隔开的数值代表 PE 导体的直径。

请参阅第页202以了解所选传动外形尺寸允许的电缆进线尺寸。

ACS580-01-	外形尺寸	铜制电缆类型 ¹⁾	铝电缆类型 ^{1), 2)}
		mm ²	mm ²
三相 $U_n = 230 \text{ V}$			
04A7-2	R1	3×1.5 + 1.5	-
06A7-2	R1	3×1.5 + 1.5	-
07A6-2	R1	3×1.5 + 1.5	-
012A-2	R1	3×1.5 + 1.5	-
018A-2	R1	3×2.5 + 2.5	-
025A-2	R2	3×4.0 + 4.0	-
032A-2	R2	3×6.0 + 6.0	-
047A-2	R3	3×10 + 10	-
060A-2	R3	3×16 + 16	-

ACS580-01-	外形尺寸	铜制电缆类型 ¹⁾	铝电缆类型 ^{1), 2)}
		mm ²	mm ²
089A-2	R5	3×35 + 16	3×50 + 25
115A-2	R5	3×50 + 25	3×70 + 35
144A-2	R6	3×70 + 35	3×120 + 70
171A-2	R7	3×95 + 50	3×150 + 70
213A-2	R7	3×120 + 70	3×240 + 120
276A-2	R8	2× (3×70 + 35)	2× (3×95 + 50)
三相 U _n = 400 V			
02A7-4	R1	3×1.5 + 1.5	-
03A4-4	R1	3×1.5 + 1.5	-
04A1-4	R1	3×1.5 + 1.5	-
05A7-4	R1	3×1.5 + 1.5	-
07A3-4	R1	3×1.5 + 1.5	-
09A5-4	R1	3×2.5 + 2.5	-
12A7-4	R1	3×2.5 + 2.5	-
018A-4	R2	3×2.5 + 2.5	-
026A-4	R2	3×6 + 6	-
033A-4	R3	3×10 + 10	-
039A-4	R3	3×10 + 10	-
046A-4	R3	3×10 + 10	-
062A-4	R4	3×25 + 16	-
073A-4	R4	3×35 + 16	-
089A-4	R4 v2	3×50 + 25	-
088A-4	R5	3×50 + 25	-
106A-4	R5	3×70 + 35	-
145A-4	R6	3×95 + 50	-
169A-4	R7	3×120 + 70	-
206A-4	R7	3×150 + 70	-
246A-4	R8	2× (3×70+35)	-
293A-4	R8	2× (3×95+50)	-
363A-4	R9	2× (3×120+70)	-
430A-4	R9	2× (3×150+70)	-

1) 电缆规格是基于最多 6 根电缆并排敷设在电缆桥架内，环境温度 30 °C，PVC 绝缘，表面温度 70 °C (EN 60204-1 及 IEC 60364-5-52/2001) 的情况。其它情况，请依据当地的安全规范选择电缆，使其与传动的输入电压和负载电流相匹配。请参见页 202 以了解可接受的传动电缆尺寸

2) 铝电缆可结合 U_n = 230 V 仅限外形尺寸 R5...R8

温度：对于 IEC，电缆在长期运行过程中，能够承受的温度至少为 70 °C。对于北美，动力电缆的额定温度必须为 90 °C (194 °F) 或更高。

注：对于带选件的传动+B056 (IP55, UL 12 型)，所选电缆的额定温度必须至少为 90 °C (194 °F) 持续使用的导线的最大允许温度。

电压：对于最高 500 V AC 的电压，可选择额定值为 600 V AC 的电缆。

控制电缆的端子和入口数据

■ IEC

控制电缆入口、电线尺寸和拧紧扭矩 (T) 如下。

外形尺寸	电缆进口		控制电缆入口和端子尺寸			
	孔洞	最大电缆规格	+24V、DCOM、DGND、EXT. 24V 端子		DI、AI/O、AGND、RO、STO 端子	
			线径	T	线径	T
件数	mm	mm ²	N·m	mm ²	N·m	
3 相 $U_n = 230\text{ V}$						
R1	3	17	0.2...2.5	0.5...0.6	0.14...1.5	0.5...0.6
R2	3	17	0.2...2.5	0.5...0.6	0.14...1.5	0.5...0.6
R3	3	17	0.2...2.5	0.5...0.6	0.14...1.5	0.5...0.6
R5	3	17	0.2...2.5	0.5...0.6	0.14...1.5	0.5...0.6
R6	4	17	0.14...2.5	0.5...0.6	0.14...1.5	0.5...0.6
R7	4	17	0.14...2.5	0.5...0.6	0.14...1.5	0.5...0.6
R8	4	17	0.14...2.5	0.5...0.6	0.14...1.5	0.5...0.6
3 相 $U_n = 400\text{ 或 }480\text{ V}$						
R1	3	17	0.2...2.5	0.5...0.6	0.14...1.5	0.5...0.6
R2	3	17	0.2...2.5	0.5...0.6	0.14...1.5	0.5...0.6
R3	3	17	0.2...2.5	0.5...0.6	0.14...1.5	0.5...0.6
R4	4	17	0.2...2.5	0.5...0.6	0.14...1.5	0.5...0.6
R5	3	17	0.2...2.5	0.5...0.6	0.14...1.5	0.5...0.6
R6	4	17	0.14...2.5	0.5...0.6	0.14...2.5	0.5...0.6
R7	4	17	0.14...2.5	0.5...0.6	0.14...2.5	0.5...0.6
R8	4	17	0.14...2.5	0.5...0.6	0.14...2.5	0.5...0.6
R9	4	17	0.14...2.5	0.5...0.6	0.14...2.5	0.5...0.6

■ UL (NEC)

下表给出了控制电缆进线口、导线尺寸和紧固力矩 (T)。

外形尺寸	电缆进口		控制电缆入口和端子尺寸			
	孔洞	最大电缆规格	+24V、DCOM、DGND、EXT. 24V 端子		DI、AI/O、AGND、RO、STO 端子	
			线径	T	线径	T
件数	in	AWG	lbf·ft	AWG	lbf·ft	
3 相 $U_1 = 200\sim 240\text{ V}$, P_n 在 $U_n = 208/230\text{ V}$, 60 Hz						
R1	3	0.67	24...14	0.4	26...16	0.4
R2	3	0.67	24...14	0.4	26...16	0.4
R3	3	0.67	24...14	0.4	26...16	0.4
R4	4	0.67	24...14	0.4	26...16	0.4

外形尺寸	电缆进口		控制电缆入口和端子尺寸			
	孔洞	最大电缆规格	+24V、DCOM、DGND、EXT. 24V 端子		DI、AI/O、AGND、RO、STO 端子	
			线径	T	线径	T
	件数	in	AWG	lbf-ft	AWG	lbf-ft
R5	3	0.67	24...14	0.4	26...16	0.4
R6	4	0.67	26...14	0.4	26...16	0.4
R7	4	0.67	26...14	0.4	26...16	0.4
R8	4	0.67	26...14	0.4	26...16	0.4
R9	4	0.67	26...14	0.4	26...14	0.4
3 相 $U_1 = 440 \sim 480 \text{ V}$, P_n 在 $U_n = 480 \text{ V}$, 60 Hz						
R1	3	0.67	24...14	0.4	26...16	0.4
R2	3	0.67	24...14	0.4	26...16	0.4
R3	3	0.67	24...14	0.4	26...16	0.4
R4	4	0.67	24...14	0.4	26...16	0.4
R5	3	0.67	24...14	0.4	26...16	0.4
R6	4	0.67	26...14	0.4	26...14	0.4
R7	4	0.67	26...14	0.4	26...14	0.4
R8	4	0.67	26...14	0.4	26...14	0.4
R9	4	0.67	26...14	0.4	26...14	0.4
3 相 $U_1 = 525 \sim 600 \text{ V}$, P_n 在 $U_n = 575 \text{ V}$, 60 Hz						
R2	3	0.67	24...14	0.4	26...16	0.4
R3	3	0.67	24...14	0.4	26...16	0.4
R5	3	0.67	24...14	0.4	26...16	0.4
R7	4	0.67	26...14	0.4	26...16	0.4
R8	4	0.67	26...14	0.4	26...16	0.4
R9	4	0.67	26...14	0.4	26...16	0.4

电网规格

电压 (U_1)

- **ACS580-01-xxxx-2 传动:** 输入电压范围 3~ 208...240 V AC +10%...-15%。
IEC 这从型号标签上标示的典型输入电压水平 3~ 230 V AC 可以看出。
北美: 在型号标签上, 这表示为典型输入电压水平 1~ 208/230 V AC 和 3~ 208/230 V AC。
- **ACS580-01-xxxx-4 传动:** ; 输入电压范围 3~ 380...480 V AC +10%...-15%。
在型号标签上指示为典型输入电压等级 3~ 400/480 V AC。
- **ACS580-01-xxxx-6 传动:** 输入电压范围 3~ 525...600 V AC +10%...-15%。
在型号标签上, 这表示为典型输入电压水平 3~ 600 V AC。

210 技术数据

电网类型	低压公共电网。对称接地TN-S系统、IT（浮地）、角接地三角形、中点接地三角形和TT系统。见以下章节： IEC: 何时断开 EMC 滤波器或压敏电阻：TN-S、IT、角接地三角形和中点接地三角形系统(页104)和传动安装在TT系统指南(页105)。 注： 外形尺寸 R4 和 R5 不能用于角接地或中点接地三角形系统。
额定条件短路电流（IEC 61800-5-1）	采用表中熔断器为65 kA
短路电流保护（UL 61800-5-1）	美国和加拿大：当传动使用熔断器表中给出的熔断器时，传动单元适用于在最大电压480 V 下对称电流不超过100 kA (rms) 的电路。 美国和加拿大：使用在断路器表中给出的断路器保护时，传动适用于能够传输不超过最大65 kA对称电流（RMS）的电流的电路。
频率（f_1）	47 至 63 Hz.这在型号标签上表示为典型输入频率水平 f_1 （50/60 Hz）。
不平衡度	最大为额定相间输入电压的 $\pm 3\%$
基波功率因数（$\cos \phi_1$）	0.98（额定负载下）

**最小短路功率
IEC/EN 61000-3-12**

对于Rsce（变压器短路比）值为350的每种传动类型给出的最小短路功率S_{ce}。

ACS580-01	输入额定值	最小短路功率		外形尺寸
		400 V	480 V	
	I_1	S _{sc}	S _{sc}	
	A	MVA	MVA	
3相U_n= 400 V 和 480 V, IEC 额定值				
02A7-4	2.6	0.6	0.6	R1
03A4-4	3.3	0.8	0.9	R1
04A1-4	4.0	1.0	1.0	R1
05A7-4	5.6	1.4	1.4	R1
07A3-4	7.2	1.8	1.8	R1
09A5-4	9.4	2.3	2.2	R1
12A7-4	12.6	3.1	3.5	R1
018A-4	17.0	4.1	4.1	R2
026A-4	25.0	6.1	6.7	R2
033A-4	32.0	7.8	7.9	R3
039A-4	38.0	9.2	9.9	R3
046A-4	45.0	10.9	12.8	R3
062A-4	62	15.0	15.1	R4
073A-4	73	17.7	18.9	R4
089A-4	89	21.6	22.4	R4 v2
088A-4	88	21.3	22.4	R5
106A-4	106	25.7	27.9	R5
145A-4	145	35.2	36.1	R6
169A-4	169	41.0	45.4	R7
206A-4	206	50.0	52.4	R7
246A-4	246	59.7	69.8	R8
293A-4	293	71.1	75.7	R8
363A-4	363	88.0	105.1	R9
430A-4	430	104.3	120.5	R9

电机连接数据

电机类型

异步交流感应电机，永磁电机和同步磁阻电机。

短路电流保护（IEC/EN 61800-5-1）

传动根据 IEC/EN 61800-5-1 and UL 61800-5-1为电机连接提供固态短路保护。

频率（ f_2 ）

0...500 Hz。在型号标签上标示为输出频率等级 f_1 （0...500 Hz）。

频率分辨率

0.01 Hz

电流

请参见额定值（页 167）一节。

开关频率

2 kHz, 4 kHz（默认），8 kHz, 12 kHz

最大建议电机电缆长度

正常运行的电机电缆长度

传动的设计是为了在下列最大电机电缆长度下获得最佳运行性能。
注意：这些电机电缆长度的传导和辐射发射不符合 EMC 要求。

外形尺寸 尺寸	最大电机电缆长度, 4 kHz			
	标量控制:		矢量控制	
	m	ft	m	ft
标准传动, 无外部选件				
R1	100	330	100	330
R2*	200	660	200	660
R3*	300	990	300	990
R4	300	990	300	990
R5	300	990	300	990
R6	300	990	300	990
R7	300	990	300	990
R8	300	990	300	990
R9	300	990	300	990

*对于600 V传动, 电机电缆最大长度为 100 m (330 ft) (外形尺寸R2) 和 200 m (660 ft) (外形尺寸R3)。

注:

1. 在多电机系统中, 计算出的所有电机电缆长度之和不得超过此表中给出的最大电机电缆长度。
2. 电缆长度较长会导致电机电压下降, 从而导致电机的可用功率受限。压降取决于电机电缆的长度和特性。有关更多详细信息, 请联系当地的 ABB 代表。
3. 使用长度大于 50 m (165 ft) 的电机电缆时, 不允许使用 8 and 12 kHz 的开关频率。如果电机电缆长度超过 100 m, 请断开 EMC 直流螺钉 (如果适用)。
4. 电机制造商可接受的电机电缆长度可能不同。请咨询特定电机制造商, 以了解允许的最大距离。

EMC兼容性和电机电缆长度

为遵守欧洲 EMC 指令（EN 61800-3 标准），应在 4 kHz 开关频率下使用以下最大电机电缆长度。见下表。

外形尺寸	最大电机电缆长度, 4 kHz	
	m	ft
EMC C2 类 限制¹⁾ 带有内部 EMC 滤波器的标准传动。 见注释 1、2 和 3。		
R1	100	330
R2	100	330
R3	100	330
R4	100	330
R5	100	330
R6	150	492
R7	150	492
R8	150	492
R9	150	492
EMC C4 类 限制¹⁾ 带有内部 EMC 滤波器的标准传动。 见注释 3 和 4。		
R1	150	492
R2	150	492
R3	150	492
R4	150	492
R5	150	492
R6	150	492
R7	150	492
R8	150	492
R9	150	492

1) 有关术语请参见定义 (页 225)

注:

1. 辐射和传导发射依据 C2 类带有 EMC 滤波器的要求。必须连接内部 EMC 滤波器。
2. C1 和 C2 类满足将设备连接至公共低压电网的要求。
3. 不适用于 600 V 额定值。
4. 辐射和传导发射依据 C3 类带有 EMC 滤波器的要求。必须连接内部 EMC 滤波器。

外形尺寸 R1 至 R3 制动电阻连接数据

短路保护 (IEC/EN 61800-5-1, IEC 61439-1)

根据 IEC/EN 61800-5-1, 制动电阻输出受到有条件的短路保护。额定的、有条件的短路电流如 IEC 61439-1 中规定。

控制连接数据

外部电源

最大功率:

外形尺寸 R1...R5: 在 24 V AC/DC $\pm 10\%$ 下达到 25 W, 1.04 A, 带可选件模块

外形尺寸 R6...R9: 以在 24 V AC/DC $\pm 10\%$ 下达到 36 W, 1.50 A 作为标准

通过可选件模块 CMOD-01 或 CMOD-02 (外形尺寸 R1...R5) 从外部电源供电。外形尺寸 R6...R9, 不需要任何可选件。

端子尺寸:

外形尺寸 R1...R5: $0.2 \dots 2.5 \text{ mm}^2$ (24...14 AWG)

外形尺寸 R6...R9: $0.14 \dots 2.5 \text{ mm}^2$ (26...14 AWG)

+24 V DC 输出 (端子10)

此输出的总负载容量为 6.0 W (250 mA/24 V) 减去板上安装的可选项消耗的功率。

端子尺寸:

外形尺寸 R1...R5: $0.2 \dots 2.5 \text{ mm}^2$ (24...14 AWG)

外形尺寸 R6...R9: $0.14 \dots 2.5 \text{ mm}^2$ (26...14 AWG)

数字输入 DI1...DI6 (端子13...18)

输入类型: NPN/PNP

端子尺寸:

外形尺寸 R1...R5: $0.14 \dots 1.5 \text{ mm}^2$ (26...16 AWG)

外形尺寸 R6...R9: $0.14 \dots 2.5 \text{ mm}^2$ (26...14 AWG)

DI1...DI4 (端子 13...16)

12/24 V DC 逻辑电平: "0" < 4 V, "1" > 8 V,

10...24 V AC

R_{in} : 3 kohm

硬件滤波: 0.04 ms, 数字滤波: 2 ms 采样

DI5 (端子 17)

可以作为数字或频率输入使用。

12/24 V DC 逻辑电平: "0" < 4 V, "1" > 8 V,

10...24 V AC

R_{in} : 3 kohm

最大频率 16 kHz

对称信号 (占空比 D = 0.50)

DI6 (端子 18)

可用作数字或 PTC 输入。

数字输入模式

12/24 V DC 逻辑电平: "0" < 3 V, "1" > 8 V

R_{in} : 3 kohm

硬件滤波: 0.04 ms, 数字滤波: 2 ms 采样

注: 在 NPN 配置中不支持 DI6。PTC 模式可在 DI6 和 +24 V DC 之间连接 PTC 热敏电阻: < 1.5 kohm = '1' (低温), > 4 kohm = '0' (高温), 开路 = '0' (高温)。

DI6 不是增强/双绝缘输入。将电机 PTC 传感器连接到此输入需要在电机内部使用增强/双重绝缘 PTC 传感器。

继电器输出 RO1...RO3 (端子19...27)

250 V AC / 30 V DC, 2 A

端子尺寸:


外形尺寸 R1...R5: $0.14 \dots 1.5 \text{ mm}^2$

外形尺寸 R6...R9: $0.14 \dots 2.5 \text{ mm}^2$

请参见隔离区域, R1 至 R5 (页 216) 和隔离区域, R6 至 R9 (页 217)。

模拟输入 AI1 和 AI2 (端子2 和 5)	通过参数选择的电流 / 电压输入模式。 电流输入: 0 (4) ...20 mA, $R_{in} = 100 \text{ ohm}$ 电压输入: 0 (2) ...10 V, $R_{in} > 200 \text{ kohm}$ 端子尺寸: 外形尺寸 R1...R5: 0.14...1.5 mm ² 外形尺寸 R6...R9: 0.14...2.5 mm ² 误差: 典型值±1%, 最大±1.5% (满量程)
模拟输出AO1 和AO2 (端子7 和 8)	通过参数选择的电流 / 电压输入模式。 电流输出: 0...20 mA, $R_{load} < 500 \text{ ohm}$ 电压输出: 0...10 V, $R_{load} > 100 \text{ kohm}$ (仅 AO1) 端子尺寸: 外形尺寸 R1...R5: 0.14...1.5 mm ² 外形尺寸 R6...R9: 0.14...2.5 mm ² 误差: 满量程的±1% (电压和电流模式下)
模拟输入 +10V 的直流给定电压输出 (端子4)	最大20 mA 输出 误差: ±1%
内置现场总线 (端子29...31)	连接端子螺距 5 mm, 线径 2.5 mm ² 物理层: EIA-485 电缆类型: 在接线时使用屏蔽双绞线电缆, 其中一条双绞线用于数据传输, 一条电线或另一对电线用于信号接地, 额定阻抗为 100...165 ohms, 例如Belden 9842 波特率: 4.8...115.2 kbit/s 终端开关
安全转矩取消 (STO) 输入 IN1 和 IN2 (端子37 和 38)	24 V 直流逻辑电平: "0" < 5 V, "1" > 13 V $R_{in} > 2.47 \text{ kohm}$ 端子尺寸: 外形尺寸 R1...R5: 0.14...1.5 mm ² 外形尺寸 R6...R9: 0.14...2.5 mm ²
STO 电缆	激活开关 (K) 和传动控制板之间的最大电缆长度是 300 m, 参见接线 (页 267)和安全数据 (页 279)。
控制盘 - 传动和传动 - 传动连接	EIA-485, RJ-45 公头, 无屏蔽或屏蔽双绞线, CAT 5e型或更好, 控制盘总线的最大总电缆长度为 100 m (单条或多条电缆)
控制盘- PC通讯	USB Mini-B 型, 最大电缆长度为 3 m


隔离区域, R1 至 R5

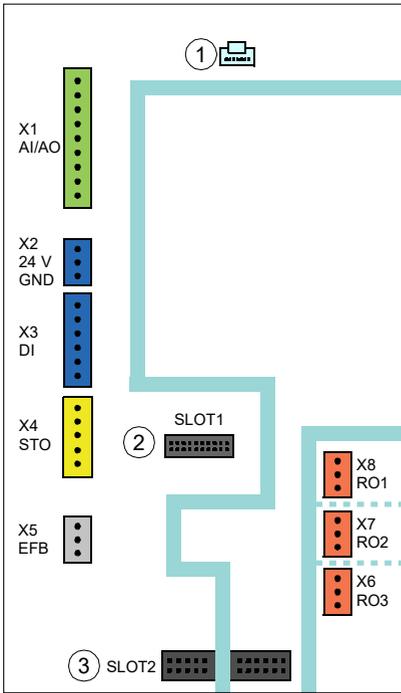

符号	说明
1	控制盘端口
2	电源单元连接
3	I/O 扩展
	增强绝缘 (IEC/EN 61800-5-1: 2007)
	功能性绝缘 (IEC/EN 61800-5-1: 2007)

4000 m (13123 ft) 海拔高度以下: 控制板上的端子符合“保护性额外低电压 (PELV)”要求 (EN 50178): 在只接受 ELV 电压的用户端子之间, 以及接受较高电压的端子之间 (继电器输出), 具有足够的绝缘。

隔离区域, R6 至 R9

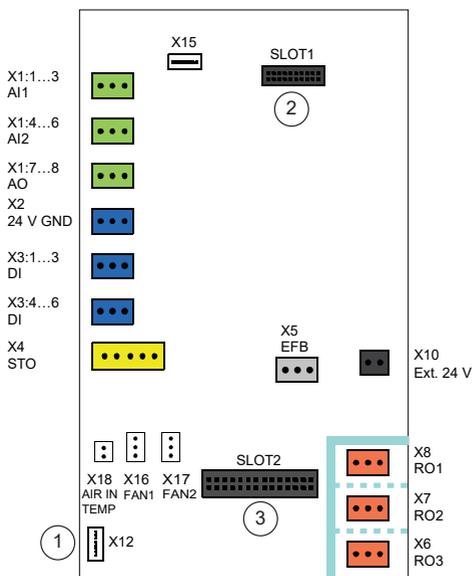


符号	说明
1	电源单元连接
2	I/O 扩展
	增强绝缘 (IEC/EN 61800-5-1: 2007)
	功能性绝缘 (IEC/EN 61800-5-1: 2007)

控制板上的端子符合“保护性额外低电压 (PELV)”要求 (EN 50178)：在只接受 ELV 电压的用户端子之间，以及接受较高电压的端子之间 (继电器输出)，具有增强绝缘。


注：在各个继电器输出之间具有功能性绝缘。

注：功率单元上有增强绝缘。

外形尺寸 R1 至 R5 的接地

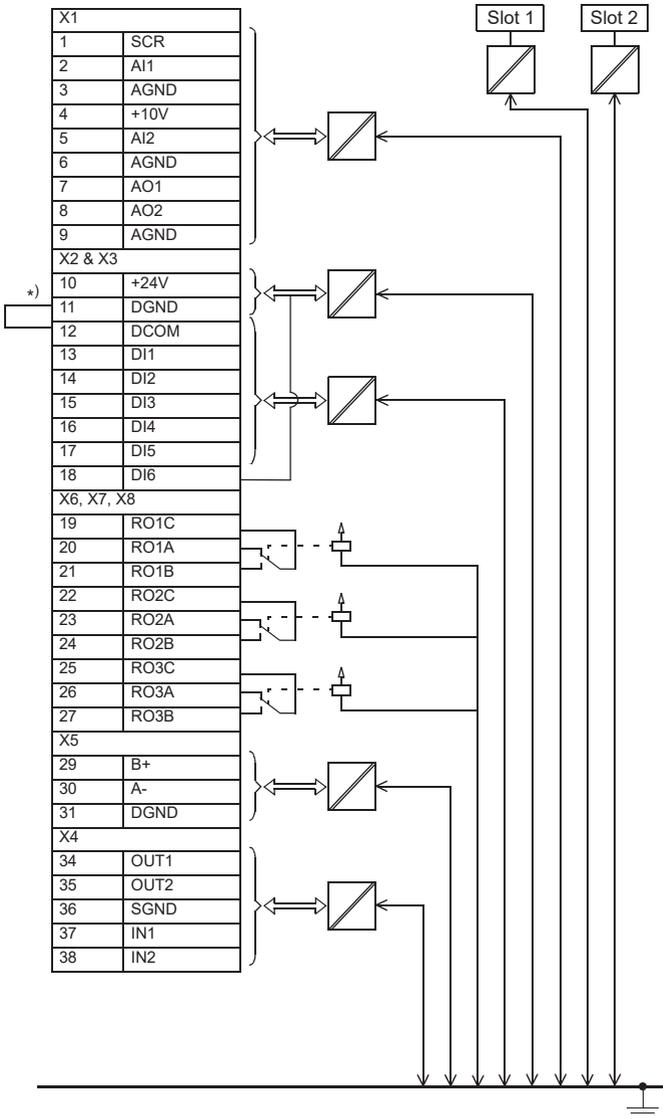

外形尺寸 R6 至 R9 的接地

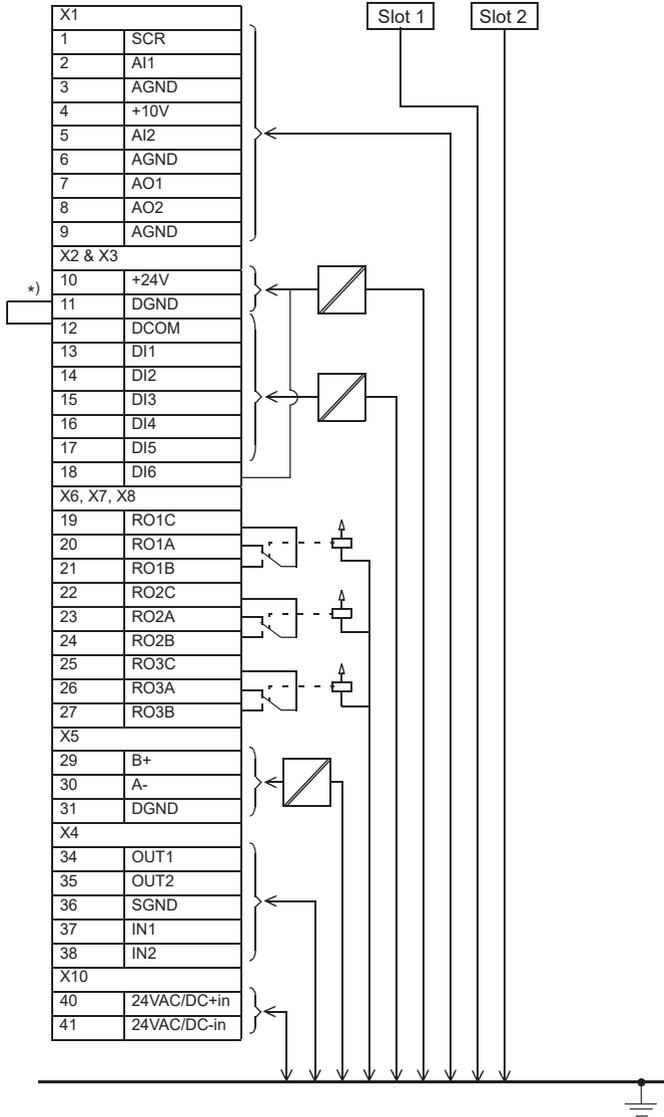

辅助电路功耗

最大外部电源:

外形尺寸 R1...R5: 25 W, 1.04 A, 在 24 V AC/DC 时 (带选件模块 CMOD-01、CMOD-02)

外形尺寸 R6...R9: 36 W, 1.50 A, 在 24 V AC/DC 时 (标配, 端子 40...41)

效率

额定功率下大约 98%。能效不按照 IEC 61800-9-2 计算。

能源效率数据 (欧盟生态设计)

符合 IEC 61800-9-2 的能源效率数据可从生态设计工具获取, 地址:
(<https://ecodesign.drivesmotors.abb.com>) .



模块的防护等级

防护等级 (IEC/EN 60529)	IP21 (标准) IP20 (选件 +P940、+P944) IP55 (选件 +B056)
外壳类型 (UL 50/50E)	UL 1 型 UL Open Type (选件 +P940, +P944) UL 12 型 (选件+B056)
过压类别 (IEC/EN 60664-1)	III
防护等级 (IEC/EN 61800-5-1)	I

材料

传动外壳

- PC/ABS 3 mm、PC+GF10 3mm、颜色 NCS 1502-Y (RAL 9002 / PMS 1C 冷灰)、RAL 9002 以及 PMS 425 C。

包装

- 1.5...2.5 mm热镀锌钢板, 镀层厚度 100 微米, 颜色 NCS 1502-Y 胶合板、纸板和模塑纸浆包装。PE 泡沫垫、PP-E、PP 打包带。

处置

传动的主要部件可回收以保护自然资源和能源。产品部件和材料应拆解并分离。

通常所有金属零件 (如钢、铝、铜及其合金和贵金属) 都可以作为材料回收利用。塑料、橡胶、纸板和其他包装材料也可以以能源回收的形式利用。印刷电路板和大型电解电容需要根据 IEC 62635 指南进行选择性的处理。为了便于回收, 塑料零件上都标有适当的识别码。

有关环境方面的详细信息以及专业回收商的回收说明, 请联系当地的 ABB 经销商。产品最终处理须遵守国际和当地的规程。

适用标准

传动遵循下列标准。根据标准 EN 61800-5-1, 传动单元符合欧盟低压规范 EN 61800-5-1。

EN 60204-1:2018,

机械安全性。机械电气设备。第一部分: 一般规定。符合性规定:

EN 60204-1:2006 + AC:2010

机器的最终装配商负责安装:

- 紧急停车设备
- 电源断路器。

IEC 60146-1-1:2009

半导体变流器 - 一般要求和线路换向变流器 - 第1-1部分: 基本要求技术规范

EN 60146-1-1:2010

外壳提供的防护等级 (IP代码)

IEC 60529:1989 +

AMD1:1999 + AMD2: 2013,

EN 60529:1991 + A1:2000 +

A2: 2013

IEC 61000-3-2:2018,

电磁兼容性 (EMC) - 谐波电流发射限值 (每相输入电流 > 16 A)

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-12: 2011

电磁兼容性 (EMC) - 连接到公共低压系统, 每相输入电流 > 16 A 且 < 75 A 的设备产生的谐波电流限值

在短路功率 S_{sc} 大于或等于为用户电源和公众系统之间接口点处的传动给出的最小短路功率 (在第 165 页为每种传动类型列出的最小短路功率) 的前提下, 该传动满足标准。传动的安装人员或用户应该咨询配电网运营商 (如有必要), 以确保传动仅连接到短路功率 S_{sc} 大于或等于为传动指定的最小短路功率的电源。

IEC/EN 61800-3:2017

可调速电气传动系统。第3部分: EMC 要求及其特定测试方法

IEC/EN 61800-5-1: 2007

可调速电力传动系统。第5-1部分: 安全要求 - 电气、热和能量

IEC/EN 61800-9-2: 2017

可调速电气功率传动系统。第9-2部分: 电力传动系统, 电机启动器, 电力电子及其他传动应用的生态设计 - 电力传动系统和电机启动器的能效指示器。

IEC 60664-1:2007

低压系统中设备的绝缘协调。第1部分: 原则、要求和测试。

UL 61800-5-1: 第1版

适用于可调速电力传动系统的安全标准 - 第5-1部分: 安全要求 - 电气、热和能源

CSA C22.2 No. 274-17

调速传动

注: 美国型号 343A-2 和 396A-2 还没按照 CSA、CE 或 IEC 指令或 UL 61800-5-1: 第1版以外的任何标准进行验证。

环境条件

以下是对传动环境的限制。此传动将用于温度会升高但可调控的室内环境。所有印刷电路板均采用保形涂层。

	操作 固定安装 使用	存储 在保护包装内	运输 在保护包装内
安装现场海拔	<ul style="list-style-type: none"> 海拔0...4000 m (13123 ft)¹⁾ 海拔0...2000 m (6561 ft)²⁾ 1000 m (3281ft) 海拔高度以上输出降容, 请参阅章节高海拔降容 (页 176)。	-	-
温度	-15...+50 °C (5...122 °F)。 0...-15 °C (32...5 °F): 不得结霜 请参阅章节额定值 (页 167)。	-40...+70 °C (-40...+158 °F)	-40...+70 °C (-40...+158 °F)
相对湿度	5...95% 不得出现冷凝。存在腐蚀性气体的情况下, 最大允许相对湿度为 60%。	最大 95%	最大 95%
污染级别 (IEC 60721-3-x)	IEC 60721-3-3: 2002: 环境条件分类-第3-3部分: 环境参数组的分类及其严重程度 - 在有气候防护的场所的固定使用	IEC 60721-3-1: 1997	IEC 60721-3-2: 1997
化学气体	3C2 类	1C2 类	2C2 类
固体颗粒	3S2类。不得出现导电性粉尘。	1S3级 (包装必须支持它, 否则使用1S2)	2S2 类
污染等级 (IEC/EN 60664-1)	污染等级 2	-	-
大气压力	70...106 kPa 0.7...1.05 个大气压	70...106 kPa 0.7...1.05 个大气压	60...106 kPa 0.6...1.05 个大气压
振动 (IEC 60068-2)	最大1 mm (0.04 in) (5...13.2 Hz), 最大 7 m/s ² (23 ft/s ²) (13.2...100 Hz) 正弦波	-	-
振动 (ISTA)	-	R1...R4 (ISTA 1A): 位移, 25mm峰-峰值, 14200次振动冲击 R5...R9(ISTA 3E): 随机, 整体 Grms 水平为 0.52	

冲击/跌落 (ISTA)	不允许	R1...R4 (ISTA 1A) : 跌落, 6个面, 3个边缘和1个角		
		重量范围	mm	in
		0...10 kg (0...22 lb)	760	29.9
		10...19 kg (22...42 lb)	610	24.0
		19...28 kg (42...62 lb)	460	18.1
		28...41 kg (62...90 lb)	340	13.4
		R5...R9 (ISTA 3E) : 冲击, 斜面冲击: 1.1 m/s (3.61 ft/s) 冲击, 旋转角跌落: 200 mm (7.9 in)		

- 1) 适用于对称接地的 TN-S 系统、TT 系统, 以及不接地或对称高阻接地的 IT 系统。请参见在高海拔安装时限制继电器输出最大电压 (页 98)。
- 2) 适用于角接地三角形系统, 中点接地三角形系统和角接地 (通过高电阻) IT 系统。

注: 在 2000 m 以上的角接地装置中有特殊的考虑因素。更多信息, 请联系当地 ABB 代表。

标志

传动上粘贴以下标志:

	CE 标志 产品符合适用的欧盟法规。要满足 EMC 要求, 请参见有关传动 EMC 符合性的其他信息 (IEC/EN 61800-3)。
	TÜV 安全认证标志 (功能安全) 产品包含安全转矩取消和其他 (可选) 安全功能, 这些功能获得了 TÜV 根据相关功能安全标准的认证。适用于传动和逆变器; 不适用于电源、制动器或 DC/DC 变流器单元或模块。
	美国和加拿大 UL 认证标志 保险商实验室已根据相关北美标准对产品进行了测试和评估。额定电压最高 600 V 时有效。
	美国和加拿大的 CSA 认证标志 产品已由 CSA 集团根据相关北美标准进行测试和评估。额定电压最高 600 V 时有效。
	EAC (欧亚符合性) 标志 产品符合欧亚关税同盟的技术法规。俄罗斯、白俄罗斯和哈萨克斯坦要求 EAC 标志。
	电子信息产品 (EIP) 绿色标志, 包括环保使用期限 (EFUP) 本产品符合中华人民共和国电子行业标准 (SJ/T 11364-2014) 关于有害物质的规定。EFUP 是 20 年。

	<p>UKCA (英国符合性评估) 标志 产品符合适用的英国法律 (制定法文件)。投放英国 (英格兰、威尔士和苏格兰) 市场的产品需要打上标识。</p>
	<p>KC标志 产品符合韩国对使用50 ... 1000 V AC电源的电气和电子设备及其组件的产品安全要求。</p>
	<p>RCM标志 产品符合澳大利亚和新西兰对EMC、电信和电气安全的具体要求。要满足EMC要求, 请参见有关传动EMC符合性的其他信息 (IEC/EN 61800-3)。</p>
	<p>WEEE标志 产品应该在寿命末期通过适当的收集点进入回收系统, 不能投入常规的垃圾处理流程中。</p>

注: 传动ACS580-01 230 V 3相 R9 传动还未按照 CSA、CE 或 IEC 指令或其他全球标准在北美以外进行验证。

CE 标志

传动上贴有 CE 标记, 表明其符合欧洲低压指令、EMC 和 RoHS 指令的规定。CE 标记还表明该传动作为安全部件的安全功能 (如安全扭矩取消功能) 符合机械指令。

■ 符号欧盟低压指令

根据标准 EN 61800-5-1: 2007, 传动单元符合欧盟低压规范。符合性声明 (3AXD10000302784) 可从互联网可以获取。请参见 [互联网文档库](#), 见封底内页。

■ 符合欧盟EMC指令

EMC 标准规定了在欧盟范围内使用的电气设备抵抗电磁干扰的能力及发射电磁干扰的要求。EMC 产品标准 (EN 61800-3:2004 + A1:2012) 包括了对传动产品的要求。请参见 [遵守 EN 61800-3: 2004 + A1: 2012](#) 下方符合性声明 (3AXD10000302784) 可从互联网可以获取。请参见 [互联网文档库](#), 见封底内页。

■ 遵守欧盟 RoHS II 指令 2011/65/EU

RoHS II 规范定义了对电气和电子设备中使用某些有害物质的限制。符合性声明 (3AXD10000302784) 可从互联网可以获取。请参见 [互联网文档库](#), 见封底内页。

■ 符合欧洲 WEEE 指令 2002/96/EC

WEEE指令规定了电子和电气设备的指定处理和回收方式。

■ 符合欧盟机械指令 2006/42/EC 第二版 – 6月 2010

传动是可以集成到欧洲委员规定的许多机械类别中的一种机械部件，见《机械指令2006/42/EC 第2版 – 2010年6月使用指南》。参见章节安全转矩取消功能 (页 265)。

验证安全转矩取消功能的运行

请参见安全转矩取消功能 (页 265)一章。

遵守 EN 61800-3: 2004 + A1: 2012

■ 定义

电磁兼容性EMC标准。它是电气/电子设备在电磁环境下无故障运行的能力指标。同样，设备不得扰动或干扰其所在区域内的任何其他产品或系统。

一类环境包括为民用建筑供电的低压网络的相关设施。

二类环境包括向民用建筑之外供电的网络的相关设备。

C1类传动: 传动用于第一类环境，额定电压低于 1000 V。

C2类传动: 用于第一类环境，额定电压低于 1000 V，并且只能由专业机构进行安装和启动的传动。

注意: 专业机构指的是具有对大功率传动系统进行安装和/或启动所必需的技术（包括EMC）方面的人员或组织。

C3类传动: 额定电压低于1000 V，且在二类环境而非一类环境下使用的传动。

C4类传动: 额定电压等于或高于1000 V、额定电流等于或高于400 A或在二类环境下用于复杂系统的传动。

■ C1 类

辐射限制符合下列规定：

1. 根据相关文档进行可选 EMC C1 滤波器的选型，并根据 EMC C1 滤波器手册的规定进行安装。请参阅外形尺寸R1到R5的ACS580-01、ACH580-01和ACQ580-01的主开关和EMC C1滤波器选件（+F278、+F316、+E223）安装补充说明（3AXD50000155132 [多语言]）。
仅适用于外形尺寸为R1...R5，功率为55kW的IP55（+B056）。
2. 根据本手册中的规定选择电机电缆和控制电缆。
3. 根据本手册中的安装指导来安装传动。
4. 开关频率为 2 kHz 时的最大电机电缆长度为10 m。



警告！

在民用环境中，本产品可能会引起无线电干扰，在这种情况下，需要采取补充的干扰抑制措施。

■ C2 类

辐射限制符合下列规定：

1. 根据本手册中的规定选择电机电缆和控制电缆。
2. 根据本手册中的安装指导来安装传动。
3. 有关开关频率为 4 kHz 时的最大电机电缆长度，参见[最大建议电机电缆长度 \(页 212\)](#)。



警告！

传动单元如果在住宅或民用区域内使用，将会引起电磁干扰。除了有必要满足CE的要求外，用户需要采取措施来防止这种干扰。

注：安装传动时，请勿将 EMC 滤波器连接到不适合该滤波器的系统上。这可能会造成危险或损坏传动。

注：请勿在安装传动时把相对地压敏电阻连接到不适合压敏电阻的系统上。否则，压敏电阻回路可能损坏。

如果将传动安装到除对称接地 TN-S 系统外的任何其他系统上：可能需要断开 EMC 滤波器或压敏电阻。请参见：

[IEC:接地系统兼容性检查 \(页 103\)](#)

■ C3 类

传动符合带下列规定的标准：

1. 根据本手册中的规定选择电机电缆和控制电缆。
2. 根据本手册中的安装指导来安装传动。
3. 有关开关频率为 4 kHz 时的最大电机电缆长度，参见[最大建议电机电缆长度 \(页 212\)](#)




警告！

C3类传动不得用于为住宅楼宇供电的低压公共网络。如果将传动用于此类网络，则会出现射频干扰。

■ C4 类

传动符合C4类的规定：

1. 确保无过度的放射传播到相邻的低压网络。某些情况下，变压器和电缆中的固有抑制能力便已足够。如果存在疑虑，可在一次和二次绕组之间使用带静电屏蔽功能的供电变压器。

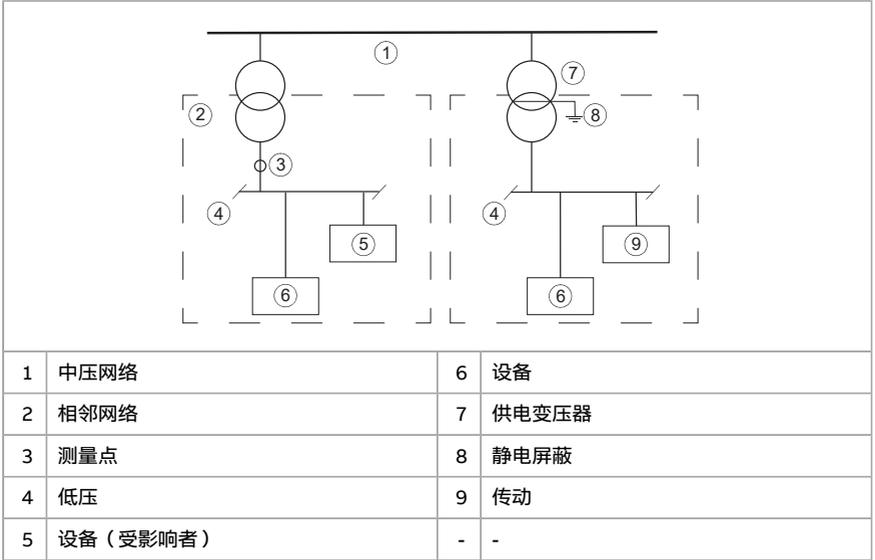

- 为安装制定了防止干扰的电磁兼容计划。技术指南3《符合EMC要求的电气传动系统的安装和配置》（3AFE61348280（英语））中提供了模板。
- 选择电机和控制电缆，并根据传动的电气规划指南进行布线。遵守EMC建议。
- 根据安装说明安装传动。遵守EMC建议。



警告！

C4类传动不得用于为住宅楼宇供电的低压公共网络。如果将传动用于此类网络，则会出现射频干扰。

免责声明

■ 通用免责声明

制造商不对存在下列情况的任何产品承担任何义务：(i) 被不当维修或改装的产品；(ii) 曾经出现误用、过失或事故的产品；(iii) 使用方式违反制造商说明的产品；或 (iv) 因为正常磨损而出现故障的产品。

■ 网络安全免责声明

本产品可以通过网络接口与之连接并进行信息和数据通信。调试工具（Drive Composer）和本产品之间使用的 HTTP 协议不安全。对于产品的独立和连续运行，没有必要通过网络与调试工具连接。然而，客户有责任提供并持续确保产品与客户网络或任何其他网络（视情况而定）之间的安全连接。客户应采取和保持任何适当的措施（例如但不限于安装防火墙、防止物理访问、应用认证措施、数据加密、安装防病毒程序等），以保护产品、网络、其系统和接口无安全漏洞、免受任何形式的未经授权的访问、干扰、入侵、数据或信息的泄漏和/或盗窃。

228 技术数据

尽管有任何其他相反的规定，无论合同是否终止，ABB 及其附属公司在任何情况下都不与此类安全漏洞、任何未经授权的访问、干扰、入侵、泄漏和/或数据或信息被盗有关的损害和/或损失负责。



尺寸图


本章内容

本章显示了 ACS580-01的尺寸图。

注：尺寸以毫米和[英寸]为单位给出。

外形尺寸 R1, IP21 (UL 1 型)


IP21

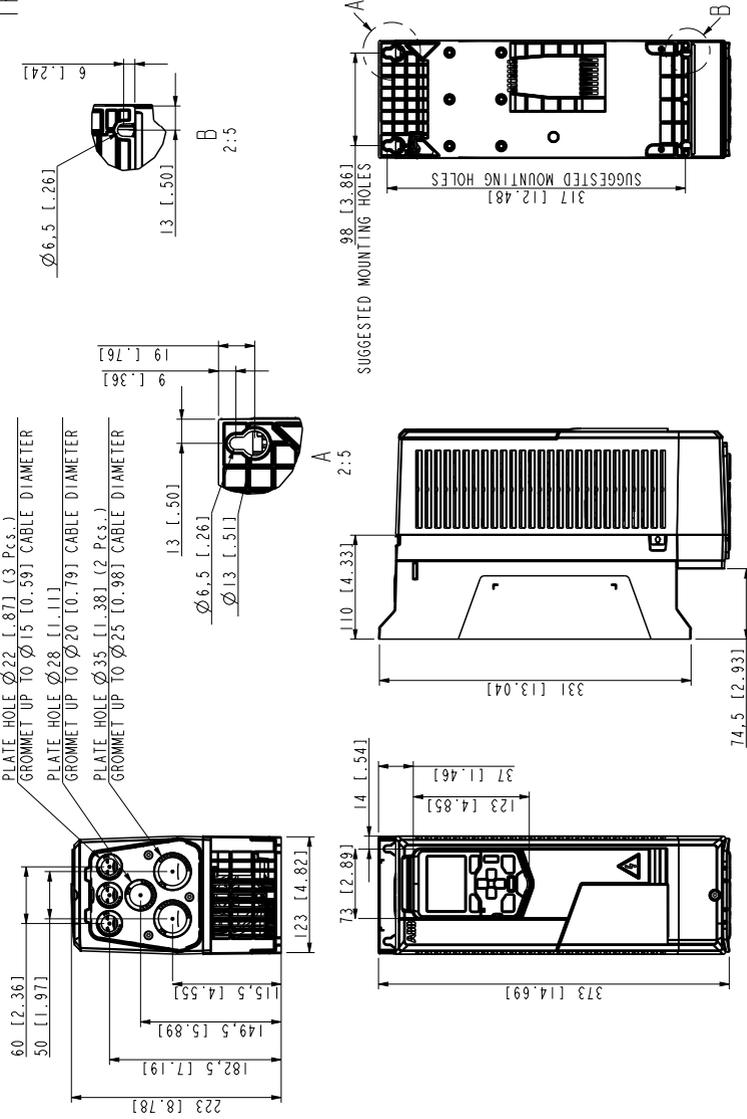


3AXD10000601652

外形尺寸R1, IP55+F278 (UL 12 型)


IP55+F278

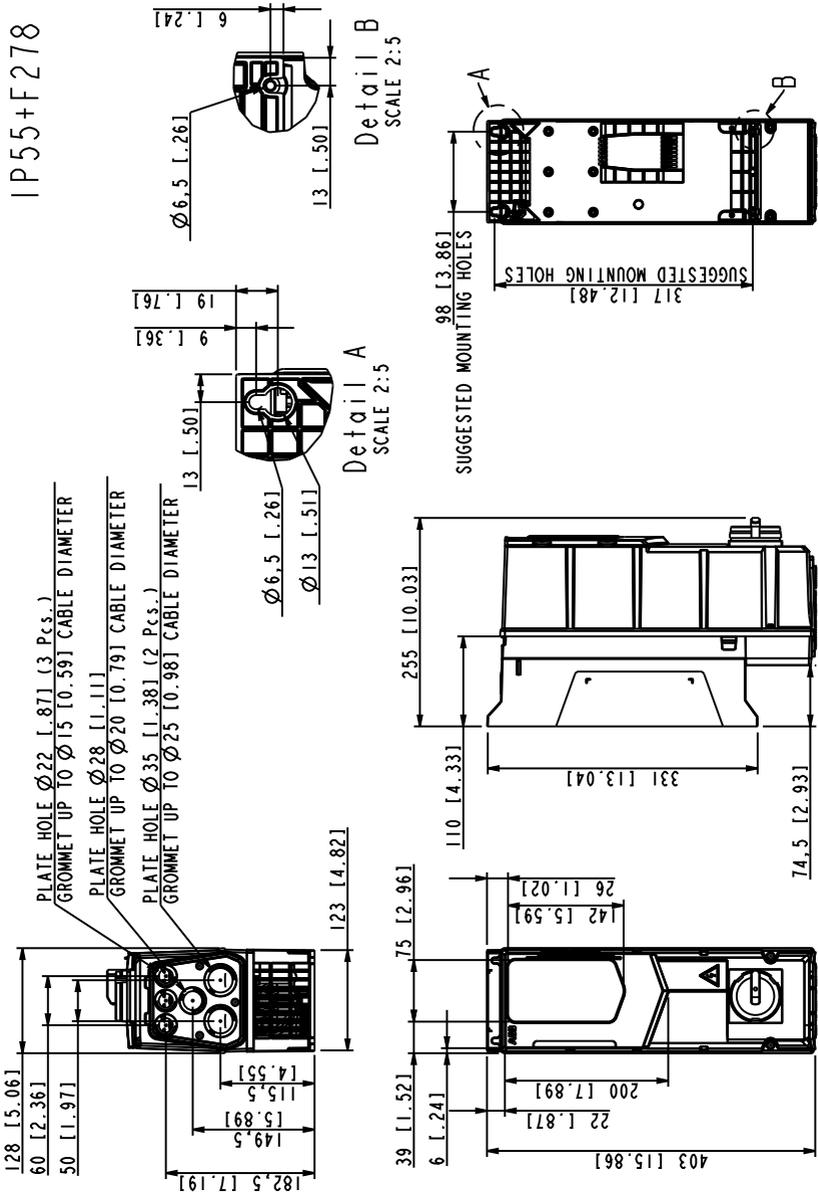


外形尺寸 R2, IP55 (UL 12 型)

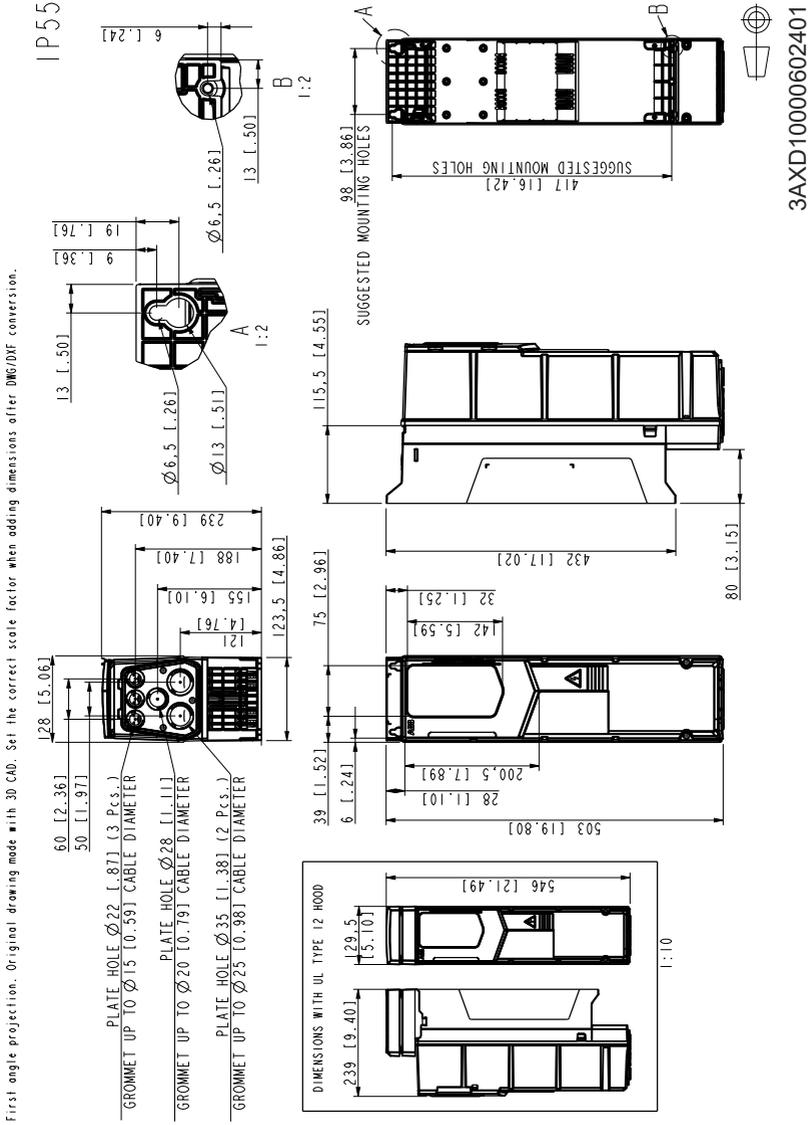

外形尺寸 R2, IP55+F278 (UL 12 型)

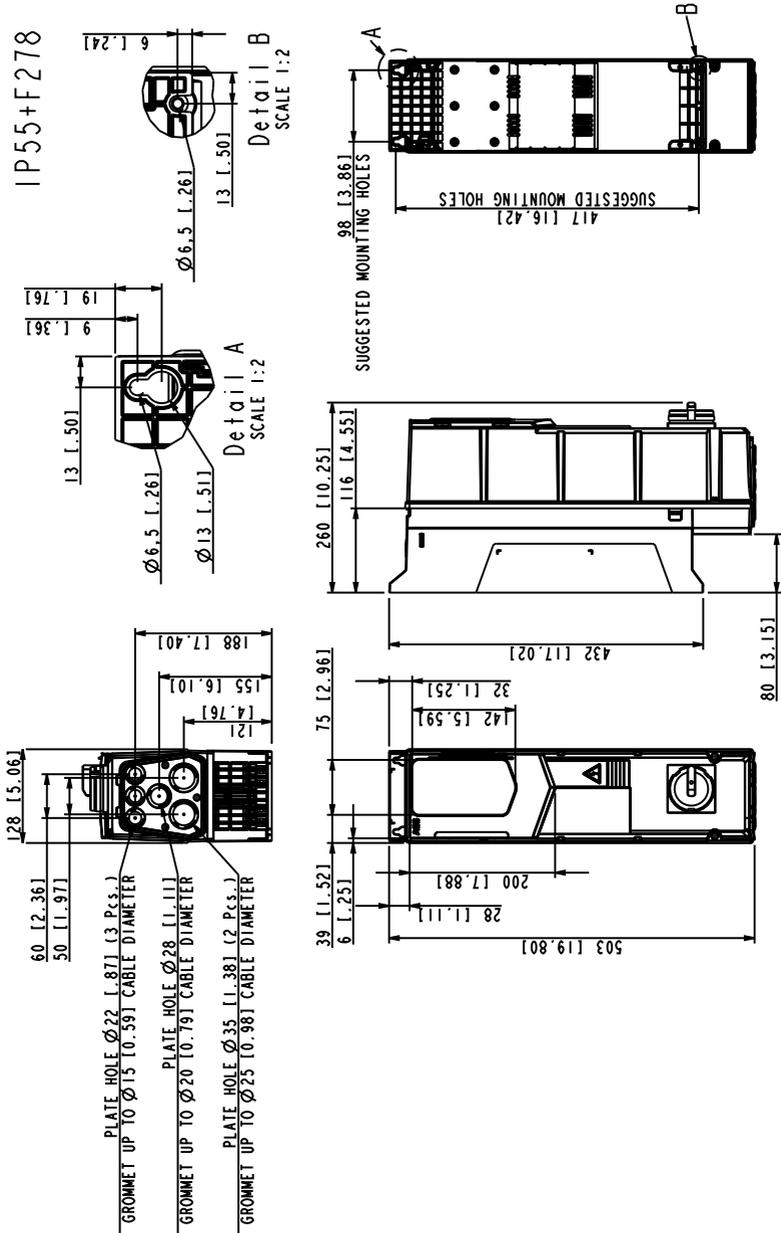


外形尺寸 R3, IP21 (UL 1 型)

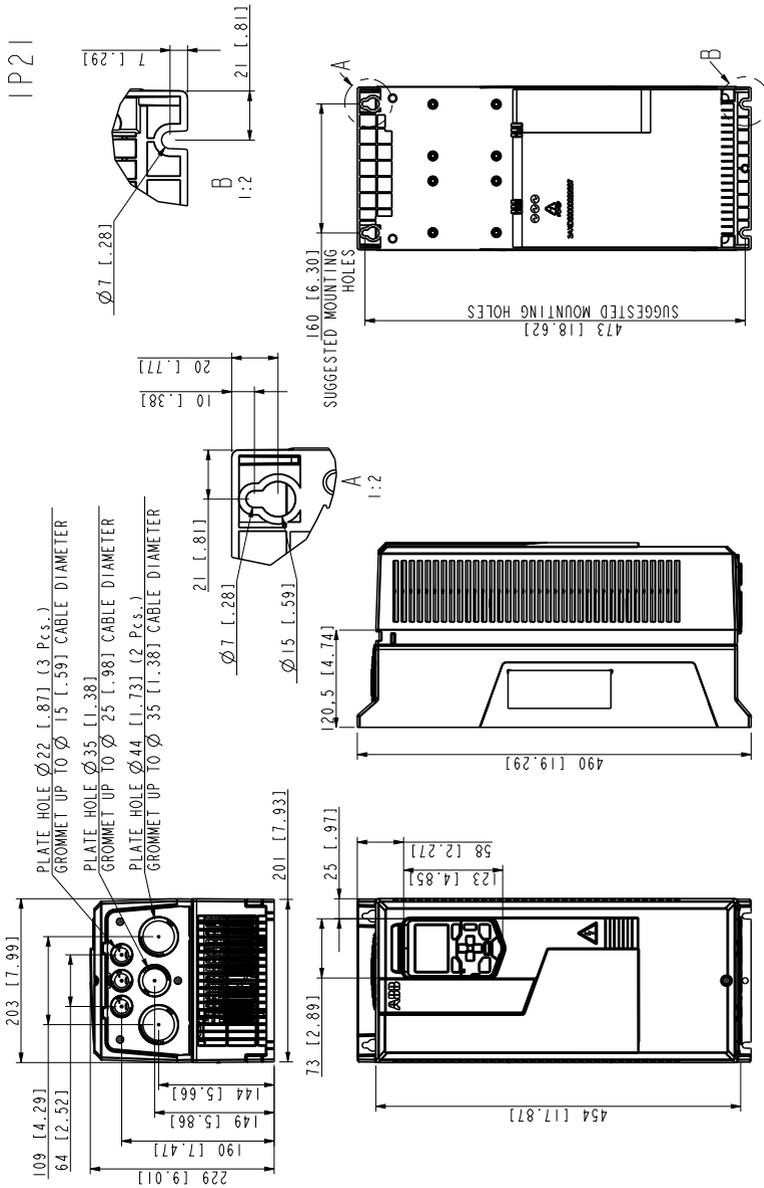

3AXD 10000602466


外形尺寸 R3, IP55 (UL 12 型)

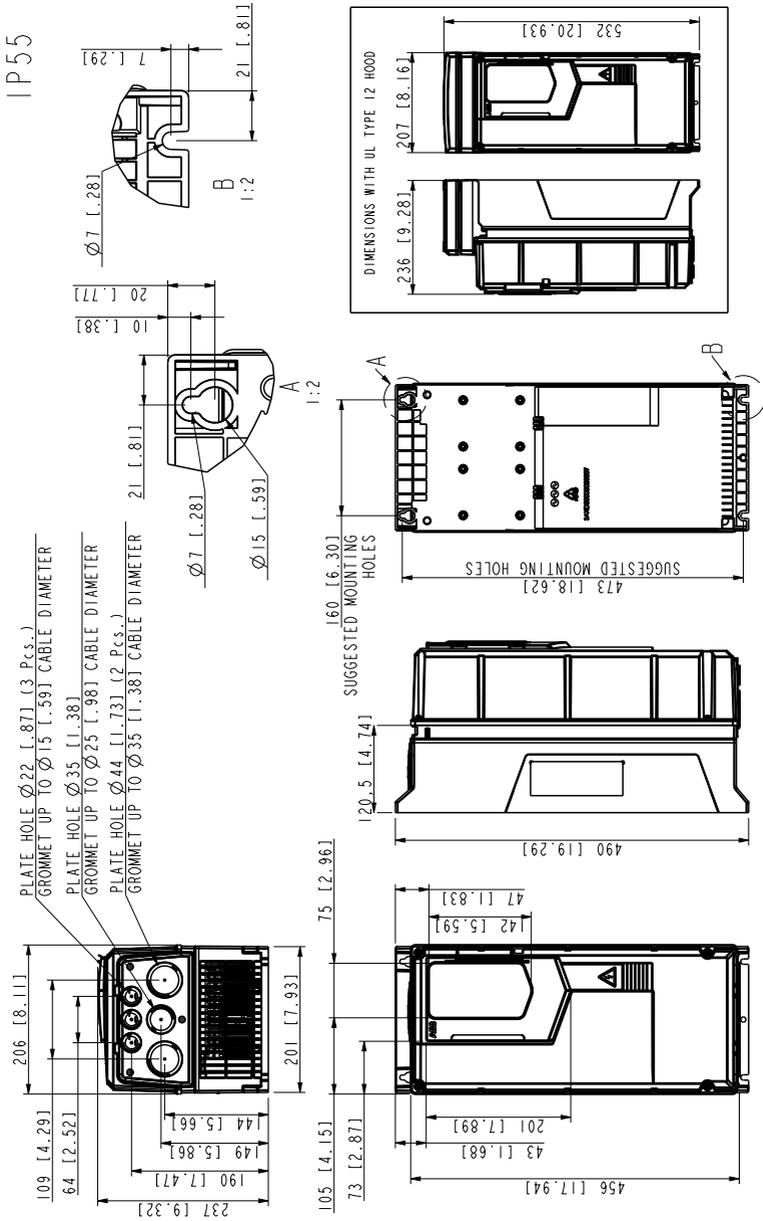


3AXD10000602519

外形尺寸 R3, IP55+E223 (UL 12 型)


IP55+E223

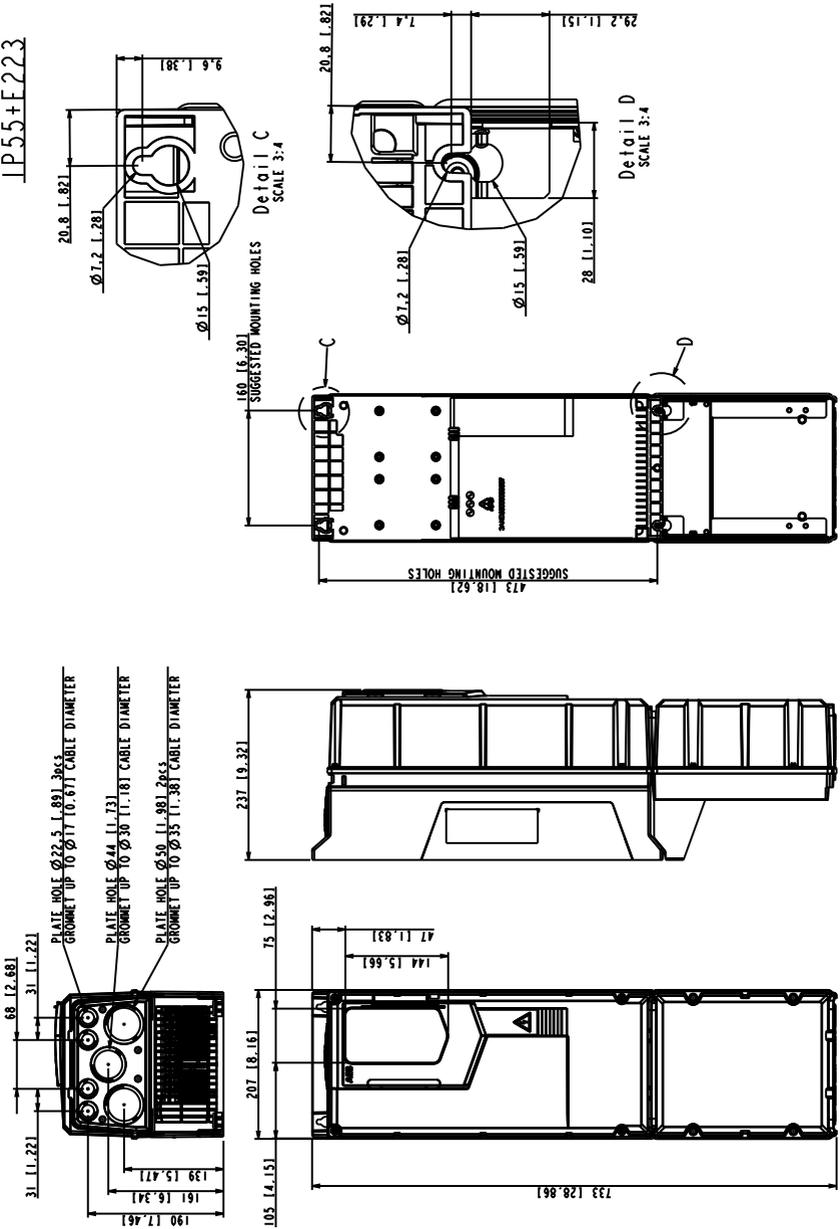


外形尺寸 R3, IP55+F278/F316 (UL 12 型)

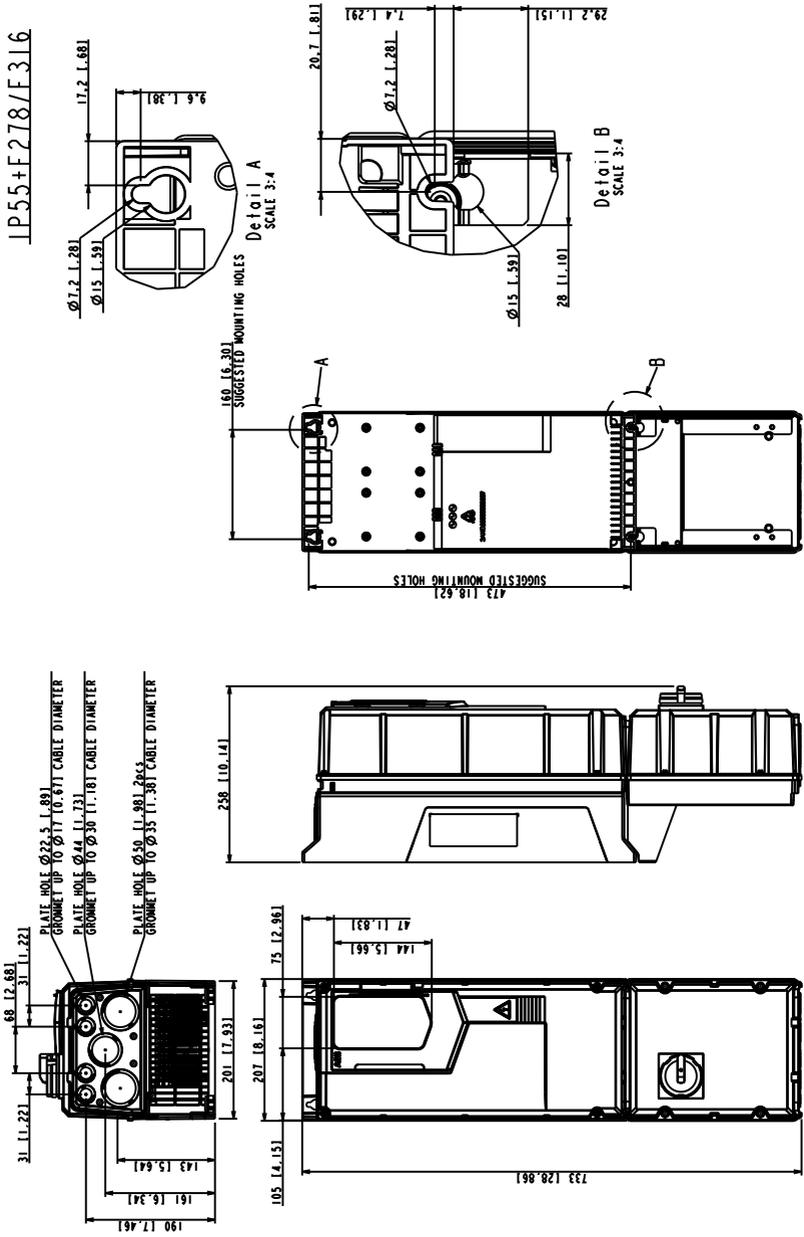

外形尺寸 R4, IP21 (UL 1 型)






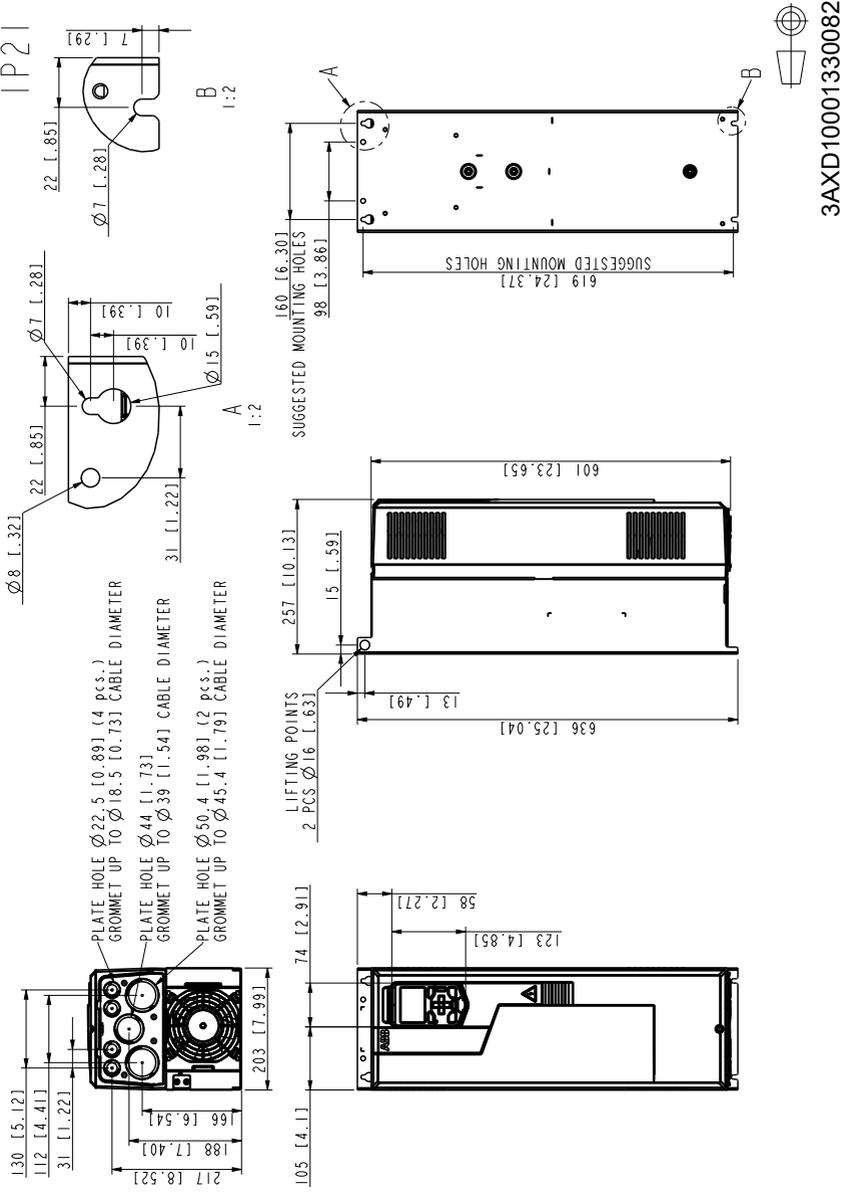


外形尺寸 R4, IP55 (UL 12 型)

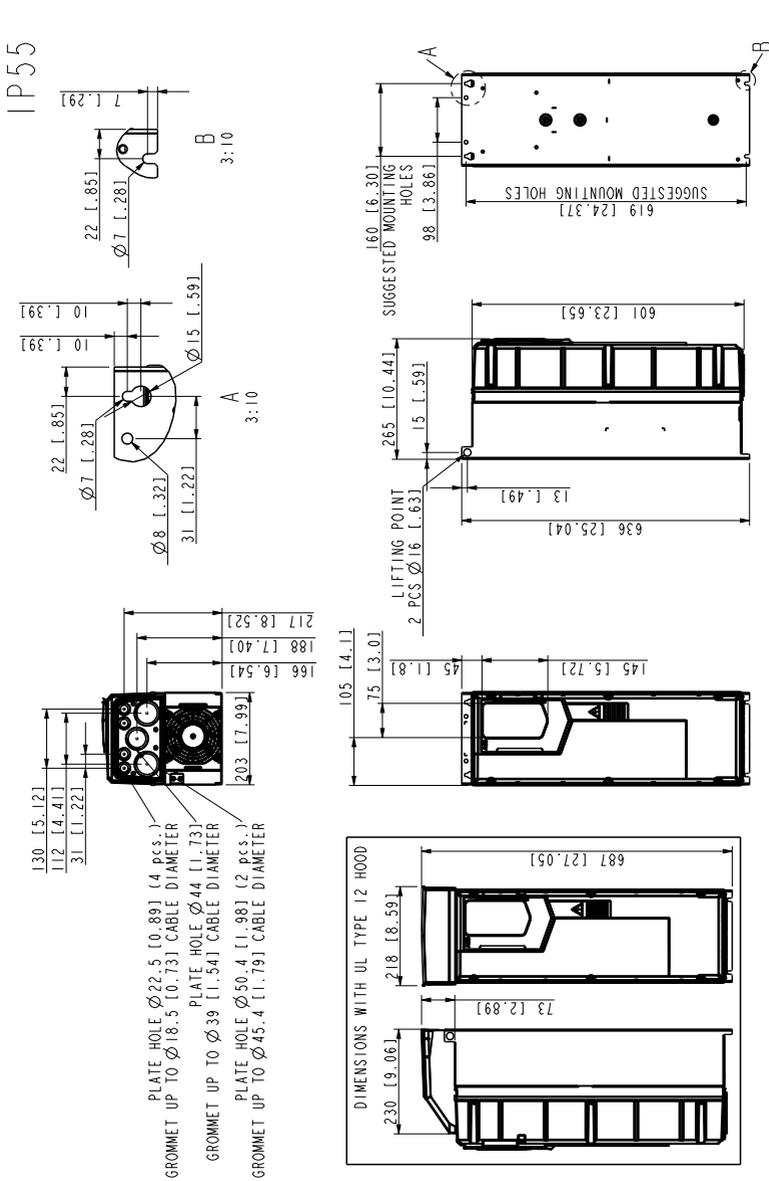

外形尺寸 R4, IP55+E223 (UL 12 型)

IP55+E223

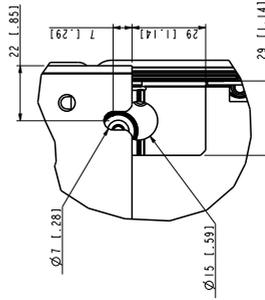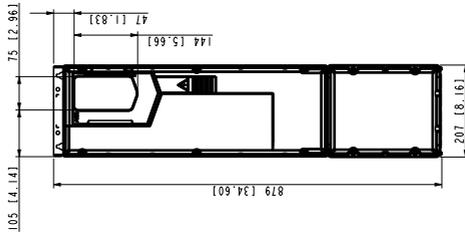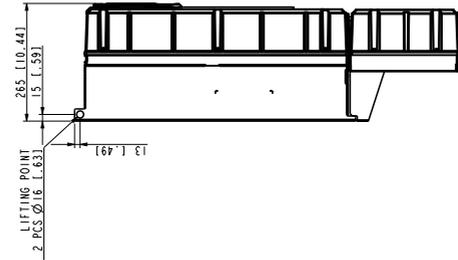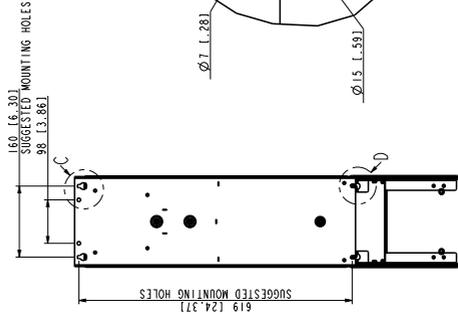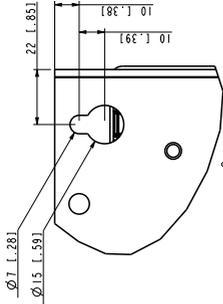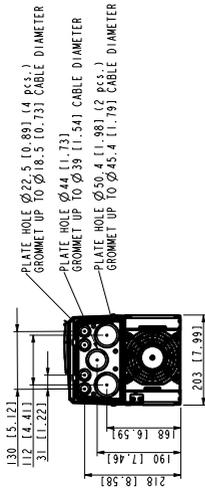


D
3:4



3AXD10001373680


外形尺寸 R4, IP55+F278/F316 (UL 12 型)

JP55+F278/F316

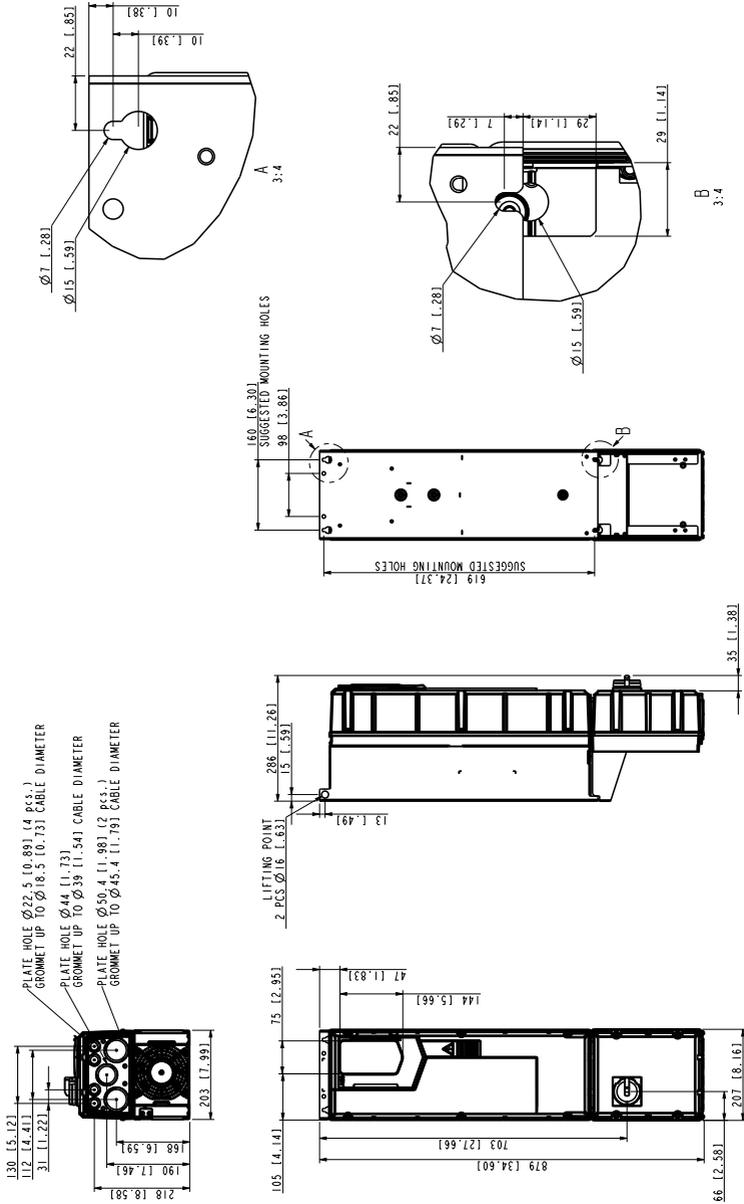

3AXD10001373680



外形尺寸 R5, IP21 (UL 1 型)

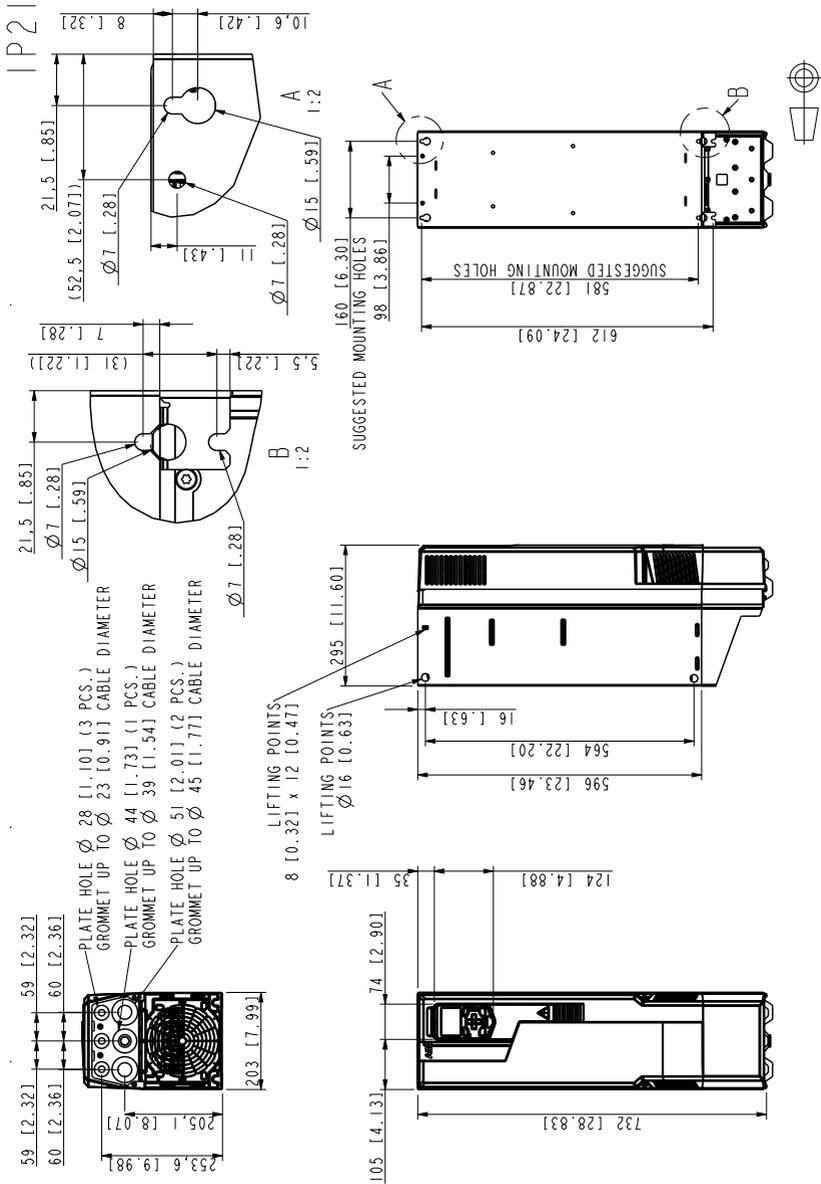

3AXD10000427933

外形尺寸 R5, IP55 (UL 12 型)


IP55

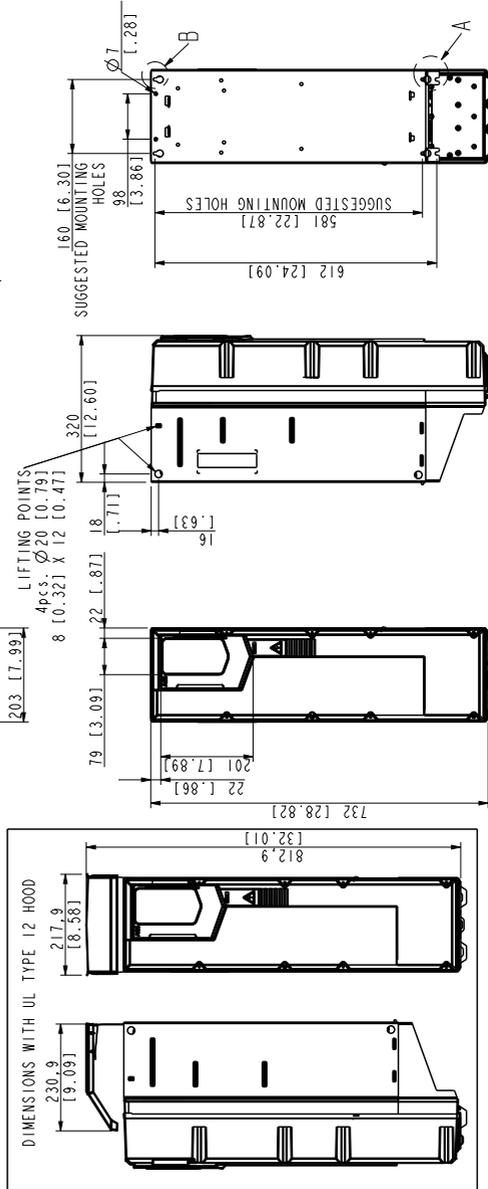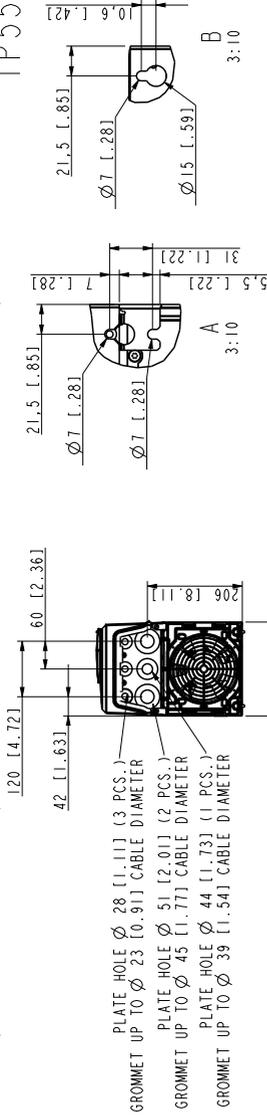

3AXD10000386017


外形尺寸 R5, IP55+E223 (UL 12 型)

IP55+E223

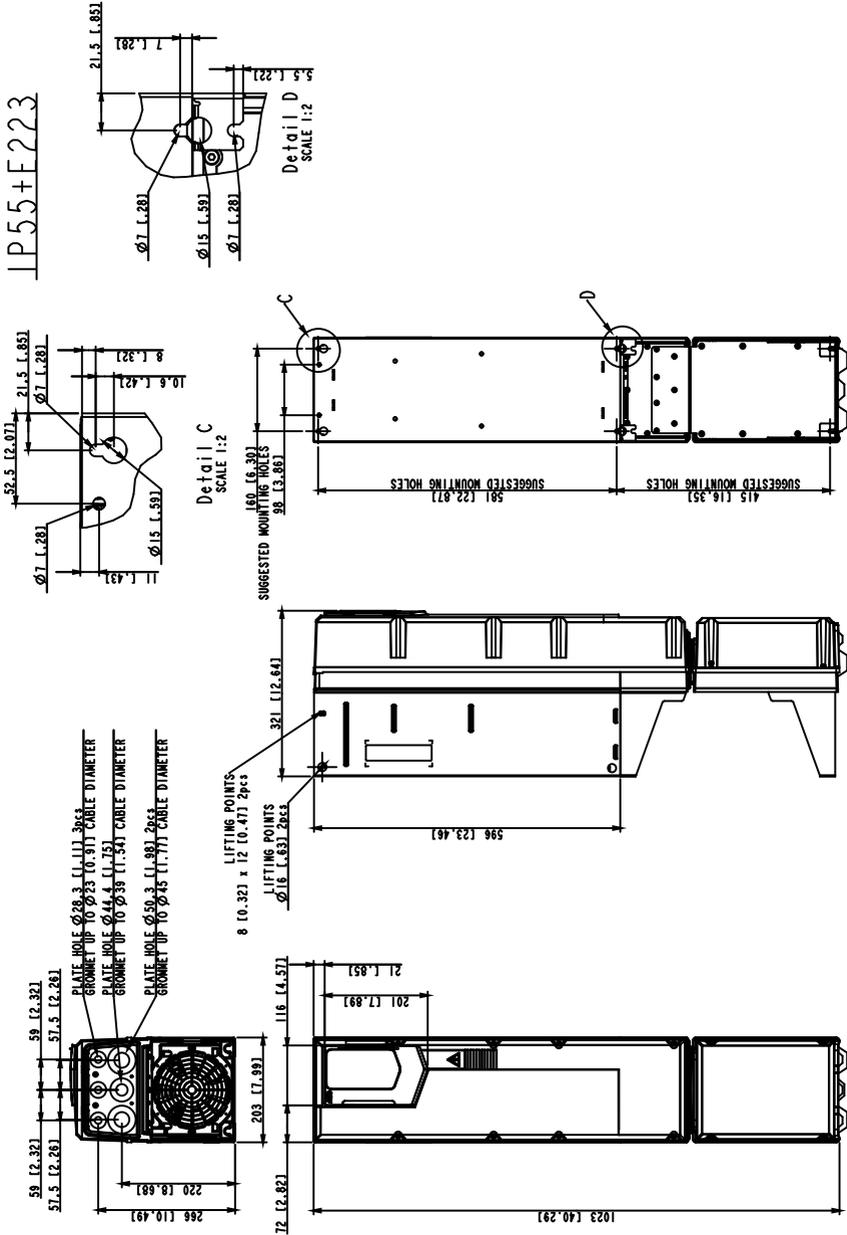



外形尺寸 R5, IP55+F278/F316 (UL 12 型)

IP55+F278/F316

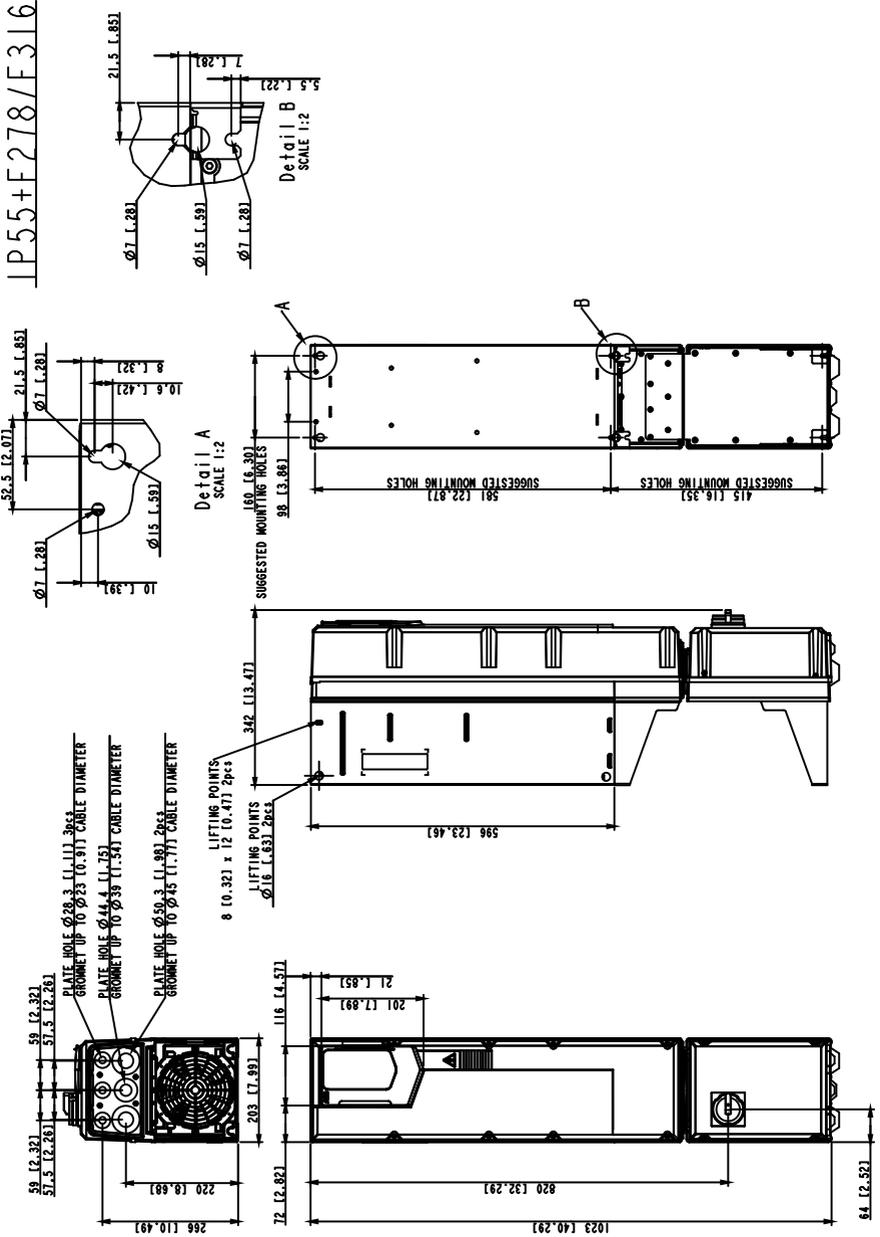





外形尺寸 R6, IP55 (UL 12 型)

IP55

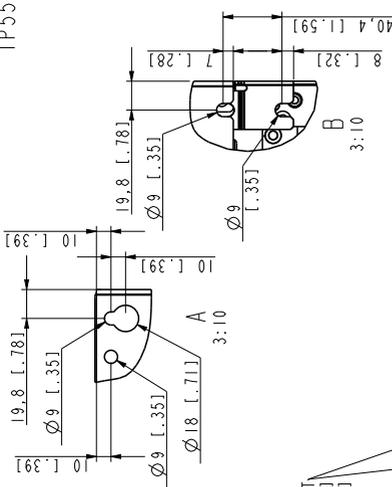


- PLATE HOLE $\varnothing 22.5$ [0.89] (4PCS)
GROMMET UP TO $\varnothing 17$ [0.67]
CABLE DIAMETER
- PLATE HOLE $\varnothing 50$ [1.97]
GROMMET FOR $\varnothing 26-35$ [1.02-1.38]
CABLE DIAMETER
- PLATE HOLE $\varnothing 62$ [2.44]
GROMMET FOR $\varnothing 30-45$ [1.18-1.77]
CABLE DIAMETER

LIFTING POINT
4 PCS $\varnothing 20$ [0.79]
2 PCS 15x8 [0.59x0.32]

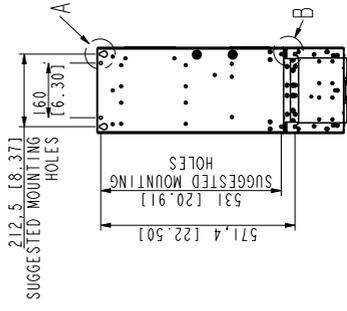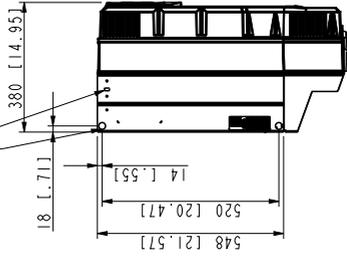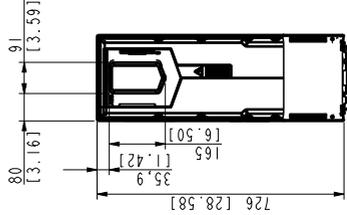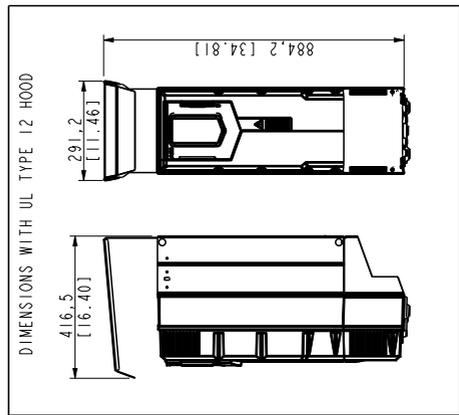

3AXD10000330667



外形尺寸 R8, IP21 (UL 1 型)

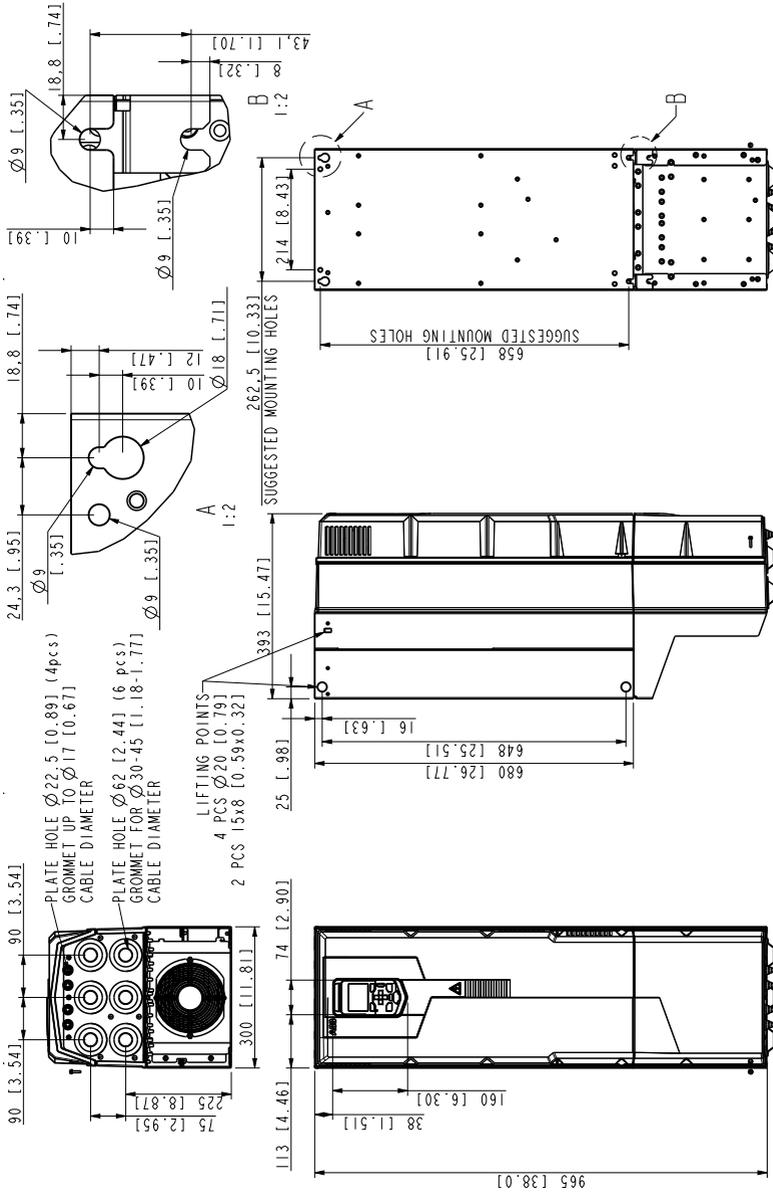


3AXD1000287670

外形尺寸 R8, IP55 (UL 12 型)



IP55

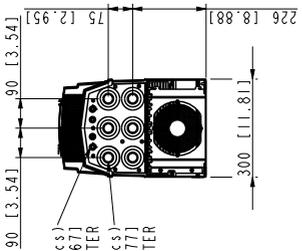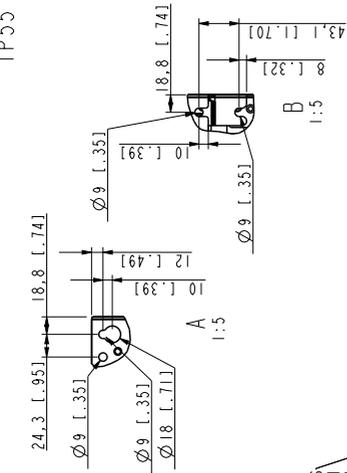


- PLATE HOLE $\varnothing 22.5$ [0.89"] (4pcs) GROMMET UP TO $\varnothing 17$ [0.67] CABLE DIAMETER
- PLATE HOLE $\varnothing 62$ [2.44] (6pcs) GROMMET FOR $\varnothing 30$ -45 [1.18-1.77] CABLE DIAMETER

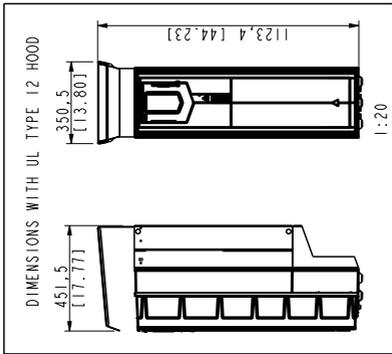

DIMENSIONS WITH UL TYPE 12 HOOD




- LIFTING POINTS
4 PCS $\varnothing 20$ [0.79] 2 PCS 15×8 [0.59x0.32]

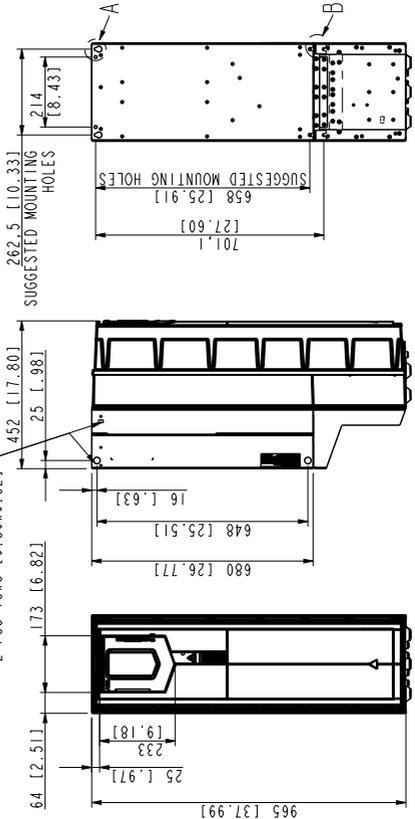

3AXD10000332446

外形尺寸 R9, IP21 (UL 1 型)

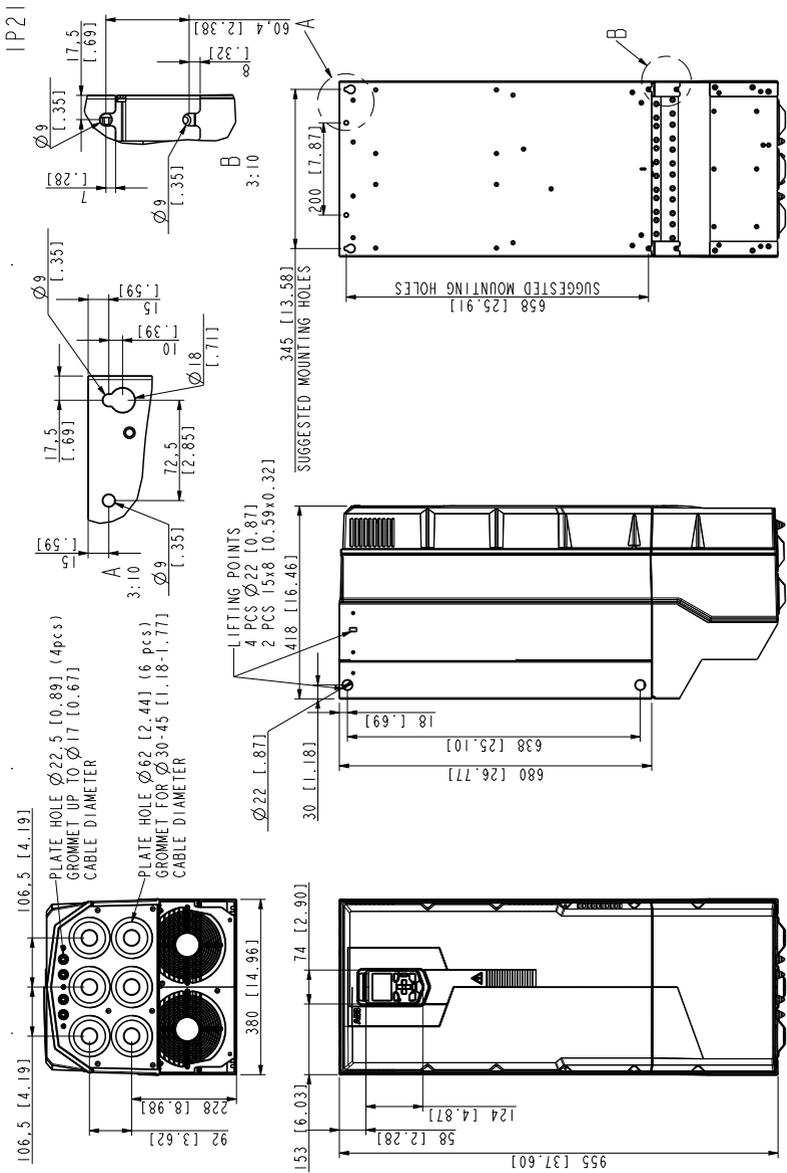

3AXD10000287428

11

制动电阻

本章内容

本章描述了制动斩波器和电阻如何选择、保护和布线。本章还包含技术数据。

操作原理和硬件说明

制动斩波器处理电机减速产生的能量。当电路中的电压超过控制程序定义的极限值时，斩波器将制动电阻连接到中间直流电路。电阻损耗产生的能耗会降低电压，直到可以断开电阻。

外形尺寸 R1...R3 内部制动斩波器和电阻见下方，外形尺寸 R4...R9 外部制动斩波器和电阻，见电阻制动，外形尺寸 R4 至 R9 (页 262)。

电阻制动，外形尺寸 R1 至 R3

■ 制动系统规划

选择制动电阻

外形尺寸 R1 至 R3 含有一个内置的制动斩波器作为标配。根据本节中的表格和方程式选择制动电阻。

1. 确定应用所需的最大制动功率 P_{Rmax} 。 P_{Rmax} 必须小于 P_{BRmax} ，参见表格页 258 对应使用的传动类型的数据。
 2. 用公式 1 计算电阻 R 。
 3. 用公式 2 计算能量 E_{Rpulse} 。
 4. 选择电阻，以满足以下条件：
 - 电阻的额定功率必须大于或等于 P_{Rmax} 。
 - 电阻 R 必须在表中给出的所用传动类型的 R_{min} 和 R_{max} 之间。
-

258 制动电阻

- 电阻必须能够在制动周期 T 内消耗能量 E_{Rpulse} 。


电阻选择公式:

$$\text{Eq.1. } U_N = 400V : R = \frac{450000}{P_{Rmax}}$$

$$U_N = 480V : R = \frac{615000}{P_{Rmax}}$$

$$\text{Eq.2. } E_{Rpulse} = P_{Rmax} \cdot t_{on}$$

$$\text{Eq.3. } P_{Rave} = P_{Rmax} \cdot \frac{t_{on}}{T}$$

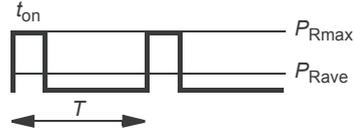

用于换算, 1 hp = 746 W。

其中

R = 计算出的制动电阻阻值 (ohm)。确保: $R_{min} < R < R_{max}$ 。

P_{Rmax} = 制动周期内最大功率 (W)

P_{Rave} = 制动周期内平均功率 (W)

E_{Rpulse} = 一次制动脉冲传递到电阻上的能量 (J)

t_{on} = 制动脉冲时间 (s)

T = 制动周期时间 (s)。

下表显示了最大制动功率的给定电阻型号。

IEC

ACS580-01-	R_{min}	R_{max}	P_{Rmax}	给定电阻型号
	ohm	ohm	kW	
3 相 $U_N = 230 V$				
04A7-2	25	205	0.7	Danotherm CBR-V 330 D T 406 78R UL
06A7-2	25	130	1.1	Danotherm CBR-V 330 D T 406 78R UL
07A6-2	25	95	1.5	Danotherm CBR-V 560 D HT 406 39R UL
012A-2	25	48	3.0	Danotherm CBR-V 560 D HT 406 39R UL
018A-2	25	35	4.1	-
024A-2	14	26	5.4	Danotherm CBT-H 560 D HT 406 19R
032A-2	14	19	7.4	Danotherm CBT-H 760 D HT 406 16R
047A-2	6.0	13	11	SAFUR90F575
060A-2	6.0	9.0	16	SAFUR90F575
3 相 $U_N = 400$ 或 $480 V$				
02A7-4	52	864	0.6	Danotherm CBH 360 C T 406 210R
03A4-4	52	582	0.9	Danotherm CBH 360 C T 406 210R
04A1-4	52	392	1.4	Danotherm CBH 360 C T 406 210R
05A7-4	52	279	2.0	Danotherm CBH 360 C T 406 210R
07A3-4	52	191	2.9	Danotherm CBR-V 330 D T 406 78R UL
09A5-4	52	140	3.9	Danotherm CBR-V 330 D T 406 78R UL
12A7-4	52	104	5.3	Danotherm CBR-V 330 D T 406 78R UL

ACS580-01-	R_{min}	R_{max}	P_{BRmax}	给定电阻型号
	ohm	ohm	kW	
018A-4	31	75	7.3	Danotherm CBR-V 560 D HT 406 39R UL
026A-4	22	52	10	Danotherm CBR-V 560 D HT 406 39R UL
033A-4	16	37	15	Danotherm CBT-H 560 D HT 406 19R
039A-4	10	27	20	Danotherm CBT-H 760 D HT 406 16R
046A-4	10	22	25	Danotherm CBT-H 760 D HT 406 16R

UL (NEC)

ACS580-01-	R_{min}	R_{max}	P_{BRmax}		给定电阻型号
	ohm	ohm	kW	hp	
3 相 $U_1 = 208 \sim 240 V, P_n$ 在 $U_n = 208/230 V$					
04A6-2	25	205	0.7	0.9	Danotherm CBR-V 330 D T 406 78R UL
06A6-2	25	130	1.1	1.5	Danotherm CBR-V 330 D T 406 78R UL
07A5-2	25	95	1.5	2.0	Danotherm CBR-V 560 D HT 406 39R UL
10A6-2	25	65	2.2	2.9	Danotherm CBR-V 560 D HT 406 39R UL
017A-2	25	35	4.0	5.4	TBD
024A-2	14	26	5.4	7.2	Danotherm CBT-H 560 D HT 406 19R
031A-2	14	19	7.4	9.9	Danotherm CBT-H 560 D HT 406 16R
046A-2	7	13	11	14.7	SAFUR90F575
059A-2	7	9	16	21.4	SAFUR90F575
3 相 $U_1 = 440 \sim 480 V, P_n$ 在 $U_n = 480 V$					
02A1-4	52	864	0.6	0.8	Danotherm CBH 360 C T 406 210R
03A0-4	52	582	0.9	1.2	Danotherm CBH 360 C T 406 210R
03A5-4	52	392	1.4	1.9	Danotherm CBH 360 C T 406 210R
04A8-4	52	279	2.0	2.7	Danotherm CBH 360 C T 406 210R
06A0-4	52	191	2.9	3.9	Danotherm CBR-V 330 D T 406 78R UL
07A6-4	52	140	3.9	5.2	Danotherm CBR-V 330 D T 406 78R UL
012A-4	52	104	5.3	7.1	Danotherm CBR-V 330 D T 406 78R UL
014A-4	31	75	7.3	9.8	Danotherm CBR-V 560 D HT 406 39R UL
023A-4	22	52	10	13.6	Danotherm CBR-V 560 D HT 406 39R UL
027A-4	16	37	15	20.1	Danotherm CBT-H 560 D HT 406 19R
034A-4	10	27	20	26.8	Danotherm CBT-H 760 D HT 406 16R
044A-4	10	22	25	33.5	Danotherm CBT-H 760 D HT 406 16R
3 相 $U_1 = 525 \sim 600 V, P_n$ 在 $U_n = 575 V$					
02A7-6	60	600	1.5	2.09	Danotherm CBR-V 330 D T 406 78R UL
03A9-6	60	450	2.2	2.7	Danotherm CBR-V 330 D T 406 78R UL
06A1-6	60	225	4.0	5.4	Danotherm CBR-V 330 D T 406 78R UL
09A0-6	60	165	5.4	7.2	Danotherm CBR-V 330 D T 406 78R UL
011A-6	60	120	7.4	9.9	Danotherm CBR-V 330 D T 406 78R UL
017A-6	60	82	11	14.7	Danotherm CBR-V 330 D T 406 78R UL
022A-6	25	56	16	21.4	Danotherm CBR-V 560 D HT 406 39R UL

260 制动电阻

ACS580-01-	R_{min}	R_{max}	P_{BRmax}		给定电阻型号
	ohm	ohm	kW	hp	
027A-6	25	43	21	28.2	Danotherm CBR-V 560 D HT 406 39R UL
032A-6	25	35	26	34.9	TBD

符号

- R_{min} = 可以连接到制动斩波器的最小允许电阻值
 R_{max} = 允许 P_{BRmax} 的最大允许制动电阻
 P_{BRmax} = 传动最大制动能力，必须大于所需制动功率



警告！

不要使用电阻值低于特定传动规定的最小值的制动电阻器。传动和内部斩波器不能处理低电阻引起的过流。

制动电阻电缆的选择与布线

使用动力电缆的端子和进线口数据一节中指定的导线尺寸的屏蔽电缆，见页动力电缆的端子和进线孔数据 (页 202)。

降低电磁干扰

遵守下列规则以最小化电阻器电缆中因电流迅速变化所产生的电磁干扰：

- 远离其他电缆布线来安装电缆。
- 避免与其它电缆长距离并行布线。最低并行布线间隔距离应为 0.3 米。
- 交叉电缆采用直角。
- 尽可能缩短电缆长度，以最小化辐射干扰以及对斩波器 IGBT 施加的应力。电缆越长，制动斩波器的 IGBT 半导体上的辐射干扰、感性负载和电压峰值便越高。

注：ABB 没有验证用户自己的制动电阻和电缆布线是否也能满足 EMC 要求。这部分需要用户自己考虑怎么实现。

最大电缆长度

电阻电缆的最大长度为 10 m (33 ft)。

放置制动电阻

所有的制动电阻都必须安装在模块外部，以便冷却。

电阻的冷却：

- 不会让电阻或者附近的材料过热
- 电阻器所在房间的温度未超过允许的最大值。

按照电阻器制造商的说明为电阻器配备冷却空气/水。



警告！

制动电阻附近的材料必须为阻燃材料。电阻的表面温度很高。流过电阻的空气温度高达几百摄氏度。如果排气口连接到通风系统，请确保材料能够承受高温。保护电阻防止接触。

制动电路故障时的系统保护

电缆和制动电阻短路时的系统保护


当电阻电缆与输入电源电缆是相同的电缆型号时，传动输入熔断器会同时保护电阻电缆。

系统过载热保护

传动带一个制动热保护模型，保护制动电阻过载。ABB建议在启动时启用热保护模型。

为了安全起见，ABB 建议为传动配备主接触器，即使您已经启用了电阻热模型。接触器的接线应能使接触器在电阻过热的情况下断开。这对安全至关重要，因为如果斩波器在故障情况下仍保持导电，传动并不会断开主电源。以下所示为接线图示例。ABB 建议您使用在电阻总成内装有热敏开关（1）的电阻器。开关用于指示过温。

ABB建议您将热保护开关连接到传动的数字输入，并将输入端设置为在电阻超温时引起故障跳闸。

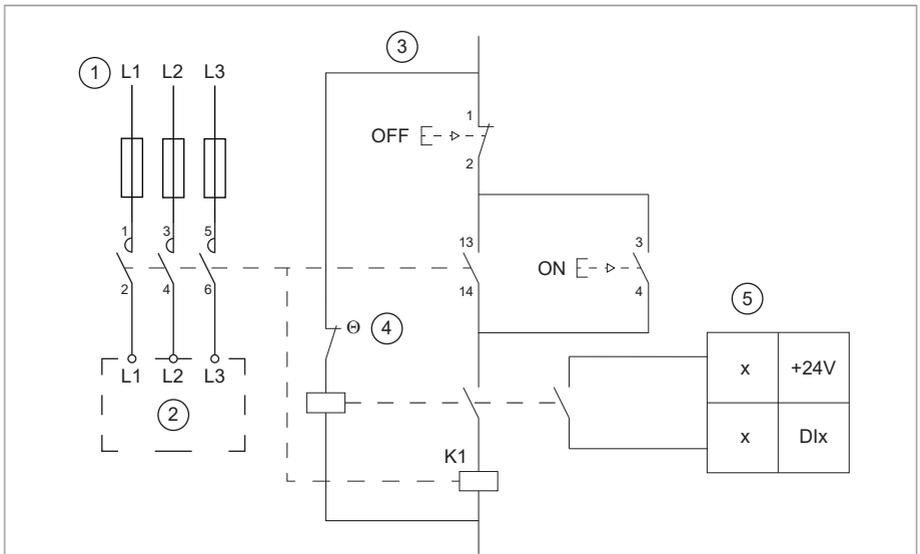

1	传动输入电源与主接触器连接
2	传动
3	主接触器控制电路
4	制动电阻热保护开关
5	数字输入。监控制动电阻热保护开关

■ 机械安装

所有制动电阻都必须安装在传动的外部。遵守电阻制造厂商的说明。

■ 电气安装

组件绝缘检查

遵循以下一节给出的说明制动电阻组件 R1 至 R3 (页 103)

连接图

请参阅章节连接图 (页 109) (IEC)

接线步骤

请参见接地架 (页 114) 一节。

按系统过载热保护 (页 261) 所述连接制动电阻的热敏开关。

■ 启动

启动

注：新的制动电阻器可能涂有贮藏油脂。制动斩波器首次运行时，该油脂会散发并可能产生烟雾。请确保通风良好。

设置下列参数：

- 通过设置参数 *30.30 过压控制* 使传动的过压控制失效。
- 设置参数 *31.01 外部事件1信号源* 指向制动电阻热保护开关连接的数字输入。
- 设置参数 *31.02 外部事件1类型* 为故障
- 通过设置参数 *43.06 制动斩波器允许* 使制动斩波器有效。如果选择允许带热保护模型，根据应用设置制动电阻过载保护参数 *43.08* 和 *43.09*。
- 检查参数 *43.10 制动电阻* 的电阻值。

通过这些参数的设置，制动电阻过温时传动会自由停车。



警告！

已经安装制动斩波器，但参数没有使能。电阻过热保护功能失效。这种情况下，必须断开制动电阻。

电阻制动，外形尺寸 R4 至 R9

■ 制动系统规划

外形尺寸 R4...R9 需要外部制动斩波器和电阻。下表列出了适合的斩波器和电阻。

更多信息参见 *NBRA-6xx 制动斩波器安装和启动指南* (3AFY58920541 [英文]) 和 *ACS-BRK 制动单元安装和启动指南* (3AFY61514309 [英文])。

IEC

ACS580-01-	制动斩波器	R _{min}	R _{max}	PBR _{max} 的最大允许制动电阻	给定电阻型号 ¹⁾
		ohm	ohm	kW	
3 相 U_n = 230 V					
076A-2	NBRA-658	-	-	-	-
089A-2	NBRA-658	2.0	5.6	26	SAFUR125F500
115A-2	NBRA-658	2.0	4.7	31	SAFUR125F500
144A-2	NBRA-658	2.0	3.4	43	SAFUR125F500
171A-2	NBRA-658	1.3	2.8	53	SAFUR125F500
213A-2	NBRA-658	1.3	2.3	64	2xSAFUR210F575
276A-2	NBRA-658	0.9	1.9	78	2xSAFUR210F575
3 相 U_n = 400 或 480 V (380...415 V, 440...480 V)					
062A-4	ACS-BRK-D	7.8	18.1	30	已经内置在制动斩波器中
073A-4	ACS-BRK-D	7.8	13.1	42	已经内置在制动斩波器中
088A-4	ACS-BRK-D	7.8	10.7	51	已经内置在制动斩波器中
106A-4	NBRA-658	1.3	8.7	63	SAFUR125F500
145A-4	NBRA-658	1.3	7.1	77	SAFUR125F500
169A-4	NBRA-658	1.3	5.2	105	SAFUR200F500
206A-4	NBRA-658	1.3	4.3	126	SAFUR200F500
246A-4	NBRA-658	1.3	3.5	156	2xSAFUR125F500
293A-4	NBRA-658	1.3	2.9	187	2xSAFUR210F575
363A-4	NBRA-659	0.7	2.4	227	2xSAFUR200F500
430A-4	NBRA-659	0.7	1.9	284	2xSAFUR200F500

1) 如果满足最小电阻值和所需的功率值，可以使用其它电阻。

UL (NEC)

ACS580-01-	R _{min}	R _{max}	PBR _{max} 的 最大允许制 动电阻	给定电阻型号
	ohm	ohm	kW	
3 相 U₁ = 208~240 V, P_n 在 U_n = 208/230 V				
075A-2	2.6	7	210	SAFUR125F500
088A-2	2	5.6	26	SAFUR125F500
114A-2	2	4.7	31	SAFUR125F500
143A-2	2	3.4	43	SAFUR200F500
169A-2	1.3	2.8	53	SAFUR200F500
211A-2	1.3	2.3	64	2xSAFUR210F575
273A-2	0.9	1.9	78	2xSAFUR210F575
343A-2	0.65	1.8	106	2x (2xSAFUR210F575)
396A-2	0.65	1.1	133	2x (2xSAFUR210F575)

264 制动电阻

ACS580-01-	R_{min}	R_{max}	P_{BRmax} 的 最大允许制 动电阻	给定电阻型号
	ohm	ohm	kW	
3 相 $U_1 = 440 \sim 480 \text{ V}$, P_n 在 $U_n = 480 \text{ V}$				
052A-4	7.8	18.1	30	已经内置在制动斩波器中
065A-4	7.8	13.1	42	已经内置在制动斩波器中
077A-4	-	-	-	-
078A-4	7.8	10.7	51	已经内置在制动斩波器中
096A-4	1.3	8.7	63	SAFUR125F500
124A-4	1.3	7.1	77	SAFUR125F500
156A-4	1.3	5.2	105	SAFUR200F500
180A-4	1.3	4.3	126	SAFUR200F500
240A-4	1.3	3.5	156	2xSAFUR125F500
260A-4	1.3	2.9	187	2xSAFUR210F575
302A-4	-	-	-	-
361A-4	0.7	2.4	227	2xSAFUR200F500
414A-4	0.7	1.9	284	2xSAFUR200F500
3 相 $U_1 = 525 \sim 600 \text{ V}$, P_n 在 $U_n = 575 \text{ V}$				
041A-6	6.5	30	31	SAFUR90F575
052A-6	6.5	21	43	SAFUR90F575
062A-6	6.5	17	53	SAFUR90F575
077A-6	6.5	14	64	SAFUR90F575
099A-6	4.3	11.5	78	SAFUR80F500
125A-6	4.3	8.5	107	SAFUR80F500
144A-6	3.2	7	128	SAFUR80F500
192A-6	2.2	5.8	157	SAFUR125F500
242A-6	2.2	4.8	188	2xSAFUR200F500
271A-6	2.2	4	228	2xSAFUR200F500

符号

R_{min}	= 可以连接到制动斩波器的最小允许电阻值
R_{max}	= 允许 P_{BRmax} 的最大允许制动电阻
P_{BRmax}	= 传动最大制动能力，必须大于所需制动功率



警告!

不要使用电阻值低于特定传动规定的最小值的制动电阻器。传动和内部斩波器不能处理低电阻引起的过流。

■ 外部制动斩波器和电阻的参数设置

通过参数 30.30 过压控制禁用过压控制。

禁用参数 43.06 制动斩波器功能，因为参数组 43 制动斩波器仅用于内部制动斩波器和电阻。

12

安全转矩取消功能

本章内容

本章介绍传动的安全转矩取消（STO）功能，并提供其使用说明。

说明

安全转矩取消功能有多种用途，比如，可用作安全电路的最终执行装置，在危险情况下（如电路急停）停止传动。另一典型用途是防止误启动，以便在不关闭传动电源的情况下执行短时间的维护操作（如清理或操作机械的非电气部件）。

激活安全转矩取消功能后，此功能可禁止传动（A，参见下图）功率半导体的控制电压，从而防止传动生成电机旋转所需的转矩。如果电机在安全转矩取消功能激活的情况下运行，电机则会自由停车。

安全转矩取消功能具有冗余结构；即，两个通道均须在安全功能执行时使用。本手册给出的安全数据是基于冗余使用而算出的，这些数据不适用于未同时使用两个通道的情况。

安全转矩取消功能符合下列标准：

标准	名称
IEC 60204-1:2016 EN 60204-1:2018	机械安全性 - 机器的电气设备 - 第 1 部分：一般要求一般要求
IEC 61000-6-7:2014	电磁兼容性（EMC）- 第 6-7 部分：通用标准 - 针对用于在工业场所执行安全相关功能（功能安全）的设备的抗扰度要求
IEC 61326-3-1:2017	测量、控制和实验室用电气设备 - EMC 要求 - 第 3-1 部分：与安全相关的设备和用于执行与安全相关功能（功能安全）的设备用抗扰性要求 - 通用工业用途
IEC 61508-1:2010	电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能安全 - 第 1 部分：一般要求

标准	名称
IEC 61508-2:2010	电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能安全 – 第 2 部分: 电气/电子/可编程电子安全相关系统的要求
IEC 61511-1:2017	功能安全 – 加工工业部门的安全装置系统
IEC 61800-5-2:2016 EN 61800-5-2:2007	可调速电力传动系统 – 第 5-2部分: 安全要求 - 功能
IEC 62061:2021 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015	机械安全 – 安全相关电气、电子和可编程电子控制系统的功能安全
EN ISO 13849-1:2015	机械安全 – 控制系统的安全相关部件 – 第 1部分: 通用设计准则
EN ISO 13849-2:2012	机械安全 – 控制系统的安全相关部件 – 第 2 部分: 验证

该功能还对应于EN ISO 14118:2018（ISO 14118:2017）中规定的防止意外启动和EN/IEC 60204-1中规定的非受控停止（O类停止）。

■ **符合欧盟机械指令和英国机械安全法规**

见技术数据。


符合性声明列于本章末尾。

接线


有关STO连接的电气规范，请参阅控制单元的技术数据。

■ 连接原则

单个ACS580-01传动，内部电源

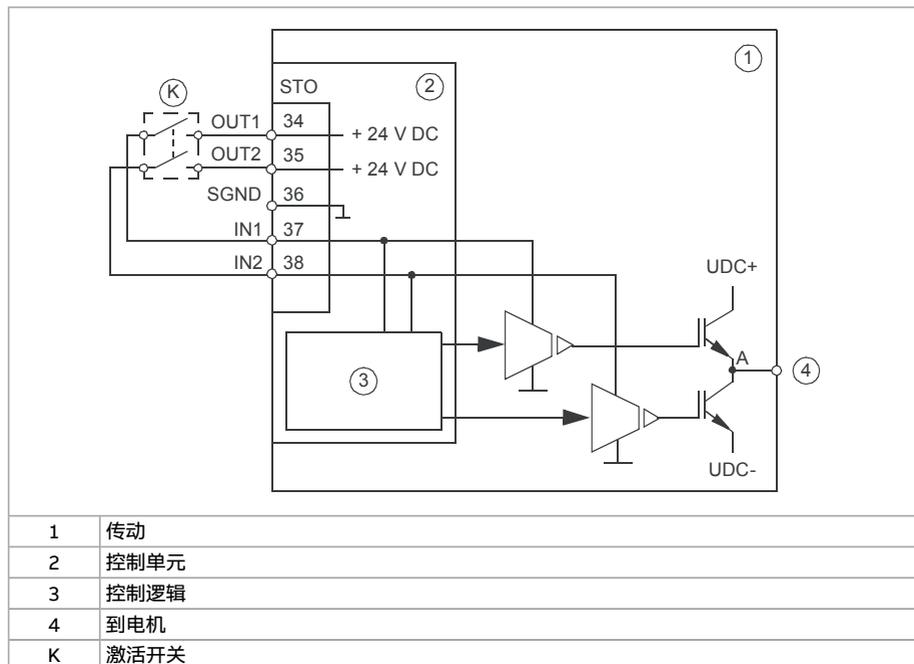


单个ACS580-01传动，外部电源

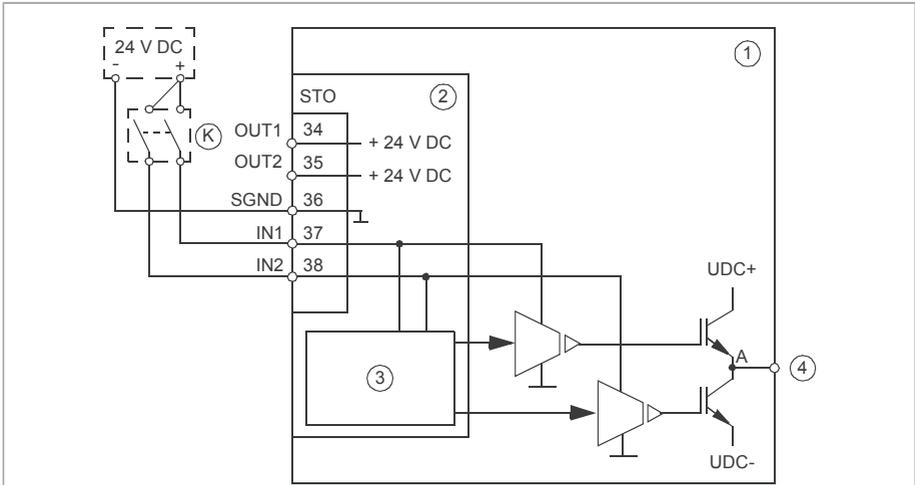

1	传动
2	控制单元
3	控制逻辑
4	到电机
K	激活开关


■ 接线示例

单个ACS580-01传动，内部电源

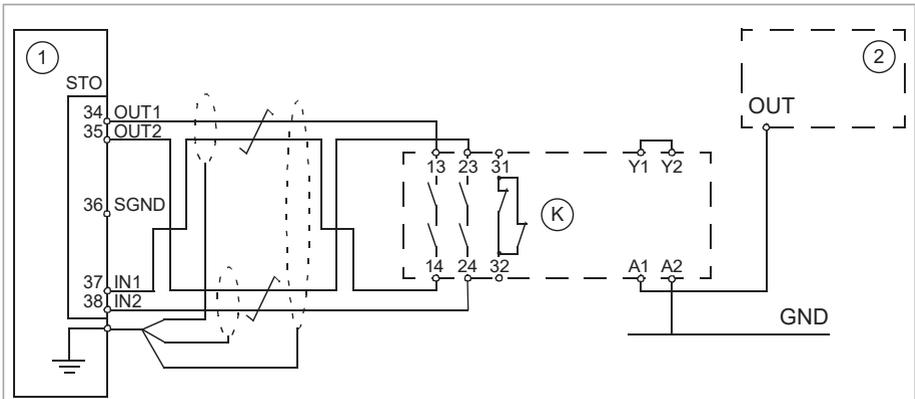


1	传动
2	安全PLC
K	安全继电器

多个ACS580-01传动，内部电源

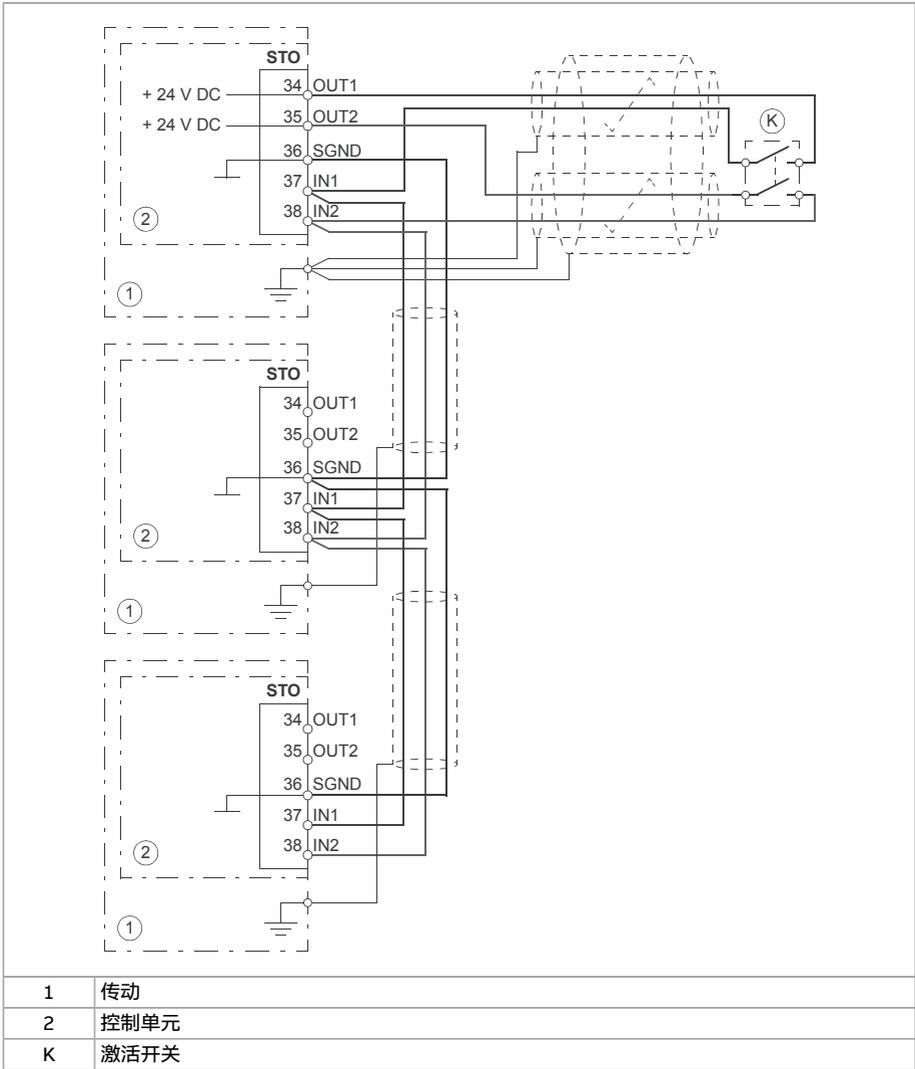

多个ACS580-01传动，外部电源

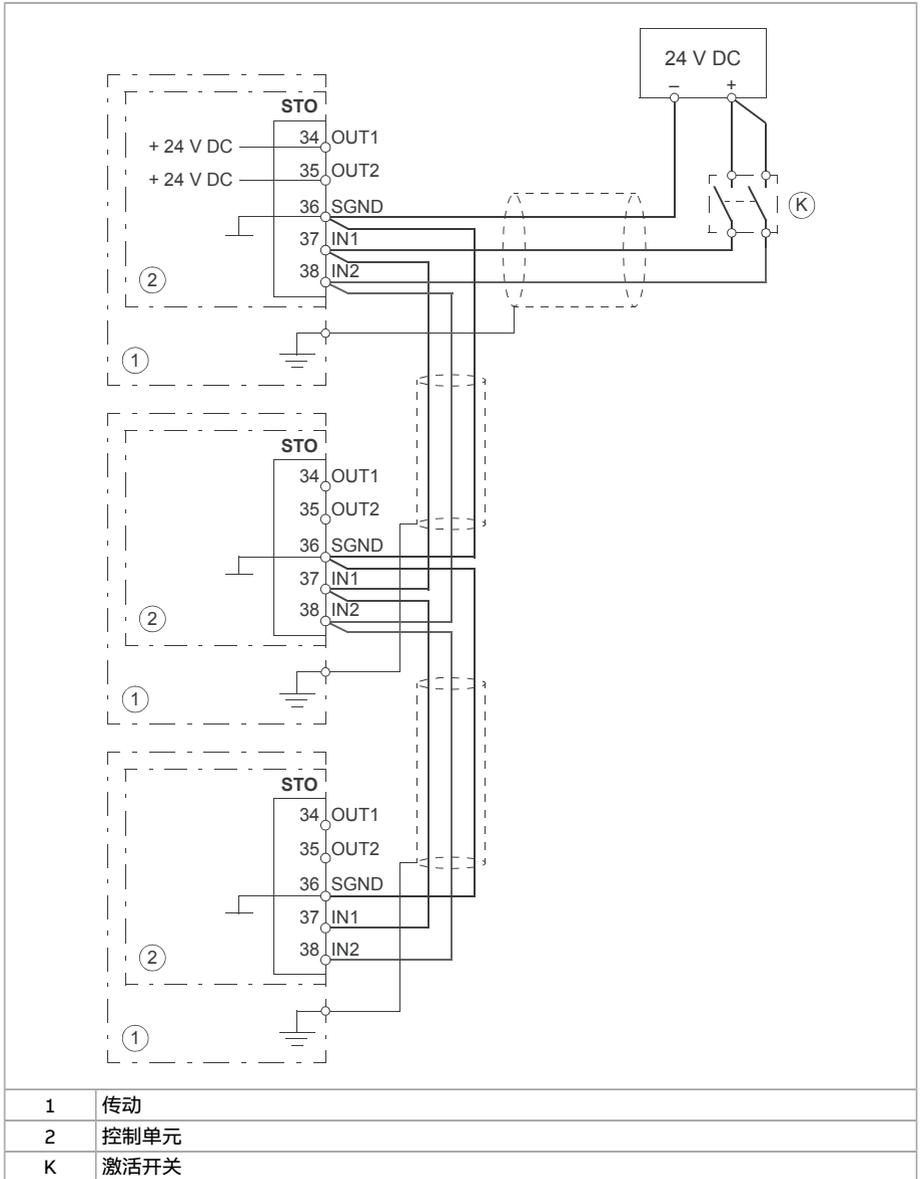

■ 激活开关

在接线图中，激活开关的符号为[K]。它代表手动操作开关、急停按钮开关或是安全继电器或安全PLC的触点等部件。

- 如果使用手动操作激活开关，则此开关必须为可锁定于打开位置的类型。
- 开关或继电器的触点必须在200 ms内断开/闭合。
- 还可以使用CPTC-02热敏电阻保护模块。要获得更多信息，请参见模块文档。

■ 电缆类型和长度

- 建议采用双屏蔽双绞线。
- 最大电缆长度：
 - 激活开关（K）与传动控制单元之间300 m（1000 ft）
 - 多个传动之间 60 m（200 ft）
 - 外部电源与第一个控制单元之间60 m (200 ft)

注： 开关和STO端子之间的接线短路会导致危险的故障。因此，建议使用安全继电器（包括接线诊断）或接线方法（屏蔽接地，通道隔离）来减少或消除短路造成的风险。

注： 传动STO输入端子的电压至少须为13 V DC方可表示为“1”。
输入通道的脉冲容差为1 ms。

■ 保护屏蔽层接地

- 仅将控制单元和激活开关之间的电缆屏蔽层在控制单元处接地。
- 仅在一个控制单元处，将两个控制单元之间接线内的屏蔽层接地。

操作原理

1. 安全转矩取消功能激活（激活开关打开，或安全继电器触点打开）。
 2. 传动控制单元上的STO输入断电。
 3. 控制单元断开输出IGBT的控制电压。
 4. 控制程序生成参数 31.22（参阅传动的固件手册）所定义的指示。
本参数选择一或两个STO信号被关闭或丢失时要给出的指示。指示也取决于事件发生时传动是在运行中还是已经停机。
注：此参数不影响 STO 功能自身的操作。STO 功能的运行不考虑该参数的设置：撤回一个或两个 STO 信号可以停止运行中的传动，并且在两个 STO 信号都恢复且所有故障复位前传动不会启动。
注：仅丢失一个STO信号会产生故障，因为此情况意味着STO硬件或接线出错。
 5. 电机自由停车（如果正在运行）。传动在激活开关或安全继电器触点断开时无法重启。在触点闭合后，可能需要一次复位（取决于参数31.22的设置）。需要新的起动命令来启动传动。
-

启动，包括验证试验

为确保安全功能的安全运行，需进行验证。机器的最终安装人员必须执行验证试验来验证功能。在下列情况下，必须执行验收测试：

- 安全功能首次启动时
- 执行与安全功能（电路板、接线、部件和设置等）相关的任意更改后
- 执行与安全功能相关的任意维护作业后
- 在安全功能的验证测试时
- 传动固件更新后。

■ 资质

根据IEC 61508-1第6条的要求，必须由具有足够专业知识和安全功能知识的合格人员进行安全功能的验证试验。试验程序和报告必须记录在案，并由此人签字。

■ 验证试验报告

签字后的验证试验报告必须保存在机器的日志中。报告中应包含启动操作和试验结果的文件，以及失效报告及相应解决方案的参考信息。因变更或维护而执行的所有新验证试验均应记录于日志簿内。

■ 验证试验步骤

对安全转矩取消功能进行接线后，请按如下方式验证其操作。

注： 如果安装有CPTC-02模块，则请参阅其文档。

操作	<input checked="" type="checkbox"/>
 警告！ 遵守安全须知。忽略这些指导可能会导致受伤、死亡或设备损坏。	<input type="checkbox"/>
确保传动在启动期间可以自由运行和停止。	<input type="checkbox"/>
停止传动（如果正在运行），断开输入电源，然后使用隔离开关将传动与电源线隔离。	<input type="checkbox"/>
对照接线图检查安全转矩取消电路的连接。	<input type="checkbox"/>
闭合隔离开关，接通电源。	<input type="checkbox"/>
在电机停止时，试验 STO 功能的运行情况。 <ul style="list-style-type: none"> • 向传动（正在运行）发出停止命令，然后等待直到电机轴静止。 确保传动按如下操作： <ul style="list-style-type: none"> • 断开STO电路。如果在参数31.22中为“停止”状态定义一个指示，则传动生成该指示（见固件手册）。 • 发出启动命令以确保STO功能已阻止传动运行。传动生成警告。电机不应启动。 • 闭合 STO 电路。 • 复位所有处于活动状态的故障。重启传动并确保电机可正常运行。 	<input type="checkbox"/>

操作	<input checked="" type="checkbox"/>
<p>在电机运行时测试 STO 功能的运行情况。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 启动传动并确保电机正在运行。 • 断开STO电路。电机应停止。如果在参数31.22中为“运行”状态定义一个指示（参见固件手册），则该传动将生成指示。 • 复位所有处于活动状态的故障，然后尝试启动传动。 • 确保电机保持静止状态，且传动在电机停止时在测试操作中按上文所述方式运行。 • 闭合 STO 电路。 • 复位所有处于活动状态的故障。重启传动并确保电机可正常运行。 	<input type="checkbox"/>
<p>测试传动的故障检测操作。电机可以是停止或运行状态。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 打开STO回路的第一条通道。如果电机运行，它应该自由停车。传动生成一个 <i>FA81</i> 安全转矩取消1丢失故障指示（参见固件手册）。 • 发出启动命令以确保 STO 功能已阻止传动运行。电机不启动。 • 闭合 STO 电路。 • 复位所有处于活动状态的故障。重启传动并确保电机可正常运行。 • 打开STO电路的第二条通道。如果电机运行，它应该自由停车。传动生成一个 <i>FA82</i> 安全转矩取消2丢失故障指示（参见固件手册）。 • 发出启动命令以确保 STO 功能已阻止传动运行。电机不启动。 • 闭合 STO 电路。 • 复位所有处于活动状态的故障。重启传动并确保电机可正常运行。 	<input type="checkbox"/>
记录并签署验证试验报告。该报告将证明该安全功能对操作而言是安全且可接受的。	<input type="checkbox"/>

使用

1. 打开激活开关，或断开 STO 连接的安全功能的接线。
2. 传动控制单元上的STO输入断电，且控制单元断开输出IGBT的控制电压。
3. 控制程序生成参数 31.22（参阅传动的固件手册）所定义的指示。
4. 电机自由停车（如果正在运行）。传动在激活开关或安全继电器触点断开时无法重启。
5. 通过接通激活开关或复位接线到 STO 连接的安全功能来取消 STO。
6. 在重启前复位所有故障。



警告!

安全转矩取消功能不会断开主电路和辅助电路与传动的电压连接。因此，只有在将传动与电源和所有其他电压源隔离后，方可在传动或电机的电气部件上执行维护工作。



警告!

当传动控制单元未通电时，传动无法检测或记忆STO电路中的任何变化。在电源恢复时，如果两个STO电路都闭合，并且电平型启动信号激活，则传动可能在没有新启动命令的情况下启动。在系统的风险评估中要考虑到这一点。

当传动仅由CMOD-xx多功能扩展模块供电时，此功能也有效。



警告!

（仅在带永磁或同步磁阻 [SynRM] 电机的情况下）

如果多个IGBT功率半导体器件出现故障，传动便可生成一个定位转矩，无论安全转矩取消功能是否激活，该转矩都将使电机轴最大旋转 $180/p$ （永磁电机）或 $180/2p$ （同步磁阻 [SynRM] 电机）度。其中， p 表示极对数量。

注:

- 如果使用安全转矩取消功能停止正在运行的传动，传动会断开电机供电电源，电机将自由停车。如果此举会造成危险或因其他原因而无法接受，则应在激活安全转矩取消功能之前采用相应的停止模式来停止传动和机械设备。
 - 安全转矩取消功能优先级高于传动的所有其他功能。
 - 安全转矩取消功能无法有效防止蓄意破坏或误用。
 - 安全转矩取消功能旨在减少已知的危险条件。尽管如此，并非总能消除所有潜在危险。机器的装配商必须告知最终用户相关的其余风险。
-

维护

在启动时对电路的运行情况进行验证后，STO 功能需要通过定期的验证试验进行维护。在高要求的运行模式下，最大验证试验间隔为 20 年。在低要求的运行模式下，最大验证试验间隔为 5 或 2 年。参见安全数据 (页 279) 一节。假定验证试验可以检测到所有危险的 STO 电路故障。要执行验证试验，执行验证试验步骤 (页 274)。

注：同时参考关于带机电输出的双通道安全相关系统的 CNB/M/11.050（由欧盟公告机构协调会发布）的建议。

- 在安全功能的安全完整性要求为 SIL 3 或 PL e 时（第 3 或 4 类），必须至少每月执行一次功能验证试验。
- 在安全功能的安全完整性要求为 SIL 2（HFT = 1）或 PL d（第 3 类），必须至少每 12 个月执行一次功能验证试验。

传动 STO 功能不包含任何机电组件。

除验证测试外，对机械上执行其他维护程序时也建议检查此功能的运行情况。

将上述安全转矩取消运行测试纳入传动所运行机械的例行维护程序中。

如果在启动后需要布线或更换任何组件，或恢复参数，请按章节中给出的测试方法进行验证试验步骤 (页 274)。

仅使用 ABB 认可的备件。

在机器日志簿中记录所有维护和验证测试活动。

■ 资质

必须由具备足够专业知识以及安全功能和功能安全知识，符合 IEC 61508-1 第 6 条要求的合格人员执行安全功能的维护和验证试验操作。

故障跟踪

在安全转矩取消功能正常运行期间所给出的指示将通过传动控制程序参数 31.22 进行选择。

安全转矩取消功能的诊断把对两个 STO 通道的状态进行交叉比对。如果这两个通道的状态不同，则会执行故障反应功能，且传动将因“STO 硬件故障”错误而跳闸。在非冗余模式下尝试使用 STO 时（例如在激活仅一条通道时），把触发同一反应。

有关传动所生成的指示，以及将故障和警告指示通过控制单元输出以便进行外部诊断的相关信息，请参见传动固件手册。

安全转矩取消功能的所有故障均须向 ABB 报告。

安全数据

安全转矩取消功能的安全数据如下文所示。

注：计算出的安全数据仅适用于冗余用途，而不适用于未同时使用两个通道的情况。

外形尺寸	SIL	PL	SFF (%)	PFH ($\tau_1 = 20$ a) (1/h)	PFD _{avg} ($\tau_1 = 2$ a)	PFD _{avg} ($\tau_1 = 5$ a)	MTTF _D (a)	DC (%)	Cat.	SC	HFT	CCF	T _M (a)
$U_N = 230\text{ V}$													
R1	3	e	>99	2.79E-09	2.34E-05	5.83E-05	2755	≥90	3	3	1	80	20
R2	3	e	>99	2.79E-09	2.34E-05	5.83E-05	2756	≥90	3	3	1	80	20
R3	3	e	>99	2.59E-09	2.28E-05	5.72E-05	2856	≥90	3	3	1	80	20
R4	3	e	>99	2.59E-09	2.28E-05	5.67E-05	2870	≥90	3	3	1	80	20
R5	3	e	>99	3.94E-09	2.28E-05	5.69E-05	2856	≥90	3	3	1	80	20
R6 R7 R8	3	e	>99	3.92E-09	3.44E-05	8.59E-05	9380	≥90	3	3	1	80	20
$U_N = 400\text{ V}$													
R1 R2	3	e	>99	2.55E-09	2.24E-05	5.59E-05	2918	≥90	3	3	1	80	20
R3	3	e	>99	2.62E-09	2.31E-05	5.75E-05	2823	≥90	3	3	1	80	20
R4 R4 v2	3	e	>99	2.59E-09	2.28E-05	5.67E-05	2870	≥90	3	3	1	80	20
R5	3	e	>99	2.59E-09	2.28E-05	5.68E-05	2868	≥90	3	3	1	80	20
R6 R7	3	e	>99	3.92E-09	3.44E-05	8.59E-05	9380	≥90	3	3	1	80	20
R8 R9	3	e	>99	4.22E-09	3.69E-05	9.24E-05	8792	≥90	3	3	1	80	20
$U_N = 600\text{ V}$													
R2	3	e	>99	2.67E-09	2.24E-05	5.57E-05	2920	≥90	3	3	1	80	20
R3	3	e	>99	2.61E-09	2.30E-05	5.72E-05	2840	≥90	3	3	1	80	20
R5	3	e	>99	2.59E-09	2.28E-05	5.69E-05	2856	≥90	3	3	1	80	20
R7 R8 R9	3	e	>99	4.25E-09	3.72E-05	9.29E-05	6443	≥90	3	3	1	80	20
3AXD10000776787 A, 3AXD10000015777 P													

- 下列温度变化数据将用于安全值计算：
 - 每年 670 次开/关循环，且 $\Delta T = 71.66\text{ }^\circ\text{C}$
 - 每年 1340 次开/关循环，且 $\Delta T = 61.66\text{ }^\circ\text{C}$
 - 每年 30 次开/关循环，且 $\Delta T = 10.0\text{ }^\circ\text{C}$
 - 2.0%的时间板温为 $32\text{ }^\circ\text{C}$
 - 1.5%的时间板温为 $60\text{ }^\circ\text{C}$
 - 2.3%的时间板温为 $85\text{ }^\circ\text{C}$
- STO 是 IEC 615082 所定义的 A 型安全部件。

- 相关故障模式：
 - STO 虚假跳闸（安全故障）
 - STO 在收到请求时未激活
 - 已对故障模式“印刷电路板短路”进行故障排除（EN 13849-2，表 D.5）。该分析基于一次出现一个故障的假设。未对累积故障进行分析。
- STO响应时间：
 - STO反应时间（最短可检测中断）：1 ms
 - STO响应时间：2 ms（典型值），5 ms（最大值）
 - 故障检测时间：时间超过200 ms的不同通道状态
 - 故障反应时间：故障检测时间 + 10 ms
- 指示延迟：
 - STO 故障指示（参数 31.22）延迟：< 500 ms
 - STO 警告指示（参数31.22）延迟：<1000 ms

■ 术语和缩略语

术语或缩略语	参考	说明
Cat.	EN ISO 13849-1	类别，指控制系统的安全相关零部件在防止故障能力以及故障条件下后续行为方面的分类，它通过部件的结构布置、故障检测和（或）部件可靠性来达到。类别有：B、1、2、3和4。
CCF	EN ISO 13849-1	共因失效 (%)
DC	EN ISO 13849-1	诊断覆盖率
HFT	IEC 61508	硬件故障裕度
MTTF _D	EN ISO 13849-1	平均危险失效时间：规定条件下特定测量间隔期间的（单元总数） / （危险、未检测到的故障数量）
PFD _{avg}	IEC 61508	需求发生时的平均危险失效概率，即需求产生时安全相关系统无法执行指定安全功能的不可用率
PFH	IEC 61508	每小时危险故障概率，即在一定时间内安全相关系统无法执行指定安全功能的危险故障概率。
PL	EN ISO 13849-1	性能等级。等级 a...e 对应于 SIL
Proof test	IEC 61508、IEC 62061	为检测安全相关系统的故障而进行的验证试验，以便在必要时，通过维修使系统恢复到“全新”状态或尽可能接近这一状态。
SC	IEC 61508	系统性能力
SFF	IEC 61508	安全失效分数 (%)
SIL	IEC 61508	安全完整性等级 (1...3)
STO	IEC/EN 61800-5-2	安全转矩取消
T ₁	IEC 61508-6	验证测试间隔。T ₁ 是用于定义安全功能或子系统的故障概率（PFH 或 PFD）的参数。需要按照 T ₁ 的最大间隔执行验证测试以保持 SIL 性能有效。必须遵循相同的间隔以保持 PL 性能（EN ISO 13849）有效。同时参见“维护”一节。

术语或缩略语	参考	说明
T_M	EN ISO 13849-1	任务时间：涵盖安全功能/设备的预期用途的时间段。在任务时间结束后，必须更换安全设备。请注意，所给出的任何 T_M 值都不能被视为担保或保证。

■ TÜV证书

可在互联网www.abb.com/drives/documents上查阅TÜV证书。

■ 符合性声明



EU Declaration of Conformity

Machinery Directive 2006/42/EC

We

Manufacturer:
Address:
Phone:

ABB Oy
Hiomotie 13, 00380 Helsinki, Finland.
+358 10 22 11

declare under our sole responsibility that the following product:

Frequency converter

ACS580-01

with regard to the safety functions

- Safe Torque Off
- Safe stop 1 (SS1-t, with FSP5-21 PROFIsafe module, +Q986)

is in conformity with all the relevant safety component requirements of EU Machinery Directive 2006/42/EC, when the listed safety function is used for safety component functionality.

The following harmonized standards have been applied:
EN 61800-5-2:2007

Adjustable speed electrical power drive systems – Part 5-2: Safety requirements - Functional
Safety of machinery – Functional safety of safety-related electrical, electronic and programmable electronic control systems

EN 62061:2005
+ AC:2010 + A1:2013 + A2:2015

Safety of machinery – Safety-related parts of control systems. Part 1: General requirements
Safety of machinery – Safety-related parts of the control systems. Part 2: Validation
Safety of machinery – Electrical equipment of machines – Part 1: General requirements

EN ISO 13849-1:2015

EN ISO 13849-2:2012

EN 60204-1:2018

The following other standards have been applied:
IEC 61508:2010, parts 1-2

Functional safety of electrical / electronic / programmable electronic safety-related systems
Adjustable speed electrical power drive systems – Part 5-2: Safety requirements - Functional

IEC 61800-5-2:2016

The product(s) referred in this Declaration of conformity fulfil(s) the relevant provisions of other European Union Directives which are notified in Single EU Declaration of conformity 3AXD10000497690.

Person authorized to compile the technical file:

Name and address: Jussi Vesti, Hiomotie 13, 00380 Helsinki, Finland.

Helsinki, March 30, 2021

Signed for and on behalf of:


Tuomo Tarula
Local Division Manager, ABB Oy


Harri Mustonen
Product Unit Manager, ABB Oy

Document number 3AXD10000302783



Declaration of Conformity

Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008

We

Manufacturer: ABB Oy
 Address: Hiomotie 13, 00380 Helsinki, Finland.
 Phone: +358 10 22 11

declare under our sole responsibility that the following product:

Frequency converter

ACS580-01

with regard to the safety functions

- Safe Torque Off
 - Safe stop 1 (SS1-t, with FSPS-21 PROFIsafe module, +Q986)

is in conformity with all the relevant safety component requirements of the Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008, when the listed safety function is used for safety component functionality.

The following harmonized standards have been applied:

EN 61800-5-2:2007

Adjustable speed electrical power drive systems – Part 5-2: Safety requirements - Functional

EN 62061:2005

+ AC:2010 + A1:2013 + A2:2015

Safety of machinery – Functional safety of safety-related electrical, electronic and programmable electronic control systems

EN ISO 13849-1:2015

Safety of machinery – Safety-related parts of control systems. Part 1: General requirements

EN ISO 13849-2:2012

Safety of machinery – Safety-related parts of the control systems. Part 2:

Validation

EN 60204-1:2018

Safety of machinery – Electrical equipment of machines – Part 1: General requirements

The following other standards have been applied:

IEC 61508:2010, parts 1-2

Functional safety of electrical / electronic / programmable electronic safety-related systems

IEC 61800-5-2:2016

Adjustable speed electrical power drive systems – Part 5-2: Safety requirements - Functional

The product(s) referred in this declaration of conformity fulfil(s) the relevant provisions of other UK statutory requirements, which are notified in a single declaration of conformity 3AXD10001325742.

Person authorized to compile the technical file:

Name and address: Jussi Vesti, Hiomotie 13, 00380 Helsinki, Finland.

Helsinki, March 30, 2021

Signed for and on behalf of:

Tuomo Tarula
 Local Division Manager, ABB Oy

Harri Mustonen
 Product Unit Manager, ABB Oy

Document number 3AXD10001329534

13

可选的 I/O 扩展和适配器模块

本章内容


本章介绍如何安装和启动可选的 CAIO-01, CHDI-01, CMOD-01 和 CMOD-02 IO 多功能扩展模块和 CBAI-01 适配器模块。本章也包含诊断和技术数据。

CAIO-01 双极模拟 I/O 适配器模块

■ 产品概述

CAIO-01 双极模拟 I/O 适配器模块扩展了传动控制单元的输入和输出。该模块有三个双极电流/电压输入以及两个单极电流/电压输出。输入可以处理正负信号。传动解读输入负信号的方式取决于传动的参数设置。通过一个参数可以进行输入电压/电流选择。

■ 布局

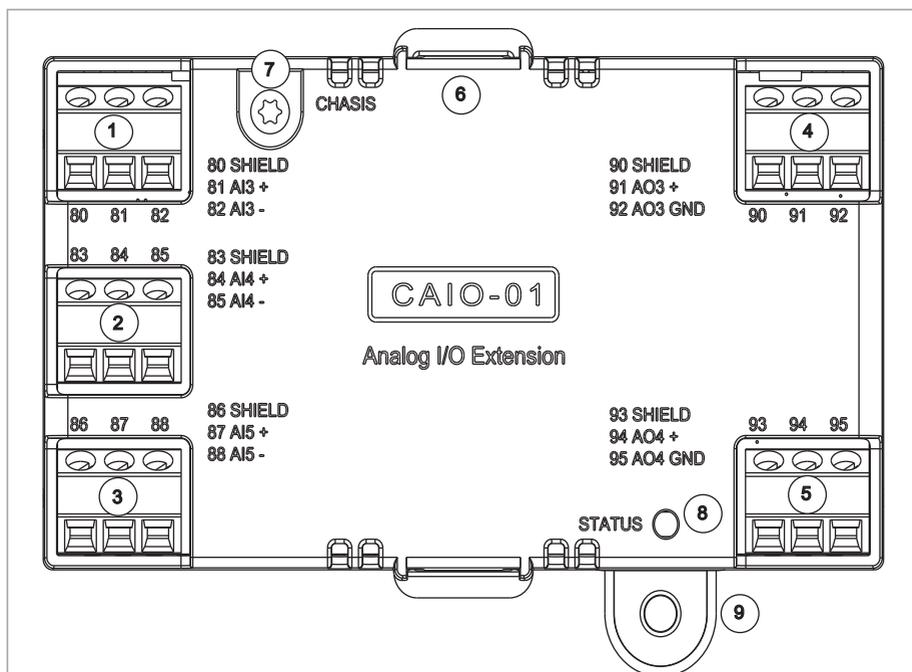

1, 2, 3	模拟输入		4, 5	模拟输出	
80	SHIELD	电缆屏蔽层连接	90	SHIELD	电缆屏蔽层连接
81	AI3+	模拟输入 3 正信号	91	AO3	模拟输出 3 信号
82	AI3-	模拟输入 3 负信号	92	AGND	模拟接地电势
83	SHIELD	电缆屏蔽层连接	93	SHIELD	电缆屏蔽层连接
84	AI4+	模拟输入 4 正信号	94	AO4	模拟输出 4 信号
85	AI4-	模拟输入 4 负信号	95	AGND	模拟接地电势
86	SHIELD	电缆屏蔽层连接			
87	AI5+	模拟输入 5 正信号			
88	AI5-	模拟输入 5 负信号			
6	控制单元接口槽				
7	接地孔				
8	诊断 LED 灯				
9	安装孔				

■ 机械安装

必要工具

- 螺丝刀和一组合适钻头。

开箱验货

1. 打开选件包。确保包装中包含：
 - 选件模块
 - 安装螺钉。
2. 确保无损坏迹象。

安装模块

请参见安装选件模块 (页 138) 一节。

■ 电气安装



警告!

请遵循传动的安全须知。忽略这些安全须知可能会导致受伤、死亡或设备损坏。


开始作业前，请停止传动并完成电气安全预防措施 (页 20) 一节所述的步骤。

必要工具

- 螺丝刀和一组合适钻头。

接线

将外部电缆连接到对应的模块端子。将电缆的外部屏蔽层于 SHIELD 端子接地。

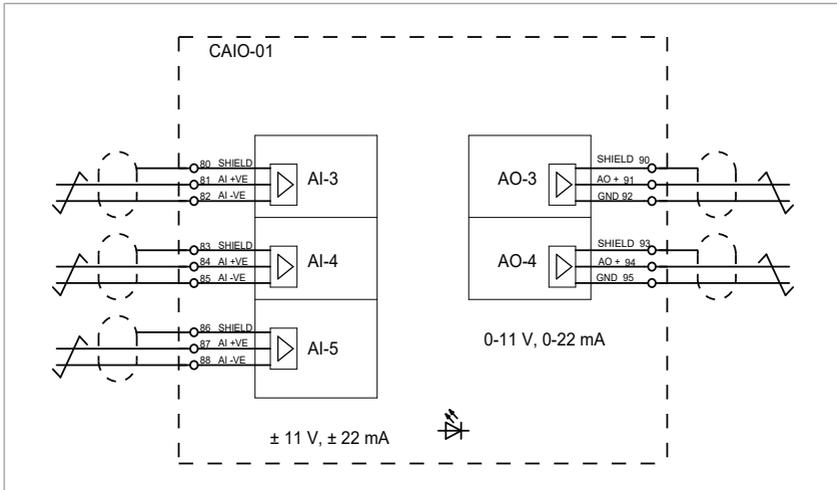

■ 启动

设置参数

1. 给传动上电。
2. 如果未显示警告，
 - 确保两个参数15.01 扩展模块类型和15.02 检测到的扩展模块的值为CAIO-01。如果显示警告A7AB扩展I/O配置失败，
 - 确保参数15.02的值为CAIO-01。
 - 设置参数15.01的值为CAIO-01。您就可以看到扩展模块的参数，见组15 I/O 扩展模块。
3. 将模拟输入 AI3, AI4, AI5 或模拟输出 AO3 或 AO4 设置为适用值，见固件手册。

示例：将监控 1 连接到扩展模块的 AI3：

- 选择监控功能模式（32.05 监控功能 1）。
- 设置监控功能限值（32.09 监控 1 下限和32.10 监控 1 上限）。
- 选择监控动作（32.06 监控 1 动作）。
- 连接32.07 监控 1 信号至15.52 AI3 换算值。

■ 诊断

LED 灯


适配器模块有一个诊断 LED 灯。

颜色	说明
绿色	适配器模块接通。
红色	与传动控制单元或适配器模块之间没有通信，检测到错误。

■ 技术数据

安装	插入传动控制单元插槽 2
防护等级	IP20 / UL 1 型
环境条件	请参见传动技术数据。
包装	纸板
模拟输入 (80..82, 83..85, 86..88)	
最大线径	1.5 mm ²
输入电压 (AI+ 和 AI-)	-11 V ... +11 V
输入电流 (AI+ 和 AI-)	-22 mA ... +22 mA
输入电阻	>200 kohm (电压模式), 100 ohm (电流模式)
可选电缆屏蔽层连接	
模拟输出 (90..92, 93..95)	
最大线径	1.5 mm ²
输出电压 (AO+ 和 AO-)	0 V ... +11 V
输出电流 (AO+ 和 AO-)	0 mA ... +22 mA
输出电阻	< 20 ohm
推荐负载	> 10 kohm
误差	典型值为满量程的±1%, 最大值为满量程的±1.5%
可选电缆屏蔽层连接	


隔离区域

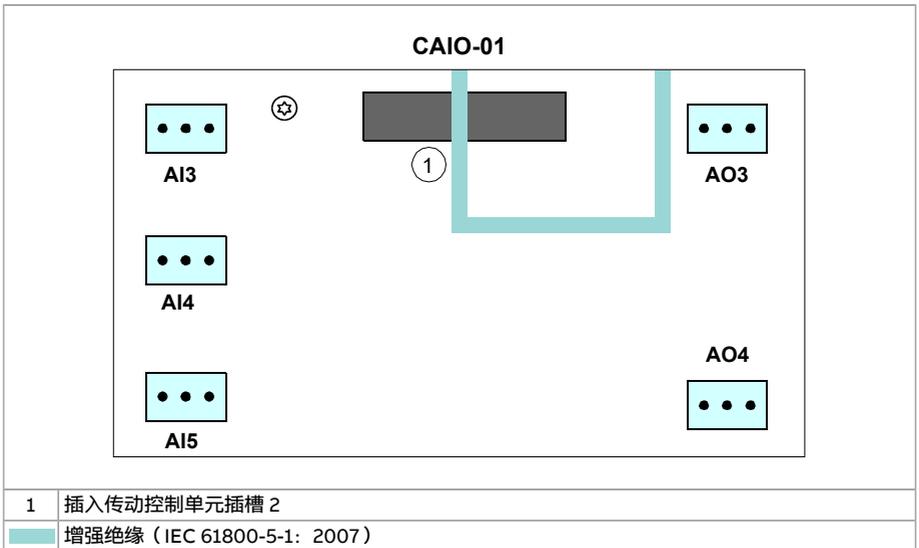

290 可选的 I/O 扩展和适配器模块

■ 尺寸图

尺寸单位为毫米和 [英寸]。

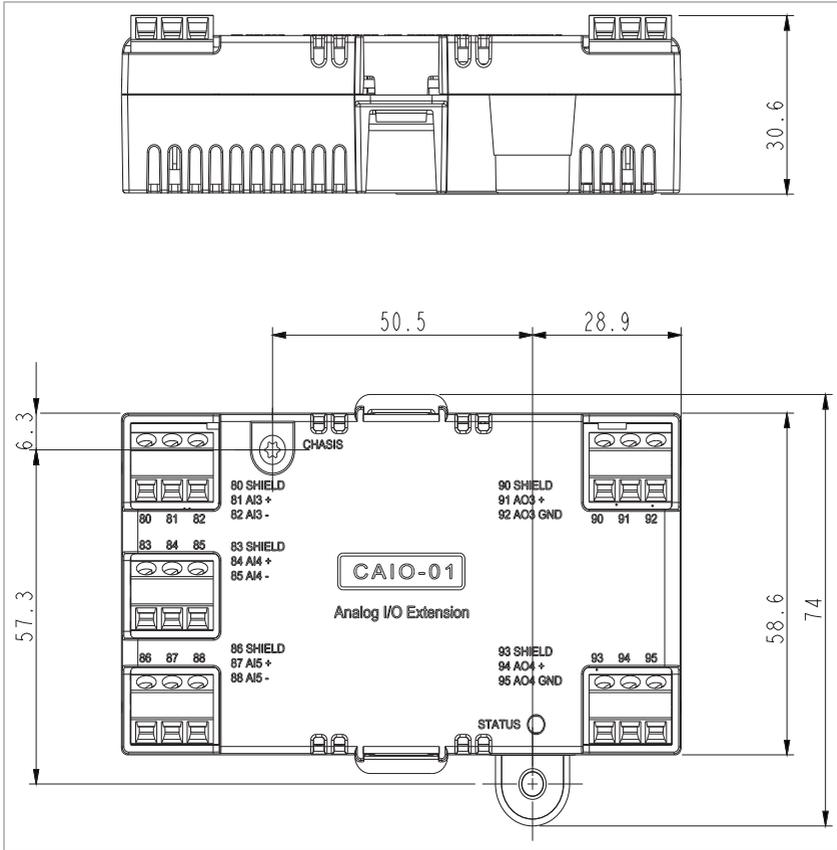


CBAI-01 双极模拟 IO 适配器模块

■ 产品概述

CBAI-01 包括两路双极模拟输入、两路单级模拟输出、以及一个可用于选择模拟输出电平换算的开关。该模块将两路双极模拟输入（-10...+10V）分别转换为的两路单级模拟输出 0...+10V，可连接传动控制单元。模块不提供额外输入。

■ 布局

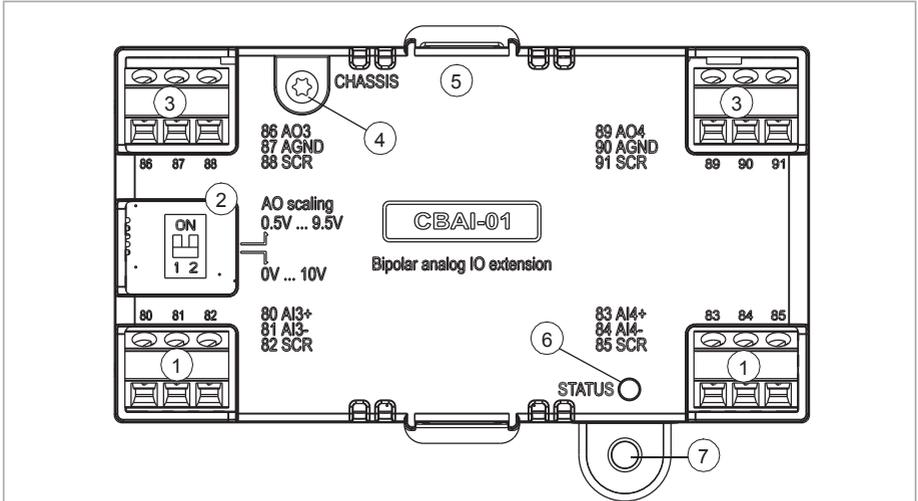

模拟输入 (1)			模拟输入 (3)		
80	AI3+	模拟输入 3 正信号	86	AO3	模拟输出 3 信号
81	AI3-	模拟输入 3 负信号	87	AGND	模拟接地电势
82	SCR	电缆屏蔽层连接	88	SCR	电缆屏蔽层连接
83	AI4+	模拟输入 4 正信号	89	AO4	模拟输出 4 信号
84	AI4-	模拟输入 4 负信号	90	AGND	模拟接地电势
85	SCR	电缆屏蔽层连接	91	SCR	电缆屏蔽层连接
2	模拟输出换算开关 (2)		4	接地孔	
5	控制单元接口槽2		6	诊断 LED 灯	
7	接地孔		-		

■ 机械安装

必要工具

- 螺丝刀和一组合适钻头。

开箱验货

1. 打开选件包。确保包装中包含：
 - 选件模块
 - 安装螺钉。
2. 确保无损坏迹象。

安装模块

请参见安装选件模块 (页 138) 一节。

■ 电气安装



警告!

请遵守安全须知 (页 17) 一章中的说明。忽略这些指导可能会导致受伤、死亡或设备损坏。不合格的电工不得执行电气作业。

确保在安装过程中传动与输入电源断开连接。如果传动已连接到输入电源，请在断开输入电源后等待 5 分钟。


必要工具

- 螺丝刀和一组合适钻头。

接线

将外部控制电缆连接对应的模块端子。将电缆的外屏蔽层于控制电缆接地架上的接地夹下360度接地，并将双股电缆屏蔽层于CBAI-01 SCR 端子处接地。

接线图：

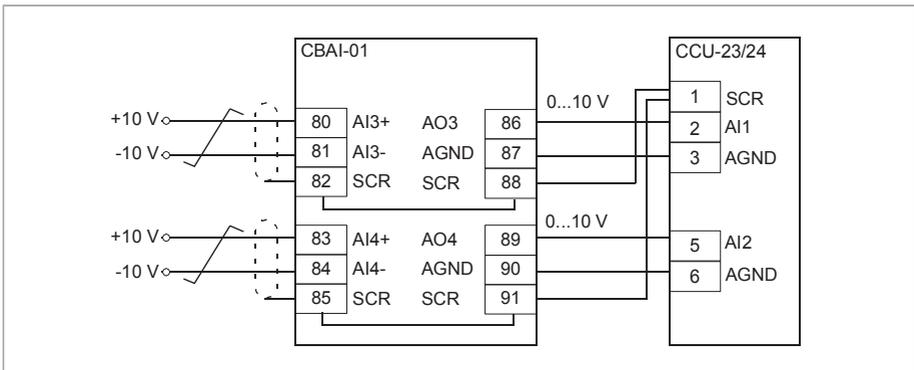

■ 启动

设置参数

1. 给传动上电。
2. 确认诊断 LED 灯已亮起。

AI1 参数设置示例

本示例说明如何设置双极速度给定范围为 -50Hz 至 50Hz 的控制面板参数，以及如何检测扩展模块和传动控制板之间的断线。

参数	设置	默认
12.17 AI1 最小值	0.5 V	4.000 mA 或 0.000 V
12.18 AI1 最大值	9.5 V	20.000 mA 或 10.000 V
12.19 AI1 换算 AI1 最小值	-50	0.000
12.20 AI1 换算 AI1 最大值	50	50
32.05 监控 1 功能	下限值	已禁用
32.06 监控 1 动作	故障	无动作
32.07 监控 1 信号	AI1	频率
32.09 监控 1 下限值	0.4	0.00

■ 诊断

LED 灯

适配器模块有一个诊断 LED 灯。

颜色	说明
绿色	适配器模块接通。

■ 技术数据


安装	传动控制单元插槽 2 处
防护等级	IP20
环境条件	请参见传动技术数据。
包装	纸板
模拟输入 (80...82, 83...85)	
最大线径	1.5 mm ²
输入电压 (AI+ 和 AI-)	-10 V ... +10 V
输入电阻	> 200 kohm
可选电缆屏蔽层连接	
模拟输出 (86...88, 89...91)	

294 可选的 I/O 扩展和适配器模块

最大线径	1.5 mm ²
输出电压 (AO+ 和 AGND)	0 V ... +10 V
输出电阻	< 20 ohm
推荐负载	> 10 kohm
误差	满量程的±1% (典型值), 满量程的±1.5% (最大值)
可选电缆屏蔽层连接	
模拟输出换算开关	
接通状态	使用范围为 0.5 V ... 9.5 V
关闭状态	使用范围为 0 V ... 10 V
隔离区域	
<p style="text-align: center;">CBAI-01</p>	
1	插入传动的控制单元插槽 2
2	开关
	增强绝缘 (IEC 61800-5-1: 2007)
	功能性绝缘 (IEC 61800-5-1: 2007)

■ 尺寸图

尺寸单位为毫米和[英寸]。

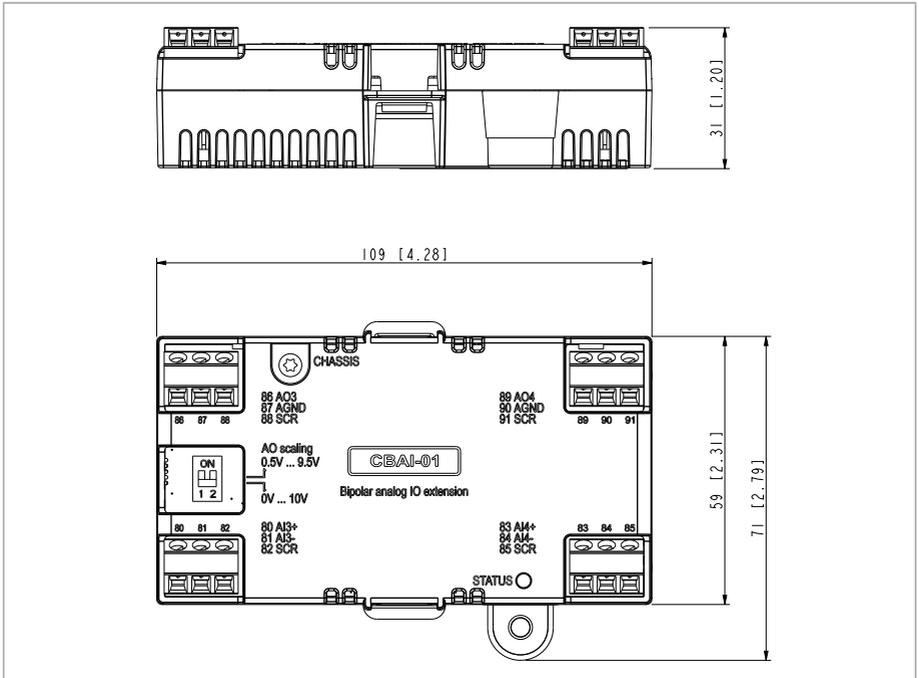


CHDI-01 115/230 V数字输入扩展模块

■ 产品概述

CHDI-01 115/230 V数字输入扩展模块对传动控制单元的输入进行扩展。它有六个高压输入和两个继电器输出。

■ 布局 and 连接示例

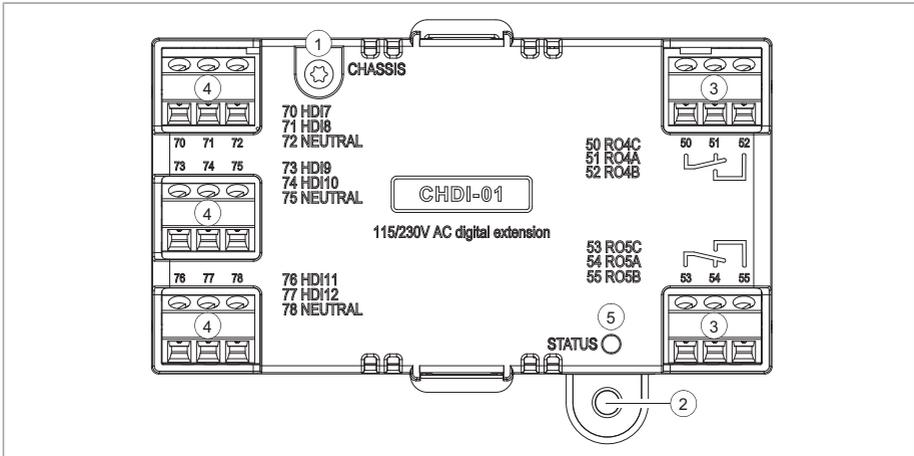

4 用于115/230 V输入的3针端子排		3 继电器输出			
70	HDI7	115/230 V输入1	50	RO4C	公共, C
71	HDI8	115/230 V输入2	51	RO4B	常闭, NC
72	中性线 ¹⁾	中性点	52	RO4A	常开, NO
73	HDI9	115/230 V输入3	53	RO5C	公共, C
74	HDI10	115/230 V输入4	54	RO5B	常闭, NC
75	中性线 ¹⁾	中性点	55	RO5A	常开, NO
76	HDI11	115/230 V输入5	1 接地螺钉		
77	HDI12	115/230 V输入5	2 安装螺钉孔		
78	中性线 ¹⁾	中性点	5 诊断LED。绿色=扩展模块通电。		
1) 连接中性线72、75和78。					

■ 机械安装

必要工具

- 螺丝刀和一组合适钻头。

开箱验货

1. 打开选件包。确保包装中包含：
 - 选件模块
 - 安装螺钉。
2. 确保无损坏迹象。

安装模块

请参见安装选件模块 (页 138) 一节。

■ 电气安装



警告!

请遵循传动的安全须知。忽略这些安全须知可能会导致受伤、死亡或设备损坏。

开始作业前，请停止传动并完成电气安全预防措施 (页 20) 一节所述的步骤。

必要工具

- 螺丝刀和一组合适钻头。

接线

把外部控制电缆连接到适用的模块端子。在控制电缆的接地架上的接地夹下方对电缆的外屏蔽层进行 360 度接地。

■ 启动

设置参数

1. 给传动上电。
2. 如果未显示警告，
 - 确保两个参数 15.01 扩展模块类型和 15.02 检测到的扩展模块的值均为 CHDI-01。
 如果显示警告 A7AB 扩展 I/O 配置失败，
 - 确保参数 15.02 的值是 CHDI-01。
 - 设置参数 15.01 的值为 CHDI-01。
 现在，可以在参数组 15 I/O 扩展模块中查看扩展模块的参数。
3. 把扩展模块的参数设置为适用的值。

继电器输出参数设置示例

本示例说明如何使扩展模块的继电器输出 RO4 指示延时为一秒的电机的反向旋转方向。

298 可选的 I/O 扩展和适配器模块

参数	设置
15.07 RO4信号源	反转
15.08 RO4开启延时	1 s
15.09 RO4关闭延时	1 s

■ 故障和警告消息


警告A7AB扩展I/O配置失败。

■ 技术数据

安装	至传动控制单元上的选件插槽
防护等级	IP20 / UL 1 型
环境条件	请参见传动技术数据。
包装	纸板
继电器输出 (50...52, 53...55)	
最大线径	1.5 mm ²
最小触点额定值	12 V/10 mA
最大触点额定值	250 V AC / 30 V DC / 2 A
最大分断能力	1500 VA
115/230 V输入 (70...78)	
最大线径	1.5 mm ²
输入电压	115到230 V AC ±10%
数字关闭状态下的最泄漏电流	2 mA
隔离区域	
<p style="text-align: center;">CHDI-01</p>	
1	插入传动 SLOT2
■	增强绝缘 (IEC 61800-5-1: 2007)
● ● ● ●	功能性绝缘 (IEC 61800-5-1: 2007)

■ 尺寸图

尺寸单位为毫米和[英寸]。

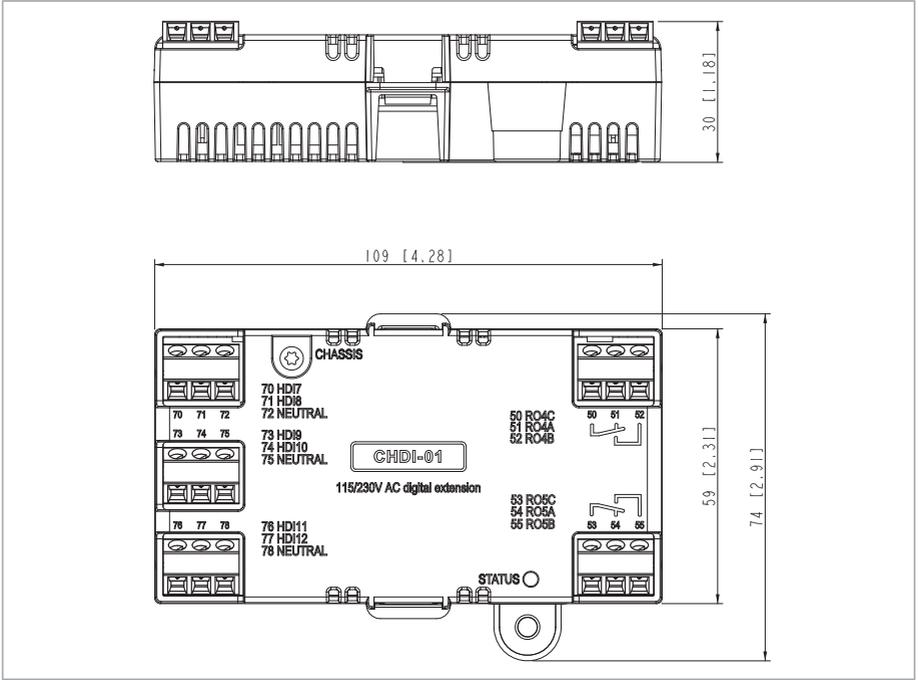

CMOD-01多功能扩展模块（外部 24V AC/DC 和数字 I/O）


■ 产品概述

CMOD-01 多功能扩展模块（外置 24 V AC/DC 和数字 I/O）可扩展传动控制板的输出。它带有两个继电器输出和一个晶体管输出，晶体管输出可以用作数字或频率输出。



此外，扩展模块还配有外部电源接口，可在传动未上电时为传动控制单元供电。如果不需要备用电源，则无需连接，因为默认情况下通过传动控制单元为该模块供电。

注：使用 CCU-24 控制单元，CMOD-01 模块无需连接外置 24 V AC/DC 电源。可以把外部电源直接连接到控制板上的端子 40 和 41。

■ 布局 and 连接示例

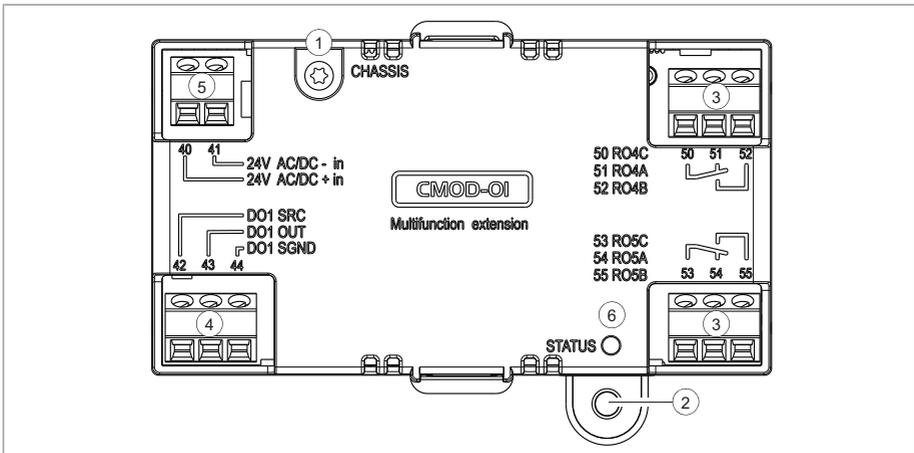

1	接地螺钉	6	诊断 LED 灯		
2	安装螺钉孔				
5	用于外部电源的 2 针端子排	3	用于继电器输出的 3 针端子排		
40	24 V AC/DC + in	外部24 V (AC/DC) 输入	50	RO4C	公共, C
41	24 V AC/DC - in	外部24 V (AC/DC) 输入	51	RO4A	常闭, NC

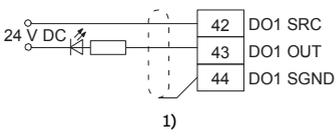4 用于晶体管输出的3针端子排			52	RO4B	常开, NO
 <p>1)</p>  <p>2)</p>					
42	DO1 SRC	源输入	53	RO5C	公共, C
43	DO1 OUT	数字或频率输出	54	RO5A	常闭, NC
44	DO1 SGND	接地电势	55	RO5B	常开, NO

- 1) 数字量输出连接示例
- 2) 由外部供电的频率指示器, 它可以提供比如:
 - 用于传感器回路的40 mA/12 V DC电源 (CMOD频率输出)
 - 适当的电压脉冲输入 (10 Hz ... 16 kHz)。

■ 机械安装

必要工具

- 螺丝刀和一组合适钻头。

开箱验货

1. 打开选件包。确保包装中包含:
 - 选件模块
 - 安装螺钉。
2. 确保无损坏迹象。

安装模块

请参见安装选件模块 (页 138)一节。

■ 电气安装



警告!

请遵循传动的安全须知。忽略这些安全须知可能会导致受伤、死亡或设备损坏。

开始作业前, 请停止传动并完成电气安全预防措施 (页 20)一节所述的步骤。

必要工具

- 螺丝刀和一组合适的钻头

接线

把外部控制电缆连接到适用的模块端子。在控制电缆的接地架上的接地夹下方对电缆的外屏蔽层进行 360 度接地。



警告!

如果使用外部 24 V AC 电源为控制单元供电，切勿将 +24 V AC 电缆连接到控制单元接地。

■ 启动

设置参数

1. 给传动上电。
2. 如果未显示警告，
 - 确保两个参数 15.01 扩展模块类型和 15.02 检测到的扩展模块的值均为 CMOD-01。如现实警告 A7AB 扩展 I/O 配置失败，
 - 确保参数 15.02 的值是 CMOD-01。
 - 设置参数 15.01 的值为 CMOD-01。现在，可以在参数组 15 I/O 扩展模块中查看扩展模块的参数。
3. 把扩展模块的参数设置为适用的值。

示例如下。

继电器输出参数设置示例

本示例说明如何使扩展模块的继电器输出 RO4 指示延时为一秒的电机的反向旋转方向。

参数	设置
15.07 RO4 信号源	反转
15.08 RO4 开启延时	1 s
15.09 RO4 关闭延时	1 s

数字量输出参数设置示例

本示例说明如何使扩展模块的数字量输出 DO1 指示延时为一秒的电机的反向旋转方向。

参数	设置
15.22 DO1 配置	数字输出
15.23 DO1 信号源	反转
15.24 DO1 开启延时	1 s
15.25 DO1 关闭延时	1 s

频率输出参数设置示例

本示例说明如何使扩展模块的数字输出 DO1 输出 0...10000 Hz 频率范围显示电机速度为 0...1500 rpm。

参数	设置
15.22 DO1配置	频率输出
15.33 频率输出1信号源	01.01 采用的电机转速
15.34 频率输出1源最小值	0
15.35 频率输出1源最大值	1500.00
15.36 与源最小值对应频率输出1的频率	1000 Hz
15.37 与源最大值对应频率输出1的频率	10000 Hz

诊断

故障和警告消息

警告A7AB扩展I/O配置失败。

LED 灯

诊断模块拥有一个诊断 LED。

颜色	说明
绿色	扩展模块通电。

■ 技术数据


安装	至传动控制单元上的选件插槽
防护等级	IP20 / UL 1 型
环境条件	请参见传动技术数据。
包装	纸板
继电器输出 (50...52, 53...55)	
最大线径	1.5 mm ²
最小触点额定值	12 V/10 mA
最大触点额定值	250 V AC / 30 V DC / 2 A
最大分断能力	1500 VA
晶体管输出 (42...44)	
最大线径	1.5 mm ²
型号	晶体管输出 PNP
最大负载	4 kohm
最大开关电压	30 V DC
最大开关电流	100 mA / 30 V DC, 短路保护
频率	10 Hz ... 16 kHz
分辨率	1 Hz
误差	0.2%
外部电源 (40 ... 41)	
最大线径	1.5 mm ²

304 可选的 I/O 扩展和适配器模块

输入电压	24 V AC / V DC $\pm 10\%$ (GND, 用户电势)
最大功率消耗	在24 V DC下为25 W, 1.04 A
隔离区域	
1	插入传动 SLOT2
	增强绝缘 (IEC 61800-5-1: 2007)
	功能性绝缘 (IEC 61800-5-1: 2007)

■ 尺寸图

尺寸单位为毫米和[英寸]。

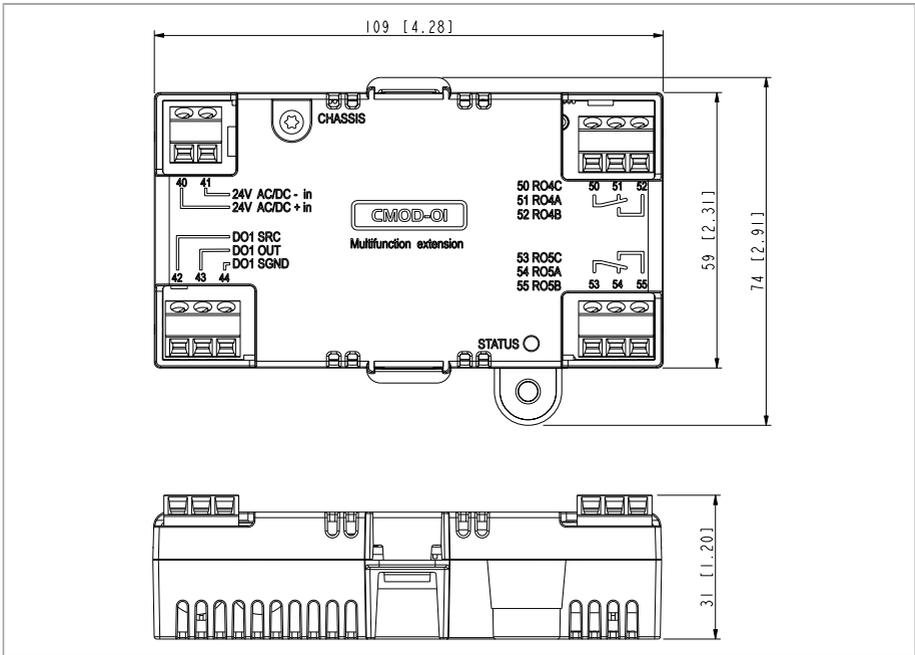

CMOD-02 多功能扩展模块（外部24 V AC/DC和隔离 PTC接口）

■ 产品概述


CMOD-02多功能扩展模块（外部24V AC/DC和隔离PTC接口）拥有用于监控电机温度的电机热敏电阻连接和一个用于指示热敏电阻状态的继电器输出。如果热敏电阻过热，传动会因为电机过热而跳闸。如果需要安全转矩取消断开，用户必须将过热指示继电器连接到经认证的传动安全转矩取消输入。

此外，扩展模块还配有外部电源接口，可在传动未上电时为传动控制单元供电。如果不需要备用电源，则无需连接，因为默认情况下通过传动控制单元为该模块供电。

在电机热敏电阻连接、继电器输出和传动控制单元接口之间有增强绝缘。因此，您可以通过扩展模块把电机热敏电阻连接到传动。


注：对于CCU-24控制单元，CMOD-02模块对于扩展外部24V AC/DC不是必需的。可以把外部电源直接连接到控制单元上的端子 40 和 41 上。

■ 布局 and 连接示例

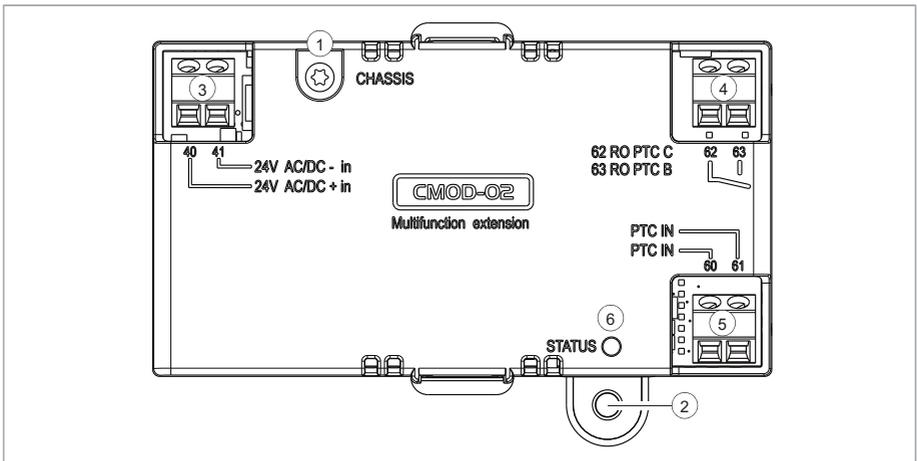

3	用于外部电源的 2 针端子排		4	用于继电器输出的 2 针端子排	
40	24 V AC/DC + in	外部24 V (AC/DC) 输入	62	RO PTC C	公共, C

306 可选的 I/O 扩展和适配器模块

41	24 V AC/AC - in	外部24 V (AC/DC) 输入	63	RO PTC B	常开, NO
5	电机热敏电阻连接		1	接地螺钉	
 <p>一到六个PTC热敏电阻串联。</p>					
60	PTC IN	PTC 连接	2	安装螺钉孔	
61	PTC IN	接地电势	6	诊断 LED 灯	

■ 机械安装

必要工具

- 螺丝刀和一组合适钻头。

开箱验货

1. 打开选件包。确保包装中包含：
 - 选件模块
 - 安装螺钉。
2. 确保无损坏迹象。

安装模块

请参见安装选件模块 (页 138) 一节。

■ 电气安装



警告!

请遵循传动的安全须知。忽略这些安全须知可能会导致受伤、死亡或设备损坏。

开始作业前，请停止传动并完成电气安全预防措施 (页 20) 一节所述的步骤。

必要工具

- 螺丝刀和一组合适的钻头

接线

把外部控制电缆连接到适用的模块端子。在控制电缆的接地架上的接地夹下方对电缆的外屏蔽层进行 360 度接地。



警告!

如果使用外部 24 V AC 电源为控制单元供电，切勿将 +24 V AC 电缆连接到控制单元接地。

■ 启动

设置参数

1. 给传动上电。
2. 如果未显示警告,
 - 确保两个参数15.01 扩展模块类型和15.02 检测到的扩展模块的值均为CMOD-02。
如现实警告 A7AB扩展 I/O 配置失败,
 - 确保参数15.02的值是CMOD-02。
 - 设置参数15.01的值为CMOD-02。
 现在, 可以在参数组15 I/O扩展模块中查看扩展模块的参数。

■ 诊断

故障和警告消息

警告A7AB扩展I/O配置失败。

LED 灯

诊断模块拥有一个诊断 LED。

颜色	说明
绿色	扩展模块通电。

■ 技术数据


安装	插入传动控制单元上的选项插槽2
防护等级	IP20 / UL 1 型
环境条件	请参见传动技术数据。
包装	纸板
电机热敏电阻连接 (60 ... 61)	
最大线径	1.5 mm ²
支持的标准	DIN 44081和DIN 44082
触发阈值	3.6 kohm ±10%
恢复阈值	1.6 kohm ±10%
PTC热敏电阻电压	≤ 5.0 V
PTC热敏电阻电流	< 1 mA
短路检测	< 50 ohm ±10%
PTC 输入是增强/双重绝缘输入。如果 PTC 传感器的电机部件和接线是增强/双重绝缘, 则 PTC 接线的电压应在 SELV 限值内。 如果电机 PTC 电路不是增强/双重绝缘 (即基本绝缘), 则必须在电机 PTC 和 CMOD-02 PTC 端子之间使用增强/双重绝缘接线。	
继电器输出 (62...63)	
最大线径	1.5 mm ²
最大触点额定值	250 V AC / 30 V DC / 5 A
最大分断能力	1000 VA

308 可选的 I/O 扩展和适配器模块

外部电源 (40 ... 41)	
最大线径	1.5 mm ²
输入电压	24 V AC / V DC ±10% (GND, 用户电势)
最大功率消耗	在24 V DC下为25 W, 1.04 A
隔离区域	
1	插入传动 SLOT2
	增强绝缘 (IEC 61800-5-1: 2007)
	功能性绝缘 (IEC 61800-5-1: 2007)

■ 尺寸图

尺寸单位为毫米和[英寸]。

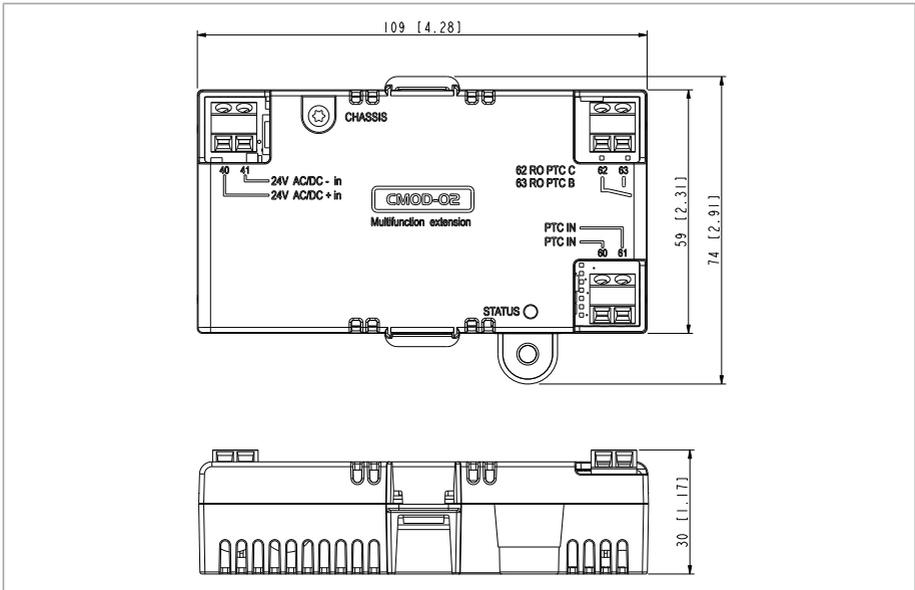

14

共模、 du/dt 和正弦滤波器

本章内容

本章介绍了如何选择传动的外部滤波器。

共模滤波器

■ 什么时候需要共模滤波器？

请参见检查电机和传动的兼容性 (页 80) 一节。

共模滤波器套件可从ABB购买，请参见表格共模滤波器类型 (页 309)。套件包括三个缠绕芯。有关内芯的安装，请参阅其包装随附的说明。

■ 共模滤波器类型

IEC 额定值，当 $U_n = 400\text{ V}$ 和 480 V ，UL (NEC) 额定值，当 $U_n = 480\text{ V}$

要获取较小型号的共模滤波器，请与当地代表联系。

IEC 型 ACS580-01-	共模滤波器 ABB 传动	外形尺寸	北美型号 ACS580-01-
062A-4	64315811	R4	052A-4
073A-4	64315811	R4	065A-4
088A-4	64315811	R5	078A-4
106A-4	64315811	R5	096A-4
145A-4	3AXD50000017269	R6	124A-4
169A-4	3AXD50000017270	R7	156A-4
206A-4	3AXD50000017270	R7	180A-4
246A-4	3AXD50000018001	R8	240A-4

IEC 型 ACS580-01-	共模滤波器 ABB 传动	外形尺寸	北美型号 ACS580-01-
293A-4	3AXD50000018001	R8	-
363A-4	3AXD50000017940	R9	361A-4
430A-4	3AXD50000017940	R9	414A-4

du/dt 滤波器

■ 什么时候需要 du/dt 滤波器?

请参见检查电机和传动的兼容性 (页 80) 一节。

参见表格 du/dt 滤波器页共模滤波器类型 (页 309)。

■ du/dt 滤波器型号

IEC 额定值, 当 $U_n = 230 \text{ V}$, UL (NEC) 额定值 $U_n = 208/230 \text{ V}$

IEC 型 ACS580-01-	外形尺寸	du/dt 滤波器 ABB 传动	北美型号 ACS580-01-
04A7-2	R1	NOCH0016-6x	04A6-2
06A7-2	R1	NOCH0016-6x	06A6-2
07A6-2	R1	NOCH0016-6x	07A5-2
012A-2	R1	NOCH0016-6x	10A6-2
018A-2	R1	NOCH0016-6x	017A-2
025A-2	R2	NOCH0030-6x	024A-2
032A-2	R2	NOCH0030-6x	031A-2
047A-2	R3	NOCH0070-6x	046A-2
060A-2	R3	NOCH0070-6x	059A-2
-	R4	NOCH0070-6x	075A-2
089A-2	R5	NOCH0070-6x	088A-2
115A-2	R5	NOCH0120-6x	114A-2
144A-2	R6	FOCH0260-70	143A-2
171A-2	R7	FOCH0260-70	169A-2
213A-2	R7	FOCH0260-70	211A-2
276A-2	R8	FOCH0260-70	273A-2
-	R9	FOCH0320-50	343A-2
-	R9	FOCH0320-50	396A-2

IEC 额定值, 当 $U_n = 400$ 和 480 V , UL (NEC) 额定值 $U_n = 480 \text{ V}$

IEC 型 ACS580-01-	外形尺寸	du/dt 滤波器 ABB 传动	北美型号 ACS580-01-
02A7-4	R1	NOCH0016-6x	02A1-4
03A4-4	R1	NOCH0016-6x	03A0-4
04A1-4	R1	NOCH0016-6x	03A5-4

IEC 型 ACS580-01-	外形尺寸	du/dt 滤波器 ABB 传动	北美型号 ACS580-01-
05A7-4	R1	NOCH0016-6x	04A8-4
07A3-4	R1	NOCH0016-6x	06A0-4
09A5-4	R1	NOCH0016-6x	07A6-4
12A7-4	R1	NOCH0016-6x	012A-4
018A-4	R2	NOCH0016-6x 或 NOCH0030-6x	014A-4
026A-4	R2	NOCH0030-6x	023A-4
033A-4	R3	NOCH0070-6x	027A-4
039A-4	R3	NOCH0070-6x	034A-4
046A-4	R3	NOCH0070-6x	044A-4
062A-4	R4	NOCH0070-6x	052A-4
073A-4	R4	NOCH0070-6x 或 NOCH0120-6x	065A-4
088A-4	R5	NOCH0120-6x	078A-4
106A-4	R5	NOCH0120-6x	096A-4
145A-4	R6	FOCH0260-70	124A-4
169A-4	R7	FOCH0260-70	156A-4
206A-4	R7	FOCH0260-70	180A-4
246A-4	R8	FOCH0260-70	240A-4
293A-4	R8	FOCH0260-70	260A-4
363A-4	R9	FOCH0320-50	361A-4
430A-4	R9	FOCH0320-50	414A-4

UL (NEC) 额定值, 当 $U_n = 600 V$

北美型号 ACS580-01-	外形尺寸	du/dt 滤波器 ABB 传动
02A7-6	R2	NOCH0016-6x
03A9-6	R2	NOCH0016-6x
06A1-6	R2	NOCH0016-6x
09A0-6	R2	NOCH0016-6x
011A-6	R2	NOCH0016-6x
017A-6	R2	NOCH0016-6x
022A-6	R3	NOCH0030-6x
027A-6	R3	NOCH0030-6x
032A-6	R3	NOCH0070-6x
041A-6	R5	FOCH0070-6x
052A-6	R5	FOCH0070-6x
062A-6	R5	FOCH0070-6x
077A-6	R5	FOCH0120-6x
099A-6	R7	FOCH0260-70
125A-6	R7	FOCH0260-70
144A-6	R8	FOCH0260-70
192A-6	R8	FOCH0260-70

312 共模、 du/dt 和正弦滤波器

北美型号 ACS580-01-	外形尺寸	du/dt 滤波器 ABB 传动
242A-6	R9	FOCH0260-70
271A-6	R9	FOCH0260-70

■ FOCH 滤波器的描述、安装和技术数据

请参见 *FOCH du/dt 滤波器硬件手册* (3AFE68577519 [英文])。

■ NOCH 滤波器的描述、安装和技术数据

请参见 *AOCH 和 NOCH du/dt 滤波器硬件手册* (3AFE58933368 [英文])。


正弦滤波器

■ IEC 额定值, 当 $U_n = 400\text{ V}$, UL (NEC) 额定值 $U_n = 480\text{ V}$

型号 ACS580-01-	正弦滤波器型号		外形尺寸
	Epcos 正弦滤波器 (IP00)	外壳 (IP20)	
02A7-4	B84143V0004R229	B84143Q0002R229	R1
03A4-4	B84143V0004R229	B84143Q0002R229	R1
04A1-4	B84143V0004R229	B84143Q0002R229	R1
05A7-4	B84143V0006R229	B84143Q0002R229	R1
07A3-4	B84143V0011R229	B84143Q0004R229	R1
09A5-4	B84143V0011R229	B84143Q0004R229	R1
12A7-4	B84143V0016R229	B84143Q0006R229	R1
018A-4	B84143V0016R229	B84143Q0006R229	R2
026A-4	B84143V0025R229	B84143Q0008R229	R2
033A-4	B84143V0033R229	B84143Q0008R229	R3
039A-4	B84143V0050R229	B84143Q0010R229	R3
046A-4	B84143V0050R229	B84143Q0010R229	R3
062A-4	B84143V0066R229	B84143Q0010R229	R4
073A-4	B84143V0066R229	B84143Q0010R229	R4
088A-4	B84143V0095R229	B84143Q0012R229	R5
106A-4	B84143V0095R229	B84143Q0012R229	R5
145A-4	B84143V0162S229	B84143Q0014R229	R6
169A-4	B84143V0162S229	B84143Q0014R229	R7
206A-4	B84143V0230S229	B84143Q0016R229	R7
246A-4	B84143V0230S229	B84143Q0016R229	R8
293A-4	B84143V0390S229	B84143Q0018R229	R8
363A-4	B84143V0390S229	B84143Q0018R229	R9
430A-4	B84143V0390S229	B84143Q0018R229	R9

■ **描述、安装和技术数据**

请参见正弦滤波器硬件手册（3AXD50000016814 [英文]）。



更多信息

服务查询

为了得到专业的ABB变频器维修服务及购买到原厂备件，请您选择ABB传动授权的服务站，我们将为您提供优质的服务。请关注下面的ABB传动微信公众号，或者致电ABB传动热线400 810 8885，查找就近的授权服务站。



ABB传动官方微信



ABB运动控制资料库

产品培训

有关ABB传动产品的面授培训课程安排和介绍，请扫描ABB传动培训中心官网二维码查询，或致电400 810 8885进一步了解培训流程。

有关ABB传动产品的免费在线直播课程，请扫描ABB传动培训直播平台二维码，选择所需课程，即可在线学习。



ABB传动培训中心官网



ABB传动培训直播平台

互联网文档库

您可以从互联网上找到PDF格式的手册和其他产品文件。请转到 www.abb.com/drives 并选择文档库 (Document Library)。您可以浏览文档库或在搜索字段内输入选择标准，例如文档代码。

联系我们

北京 ABB 电气传动系统有限公司

中国, 北京, 100015
北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号 401 楼
电话: +86 10 58217788
7*24 技术热线: 400 810 8885
邮箱: cn-servicesales.support@abb.com
网址: www.new.abb.com/drives

全国各地区销售代表处联系方式

上海 中国 上海市 200023 黄浦区中山南一路768号博荟广场C座8楼 总机: 021-23288888 传真: 021-23288833	沈阳 中国 沈阳市 110063 沈河区青年大街 1-1 号市府恒隆广场办公楼 1 座 3610-3612 单元 总机: 024-31326688 传真: 024-31326699	昆明 中国 昆明市 650032 崇仁街 1 号东方首座 24 楼 2404 室 总机: 0871-63158188 传真: 0871-63158186	南宁 中国 南宁市 530021 金湖路 59 号地王国际商会中心 27 楼 E-F 单元 总机: 0771-2368316 传真: 0771-2368308
杭州 中国 杭州市 310020 江干区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 802 室 总机: 0571-87901355 传真: 0571-87901151	大连 中国 大连市 116011 西岗区中山路 147 号申贸大厦 17 楼 总机: 0411-39893355 传真: 0411-39893359	深圳 中国 深圳市 518031 福田区华富路 1018 号中航中心 1504A 总机: 0755-88313088 传真: 0755-88313033	长春 中国 长春市 130022 亚泰大街 3218 号通钢国际大厦 A 座 A4 层 A403 室 总机: 0431-88620866 传真: 0431-88620899
郑州 中国 郑州市 450007 中原中路 220 号裕达国际贸易中心 A 座 1006 室 总机: 0371-67713588 传真: 0371-67713873	哈尔滨 中国 哈尔滨市 150089 南岗区哈尔滨大街 507 号华润凯旋门大厦 B 栋 2305-2306 室 总机: 0451-55562227 传真: 0451-55562295	济南 中国 济南市 250011 泉城路 17 号华能大厦 6 楼 8601 室 总机: 0531-55691599 传真: 0531-55691595	烟台 中国 烟台市 264003 莱山区山海路 117 号内 1 号烟台总部经济基地企业服务中心 1401 室 总机: 0535-2105198 传真: 0535-2105196
成都 中国 成都市 610041 四川省成都市人民南路四段三号来福士广场 T1-8 楼 总机: 028-85268800 传真: 028-85268900	呼和浩特 中国 呼和浩特市 010020 中山西路 1 号华亮广场 A 座 2708 室 总机: 0471-3819933 传真: 0471-5903121	青岛 中国 青岛市 266071 香港中路 12 号丰合广场 B 区 401 室 总机: 0532-85026396 传真: 0532-85026395	福州 中国 福州市 350028 仓山区金山街道浦上大道 272 号福州金山万达广场 A1# 楼 7 层 06-09 室 总机: 0591-87858224 传真: 0591-87814889
重庆 中国 重庆市 400043 渝中区华盛路 10 号企业天地 2 号楼 27 层 1#1-3 单元 总机: 023-62826688 传真: 023-62805369	无锡 中国 无锡市 214023 永和路 6 号君来广场 1105 单元 总机: 0510-82791133 传真: 0510-82751236	贵阳 中国 贵阳市 550022 观山湖区金阳南路 6 号世纪金源购物中心 5 号楼 10 楼 总机: 0851-82215890 传真: 0851-82215900	宁波 中国 宁波市 315000 灵桥路 2 号南苑饭店 6 楼 616 室 总机: 0574-87173251 传真: 0574-87318179
广州 中国 广州市 510623 珠江新城珠江西路 15 号珠江城大厦 29 楼 01-06A 单元 总机: 020-37850688 传真: 020-37850608	厦门 中国 厦门市 361101 翔安区舫山西二路 881 号 总机: 0592-7151881 传真: 0592-7211890	南昌 中国 南昌市 330038 红谷滩新区绿茵路 129 号联发广场写字楼 28 层 2804-2805 室 总机: 0791-86304927 传真: 0791-86304982	苏州 中国 苏州市 215123 苏州工业园区翠微路 9 号月亮湾国际中心 8 楼 801-802 室 总机: 0512-88881588 传真: 0512-88881599
西安 中国 西安市 710068 南关正街 88 号长安国际中心 E 座 1101 室 总机: 029-83695255 传真: 029-83695277	长沙 中国 长沙市 410002 天心区湘江中路 36 号华远国际中心 32 楼 10A-12 单元 总机: 0731-82683088 传真: 0731-84445519	合肥 中国 合肥市 230022 潜山路 320 号新华国际广场 A 座 12A 总机: 0551-65196150 传真: 0551-65196160	南京 中国 南京市 210005 建邺区燕山路 179 号中国人寿大厦 15A 层 总机: 025-86645645
兰州 中国 兰州市 730050 七里河区西津西路 16 号兰州国际商贸中心写字楼兰州中心 4303&4305 总机: 0931-8186799 传真: 0931-8186755	武汉 中国 武汉市 430060 武昌临江大道 96 号武汉万达中心写字楼 21 楼 总机: 027-88395888 传真: 027-88395999	太原 中国 太原市 030002 府西街 69 号山西国际贸易中心塔楼 10 层 1009A 号 总机: 0351-8689292 传真: 0351-8689200	温州 中国 温州市 325003 温州市上江路 198 号新世纪商务大厦 A 幢 901-1 室 总机: 0577-88909292
	乌鲁木齐 中国 乌鲁木齐市 830011 北京南路 506 号美克大厦 806 室 总机: 0991-2834455		